




VOLNÝ TERÉN

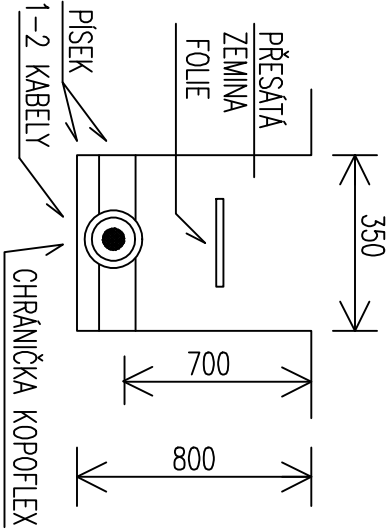


CHODNÍK

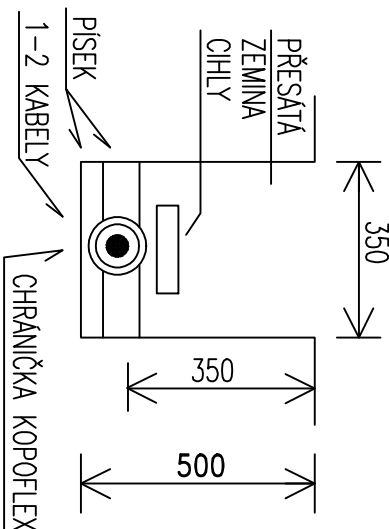


KŘÍŽOVATKA S VOZOVKOU

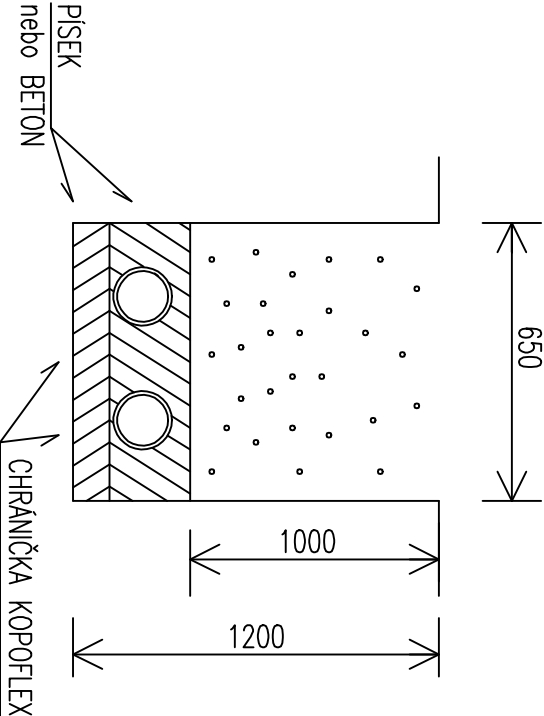


PODCHOD POD VJEZDEM
BUDE DODATEČNĚ ŘEŠENO
(PŘÍJEZD NA PARCELU)

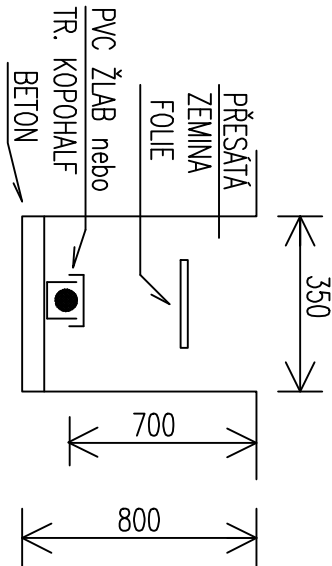


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/1kV

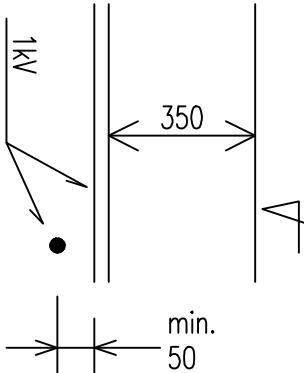


KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 10kV

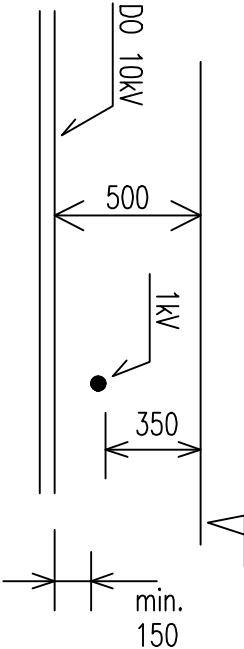

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 35kV

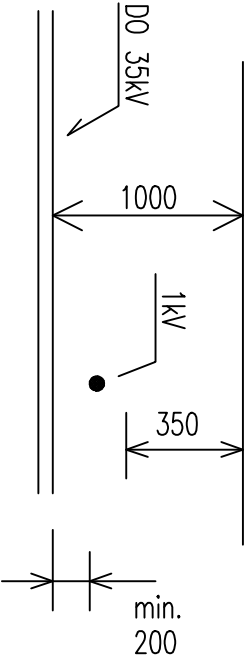


KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍMI KABELY

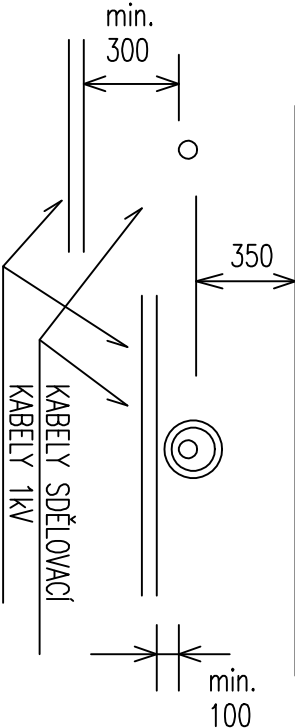


ULOŽENÍ KABELU 1kV

VZOROVÉ ŘEZY ČSN 33 2000-5-52, 73 6005
DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ ČSN 73 6005

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/VODOVOD
CHODNÍK – VOLNÝ TERÉN

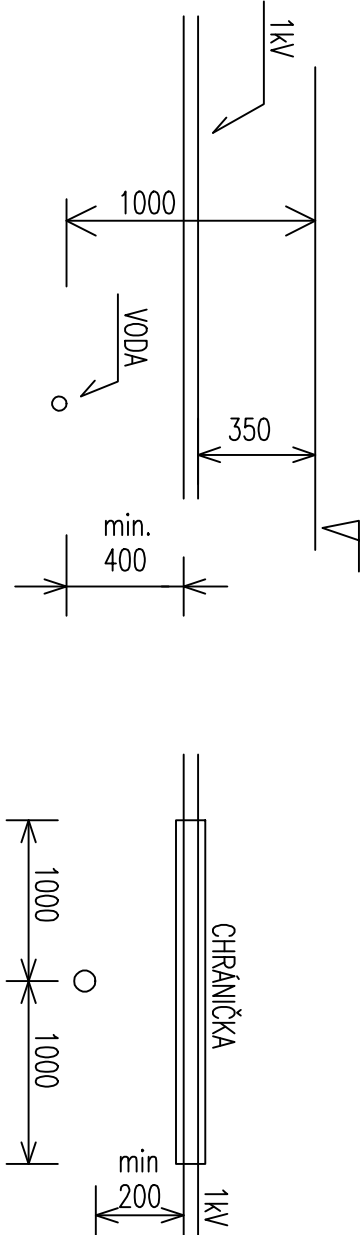

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/PLYN
CHODNÍK – VOLNÝ TERÉN

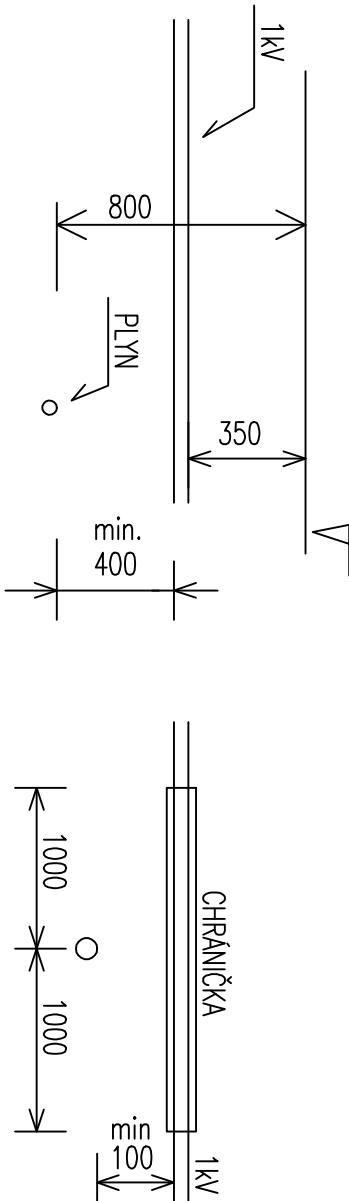

Odpov. proj.	Kontroloval	Vypracoval	Archiv			
ING. JAROSLAV	PAVEL	MARTIN	918 ULOŽ.KAB			
LNĚNÍČKA	NOVÁK	HAUPT				
Objednatel Vodárenská společnost Chrudim, a.s.						
Výstavba kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Sřetěcká, Chrudim D.2. SO 02 Veřejné osvětlení - II.etapa				E-dir		
				s.r.o.		
				Kosdlice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 www.edir.cz		
				Zak. č.	918/11/08	
				Stupeň	DSP	
				Datum	03-2009	
				Měřítko	—	
				Formát	2 x A4	kopie
Obsah				Část	D	Výkres č. 2.4
ULOŽENÍ KABELŮ						