




LEGENDA	
1.13	Tryska Ø50mm - nerez, G1"
1.14	LED reflektor RGB - 27W
1.15	Nerezový kombiprostup výtřysku (výtlak, přeliv, vypouštění, elektro)
1.18	Nerezový nástavec trysky DN40/25
1.20	Nerezový box odvětrání DN100 vč. mřížky

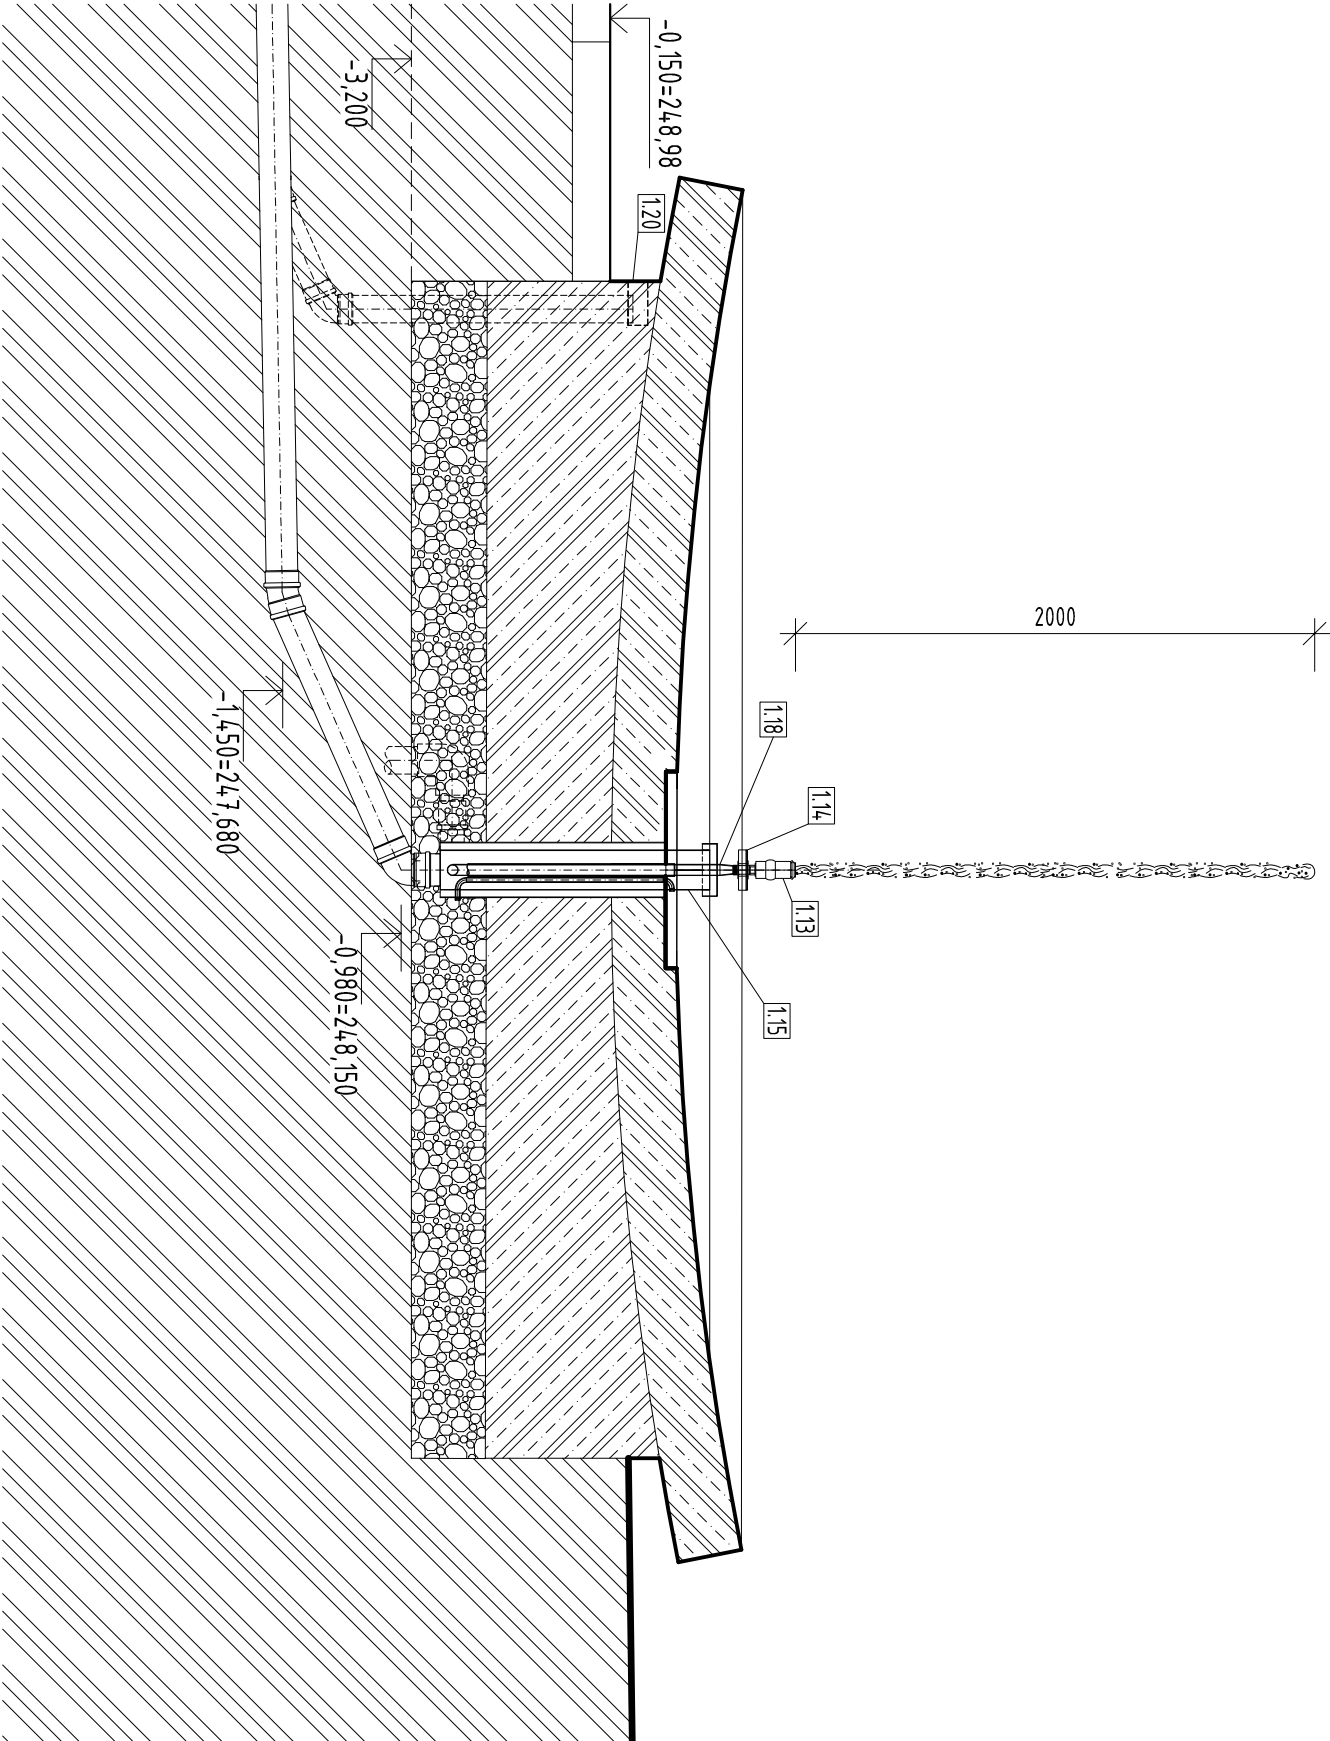

±0,00=249,13 POKLOP TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY
(SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv)

VEDOUČÍ PROJEKTU ZPRACOVAL  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT – 281 281 281 aut. technik – technologická zařízení staveb out. technik – technologická zařízení staveb		 KTS – AME s.r.o. ul. Karla Čapka 60 500 02, Hradec Králové	
STAVEBNÍK MĚSTO CHRUDIM Reselovo nám. 78, 537 01 Ohrádím I		FORMÁT 2 x A4	
STAVEBNÍ ÚPRAVY FONTÁNA BRUSEL HUSOVA ULICE CHRUDIM		DATAUM 04/2020	PRO SPOLEČNÝ OZNAČENÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽE S OHLEDNEM STAV. ZÁKONU
Obsah výkresu 2.1 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ŘEZ A – A'		STUPEŇ PD MĚŘÍTKO 1:30	PROJEKT T.2-03