

Legenda:

Kanalizace



○ KŠ
DN 250
7,3 - 34,9
km 0.0000
km 0.0000


○ Čs

1

Trasa gravitační kanalizace
Trasa kanalizačního výtlaku
Kanalizační šachta
Profil kanalizace
sklon(‰) - délka(m)
Staničení trasy gravitační kanalizace
Staničení trasy kanalizačního výtlaku
Čerpací stanice

Číslo kanalizační přípojky

Ostatní inženýrské sítě

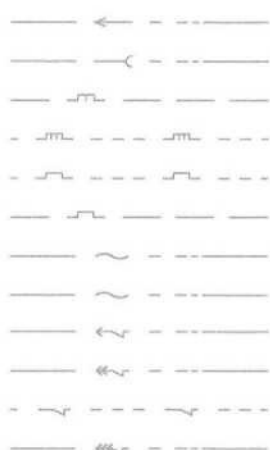

Stávající vodovod
Stávající kanalizace
NTL plynovod
STL plynovod
plyn. přípojky
Plynovod bez rozlišení tlaku
Telekomunikační kabel místní
Telekomunikační kabel dálkový
Kabel el. napětí podzemní
Kabel el. napětí nadzemní 35 kV
Kabel el. vedení nadzemní 1kV
Kabel el. napětí nadzemní 110 kV

Příloha č. 1 Vyjádření
2E DNE 29.4.2019




Město Chrudim
Městský úřad Chrudim
Odbor investic
- 6 -

Poznámka:

Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Dodavatel stavby je povinen před zahájením zemních prací zajistit jejich přesné vytýčení u jednotlivých správců sítí.

Výškový systém Balt po vyrovnání.

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	 VS Chrudim <small>Vodostrojní společnost Chrudim, s.r.o.</small>	
Místo: Medlešice	Kraj: Pardubický		Formát A4:	12xA4	
Investor: Město Chrudim			Datum:	11/2018	
Akce: Medlešice - splašková kanalizace			Stupeň:	DUR	
			Číslo zakázky:		
			Číslo archivní:		
			Měřítko:	M 1:500	
Název: Stavební situace - část 1.			Kótování v :		
			Číslo výkresu:	D.1.1	