


SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ, ROZMĚRY MUSÍ BÝT UPŘESNĚNÝ DLE STÁVAJÍCÍ NIKY
PŘÍVODY SPODEM, VÝVODY HOREM
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY
PROSTŘEDÍ : NORMÁLNÍ, ABS VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PEN, 50 Hz, 230/400 V, TN – C
3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41,ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30 mA, DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM.

	zodpovědný projektant:	vypracovala	stupeň: dsp
	---	---	datum: 12/2020
investor:	MěÚ Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I	měřitko:	
místo stavby:	Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, Chrudim	formát: 6 x A4	
okce:	Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 44, Chrudim	č. poré:	
část:	Elektroinstalace	č. výkresu:	
výkres:	Schéma rozvodnice RH	E30	



RMS1 –RMS3
TLAČÍTKA VYPNOUT, ZAPNOUT – 112

OSVĚTLENÍ – chodba – průchozí (50%)

OSVĚTLENÍ – chodba – průchozí – ovládání

OSVĚTLENÍ – chodba – průchozí (50–100%)

OSVĚTLENÍ – chodba – ovládání

OSVĚTLENÍ – hlavní schodiště

OSVĚTLENÍ – hlavní schodiště – ovládání

OSVĚTLENÍ – boční schodiště

OSVĚTLENÍ – boční schodiště – ovládání

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

OSVĚTLENÍ

VAROVNÝ SYSTÉM, BH1,2,3

REZERVA

REZERVA

S11

S11o

S12

S12o

S13a,b

S13a,bo

S14

S14o

S15

S16

S17

BH

CYKY 50x1,5

CYKY 50x1,5

CYKY 3Jx1,5

CYKY 30x1,5

CYKY 3Jx1,5

CYKY 30x1,5

CYKY 5Jx1,5

CYKY 30x1,5

CYKY 3Jx1,5

CYKY 30x1,5

CYKY 3Jx1,5

CYKY 3Jx1,5

CYKY 3Jx1,5

CYKY 3Jx1,5

16B/
1N/0,03
A


16B/
1N/0,03
A

ZÁSUVKA 230V – PC – 101

ZPC11

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 101a

ZPC12

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 103

ZPC13

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 107

ZPC14

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 107

ZPC15

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – chodba

ZPC16

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 115

ZPC17

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 115a

ZPC18

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 116

ZPC19

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 116

ZPC110

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 114

ZPC111

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 114

ZPC112

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – vstupní hala

ZPC113

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A




ZÁSUVKA 230V – PC – 112

ZPC114

CYKY 3Jx2,5

16B/
1N/0,03
A



ZÁSUVKA 230V – PC – 112

ZÁSUVKA 230V – PC – 108

ZÁSUVKA 230V – PC – chodba

ZÁSUVKA 230V – PC – 103

ZÁSUVKA 230V – PC – 103

ZÁSUVKA 230V – PC – 103

ZÁSUVKA 230V – 101, 101a

ZÁSUVKA 230V – 103

ZÁSUVKA 230V – 107

ZÁSUVKA 230V – 107

ZÁSUVKA 230V – pod schody

ZÁSUVKA 230V – pod schody

ZÁSUVKA 230V – 115


ZÁSUVKA 230V – 116

ZÁSUVKA 230V – 114

ZÁSUVKA 230V – 114

ZÁSUVKA 230V – 114

ZÁSUVKA 230V – 112

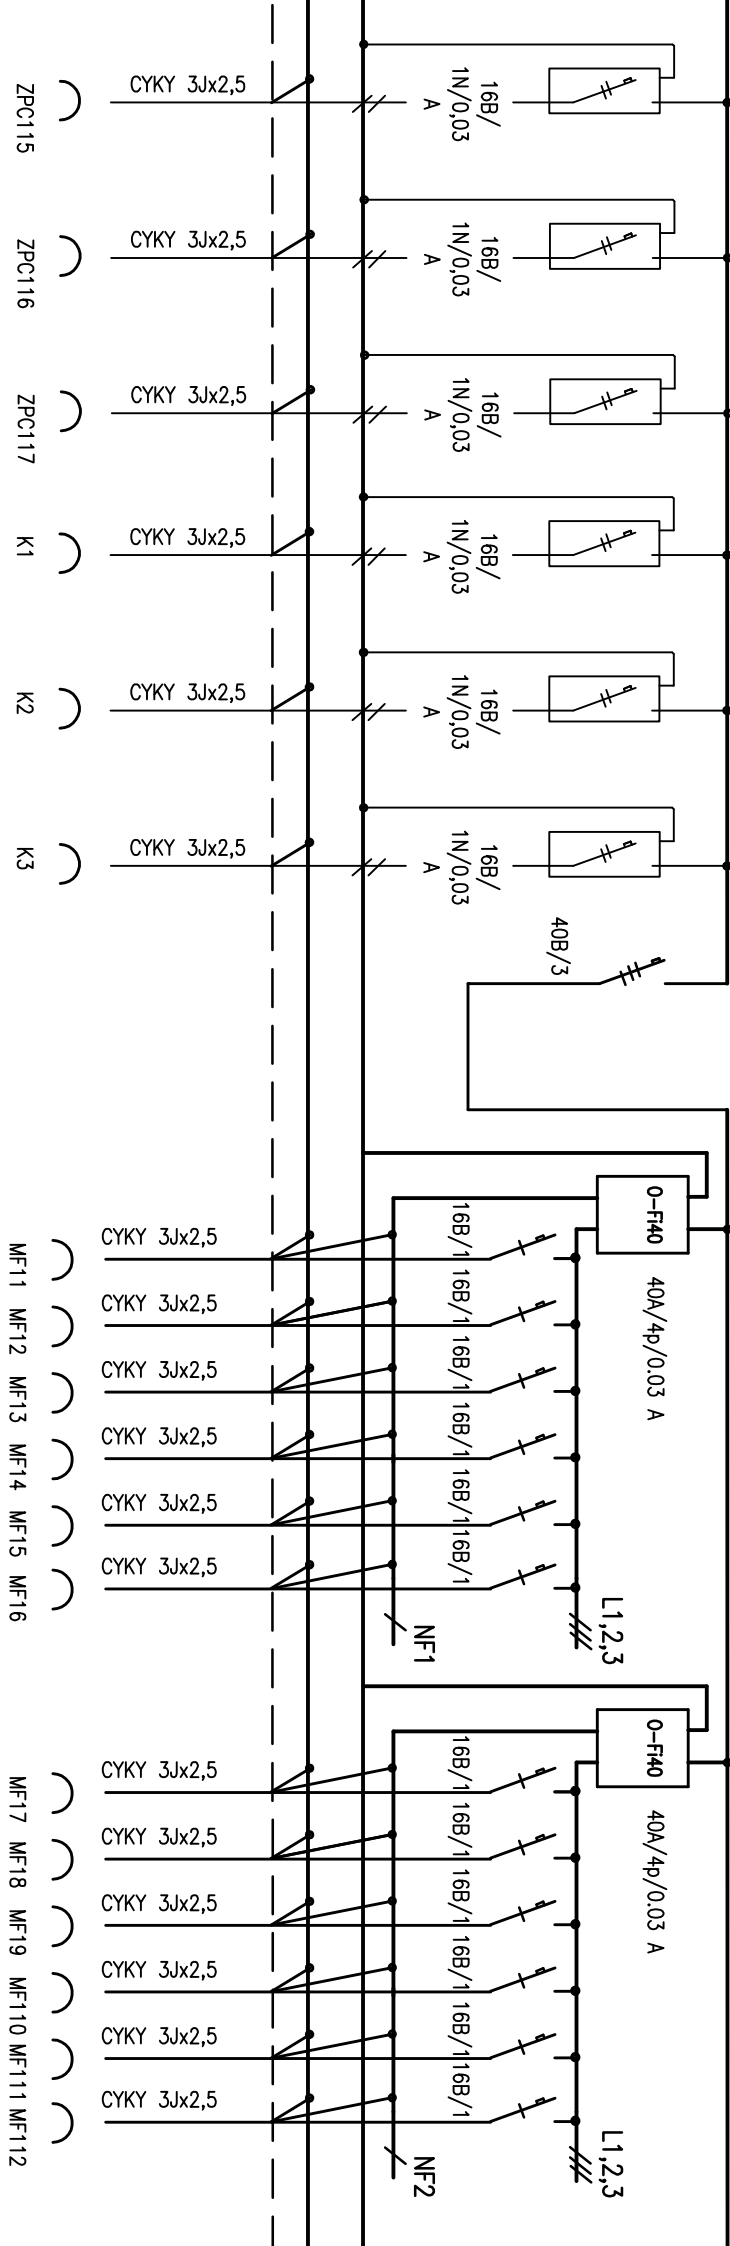

ZÁSUVKA 230V - 112

ZÁSUVKA 230V - 108

ZÁSUVKA 230V - 108

ZÁSUVKA 230V - chodba

ZÁSUVKA 230V - chodba

ZÁSUVKA 230V - garáž

ZÁSUVKA 230V - osoušeč rukou

ZÁSUVKA 230V - osoušeč rukou

ZÁSUVKA 400V, 16A - rotomar

ZÁSUVKA 400V, 16A - chodba

ZÁSUVKA 400V, 16A - garáž

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ PISOÁŘŮ

PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM

MF113 MF114 MF115 MF116 MF117 MF118

OR

OR

XC1

XC2

XC3

ASP

PS

CYKY 3Jx2,5
CYKY 3Jx2,5
CYKY 3Jx2,5
CYKY 3Jx2,5
CYKY 3Jx2,5
CYKY 3Jx2,5

CYKY 3Jx2,5
CYKY 3Jx2,5
CYKY 5Jx2.5
CYKY 5Jx4
CYKY 5Jx4

CYKY 3Jx1,5
CYKY 3Jx1,5

