
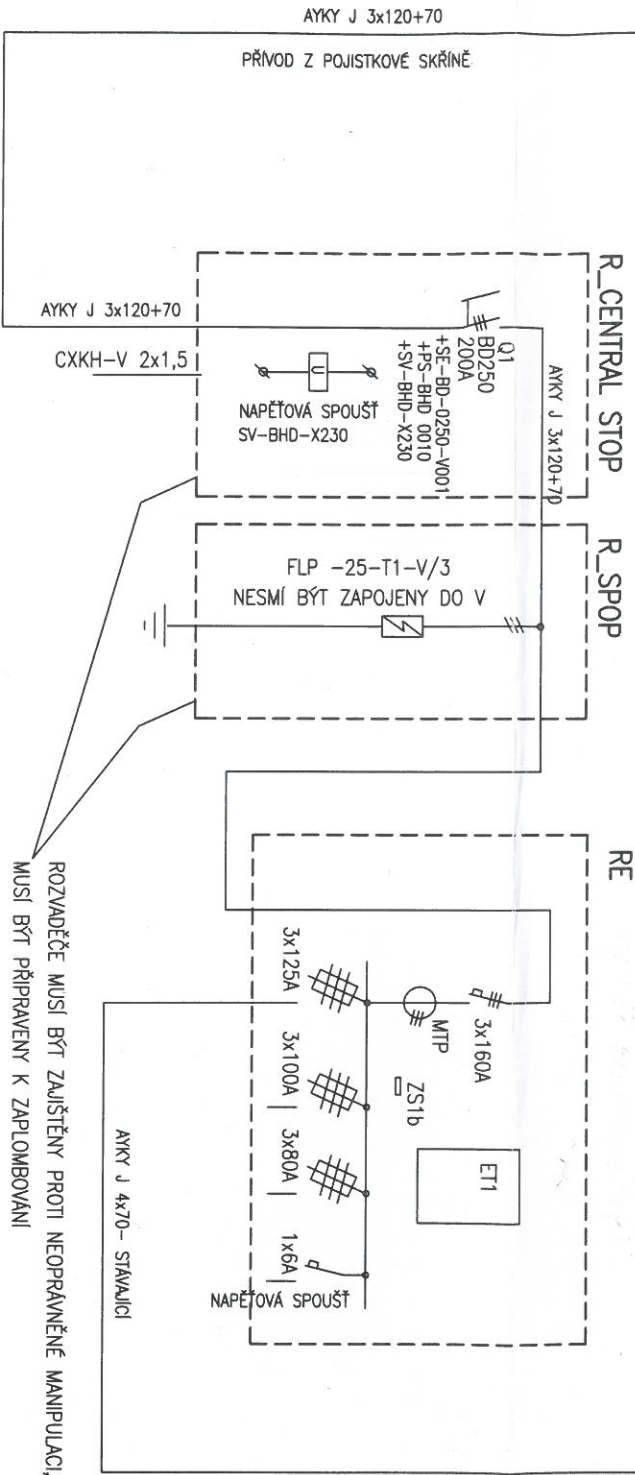



4.N.P.

ZKRATOVÁ ODOOLNOST JISTIČŮ PŘED ELEKTROMĚREM – 10kA

SPOP – SKŘIŇ S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI – PŘÍPRAVENÁ K ZAPLOMBOVÁNÍ.
SKŘIŇ BUDE OSAZENA NA VSTUPU KABELOVÉHO VEDENÍ DO OBJEKTU, VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH.
PLOMBOVÉ UZÁVĚRY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE PNE 33 0000-5, PŘÍLOHA 3.
SKŘIŇ BUDE S PRŮHLÉDNÝMI DVEŘMI.
JE NAVRŽEN SVODIČ NA BÁZI JISKŘIŠTĚ BEZ NUTNOSTI PŘEDUŠTĚNÍ.
ROZVADĚČ S INSTALOVANÝMI PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI MUSÍ SPLŇOVAT PODMINKY DLE PNE 33 0000-5, PŘÍLOHA 4.

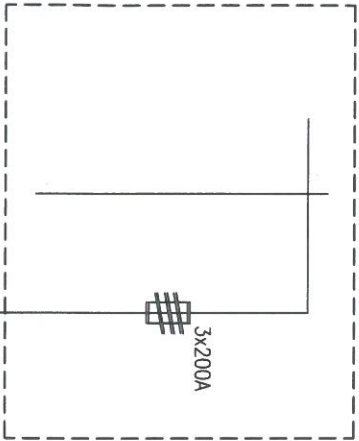

SUTERÉN

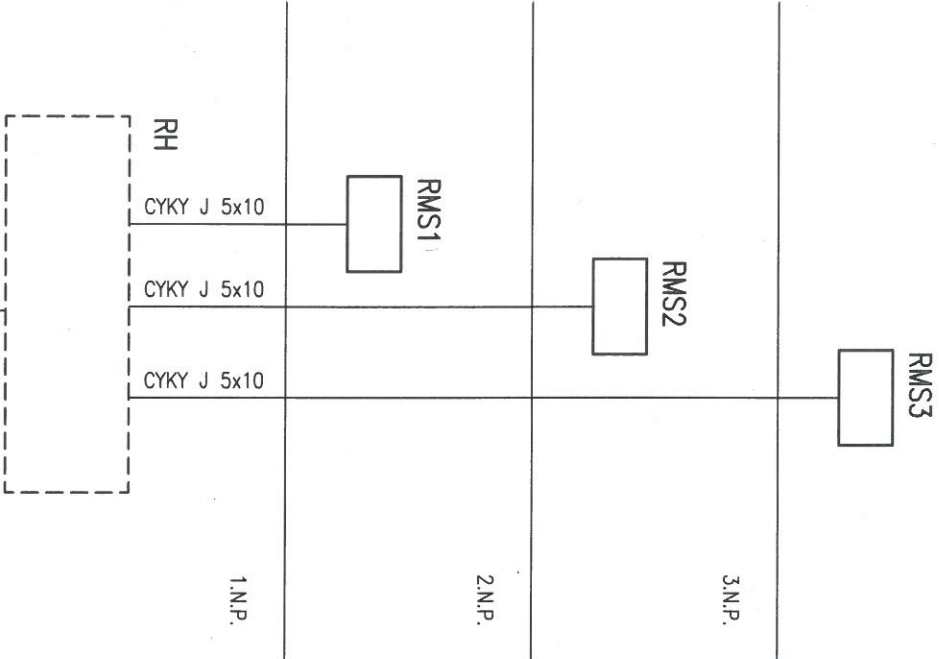

ROZVODNICE BUDOU OSAZENY NA STÁVAJÍCÍM PŘÍVODNÍM VEDENÍ.

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-------------|---------|
| zodpovědný projektant: | | vypracovala | | stupeň: | dsp |
| investor: | | MěÚ Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I | | datum: | 12/2020 |
| místo stavby: | | Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, Chrudim | | měřičko: | |
| akce: | | Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 67, Chrudim | | formát: | 1 x A3 |
| část: | | Elektroinstalace | | č. poré: | 1 |
| výkres: | | Schéma napájení | | č. výkresu: | E29 |