

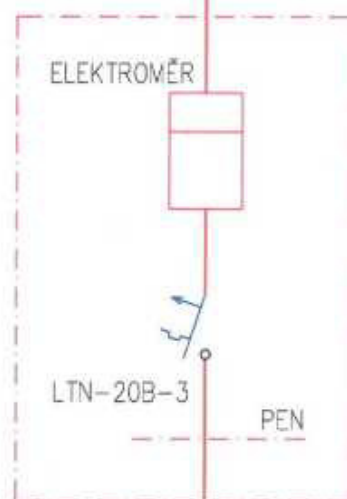


ER 112/NKP7
(DCK Holoubkov)

CYKY-J 4x10

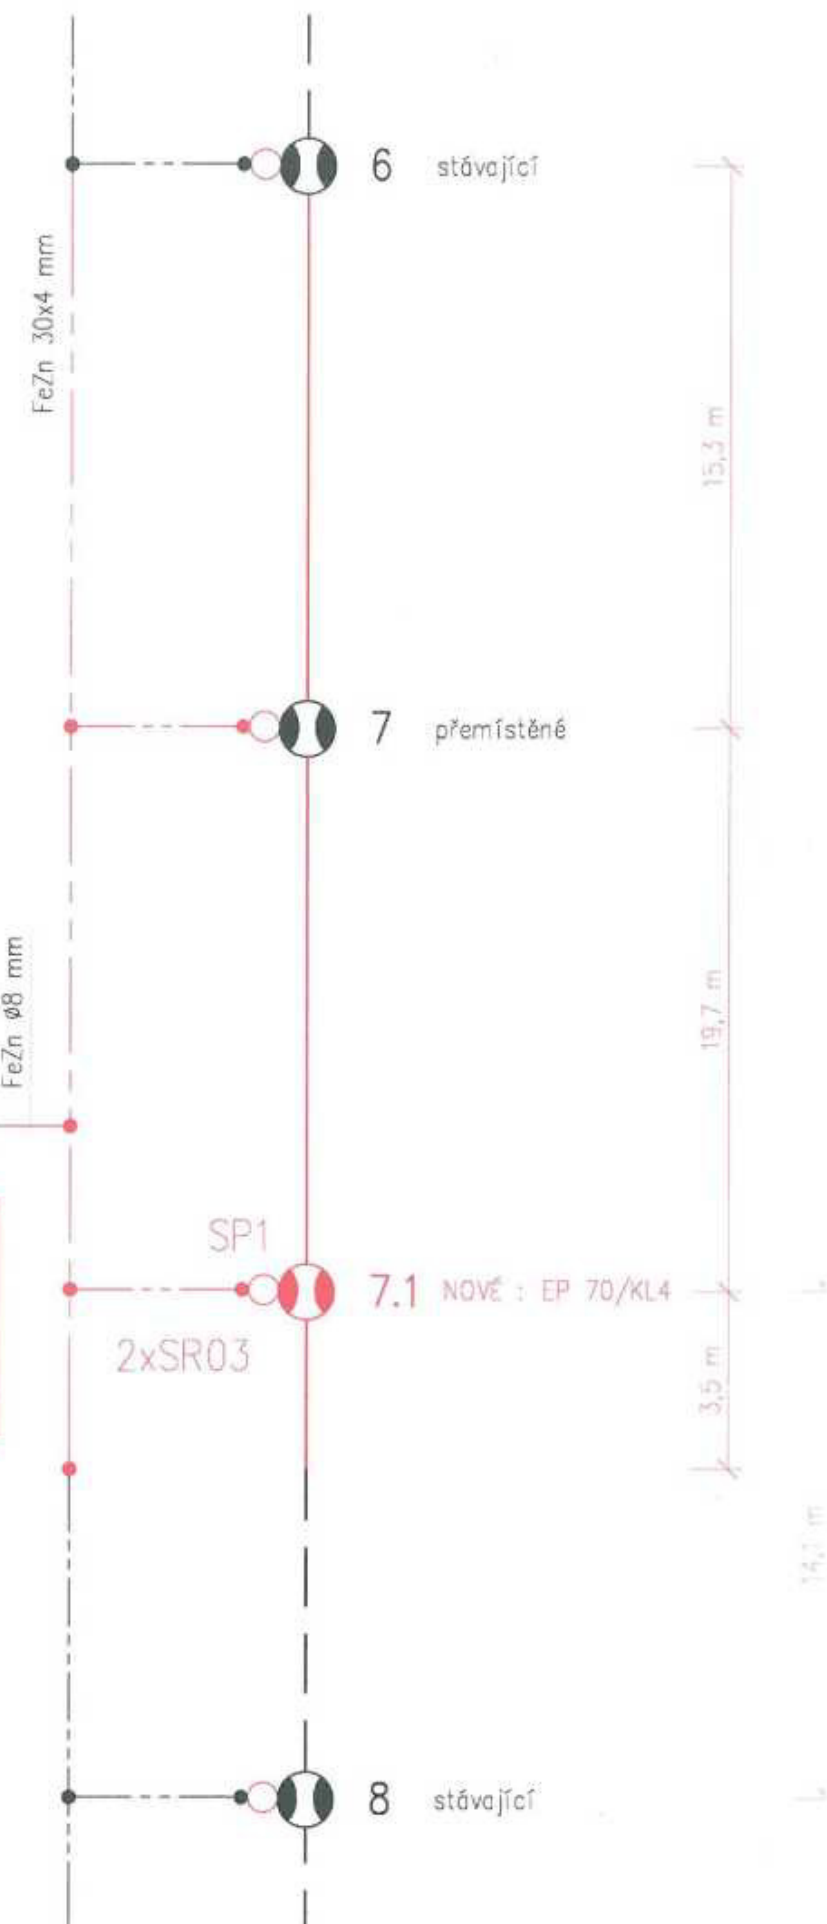

TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA
(s rozvaděčem technologie)

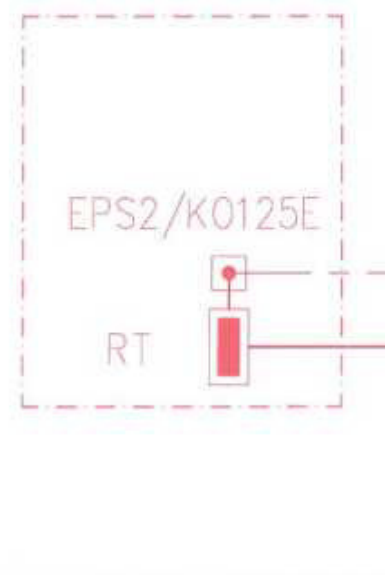

POZNÁMKA

KABELOVÁ PŘÍPOJKA 1kV (IO-02)

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř. 50Hz; 400/230V; TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE SMYSLU ČSN 333 2000-4-4
ODST. 2 V SOUSTAVĚ TN-C

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ÚPRAVA (IO-04)

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 x 230V stř. 50Hz; TN-C

ZVÝŠENÁ OCHRANA – PŘÍZEMNĚNÍM, TJ. PROPOJENÍM DŘÍKŮ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ S PÁSKEM FeZn 30 x 4 mm

IO - 03 PŘÍPOJKA ELEKTRO

IO - 04 VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - úprava



VEDOUcí PROJEKTU	autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT	ING. MILOSLAV JELÍNEK PROJEKCE STAVEB, ÚPRAVY Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Opelářova 680, 537 01 Chrudim II	
ZPRACOVAL	ELEKTRO, VO: technik-technika prostředí staveb el.zařízení		
STAVEBNÍK	MĚSTO CHRUDIM Resselova nám. 79, 537 01 Chrudim I	FORMÁT	3 x A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY FONTÁNA BRUSEL HUSOVA ULICE CHRUDIM		DATUM	02/2020
		STUPEŇ PO	PRO SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S OHLEDNEM STAV. ZÁMĚRU
Obsah výkresu	1.1 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ	INŽENYRSKÉ OBJEKTY: IO-03 PŘÍPOJKA ELEKTRO IO-04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-ÚPRAVA	PARÉ
			E-02