


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP SN10 DN200

V KOMUNIKACI
při prohloubení kan.příp.

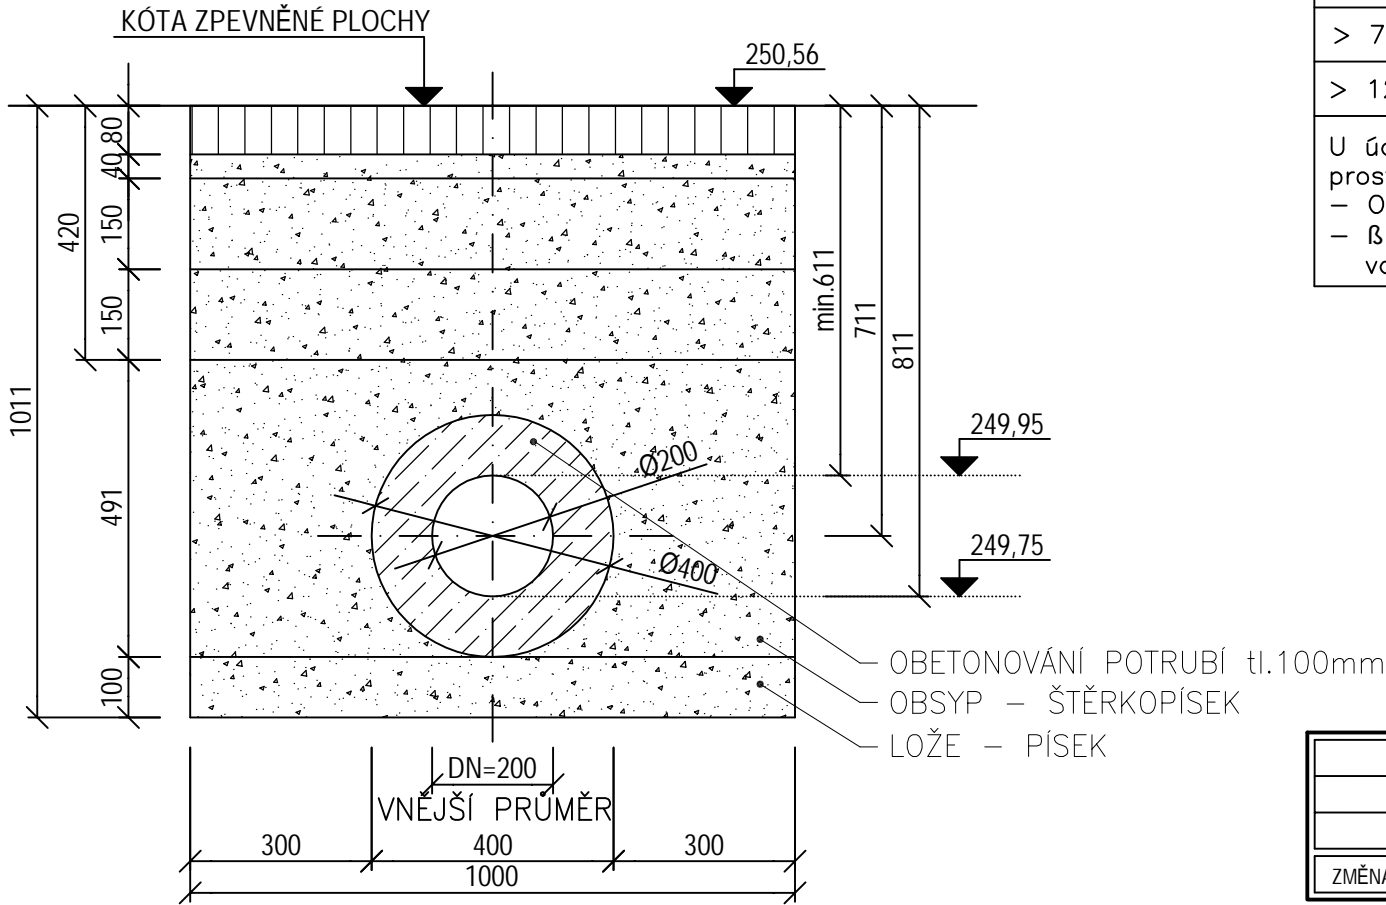

ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Tabulka 1 – Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti DN

DN	Nejmenší šířka rýhy (OD + x) [m]		
	zapažená rýha	nezapažená rýha	
		β > 60°	β ≤ 60°
≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
> 1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40
U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. pažením, kde: – OD je vnější průměr trouby v m – β úhel sklonu stěny nezapažené rýhy měřený k vodorovné ose			

Tabulka 2 – Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce

Hloubka rýhy [m]	Nejmenší šířka rýhy [m]
< 1,00	nevyžaduje
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80
> 1,75 ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

Pokud projektová dokumentace neurčí hodnoty přesněji, má se uvažovat šířka prostoru Pro pažení každé stěny ve výkopu v hodnotě 0,1m bez ohledu na druh pažení

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ POZEMNÍCH VEDENÍ DLE ČSN 73 6005

Podzemní vedení	Nejmenší krytí [m]		
	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
PLYNOVOD	0,80	1,00	0,80
VODOVOD	PODLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK S VYUŽITÍM USTANOVENÍ ČSN 73 6220 1,00 až 1,60	1,50	1,00 až 1,60
KANALIZACE	PODLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK – DOPORUČUJE SE min. 1,00	1,80	1,00
SILOVÉ KABELY	0,50	1,00	0,70

ZMĚNA Č. / VARIANTA Č.:	DATUM:	HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVANÝ TECH. / ING.:

Tato dokumentace je výhradním duševním a obchodním vlastnictvím zpracovatele. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho části, případě jeho předávání třetím osobám bez písemného souhlasu zpracovatele je nepřipustné. Zneužitím se vystavuje osoby nebezpečí trestního stíhání.

HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVANÝ TECH. / ING.:	Zpracovatel PD:			
	Ing.Vladimír Dulík		Ing.Vladimír Dulík	<div></div>			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: k.ú. CHRUDIM [654299] STAVEBNÍ ÚŘAD: CHRUDIM							
INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I IČO: 00270211							
NÁZEV AKCE: Úprava části zpevněné plochy na st.p. 1167/2 v k.ú. Chrudim							
ROZSAH PD : Projektová dokumentace dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č.11 k vyhlásce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby D, S, MK a VÚK				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	Č.PARÉ:		
				ARCHIVNÍ ČÍSLO :			
				DATUM : duben 2021			
				FORMÁT: 2 x A4			
OBJEKT: SO 101 - ZPĚVNĚNÁ PLOCHA				MĚŘITKO:	ČÁST PD:		
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ				1:12,5	D.1.1.2		
					OZNAČENÍ: 7		

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA
ZEMNÍ PRÁCE PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SE PROVEDENOU
PODLE ČSN 73 3050, ČSN 75 6101
MONTÁŽNÍ PRÁCE PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SE PROVEDENOU
PODLE ČSN 75 6101, ČSN 75 6114

Stupeň PD : stavební řízení - SPOLEČNÉ POVOLENÍ