

SO02 – Legenda místností

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.1.01 Závěří		9.44	VP3 – betonová dlažba, čistící rohož	–	omítka	–
2.1.02 Závěří		18.67	P07 – keram. dlažba, čistící rohož	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A4 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.03 Recepce		5.12	P07 – keram. dlažba	omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.04 Úklidová místnost		3.96	P06 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.05 Chodba		67.42	P05 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A3 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.06 WC I		6.59	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.07 WC Ž		7.95	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.08 WC M		10.15	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.09 Chodba		15.36	P05 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A3 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.10 Schodišťový prostor		15.84	P05, P15 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	–	keram. sokl
2.1.11 Místnost lékaře		15.36	P07 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.12 Sálna		16.17	P07 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.13 Umývárna		9.95	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.14 Sálna		16.08	P07 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.15 Umývárna		10.22	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.16 Chodba		15.45	P05 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A3 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.17 Hala		293.96	P04 – polubovka – vinyl. sportovní povrch	dřevěný obklad v. 3000, akustický obklad, omítka malba	A1 – akustický podhled SV 7350, A2a – SV 2500	fabion vinylový
2.1.18 Hala – rozběh		17.10	P04 – polubovka – vinyl. sportovní povrch	dřevěný obklad v. 2500	A2a – akustický podhled SV 2500	fabion vinylový
2.1.19 Nářadovna		13.97	P04 – polubovka – vinyl. sportovní povrch	dřevěný obklad v. 2500	A6 – podhled SV 2500	fabion vinylový
2.1.20 Bezbariérová sálna Ž		11.01	P07 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.21 Bezbariérová umývárna Ž		5.58	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.22 Umývárna Ž		4.08	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.23 Bezbariérová sálna M		10.77	P07 – keram. dlažba	omítka, omývateľný náter v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.1.24 Bezbariérová umývárna M		5.58	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.1.25 Umývárna M		4.08	P08 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–


LEGENDA PŘEKLADŮ - SO02						
OZN.	SCHEMA	POPIS	TL. ZDVA [mm]	DĚLKA [mm]	ŠÍŘKA OTVORU [mm]	MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ [mm]
a		1x nerezový perforovaný plech (150 x 240 mm)	100	1250	900	120
b		1x nerezový perforovaný plech (150 x 240 mm)	150	1250	900	120
c		1x plech perforovaný plech (150 x 124 mm)	150	2500	2000	250
f		1x nerezový perforovaný plech (250 x 240 mm)	250	2250	1800	225
g		1x nerezový perforovaný plech (200 x 240 mm)	300	1250	900	175
h		1x nerezový perforovaný plech (200 x 240 mm)	200	1250	900	175
ch		1x nerezový perforovaný plech (150 x 240 mm)	100	2500	2250	125
k		2x plech perforovaný plech (150 x 124 mm)	150	1250	900	175

POZNÁMKA:

- Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby a obsahové je dle vyhlášky č. 405/2017 sb.
- Prostory budou koordinovány s příslušnými profesemi
- Sítňady konstrukcí jsou specifikovány v části D.1.1.28
- Překladý nad otvory v nových konstrukcích budou systémové. Překladý nad otvory ve stávajících konstrukcích budou řešeny dle části D.1.2.
- Požadavky na paníkové kování a PO ovliví v části D.1.3 PBR.
- Veškeré prostory budou koordinovány s příslušnými profesemi. V případě provádění dodatečných postupů bude postupováno dle podmínek stanovených ve statické části
- Prostory stropních konstrukcí v instalacích šachtách budou uloženy zabetonováním nebo pojmání ucpávkami a na rozvody budou osazeny požární mřížky dle požadavků pž.
- Nad otvory budou použity systémové překladý jednotlivých zdících systémů, které budou na stavbě použity
- Překladý nad otvory budou osazeny za dodržení technologických postupů a předpisů výrobce překladý a kompletního zdících systému
- Zdobné konstrukce budou prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy vybraného výrobce
- Kontaktní zátoplovací systém bude proveden jako certifikovaný systém
- Okna a dveře v SO01 budou osazeny vnějším ícem rámu na vnější íc stěny
- Okna v SO02 budou osazeny vnitřním ícem rámu na vnější íc stěny. Dveře v SO02 budou osazeny vnějším ícem rámu na vnější íc stěny
- Okna v SO02 budou ve střední části s neprůhlednou výplní - sklo + extrudovaný polystyren tl. 40 mm + Al plech. Mezi oknem a zděním ZB be minerální vata tl. 100 mm
- Zátoplovací systém bude přetážen oca 30-40mm přes íc rámu okna a dveří. Konečná hodnota přesahu bude stanovena na základě doporučení vybraného dodavatele výplní s ohledem na tepelné technické vlastnosti rámu.
- Pro kování KZS budou použity použity lalíkové kompozitní šroubovací hmoždítky s třem a optimalizovaným součinitelem protupu tepla 0,000 W/K a kování bude provedeno s rozštopovací talířky.
- Před zahájením prací na KZS bude dodavatelem zpracován kování plán. Povrchy budou očíštěny a vyrovnány dle podmínek pro provádění KZS systém ETICS a skutečného stavu daného povrchu.
- KZS bude založen základní ístou s přerušným tepelným mostem.
- Detaily zátoplovacího systému budou v případě odlišností od typových detailů v PD prováděny dle zvoleného dodavatele zátoplovacího systému.
- Instalacní přístěny budou provedeny v požadované šíři na osou výplně.
- Revizními dvířky budou osazena dle požadavků žil. Obezpečí ovládání kanalizace a jímek rozvodů bude zkoordinováno a případně upraveno dle osazených zařízení.
- Napojení ploch rozlízlných materiálů nebo podkladů u omítek provést pomocí skíteletní mřížky.
- Do dílační spáry mezi objektem SO01 a SO02 bude vložena TI.
- Přechody nářápných vstev podlah provést v místech dvélního křída pomocí přechodové íšy.
- Keramické obkládky v hygienickém zázemí budou provedeny kontrastně vůči zářazovacím predmětům.
- Vybírazení vývěv a zářazovacích predmětů má pouze grafický charakter.

- Pozn. 6 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 325x75 mm, s.h. 2,125 m
Pozn. 7 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 425x75 mm, s.h. 2,125 m
Pozn. 8 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 425x125 mm, s.h. 2,125 m
Pozn. 9 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 525x75 mm, s.h. 2,125 m
Pozn. 11 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 525x225 mm, s.h. 2,125 m
Pozn. 14 Požární vývěv mřížka EI 60 DP11 EW 120 DP1 260x200 mm, s.h. 2,125 m
Pozn. 15 Vývěv parapet do výšky 645 mm
Pozn. 16 Stěnová mřížka, rozměry 200x200 mm, s.h. 2,125 m

SCHEMA:

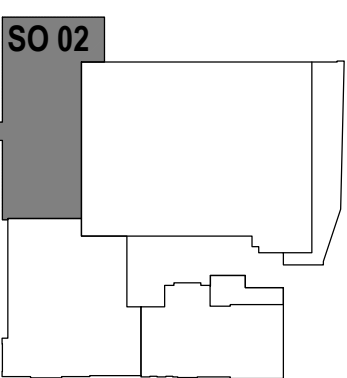

±0.000=276.80

PRÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA		Tyršovo náměstí č.p. 24/9 a 12, Chrudim II; k.ú. Chrudim p.č. st. 990, st. 1095 a 515/2	
SPEC. OBDOBÍ	Investor:	Město Chrudim, Ressetelovo náměstí 77, Chrudim 537 01	
	Objednatel:	Město Chrudim, Ressetelovo náměstí 77, Chrudim 537 01	
	Zodpovědný projektant:	Ing. Jana VAŠÁK	
	AutORIZOVANÝ	Ing. Otakar VAŠÁK	
GEN. PROJ.	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 468 622 833.		
	Výpracoval:	Ing. Jana MALINSKÁ	
	AutORIZOVANÝ	Ing. Jana MALINSKÁ	
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 468 622 833.		
PROJEKT	skupin dokumentace:	profesní část	
	datum expedice:	03/2022	
	datum editace:	03/2022	
	mřížka:	150	
PRÍSTAVBA	základ:	D11 stav arch	
	název výkresu:	Přidory 1.NP SO02 - Nový stav	
62018		D 1.1.15	