

SO02 –Legenda místností

Označení na výkrese	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.2.01	Schodišťový prostor	23.18	P11, P15 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr, malba	A4 – podhled 2650	keram. sokl
2.2.01a	Služební schodiště	7.13	P11 – keram. dlažba, ocelový plech	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	omítka, malba	keram. sokl
2.2.02	Chodba	38.95	P11 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	A3 – podhled SV 2400	keram. sokl
2.2.03	Místnost pro rozhadčičku	4.67	P11 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	A5, A9 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.2.04	Umývárna	3.10	P12 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.2.05	Ochoz	47.17	P10 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	A1 – akustický podhled SV 3830	keram. sokl
2.2.06	Šatna	11.68	P11 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.2.07	Umývárna	10.15	P12 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.2.08	Šatna	12.50	P11 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.2.09	Umývárna	10.88	P12 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.2.10	Šatna	12.30	P11 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.2.11	Umývárna	10.68	P12 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.2.12	Šatna	12.50	P11 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.2.13	Umývárna	11.04	P12 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.2.14	Zrcadlový sál	69.54	P13 – vinyl. sportovní povrch	omítka, malba, zrcadla	A2 – akustický podhled SV 2800	fabion vinyl.
2.2.15	Nářadovna	15.52	P13 – vinyl. sportovní povrch	dřevěný obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.2.16	Umývárna	4.63	P12 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.2.17	Místnost pro rozhadčičku	7.26	P11 – keram. dlažba	omítka, omyvatelný nátěr v. 2000, malba	A5 – podhled SV 2500	keram. sokl
2.2.18	WC 2	7.76	P12 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
2.2.19	WC M	10.01	P12 – keram. dlažba	keram. obklad v. 2000, omítka, malba	A5 – podhled SV 2500	–
		330.67				

LEGENDA PŘEKLADŮ - SO02						
OZVL.	SCHEMA	POPIS	TL. ŽDVA [mm]	DELKA [mm]	SÍRKA OTVORU [mm]	MINIMÁLNÍ ULČZENÍ [mm]
b		1x nosný porobetonový překlad (150 x 240 mm)	150	1250	900	175
c		1x plochý porobetonový překlad (150 x 124 mm)	150	2500	2000	250
d		1x nosný porobetonový překlad (250 x 240 mm)	250	1500	1100	200
e		1x nosný porobetonový překlad (250 x 240 mm)	250	2000	1800	200
g		1x nosný porobetonový překlad (300 x 240 mm)	300	1250	900	175
i		1x nosný porobetonový překlad (250 x 240 mm)	250	1250	900	175
j		1x nosný porobetonový překlad (300 x 240 mm)	300	1250	900	175
k		2x plochý porobetonový překlad (150 x 124 mm)	150	1250	900	175

LEGENDA:


- Stávající zdívo
- Železobetonová konstrukce - monolit C25/30-XC2-CI 0,2-Dmax 16-S3. Ocel Bst 375
- Zdívko z porobetonových tvárců P3 - 450 - na maltu pro tenké spáry, $A_0 = 0,116 \text{ W/(m.K)}$, $R_{0p} = 46 \text{ dB}$ tl. 300 mm
- Zdívko z porobetonových tvárců P6 - 650 - na maltu pro tenké spáry, $A_0 = 0,179 \text{ W/(m.K)}$, $R_{0p} = 47 \text{ dB}$ tl. 250 mm
- Zdívko z porobetonových tvárců P4 - 550 - na maltu pro tenké spáry, $A_0 = 0,147 \text{ W/(m.K)}$, $R_{0p} = 43 \text{ dB}$ tl. 200 mm
- Zdívko z porobetonových tvárců P2 - 500 - na maltu pro tenké spáry, $A_0 = 0,137 \text{ W/(m.K)}$, $R_{0p} = 41 \text{ dB}$ tl. 150 mm
- Zdívko z porobetonových tvárců P2 - 500 - na maltu pro tenké spáry, $A_0 = 0,137 \text{ W/(m.K)}$, $R_{0p} = 37 \text{ dB}$ tl. 100 mm
- Zdívko z porobetonových tvárců P4 - 550 - na maltu pro tenké spáry tl. 50 mm
- SDK předstěna
- Stěna z alkalického stavebního skla - u $\leq 1,1 \text{ W/(m.K)}$ - spojovací prvky eloxovaný hliník tl. 164 mm
- Minerální vata pro kontaktní zateplovací systém - $A_0 \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$, pevnost v tahu min TR 10 kPa tl. 160, 120, 100 a 60 mm
- PUR pěna

POZNÁMKA:

- Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby a obsahuje je de vyhlášky č. 405/2017 sb.
- Prostupy budou koordinovány s příslušnými profesemi
- Sklady konstrukcí jsou specifikovány v části D.1.1.28
- Překlady nad otvory v nových konstrukcích budou systémové. Překlady nad otvory ve stávajících konstrukcích budou řešeny dle části D.1.2.
- Požadavky na panikové kování a PO dveří v části D.1.3 PBR
- Veškeré prostupy budou koordinovány s příslušnými profesemi. V případě provádění dodatečných postupů bude postupováno dle podmínek stanovených ve statické části
- Prostupy stropními konstrukcemi v instalacích sádkách budou utěsněny zabetonováním nebo potápními ucpávkami a na rozvozy budou osazeny požární mardžie dle požadavků pŕ.
- Nad otvory budou použity systémové překlady jednotlivých zdících systémů, které budou na stavbě použity
- Překlady nad otvory budou osazeny za dodržení platných technologických postupů a předpisů výrobce překládů a kompletního zdícho systému
- Zdišné konstrukce budou prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy vybraného výrobce
- Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako certifikovaný systém
- Okna a dveře v SO01 budou osazeny vnějším lícem rámu na vnější líc stěny.
- Okna v SO02 budou osazeny vnitřním lícem rámu na vnější líc stěny. Dveře v SO02 budou osazeny vnějším lícem rámu na vnější líc stěny.
- Zateplovací systém bude přetážen cca 30-40mm přes líc rámu oken a dveří. Konečná hodnota přesahu bude stanovena na základě doporučení vybraného dodavatele výplně s ohledem na tepelné technické vlastnosti rámu.
- Pro kování KZS budou použity použity talířové kompozitní šroubovací hmoždinky s tmem a optimalizovaným součinitelem prostupu tepla 0,000 WIK a kotvení bude provedeno s rozširovacími talířky.
- Před zahájením prací na KZS bude dodatelem zpracován kotvení plán. Povrchy budou očistěny a vyrovnány dle podmínek pro provádění KZS systém ETICS a skutečného stavu daného povrchu.
- KZS bude založen základní lástou s přerušeným tepelným mostem.
- Detaily zateplovacího systému budou v případě odlišností od typových detailů v PD prováděny dle zvoleného dodavatele zateplovacího systému.
- Instalační přístřešky budou provedeny v požadované šířce na osu výšky
- Revizními dvířka budou osazena dle požadavků zti. Objezení ovládnutí kanalizace a jiných rozvodů bude zkoordinováno a případně upraveno dle osazených zařízení.
- Nápojení ploch rozdílných materiálů nebo podkladů u omítek provést pomocí sklotektonické mřížky.
- Do dilatační spáry mezi objekty SO01 a SO02 bude vložena TI.
- Plechody nášlapných vrstev podlah provést v místech dvířkové křídla pomocí přechodové lišty.
- Keramické obklady v hygienickém zázemí budou provedeny kontrastně vůči zařizovacím předmětům.
- Vyobrazení vybavení a zařizovacích předmětů má pouze grafický charakter.
- Ocelové konstrukce opatřit novým nátěrem.

- Pozn. 5 parapet bude dodán porobetonovým zdívkem tl. 300 mm s minerální vatou tl. 100 mm
- Pozn. 6 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 525x75 mm, s.h. 2,125 m
- Pozn. 7 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 425x75 mm, s.h. 2,125 m
- Pozn. 9 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 525x75 mm, s.h. 2,125 m
- Pozn. 10 Stěnová mřížka umístěná na osu dveří, rozměry 525x125 mm, s.h. 2,125 m

SCHEMA:

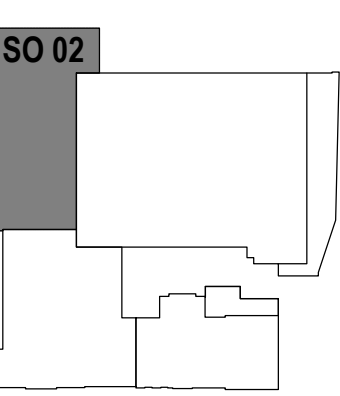

±0,000-276,80

SPEC. OBZEMATEL		Investor:		Č.pane		
		Město Chrudim, Resalovo náměstí 77, Chrudim 537 01				
Odpovědnost:		Město Chrudim, Resalovo náměstí 77, Chrudim 537 01				
GENÉRALNÍ PROJEKTANT	PROJEKCE Z	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		
		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		
PROJEKCE GZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 469 622 833.						
PROJEKTANT ČÁSTI	PROJEKCE Z	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		
		Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Otakar VAŠÁK		
PROJEKCE GZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 469 622 833.						
IDENTIFIKACE PROJEKTU	skupení dokumentace:	průběh část:		datum expedice:		
		03/2022		datum editace:		
základní výkres:		03/2022		03/2022		
62098		Půdorys 2.NP SO02 - Nový stav		152		
		D.1.1.18				