

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Vaše značka:

Naše značka: vyj.č.37/2018

Pavlíková Jitka

Vyřizuje: Ing.Moučka Zdeněk

Telefon: 467 043 830

Novoměstská 626

53701 Chrudim

Fax:

E-mail: zmoucka@eop.cz

Datum: 16.5.2018

Vyjádření správce sítě k PD pro stavební řízení

Název stavby	Chrudim-ul. Malecká, odvod vody z protipovodňových opatření na Stromovce – II. varianta
Projektant	Ing. Soudek
Předložená část PD (SO)	
Číslo projektu	
Datum zpracování PD	2/2018
Stupeň projektu	DUR
Investor	MěÚ Chrudim
Číslo vyjádření EOP:	37/2018

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

Souhlasíme s tím, aby potrubí pro odvod vody z protipovodňových opatření na Stromovce vedlo východně od čp.1203(umístěné na pozemku 5398).

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice a.s. (dále jen EOP).

Do předložené situace bylo orientačně zakresleno:

- primární potrubí - horkovodní kanál
- primární potrubí - předizolované v zemi
- sekundární potrubí - teplovodní kanál
- sekundární potrubí - předizolované v zemi
- sdělovací kabel
- předávací stanice s připojenými inženýrskými sítěmi


Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. **Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení.**
- **Na trasách podzemního zařízení v majetku EOP nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.**

- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. Nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. V případě souběhu a v místě křížení se stávajícím energetickým zařízením EOP uložit kabel vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX).
- Musí zůstat zachován přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku EOP. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné. Případnou demontáž před plánovanou rekonstrukcí provede na vyzvání EOP vlastník nemovitosti. V případě havárie zajistí demontáž EOP, náklady na tuto demontáž následně přefakturuje vlastníkově nemovitosti.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 830, e-mail: zmoucka@eop.cz (technik DT Jih a ZZ) nebo 800 100 841 (dispečer EOP). Hloubka potrubí ve vyznačených místech je cca 0,8 až 1,3 m s možnou stranovou a hloubkovou odchylkou +/- 0,4 m. Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.
- Při práci v okolí zařízení EOP je třeba zabránit poškození horkovodního potrubí procházejícího uvažovanou stavbou, například provedením ochranného bednění - použitím krycích panelů nebo plechů.
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení – územního souhlasu.
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. Po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje EOP tuto předložit k opětovnému odsouhlasení. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení. V případě, že dojde ke změně projektu, požadujeme předložit dokumentaci k posouzení. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Elektrárny Opatovice a.s.
distribuce tepla (4)
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2

Ing. Moučka Zdeněk

technik DT Jih a záložních zdrojů


Příloha: 1xA4 zákres sítí EOP

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem 478, 532 13 Pardubice 2
Spisová značka B. 2940, pod kterou je společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Telefon: *466 843 111, *467 043 111
Fax: *466 536 030

IČO: 288 00 621
DIČ: CZ 288 00 621

Bankovní spojení:
KB Pardubice 3607561/0100

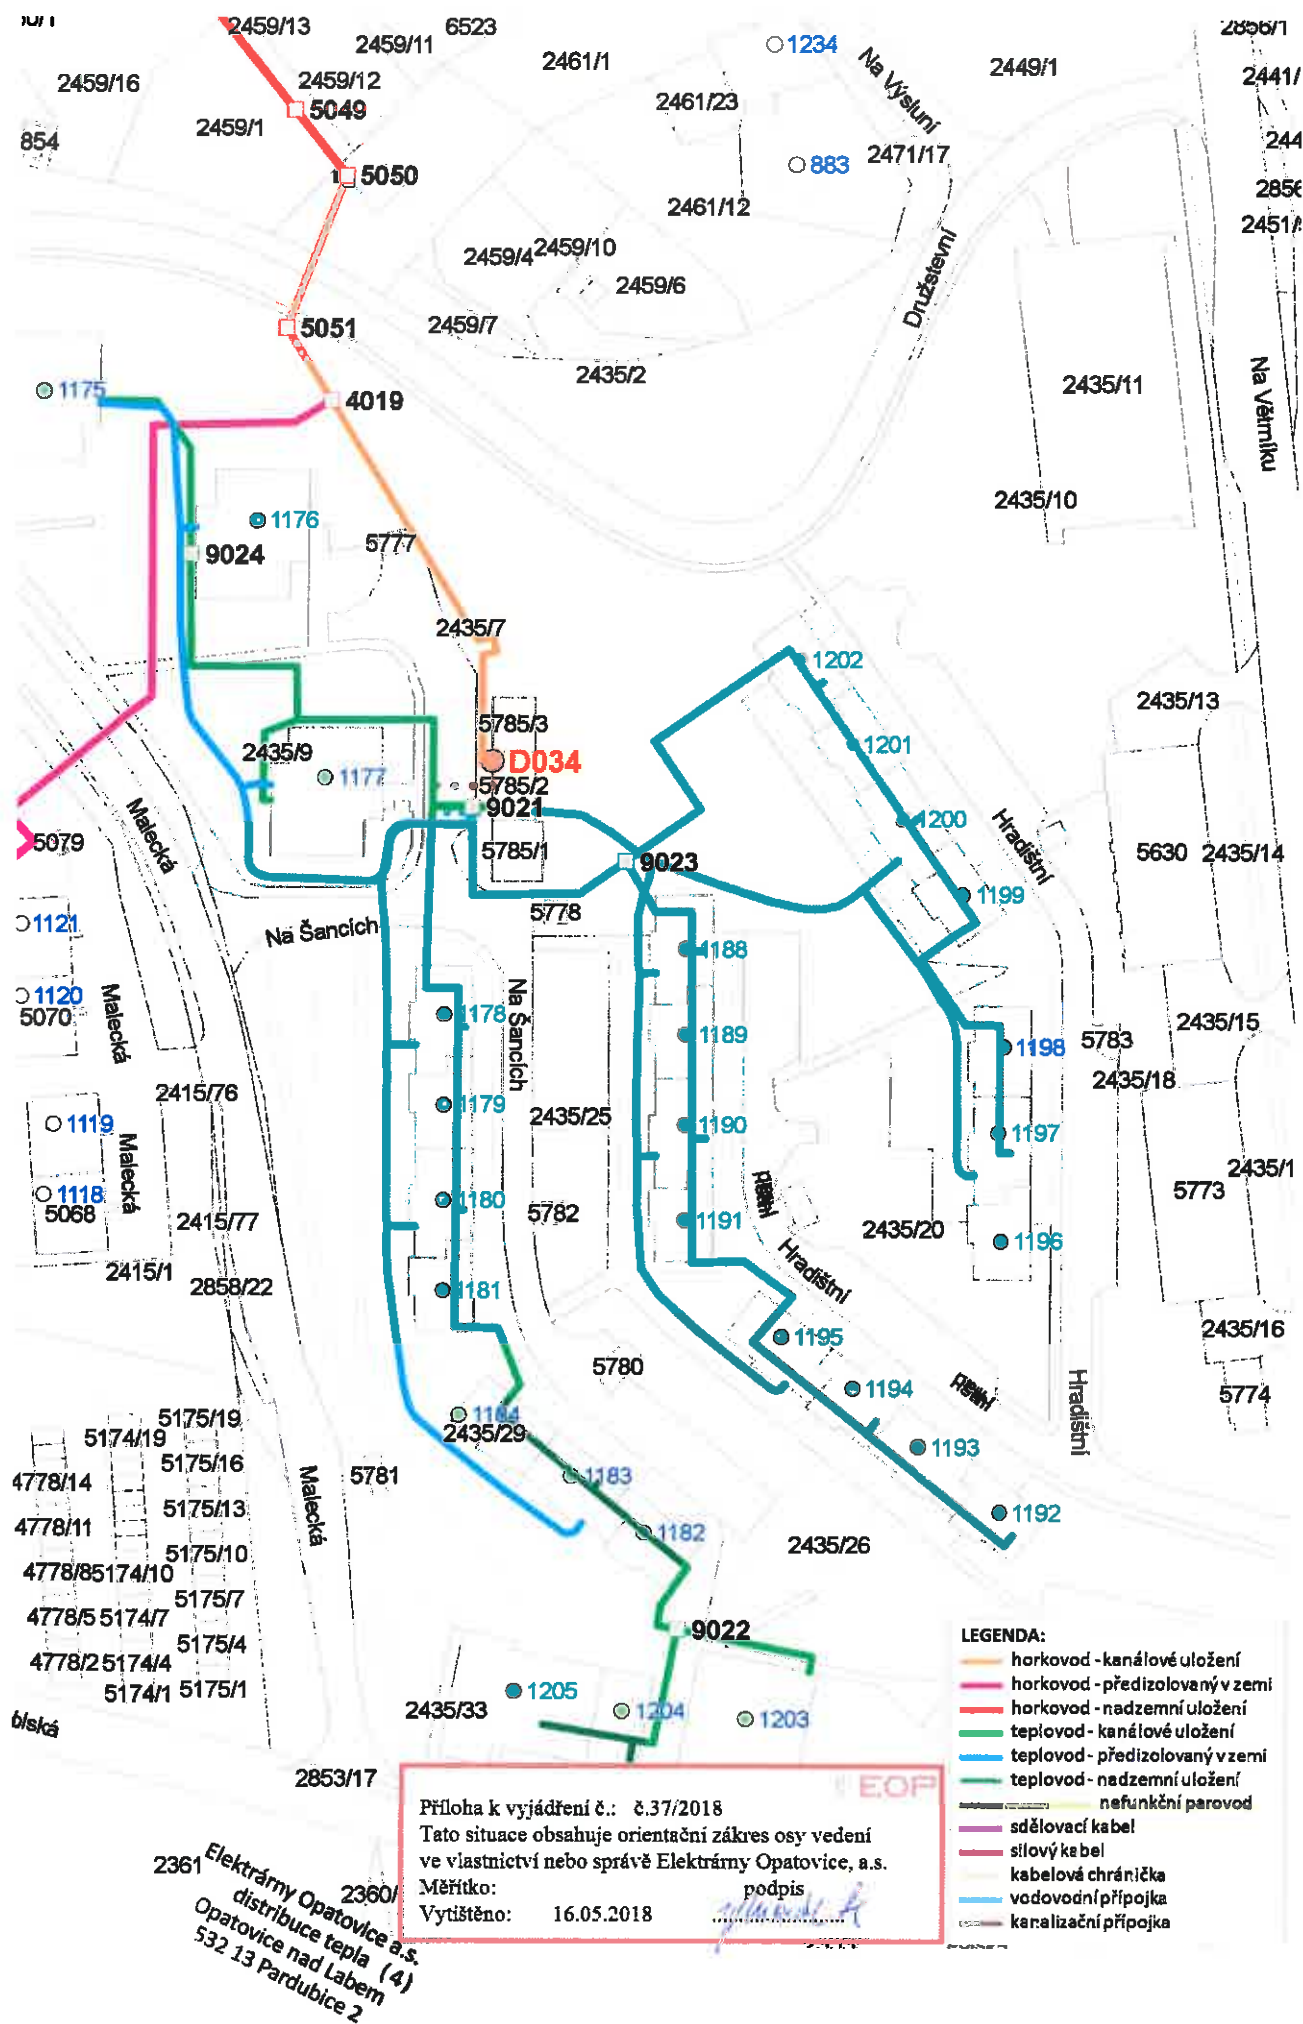

16.5.2018