

Podružný rozvaděč RP30


Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku
Krytí : IP 40 / IP 20
Požární klasifikace : EI2 30 DP1-S200/Sa
Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S
Ovládací napětí : 230V , 50Hz
Jmenovitý proud : 40A
Směr vývodů : vrchem, spodem

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče "
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RP30.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim	
Č. ZAKÁZKY :	1449/19/2023	
DATUM:	11/2023	
STUPEŇ:	DPS	
Název akce :	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební	
Část :	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
Výkres :	Podružný rozvaděč RP30	
ČÁST VÝKRESU:	1	
ČÍSLO VÝKRESU:	EL 20	

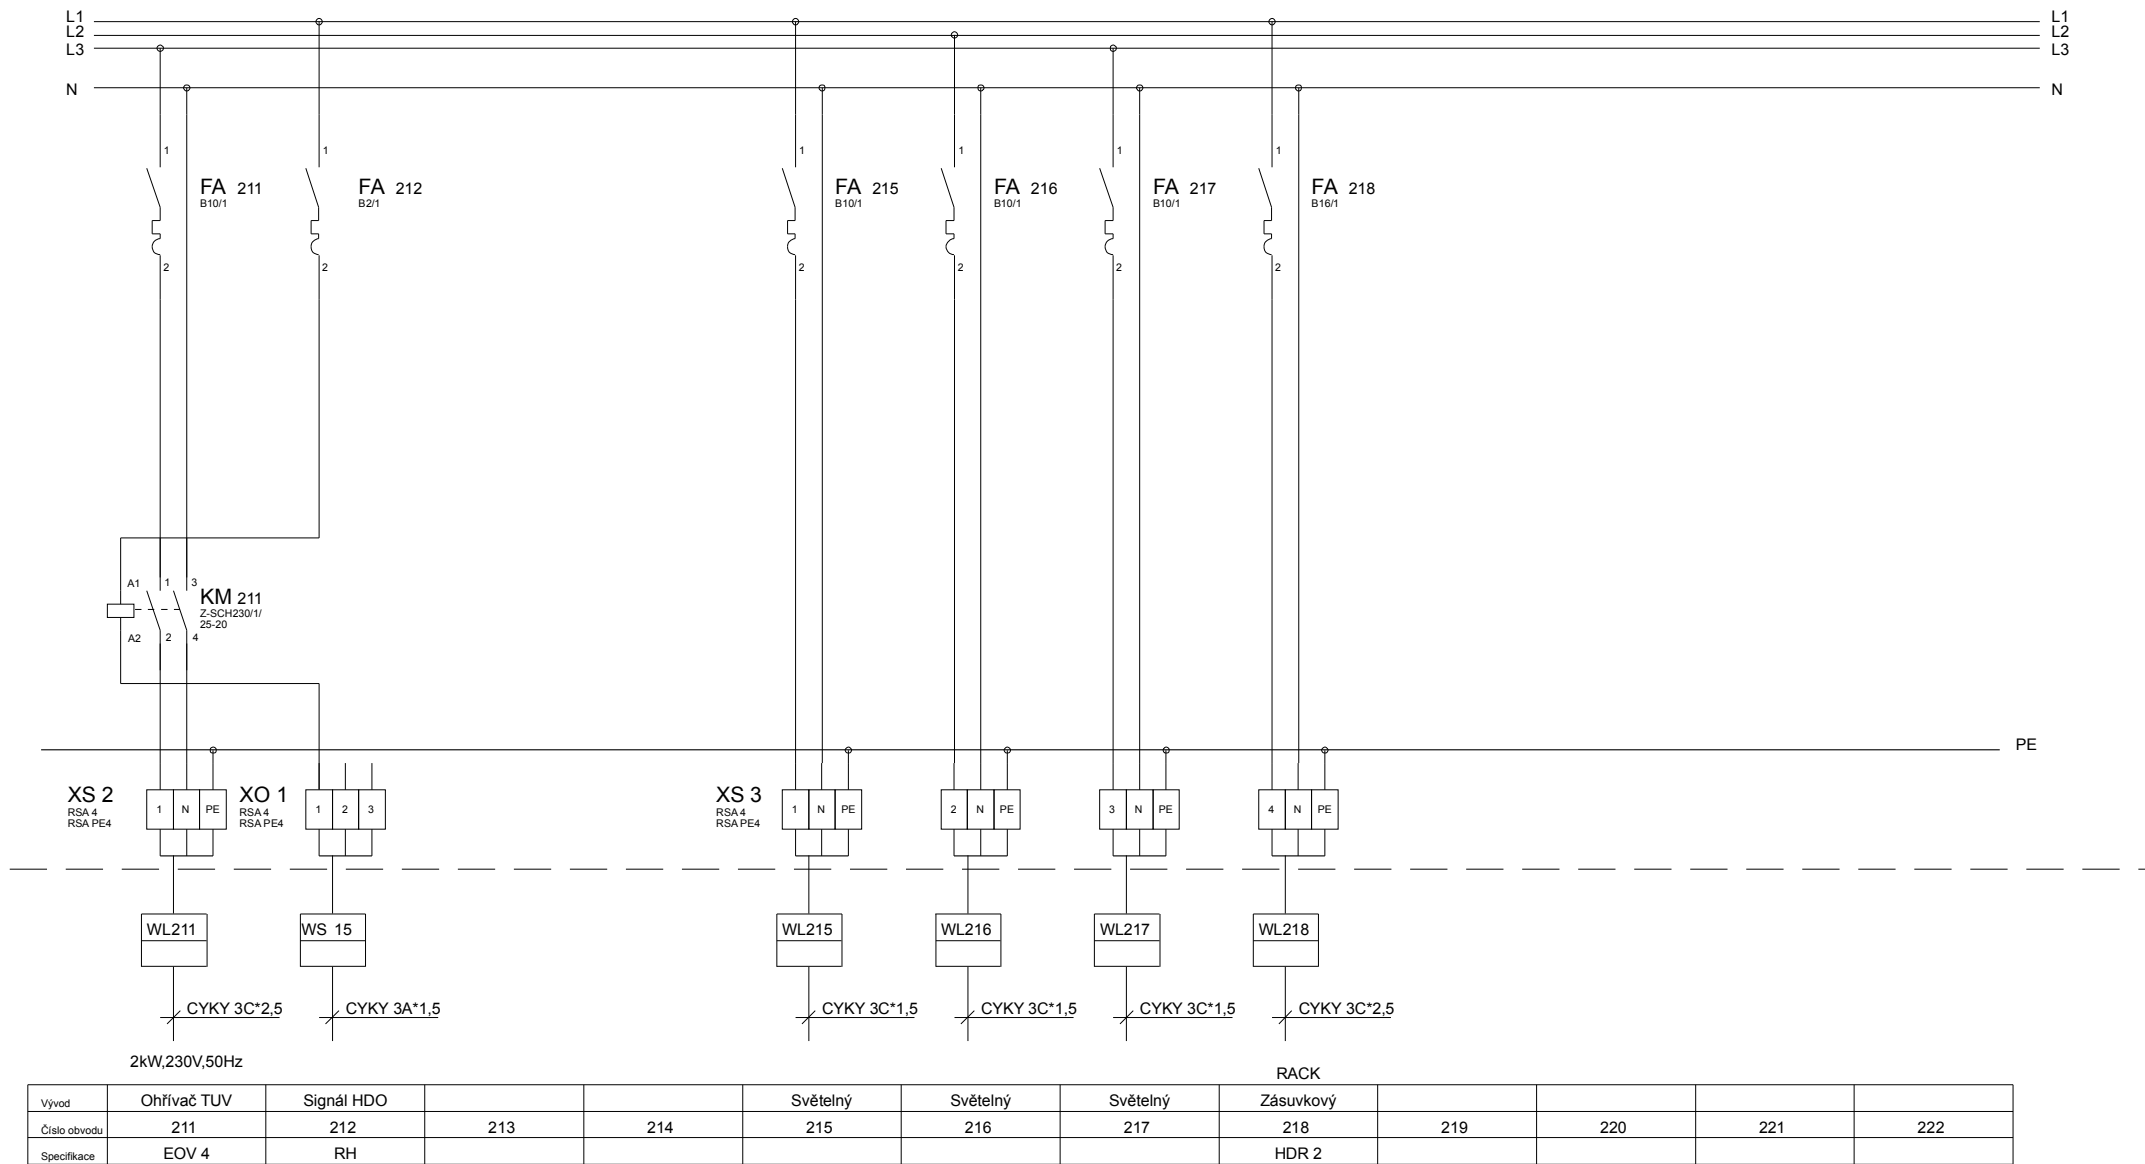

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211				
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim				
Č. ZAKÁZKY :	1449/10/2023	DATUM:	11 / 2023		
		STUPEŇ:	DPS		
Název akce :	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební				
Část :	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			ČÁST VÝKRESU:	2
Výkres :	Podružný rozvaděč RP30			ČÍSLO VÝKRESU:	EL 20