

| Vývod        | Přívod | Přepětová ochrana | Škrabka brambor | rezerva |     | Rozvaděč chlazení maso | Rozvaděč chlazení zelenina | Rozvaděč topných kabelů | Zásuvkový  | Zásuvkový              | Diferenční tlakový spínač | Elektromagnetický ventil |
|--------------|--------|-------------------|-----------------|---------|-----|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Číslo obvodu | 100    |                   | 101             | 102     | 103 | 104                    | 105                        | 106                     | 107        | 108                    | 109                       | 110                      |
| Specifikace  | RM1.1  |                   | K13 2.19        |         |     | R-CH1                  | R-CH2                      | R-TK                    | Chladnička | Mrazicí pultové skříně | VZT                       | EM                       |

## RS - rozvaděč suterén

Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku  
Krytí : IP 40 / IP 20  
Napětíová soustava: 3 NPE 50Hz, 400 V TN-S  
Požární klasifikace : EI 30DP1-S  
Jmenovitý proud : I = 25 A  
Směr vývodů : zadní strana  
Ochrana před poruchou: Samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase

## Poznámka:


- 1) Na krycí panely uvnitř rozvodnice označit trvanlivým způsobem příslušnost obvodů k zařízením.
- 2) Pod krycími panely označit jednotlivé součásti dle dokumentace.
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RS.
- 4) Neobsazené pozice v jednotlivých řadách rozvodnice zakrýt zaslepovacím pásem.

TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| INVESTOR :    | Město Chrudim, IČO: 00270211                 | <b>Ing. Jan Půlpán</b><br>PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO<br>537 01 Chrudim II, Václavská 1033<br>e-mail: pulpan.jan@seznam.cz<br>tel.: 603 961 556 |
| MÍSTO STAVBY: | Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim |   |
| DATUM:        | 10/2022                                      | STUPEŇ DPS  |
| Název akce :  | Chrudimská beseda<br>Rekonstrukce kuchyně    |   |
| Část :        | D 1.4.3 - ELEKTROINSTALACE                   | ČÁST VÝKRESU:   |
| Výkres :      | RS - rozvaděč suterén                        | ČÍSLO VÝKRESU:  |

Chrudimské Muzeum RS.mkt

L1  
L2  
L3

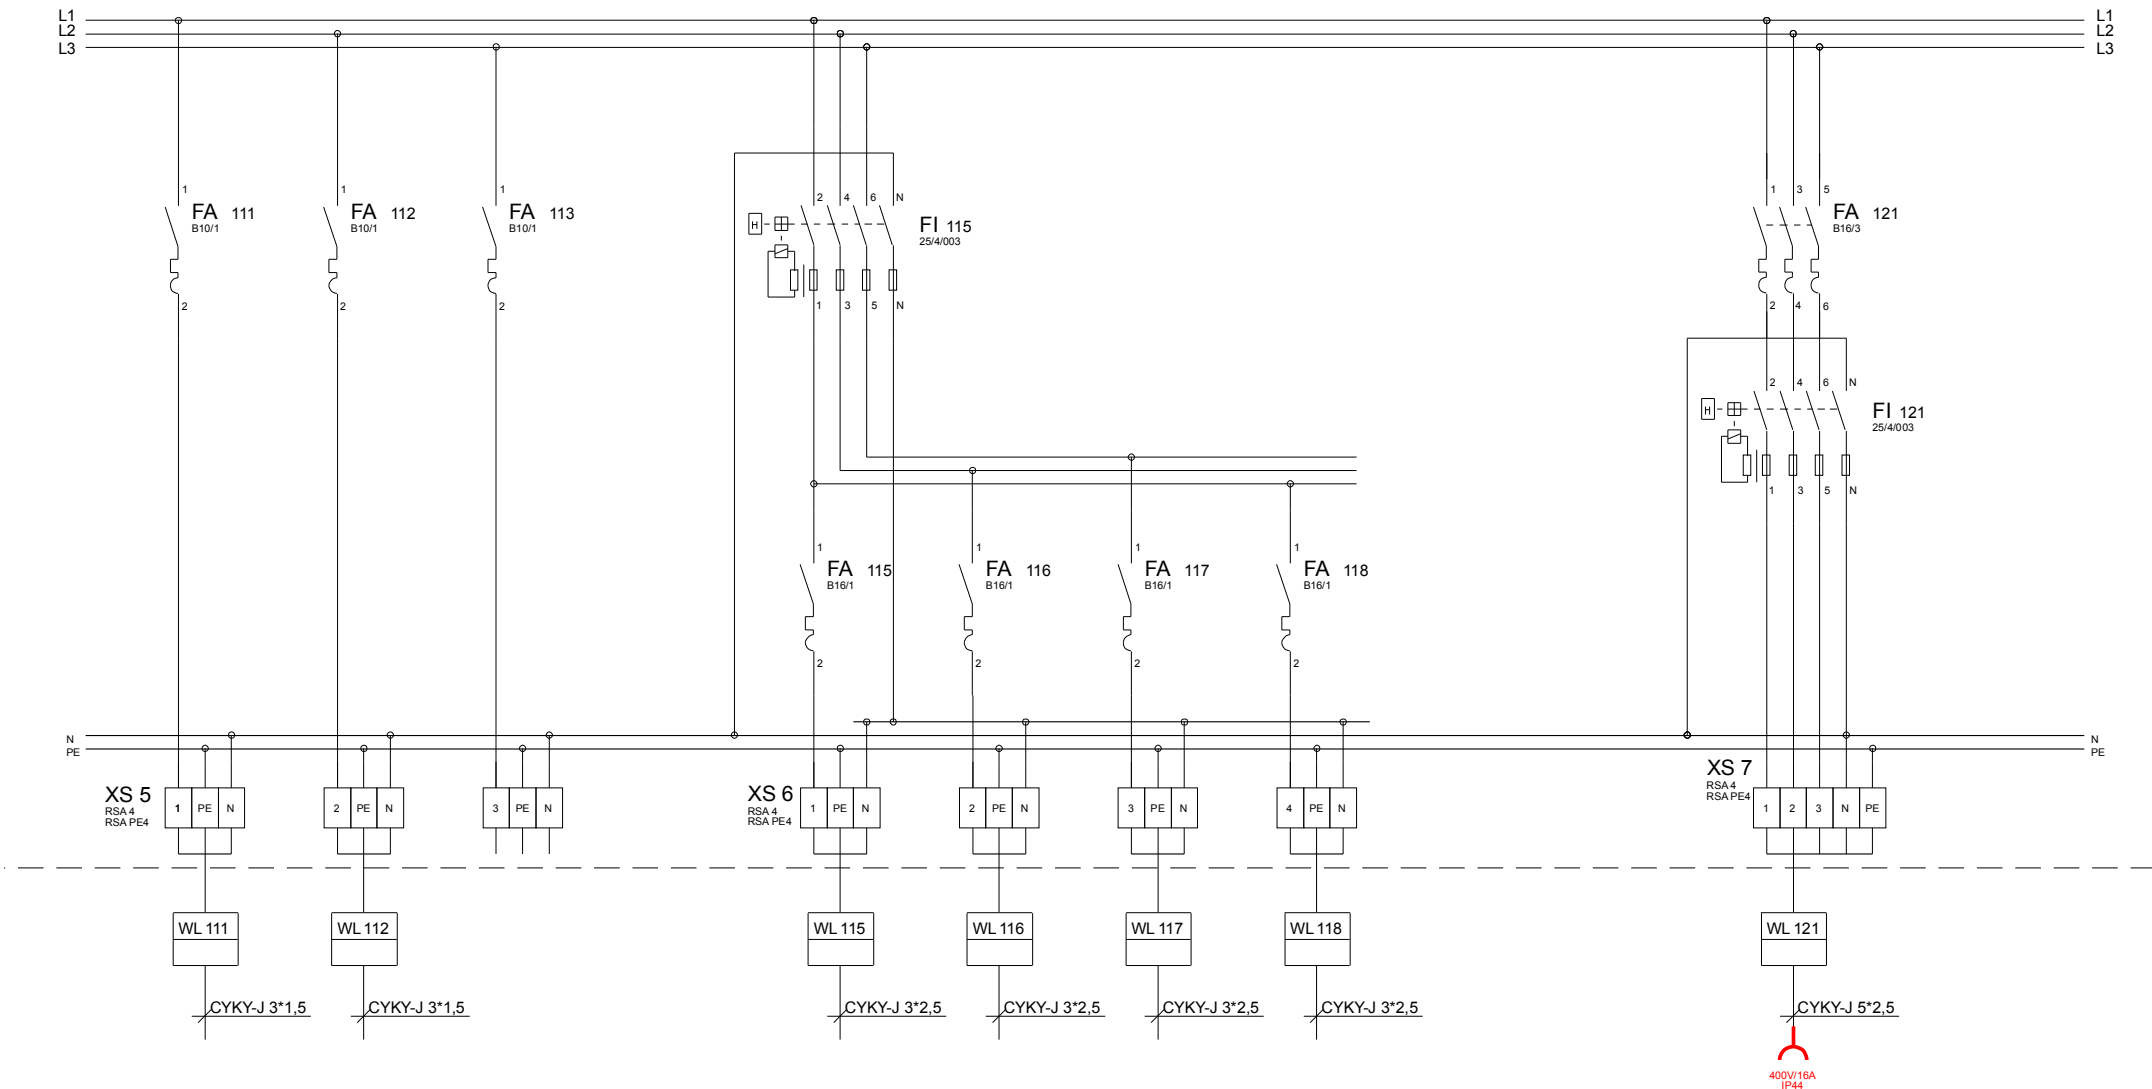

|              |           |           |         |     |                |                |                |                |     |     |              |     |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|--------------|-----|
| Vývod        | Osvětlení | Osvětlení | rezerva |     | Zásuvkový      | Zásuvkový      | Zásuvkový      | Zásuvkový      |     |     | Zásuvkový 3F |     |
| Číslo obvodu | 111       | 112       | 113     | 114 | 115            | 116            | 117            | 118            | 119 | 120 | 121          | 122 |
| Specifikace  |           |           |         |     | Obecné použití | Obecné použití | Obecné použití | Obecné použití |     |     |              |     |

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.  
KOPIROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

|  |  |        |     |   |       |
|--|--|--------|-----|---|-------|
| INVESTOR :   | Město Chrudim, IČO: 00270211                 |        |     | <b>Ing. Jan Půlpán</b><br>PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO<br>537 01 Chrudim II, Václavská 1033<br>e-mail: pulpan.jan@seznam.cz<br>tel.: 603 961 556 |       |
| MÍSTO STAVBY:  | Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim |        |     |   |       |
| DATUM:   | 10/2022                                      | STUPEŇ | DPS |   |       |
| Název akce : <b>Chrudimská beseda<br/>Rekonstrukce kuchyně</b> |  |        |     |   |       |
| Část :   | D 1.4.3 - ELEKTROINSTALACE                   |        |     | ČÁST VÝKRESU:   | 2     |
| Výkres :   | RS - rozvaděč suterén                        |        |     | ČÍSLO VÝKRESU:  | EL 07 |