


# V KOMUNIKACI

# VE VOLNÉM TERÉNU

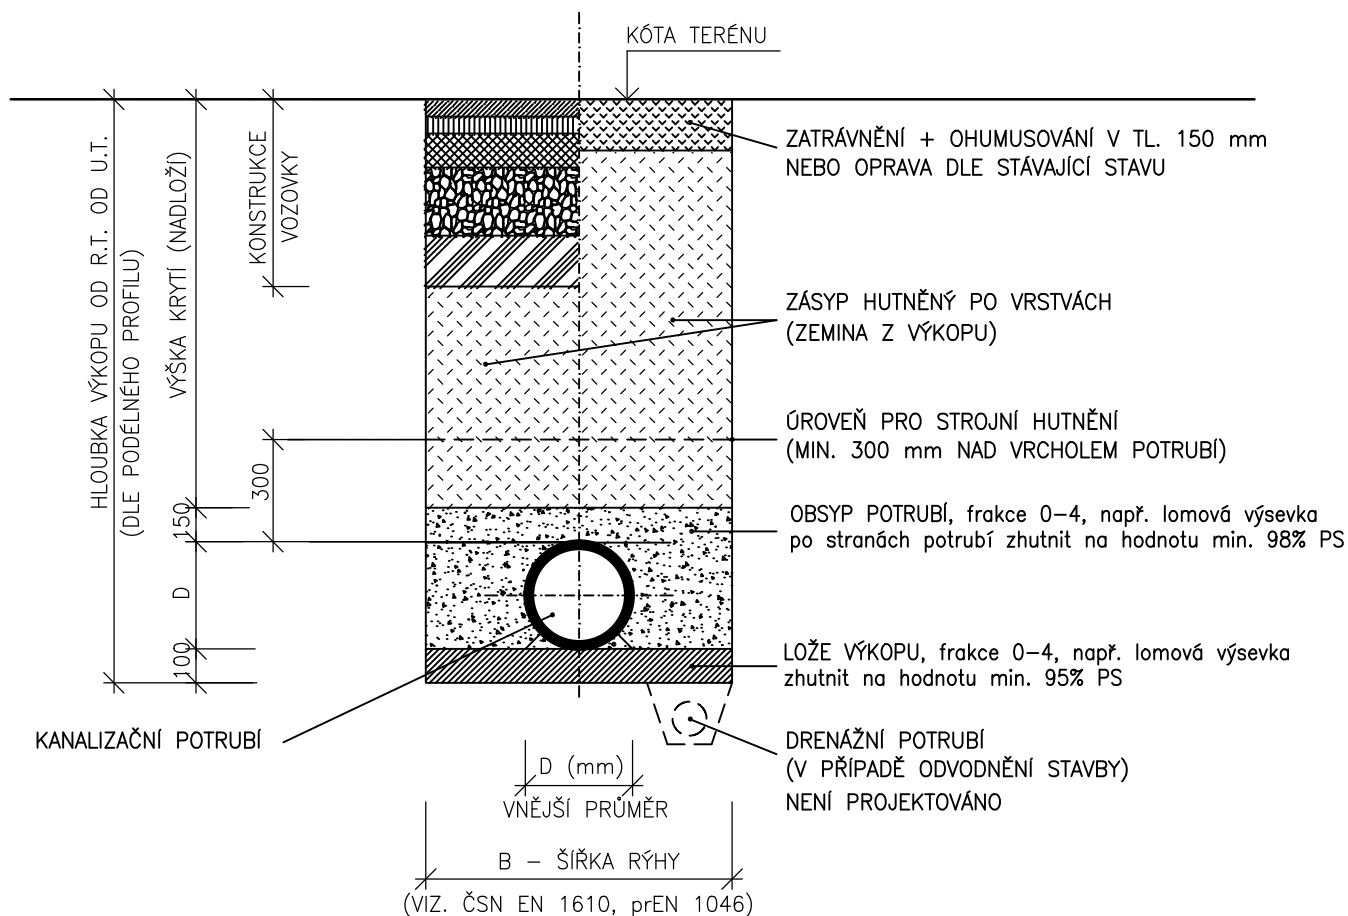

## POZNÁMKA:

RÝHA BUDE PAŽENA U VÝKOPU VĚTŠÍ HLOUBKY NEŽ 1,3 m

Vypracoval	Kontroloval		
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO: 00270211		formát	1x A4
Akce <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA</b> <b>REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A</b> <b>SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN</b>		datum	04/2023
		účel	DPS
		měřítko	1:50
		část	technika prostředí staveb kanalizace
Obsah výkresu KANALIZACE – ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI		č. výkresu	<b>D.1.4.1.b.–K11</b>