

2

1.13

1 1 1

PVC Ø160 mm – předpokládaná trasa dle informace investora  
beze změn


160/160 45°-do stávajícího potrubí vsadit odbočku

stávající šachtička s čistícím kusem  
potrubí PVC Ø160 mm, dno 480 mm pod PDL

1.15

2x160 45°

K1' 125

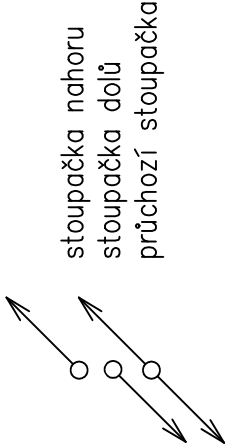

POZNÁMKA:

Spád ležaté kanalizace musí být min. 3%, doporučeno 5%  
hloubka uložení potrubí bude upřesněna po vykopání  
stávající kanalizace. Dle hl. kanalizace ve stávající revizní  
šachtě lze předpokládat, že v místě napojení bude hl.  
kanalizace 80 cm pod podlahou.

HIP		Vypracoval		TZB KOMPLET s.r.o.	
Investor		Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			
		IČO: 00270211			
Akce		ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM			
		ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY			
		A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN			
Obsah výkresu		KANALIZACE – PŮDORYS PŘÍZEMÍ			
		D.1.4.1.b–K1			