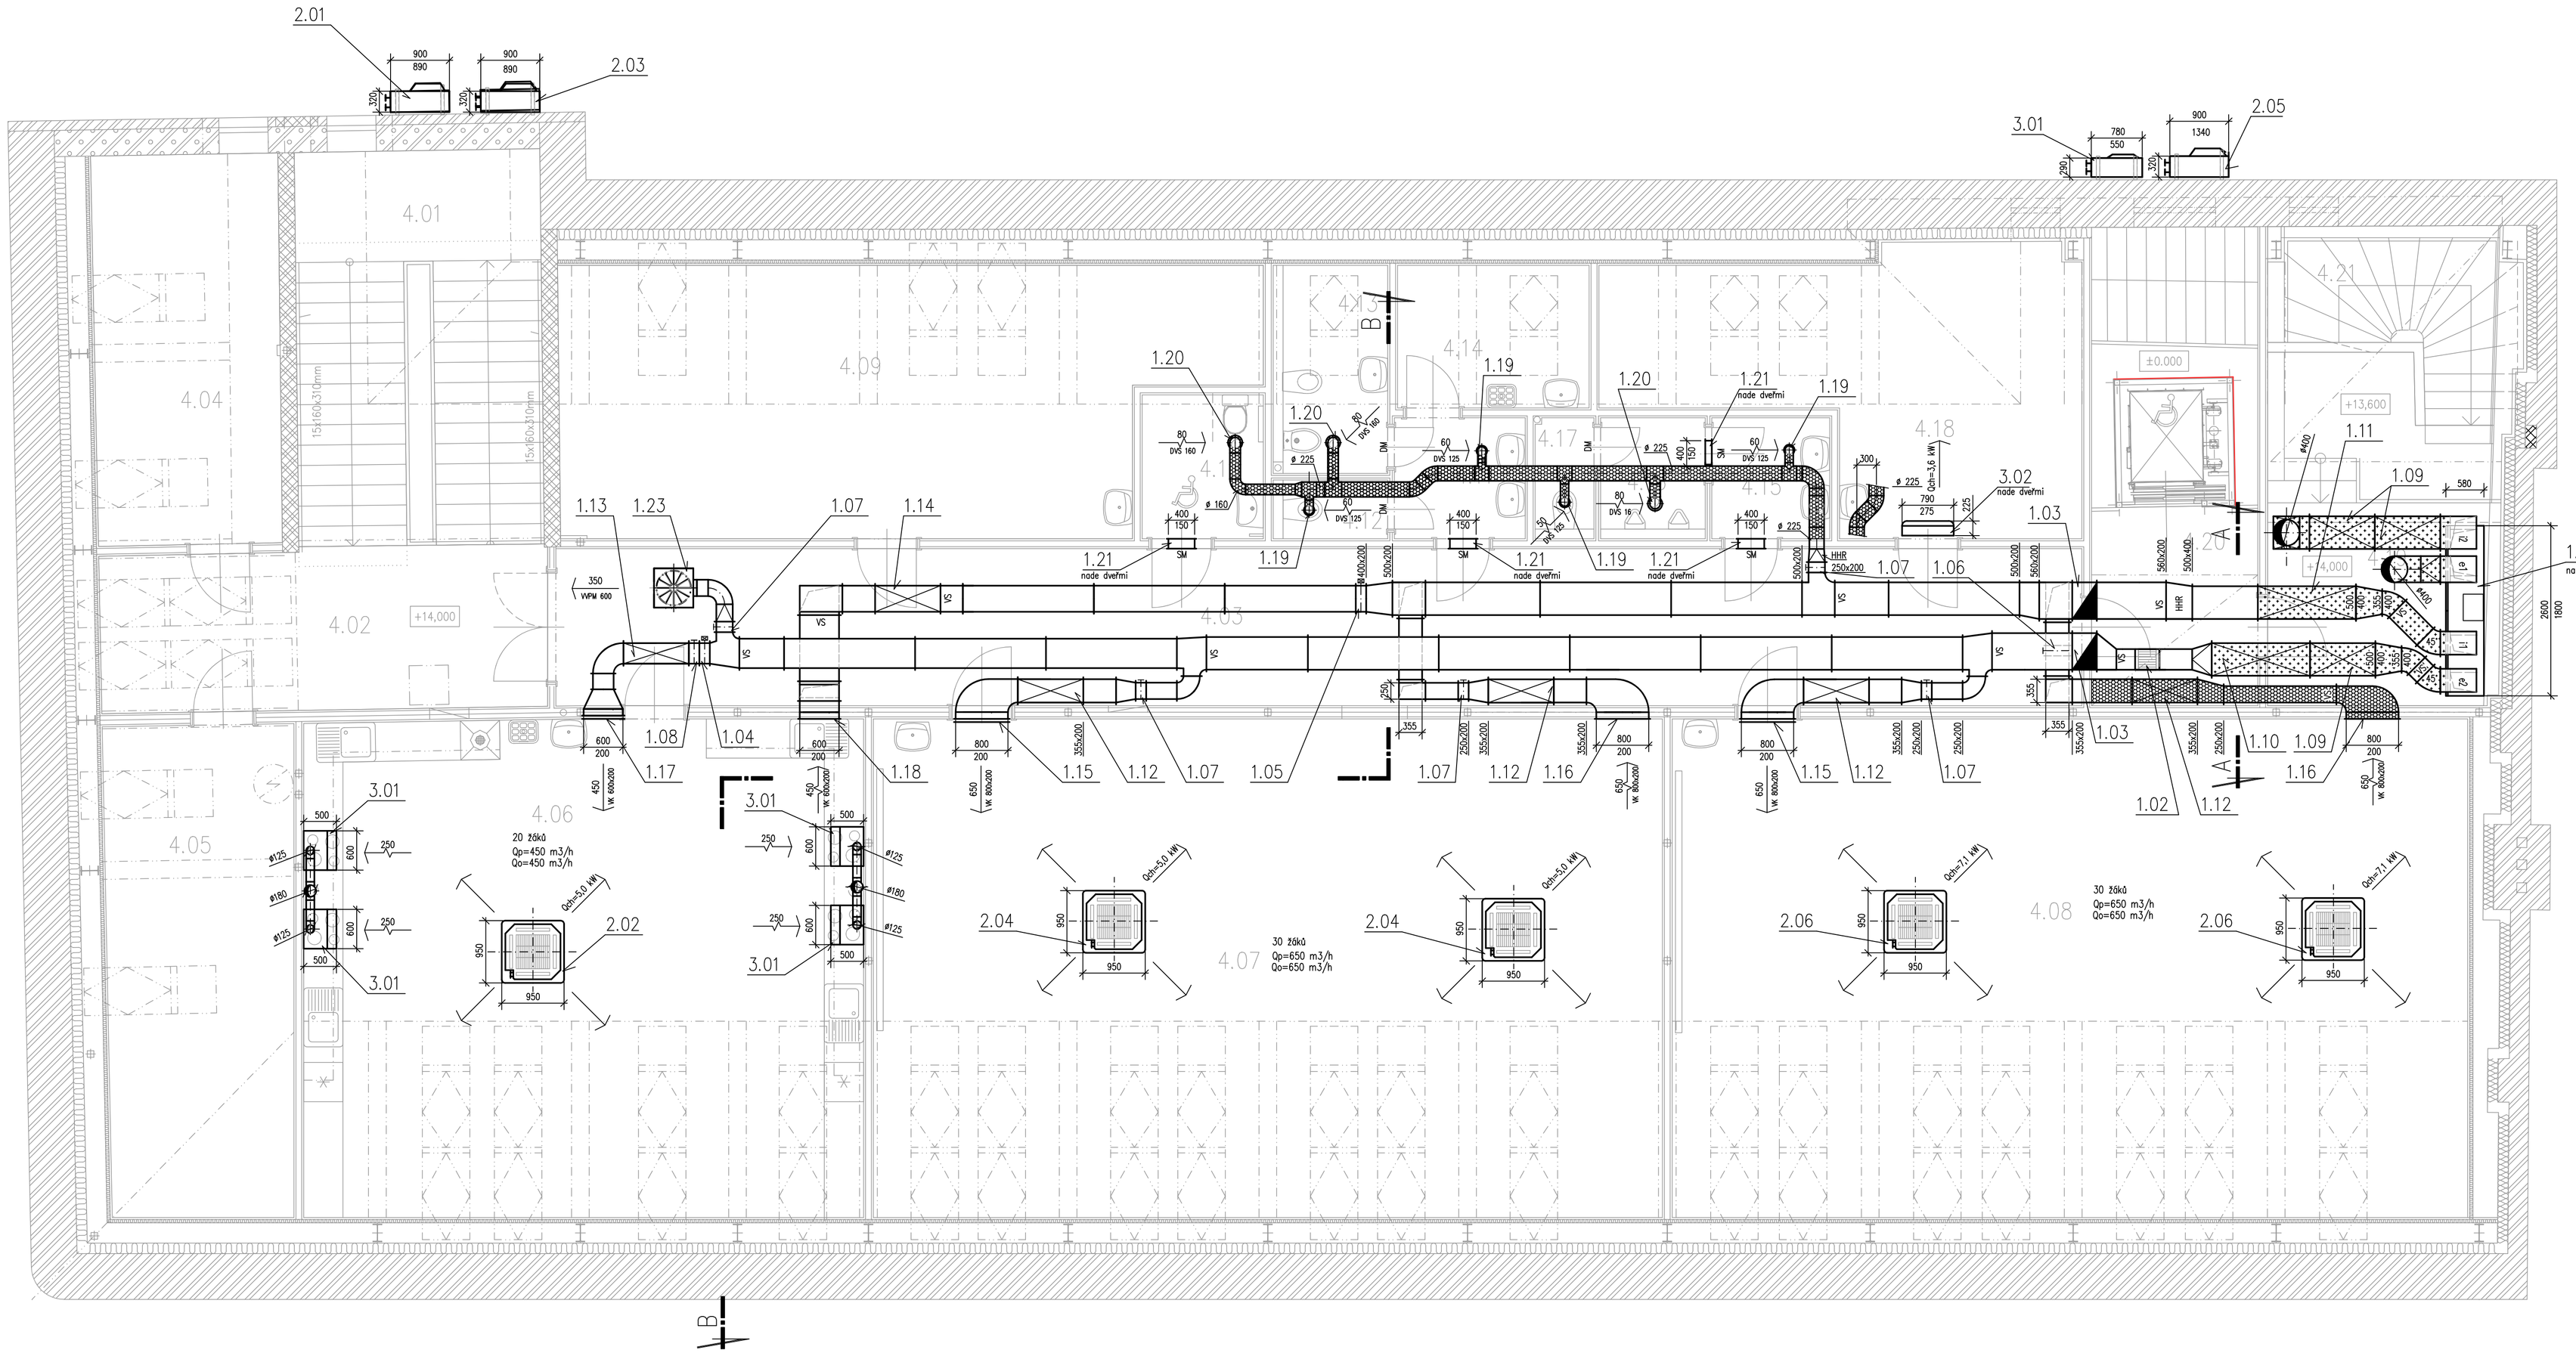

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Podlaha	Plocha
4.01	SCHODIŠTĚ	DLAŽBA KERAMICKÁ B	20,66
4.02	PODESTA	DLAŽBA KERAMICKÁ B	16,77
4.03	CHODBA	PVC A	56,11
4.04	SKLAD POMŮCEK	PVC A	16,90
4.05	SKLAD POMŮCEK	PVC A	21,45
4.06	CVIČNÁ KUCHYŇKA	PVC A	65,00
4.07	UČEBNA FYZIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD	PVC A	91,82
4.08	UČEBNA INFORMATIKY	PVC A	92,58
4.09	KABINET F A PŘ.VĚD	PVC A	40,26
4.10	WC IMOBILNÍ	DLAŽBA KERAMICKÁ C	4,07
4.11	WC DÍVKY–PŘEDSÍŇ	DLAŽBA KERAMICKÁ C	3,70
4.12	WC DÍVKY	DLAŽBA KERAMICKÁ C	1,57
4.13	HYGIENICKÁ KABINA	DLAŽBA KERAMICKÁ C	5,57
4.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	DLAŽBA KERAMICKÁ C	6,38
4.15	WC CHLAPCI–PŘEDSÍŇ	DLAŽBA KERAMICKÁ C	3,33
4.16	WC CHLAPCI–PISOÁR	DLAŽBA KERAMICKÁ C	2,96
4.17	WC CHLAPCI	DLAŽBA KERAMICKÁ C	1,66
4.18	KABINET INFORMAT., SERVER	PVC A	24,48
4.19	STROJOVNA VZDUCH	PVC B	16,92
4.20	HALA VÝTAHU	PVC B	7,70
4.21	SCHODIŠTĚ	STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ	7,56

POZNÁMKA

2400 / W # 355 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

2400 / W # 355 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

SM — STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE OSAZENA DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY

DM — OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJISTÍ STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PRŮTOČNÁ PLOCHA MŘÍŽKY Smin=0,02 m2

2DM — 2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJISTÍ STAVBA, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

BP — DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI BYLA MEZERA 20–25 MM

SH 2500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

OS 2500 — VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

HHR — U PŘECHODU, ROVNÁ HORNÍ HRANA

SHR — U PŘECHODU, ROVNÁ SPODNÍ HRANA

OSOVĚ — U PŘECHODU, PŘECHOD JE ZPŘECHODOVÁN OSOVĚ

POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ A TEPELNOU IZOLACÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT, PROVEDENÍ POŽÁRNÍ IZOLACE BUDE DOLOŽENO ATESTEM

S

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	8 A4
			DATUM	08/2017
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	DPS
ZŠ HUSOVA č.p. 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	211/05/2017
D.1.4.–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.4–VZDUCHOTECHNIKA			ZMĚNA	
PŮDORYS PODKROVÍ – NOVÝ STAV			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2–02