

LEGENDA ROZVODŮ V KOLEKTORU

POZ.	Profil [mm] / materiál	Spád min.	Popis	Grafika
A	90 / PVC-U PN 10	0,2 ‰	Sání/vypouštění /propojení	<div></div>
B	110/75 / HT	1,0 ‰	Bezpečnostní přepad	<div></div>
C	32 / PE	0,5 ‰	Výtlak chříče	<div></div>
D	50 / PVC-U PN 10	0,5 ‰	Výtlak filtrace	<div></div>
E	50 / PVC-U PN 10	1,0 ‰	Přechrpaní šachty	<div></div>

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ V KAŠNĚ


- Sací prostup DN80 s ochranným košem, nerez
- Prostup filtrace DN40 s tryskou, nerez
- Prostup bezpeč. přepadu DN65, nerez
- Výtok chříče, stávající

LEGENDA PŘÍPOJEK /stávající/

- Vodovodní přípojka D32
- Kanalizační přípojka
- Elektro přípojka + zemnicí drát
- Rozvod odvětrání D110

STAVBA ZAJISTÍ:

- uzamykatelný vodotěsný vlez
- osazení odvětrávacího sloupku
- výbudování odvětrávacího výdechu v kolektoru
- vypletění bazénků olovem
- odvrtání otvorů v bazénků kašny

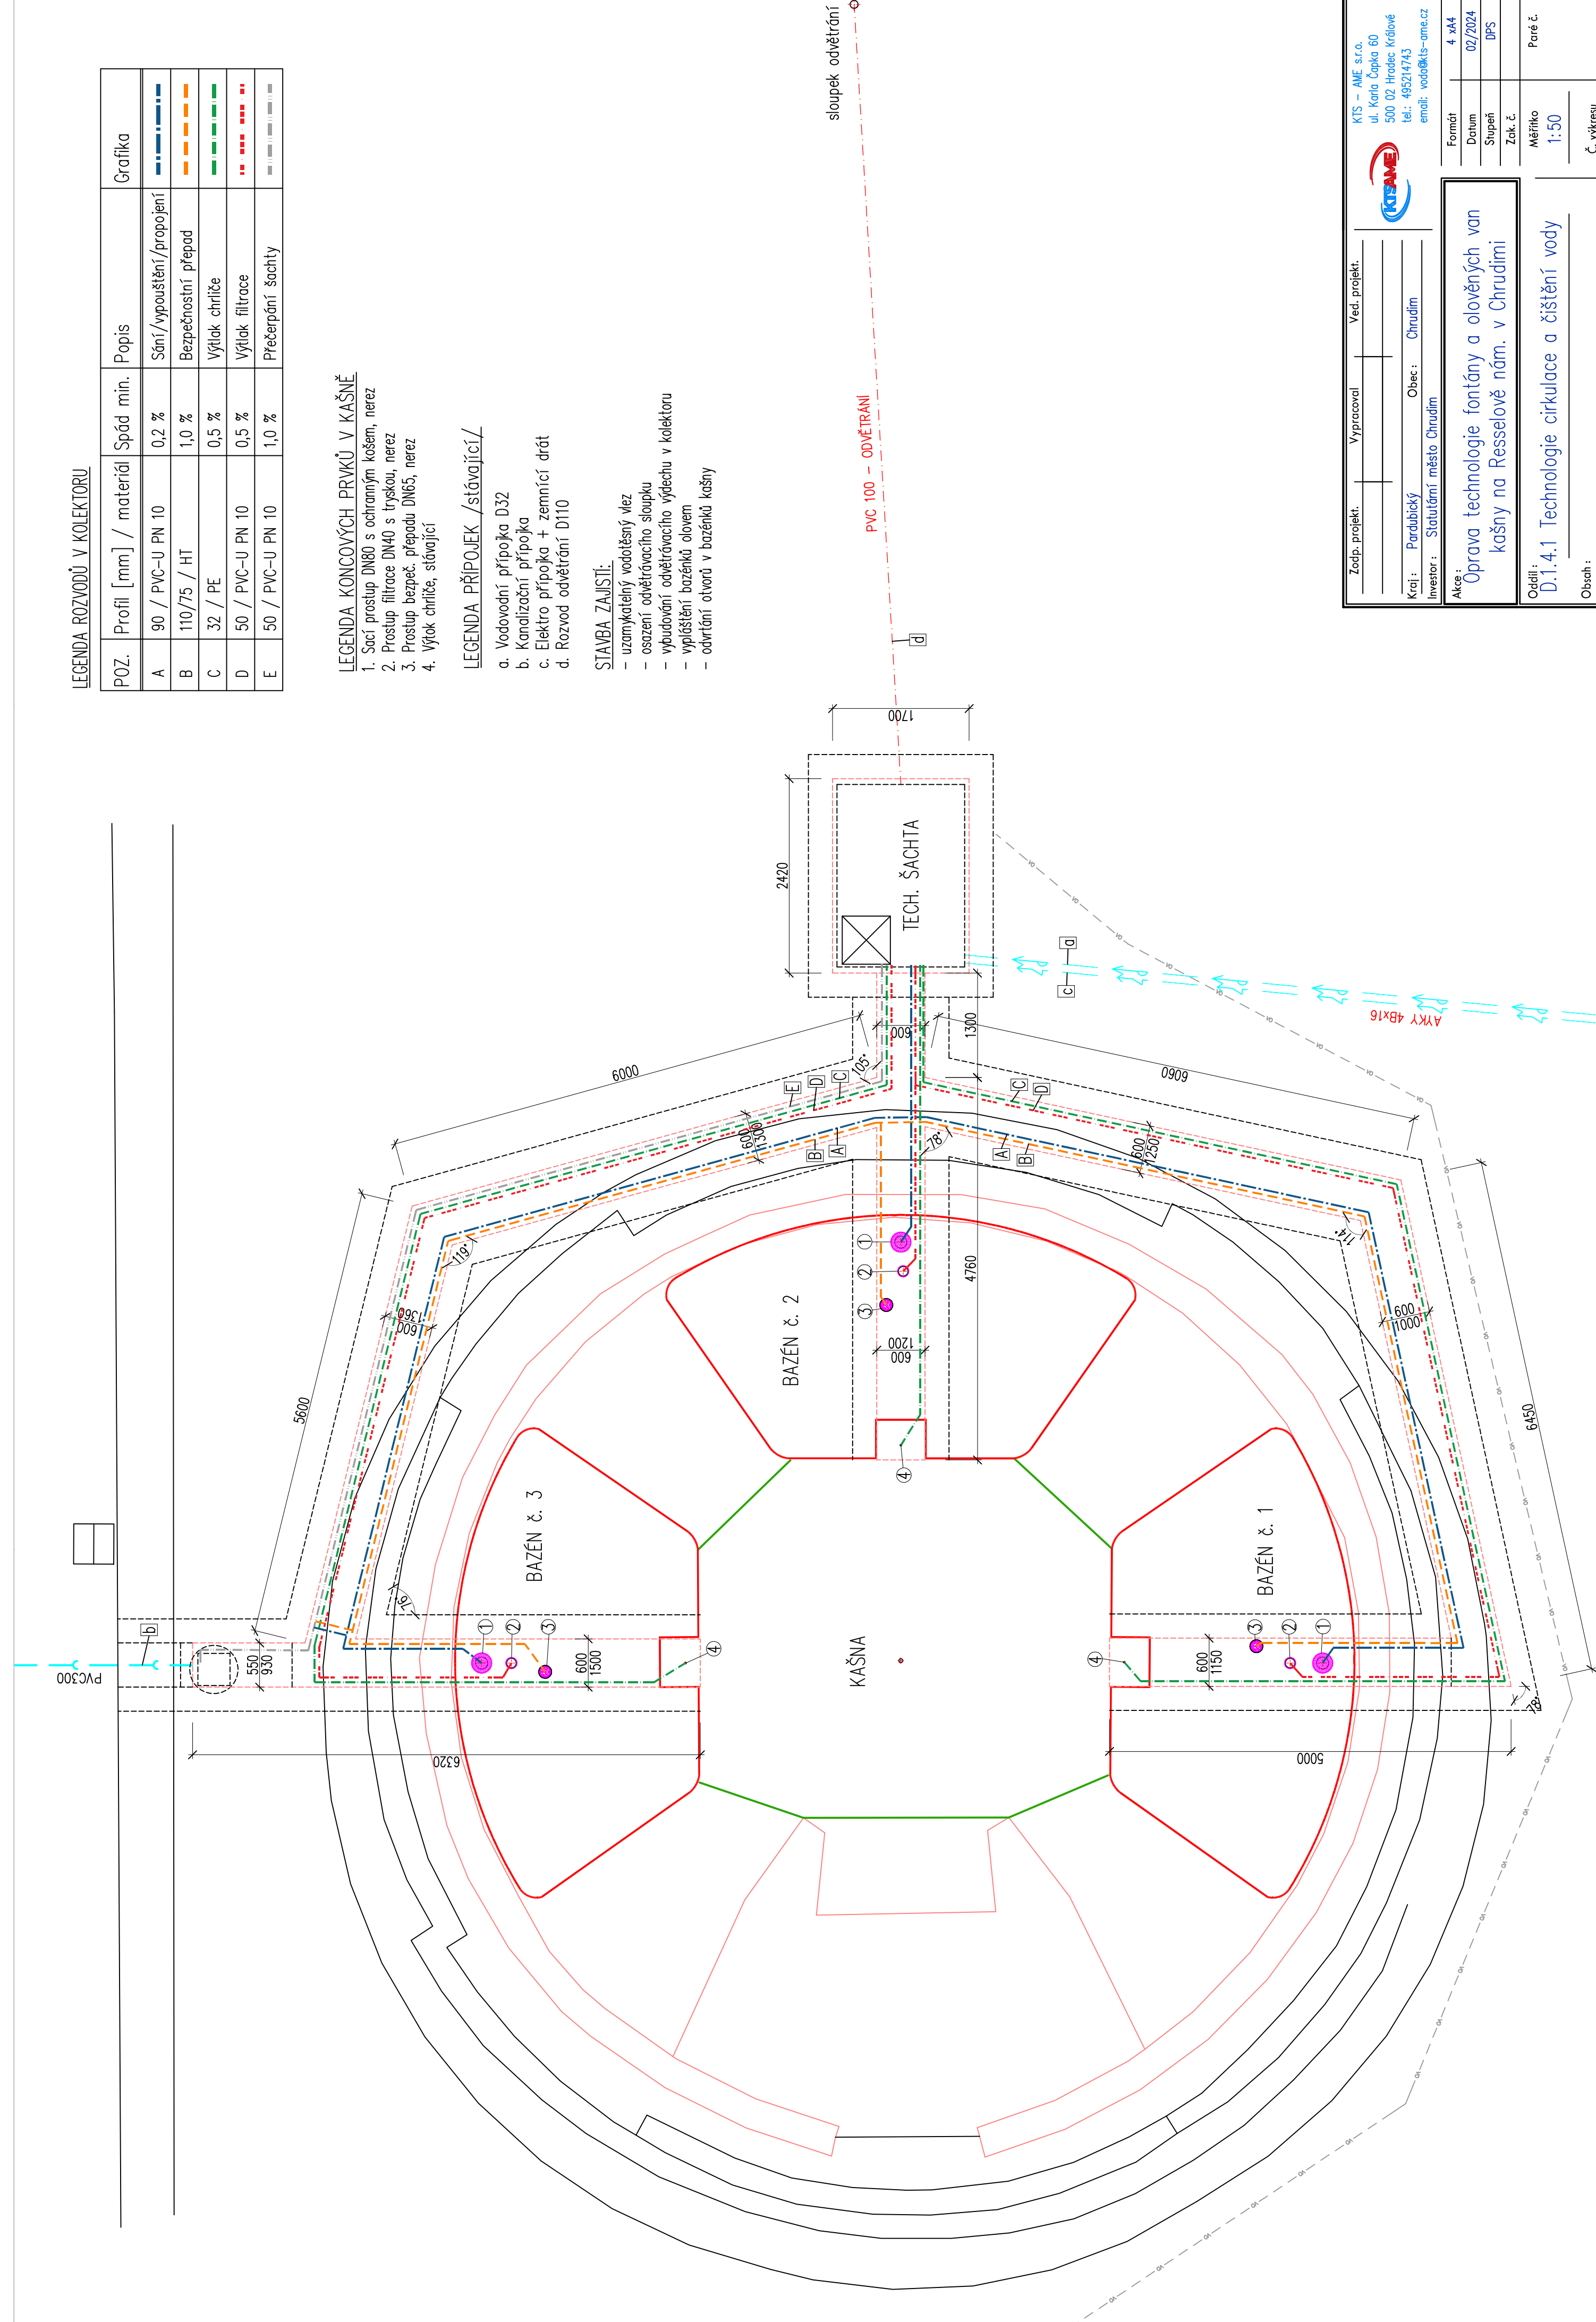

Zodp. projekt.

Vypracoval

Ved. projekt.

KTS – AME s.r.o.  
ul. Karla Čapka 60  
500 02 Hradec Králové  
tel.: 495214743  
email: voda@kts-ame.cz

Kraj : Pardubický

Obec : Chrudim

Investor : Statutární město Chrudim

Formát 4 xA4

Datum 02/2024

Stupeň DPS

Zak. č.

Měřítko 1:50

Paré č.

Č. výkresu 2

AKce :

Oddíl :

Obsch :

Oprava technologie fontány a olověných van  
kašny na Resselově nám. v Chrudimi

D.1.4.1 Technologie cirkulace a čištění vody

Půdorys kašny