


# V KOMUNIKACI NEBO PODLAHA

# VE VOLNÉM TERÉNU

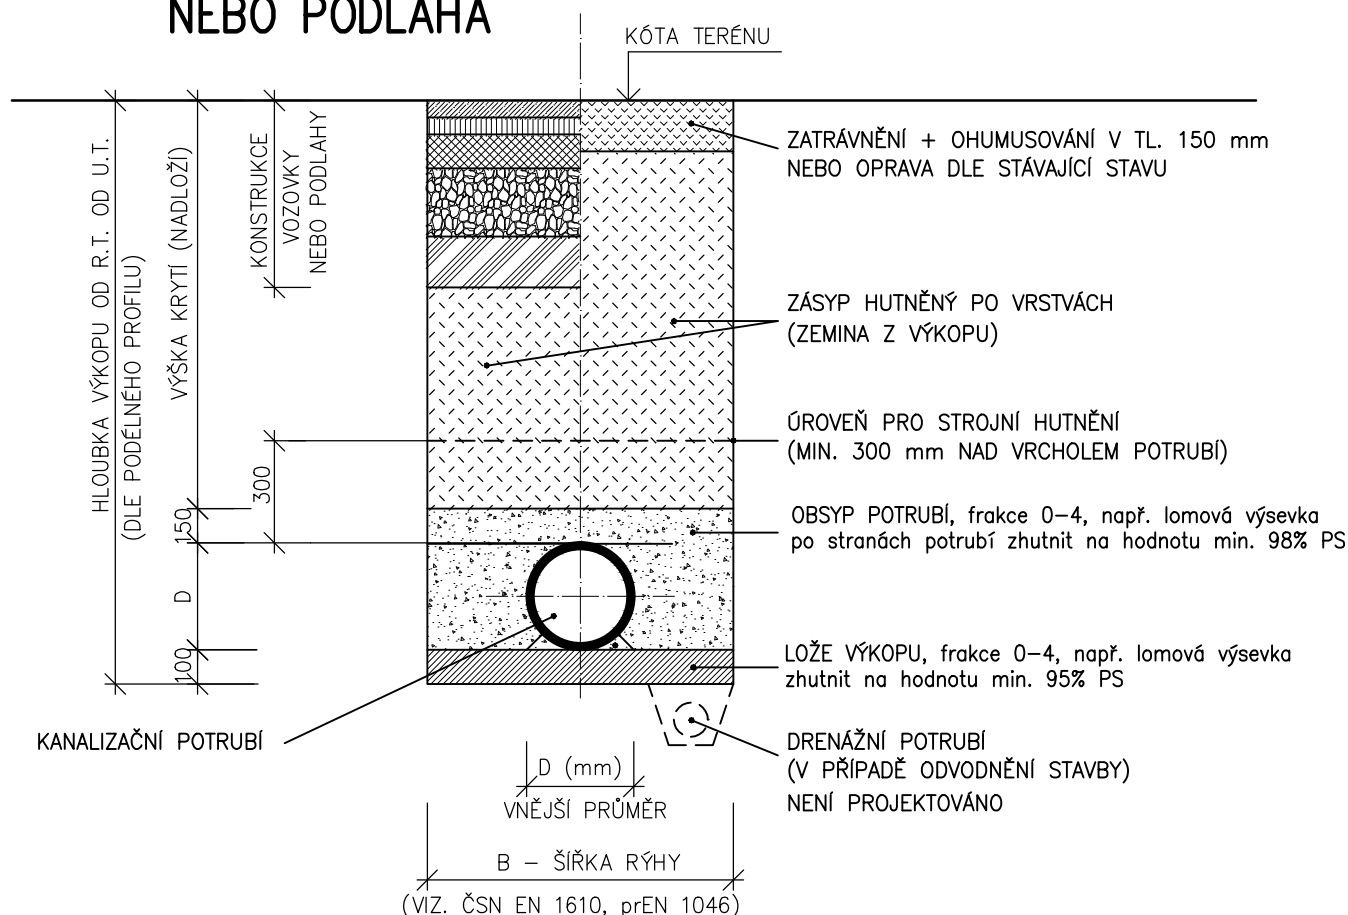

## POZNÁMKA:

RÝHA BUDE PAŽENA U VÝKOPU VĚTŠÍ HLOUBKY NEŽ 1,3 m

HL. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
.	.		.
			.
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01		DATUM	02/2022
<b>Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim</b>		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	BEZ
SO 01 – Hospodářský objekt		Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
		ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace		ČÍSLO KOPIE	
		ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
KANALIZACE – VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI		SO-01-D.1.4.1	<b>K13</b>