


1. etapa

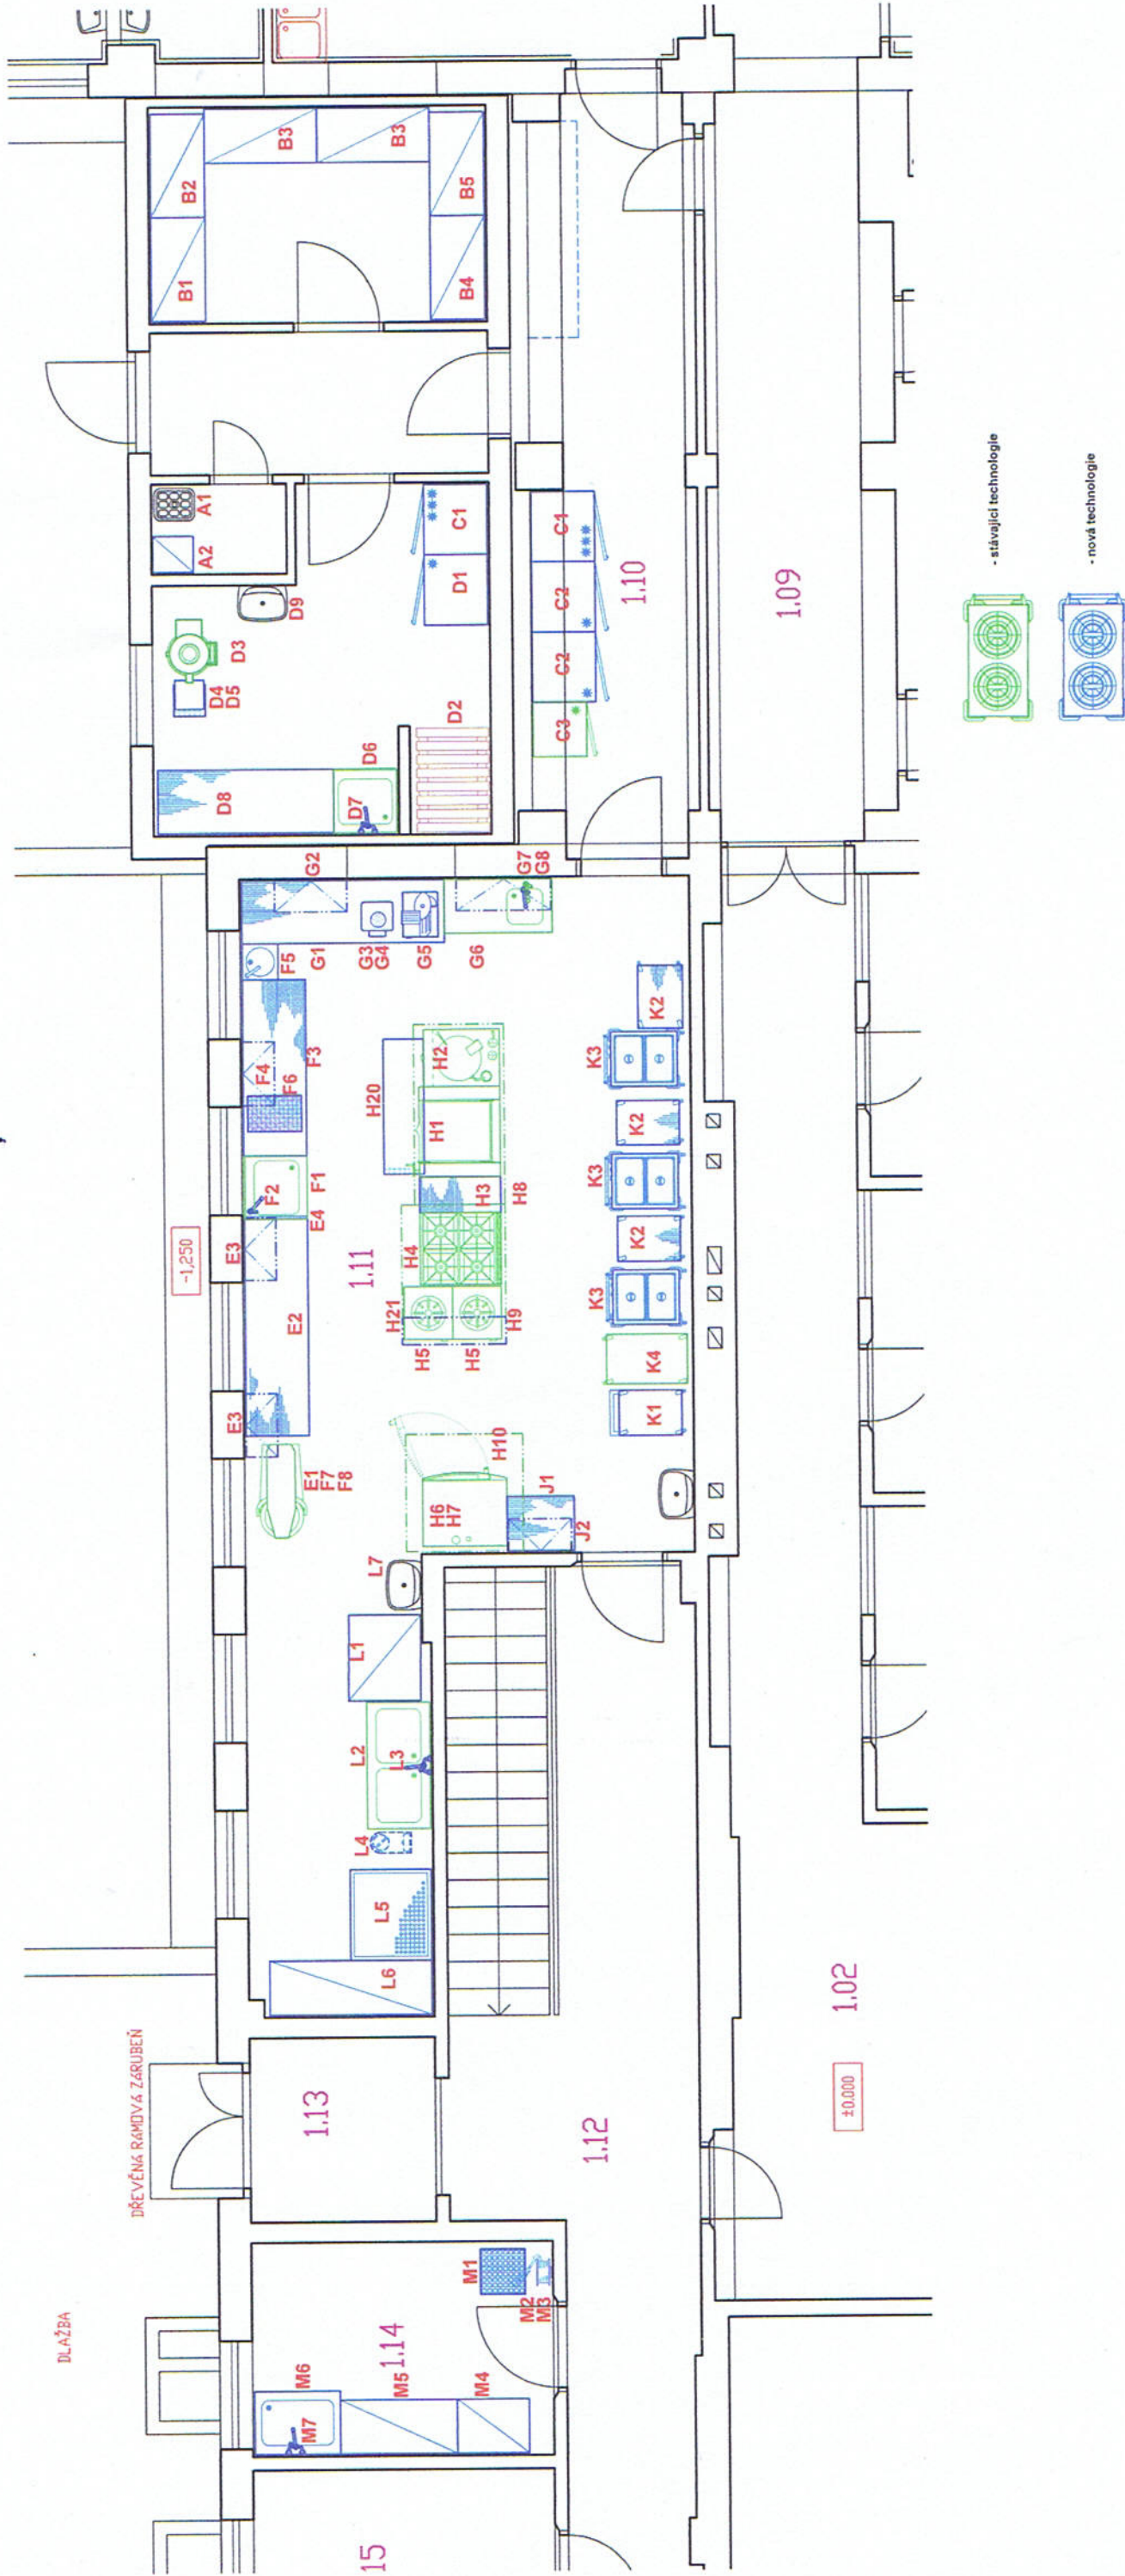

Poznámka:
- na stěhovací trase musí mít veškeré dveře světlou alespoň 900 mm
- umístění otopných těles musí být navrženo tak, aby nekolidovalo s navrženou technologií, která nejde oddělnout od zdi

UPOZORNĚNÍ – Všechna práva vyhrazena Dokumentaci lze používat až po její finanční úhradě. Výkres či část dokumentace může být kopírován a nebo jiným způsobem poskytován a rozšiřován pouze po předchozím písemném souhlasu autora(dle zákona č. 121/2000 sb.). Porušení bude stíháno v souladu s platnými zákony ČR o ochraně autorských práv.		Zodpovědný proj.: Vypracoval: Kreslil:		TeS, spol. s r.o. Chotěboř Technologie stravování tel 563 621 385, 664 661 881	
Místo:	Chrudim	Investor:	MŠ Strojářů Chrudim	Formát A4:	A2
Akce:	MŠ Strojářů Chrudim	Datum:	17.12.2021	Stupeň:	PD
Název části:	Technologický projekt stravovacího provozu	Kótování v :	mm	Měřítko:	Číslo výkresu:
Název výkresu:	Dispoziční řešení	1 :		02a	