




Tabulka sítí :

-----	Kabelové vedení NN - NOVÉ - CYKY 5C*6 - napájení RD
-----	Kabelové vedení NN - NOVÉ - CYKY 5C*2,5 - napájení AB
-----	Kabelové vedení NN - NOVÉ - CYKY 5C*4 - napojení venkovních svítidel
-----	Kabelové rozvody NN - ČEZ Distribuce - stávající
.....	Plyn - stávající
.....	Voda - stávající
.....	Kanalizace - stávající
-----	Teplota - stávající
.....	Slaboproud - stávající

Uložení kabelů NN 1kV v zemi
dle ČSN 332000-5-52

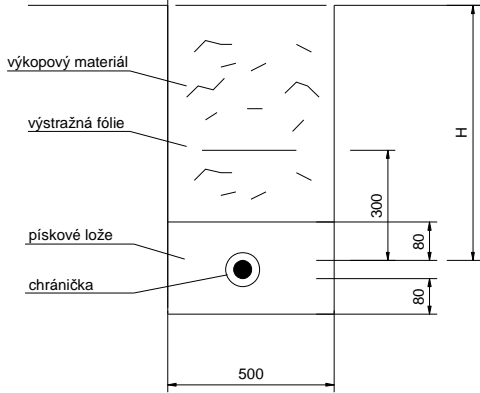

-----	Chodník	50 cm
-----	Nechráněný terén	70 cm
-----	Komunikace	100 cm

LEGENDA

1) Projekt elektro zpracovává kabelové venkovní rozvody NN napětí za účelem napojení rozvodnice RD zahradního domku, rozvaděče AB automatické vjezdové brány a nových venkovních svítidel E1,E2.

2) Napojení objektu na rozvody NN elektrické energie zůstává stávající v kabelové přípojkové skříni SR.

3) Uložení venkovních kabelů
Venkovní kabely budou uloženy v zemi dle ČSN 332000-5-52 a ČSN 736005
Kabelové vedení bude uloženo v kabelové rýze v celé svoji délce v cháničce.

4) Do společného výkopu s kabelem mezi svítidly E1, E2 bude na dno výkopu uložena zemní páska FeZn 30*4 a to nejméně 10 cm pod nebo vedle kabelu, na kterou budou přizemněna nová svítidla.

Upozornění:

Výkresy podzemních sítí neslouží jako výtčovací výkres. Před zahájením stavebních prací požádá dodavatelská organizace dotčené orgány o jejich vytyčení a označení podle platných předpisů.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01		
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
NÁZEV AKCE:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT	DATUM: 02 / 2022 Č. ZAK. : 1395/06/2021 STUPEŇ PD: DPS	PARÉ: 1 EL 05
ČÁST:	D 1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO : 1:250	
VÝKRES :	SITUAČNÍ PLÁN ELEKTRO	ČÁST VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU:	