


Legenda:

- RŠ 100,00 — kóta poklopu
(100,00) — dno potrubí na středě šachty
revizní šachta z betonových skruží — viz samostatný výkres
- dešťová kanalizace, v zemi pod podlahou PVC potrubí
— splašková kanalizace

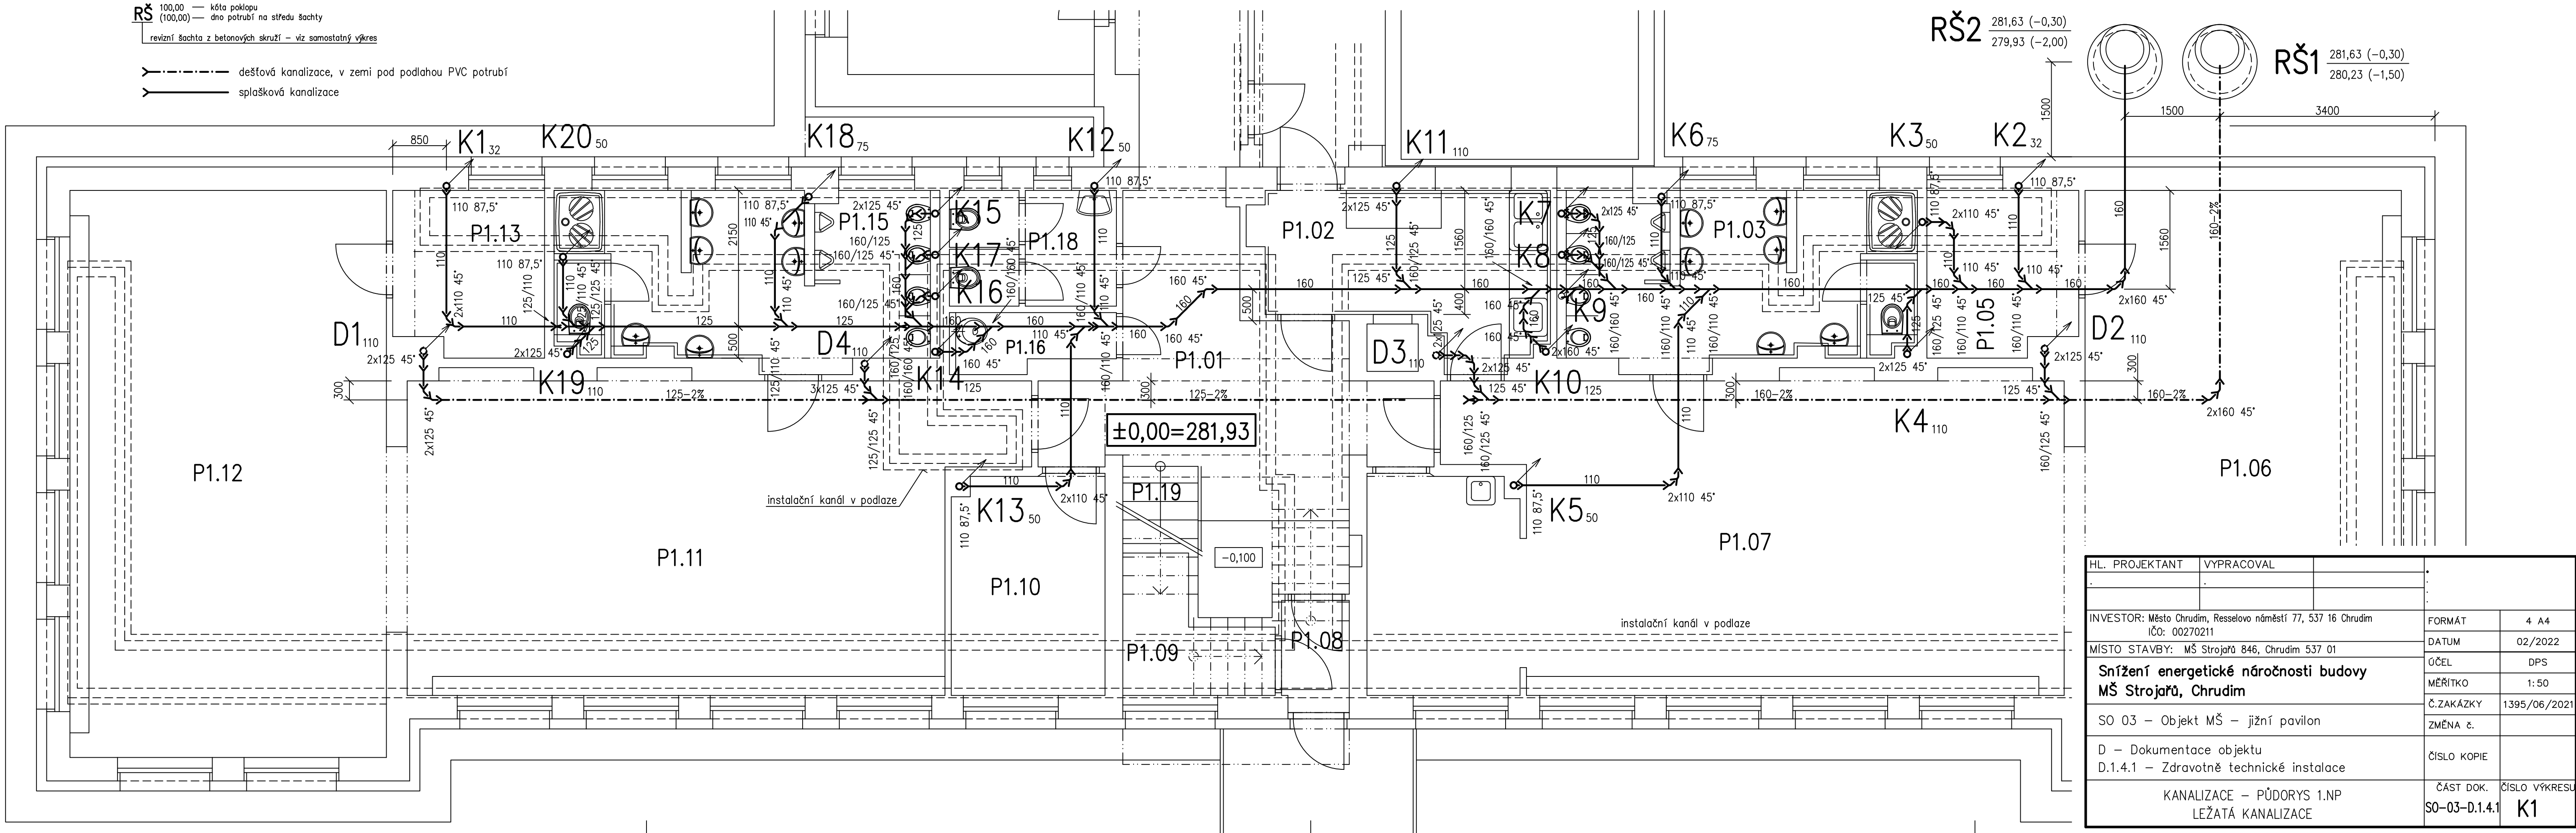

HL. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01				DATUM	02/2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim				ÚČEL	DPS
				MEŘITKO	1:50
				Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon				ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu				ČÍSLO KOPIE	
D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace					
KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP LEŽATÁ KANALIZACE				ČÁST DOK. SO-03-D.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU K1