


Legenda:


- Nové plastové potrubí studené vody – viz technická zpráva
- Nové plastové potrubí teplé vody – viz technická zpráva
- Nové plastové potrubí cirkulace– viz technická zpráva
- Nové plastové potrubí užitkové vody– viz technická zpráva

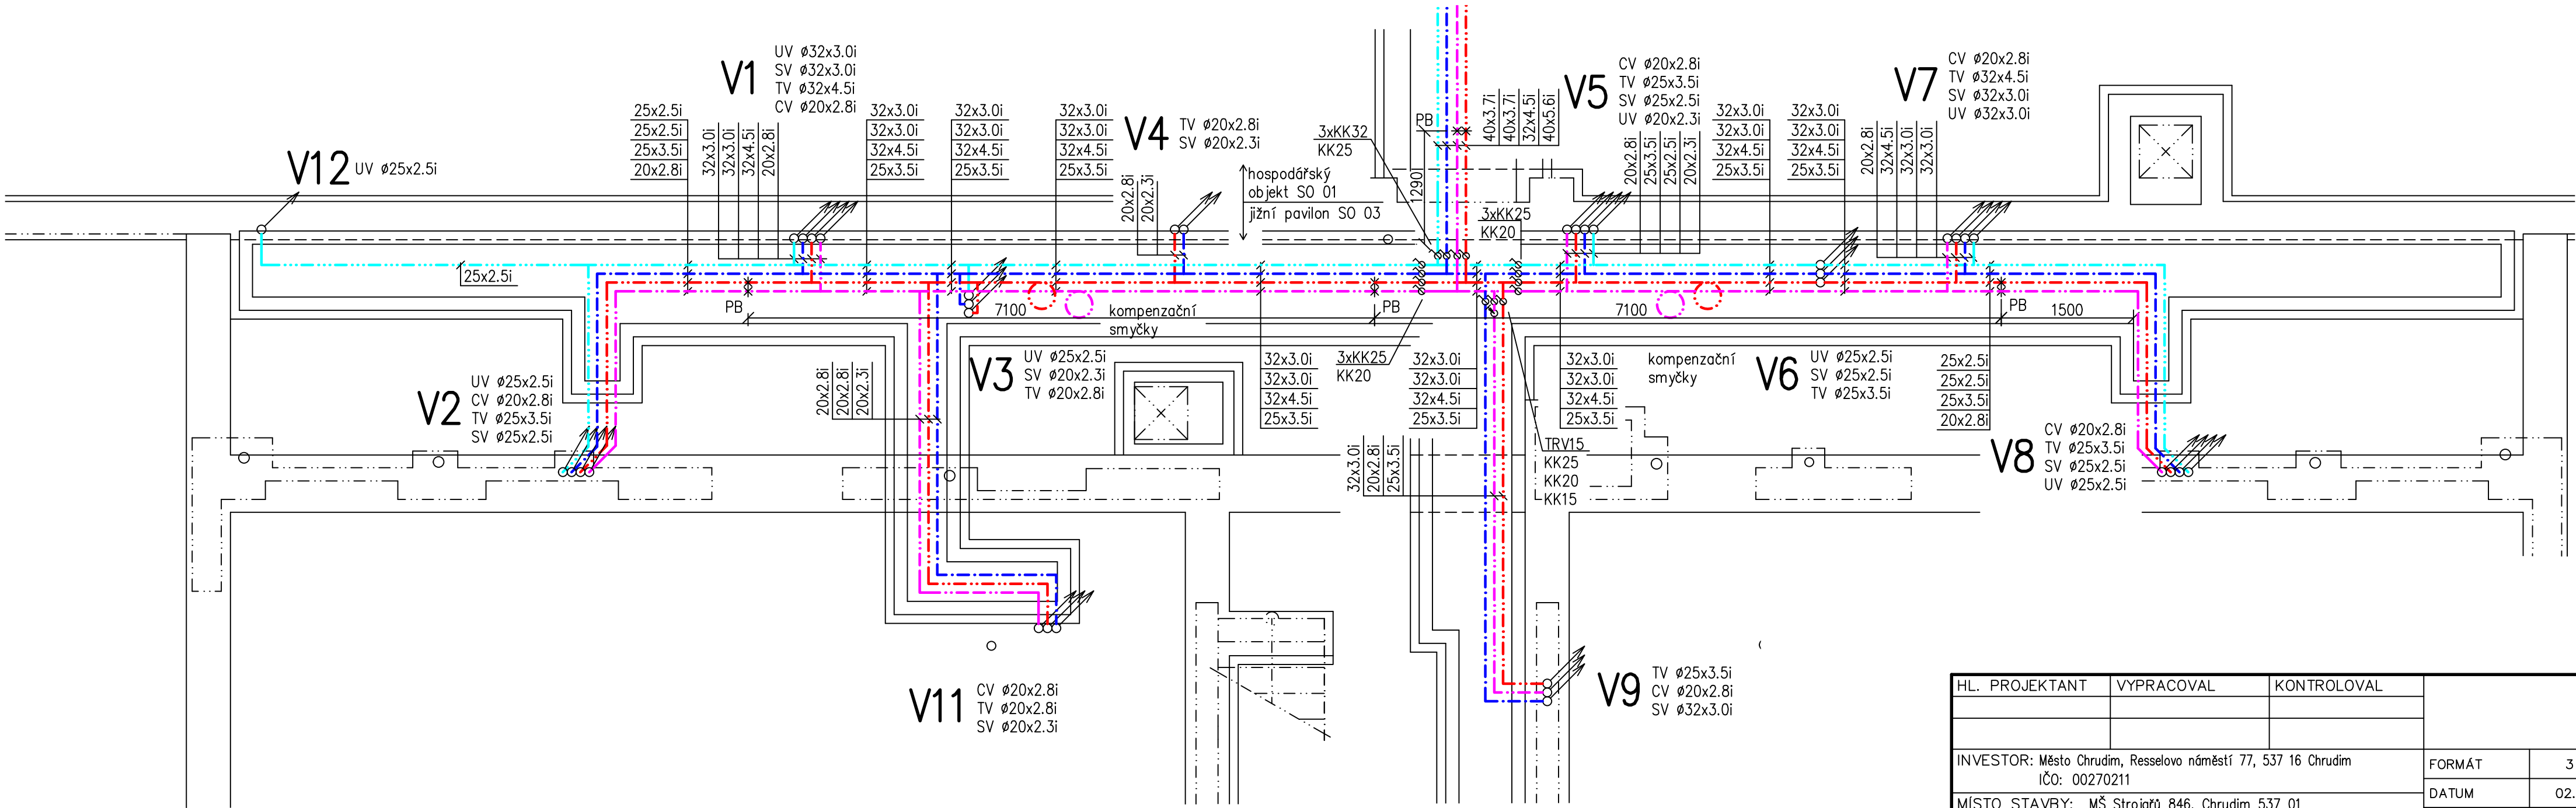

HL. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			FORMÁT	3 A4
IČO: 00270211			DATUM	02.2022
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			ÚČEL	DPS
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace			ČÍSLO KOPIE	
VODOVOD – VEDENÍ POTRUBÍ V KANÁLE			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			SO–03–D.1.4.1	V1

Legenda:

- Nové plastové potrubí studené vody – viz technická zpráva
- Nové plastové potrubí teplé vody – viz technická zpráva
- Nové plastové potrubí cirkulace– viz technická zpráva
- Nové plastové potrubí užitkové vody– viz technická zpráva

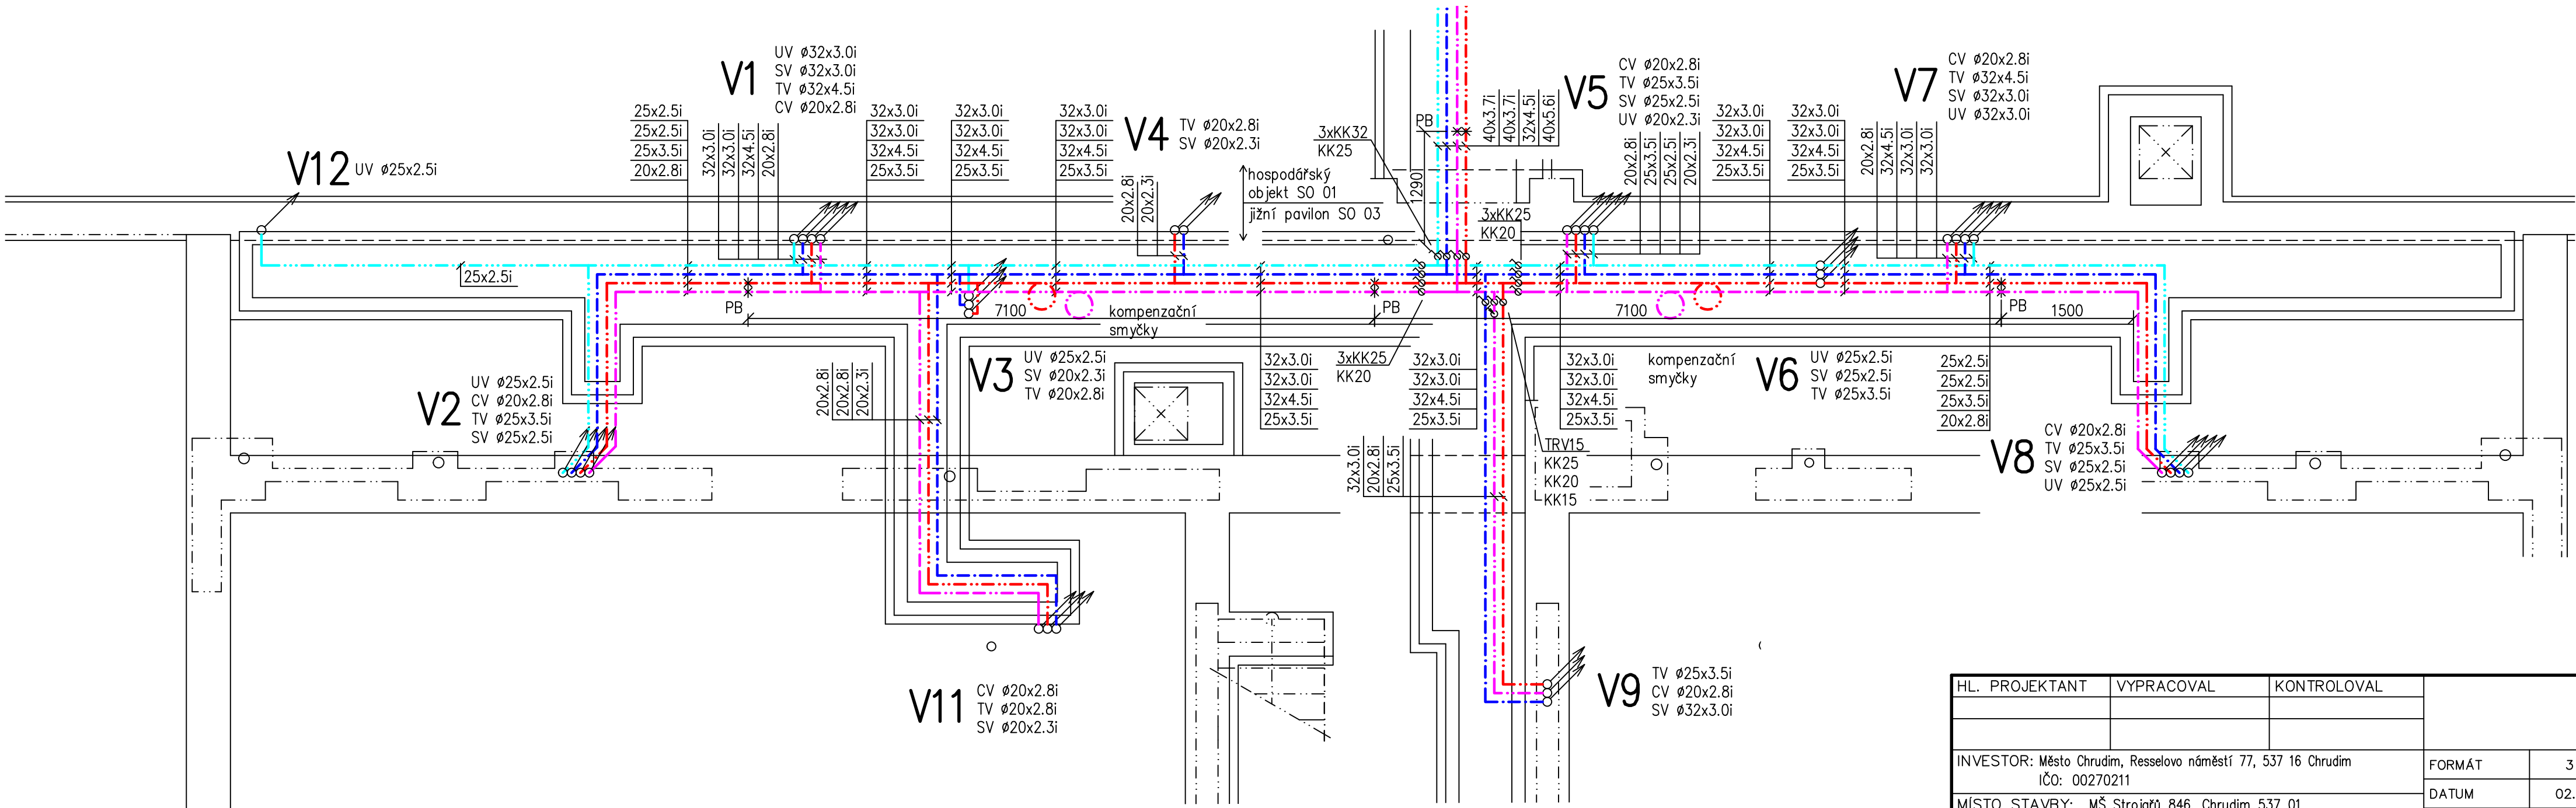

HL. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			FORMÁT	3 A4
IČO: 00270211			DATUM	02.2022
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			ÚČEL	DPS
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace			ČÍSLO KOPIE	
VODOVOD – VEDENÍ POTRUBÍ V KANÁLE			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			SO–03–D.1.4.1	V1