

Vodárenská společnost
Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
53701 Chrudim

naše značka
5001409769

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
23.11.2016

Věc:

Chrudim - park Střelnice - vodovod - Křížení náhonu

K.ú. - p.č.: Chrudim

Stavebník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53701 Chrudim

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001409769 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Gabriel
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420495563464
pavel.gabriel@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele





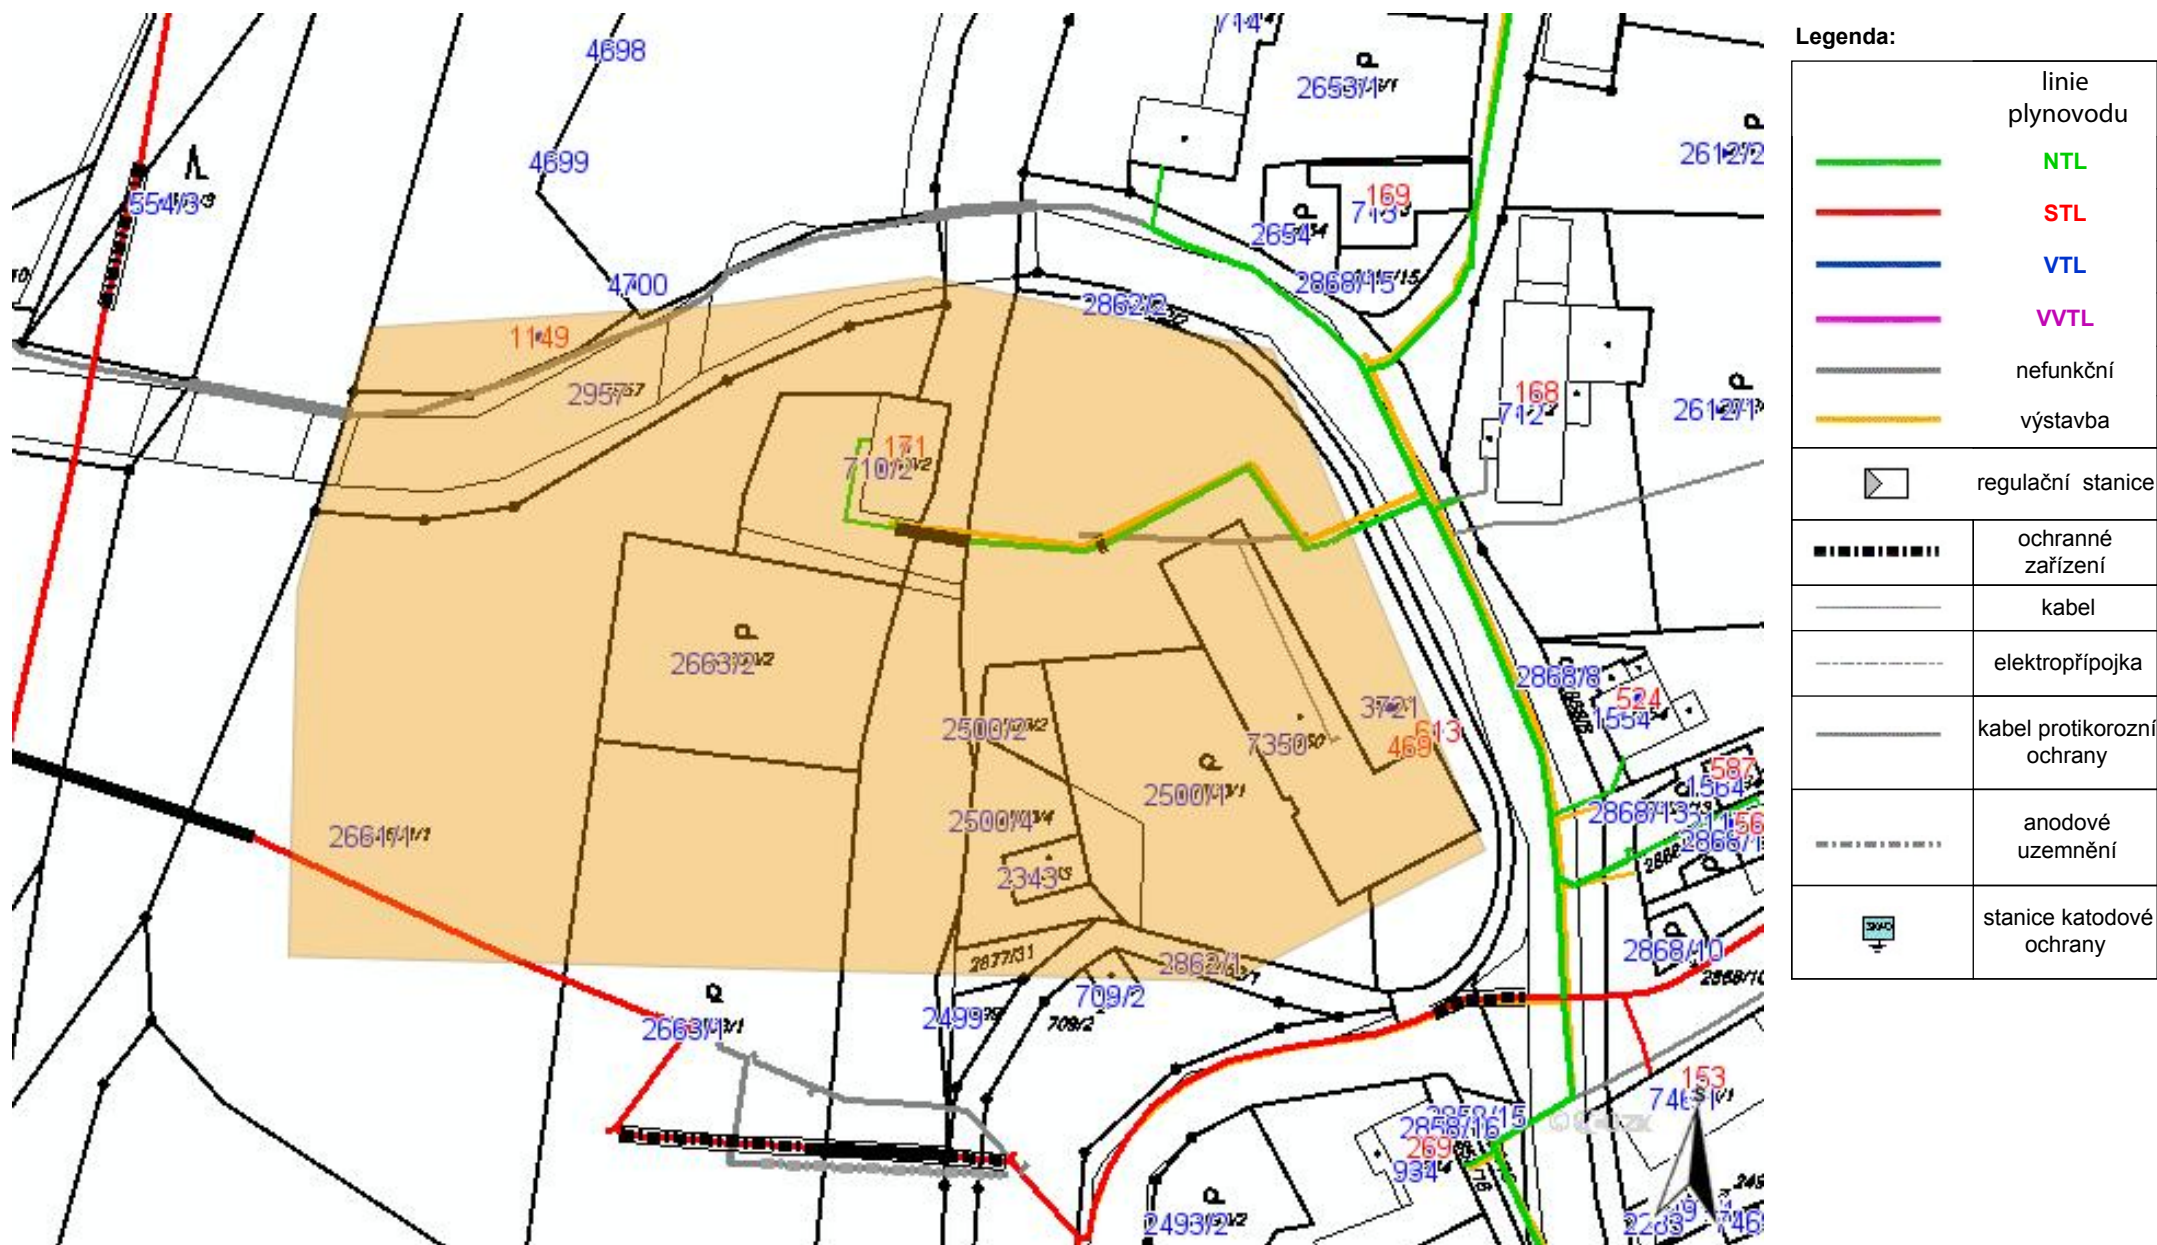




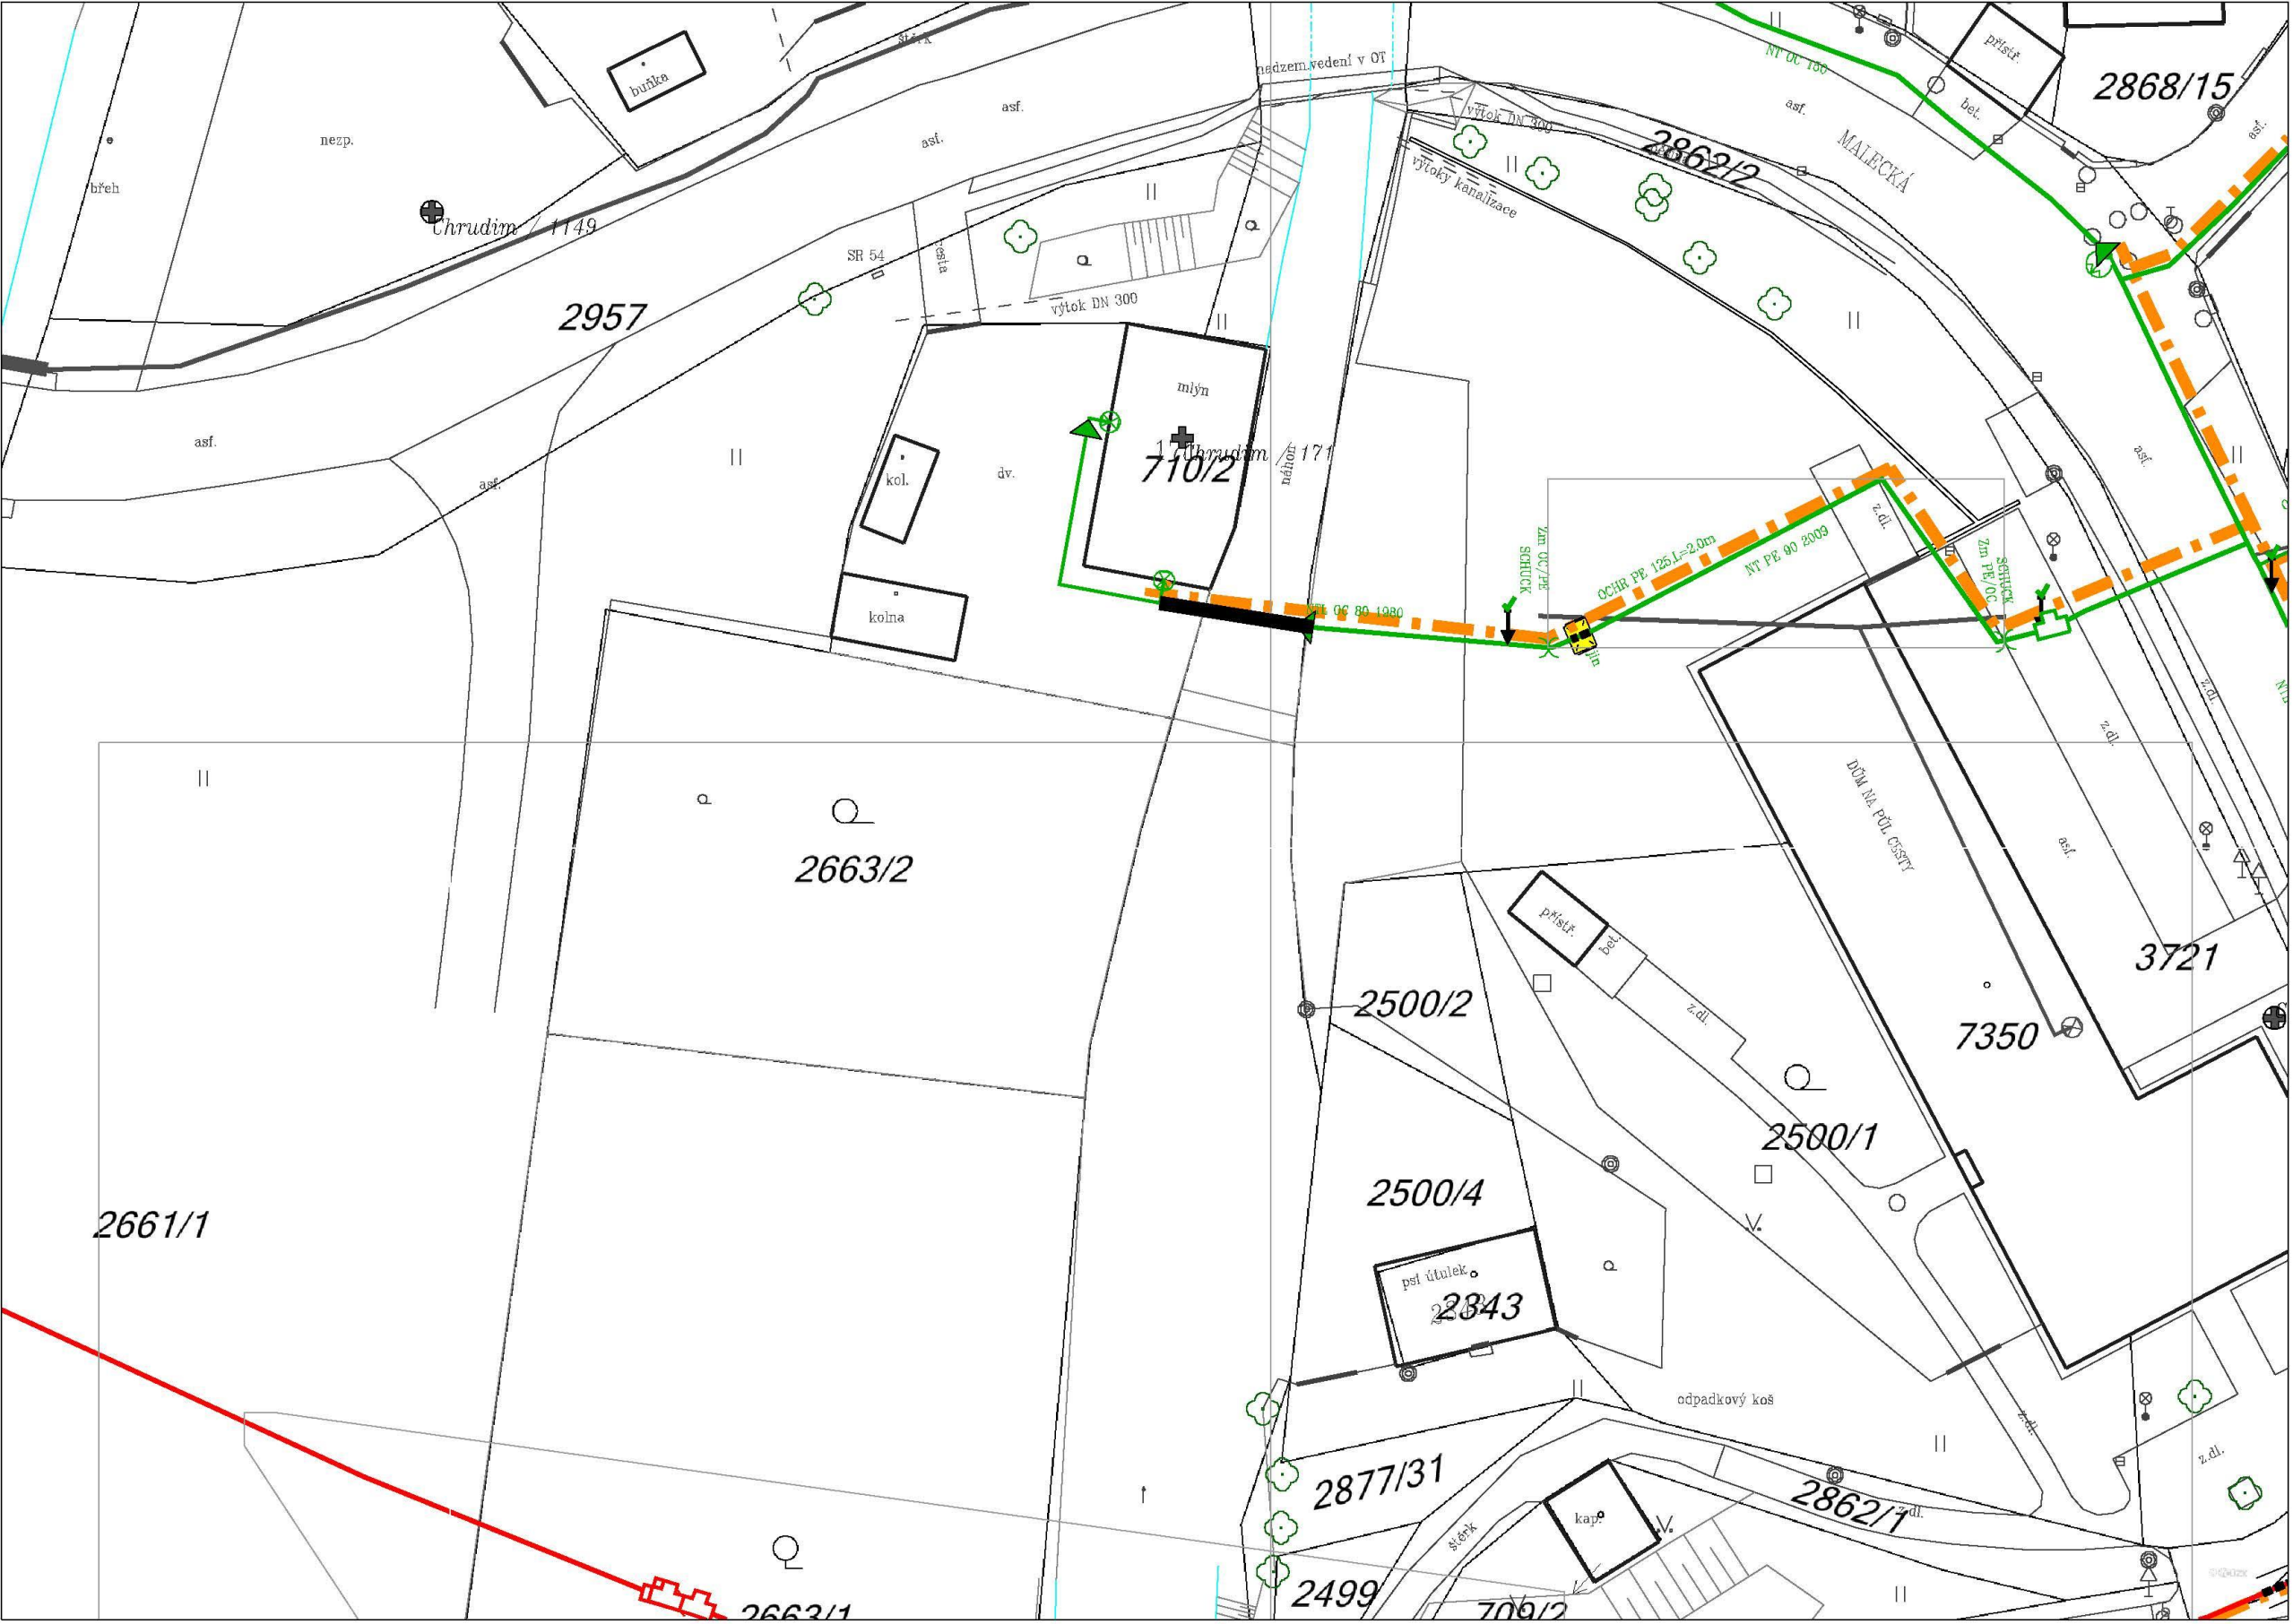



Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001409769 ze dne 23.11.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53701 Chrudim. K.ú.: Chrudim.




























Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53701 Chrudim. K.ú.: Chrudim.




Legenda:	
	linie plynovodu NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53701 Chrudim. K.ú.: Chrudim.



<p>Legenda:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>linie plynovodu NTL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>STL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VTL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VVTL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nefunkční</td> </tr> <tr> <td></td> <td>výstavba</td> </tr> </table>			linie plynovodu NTL		STL		VTL		VVTL		nefunkční		výstavba
	linie plynovodu NTL												
	STL												
	VTL												
	VVTL												
	nefunkční												
	výstavba												
	regulační stanice												
	ochranné zařízení												
	kabel												
	elektropřipojka												
	kabel protikorozní ochrany												
	anodové uzemnění												
	stanice katodové ochrany												



VS Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
vodohospodářské oddělení
Novoměstská 626
537 28 Chrudim

Chrudim - park Střelnice, vodovod - křížení náhonu Stavební situace Měřítko M 1:500

Legenda:

Vodovod


- Trasa vodovodu
- Lomové body
- Staničení trasy vodovodu
- Hydrant

Kanalizace

- Trasa navržené kanalizace
- Kanalizační šachta

Ostatní inženýrské sítě

- Stávající vodovod
- Stávající kanalizace



Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	<div> VS Chrudim <small>Vodárenská společnost Chrudim, a.s.</small></div>	
Ing.M.Soudek,Ph.D.	J. Pavlíková	J. Pavlíková			
Místo: Město Chrudim	Kraj: Pardubický		Formát A4:	A3	
Investor: VAK Chrudim, a.s.			Datum:	10/2016	
Akce: <div>Chrudim - park Střelnice, vodovod - křížení náhonu</div>			Stupeň:	DUR, DSP, DPS	
			Číslo zakázky:		
			Číslo archivní:		
			Měřítko:	M 1:500	
Název: <div>Stavební situace</div>			Kótování v :	mm, m	
			Číslo výkresu:	D.2	