

Vodárenská společnost
Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 01 Chrudim II

naše značka
5001400517

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
31.10.2016

Věc:

Chrudim - park Střelnice - vodovod - křížení náhonu

K.ú. - p.č.: Chrudim

Stavebník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. , Novoměstská 626 , 537 28 Chrudim

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001400517 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Gabriel
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420495563464
pavel.gabriel@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. K.ú.: Chrudim.

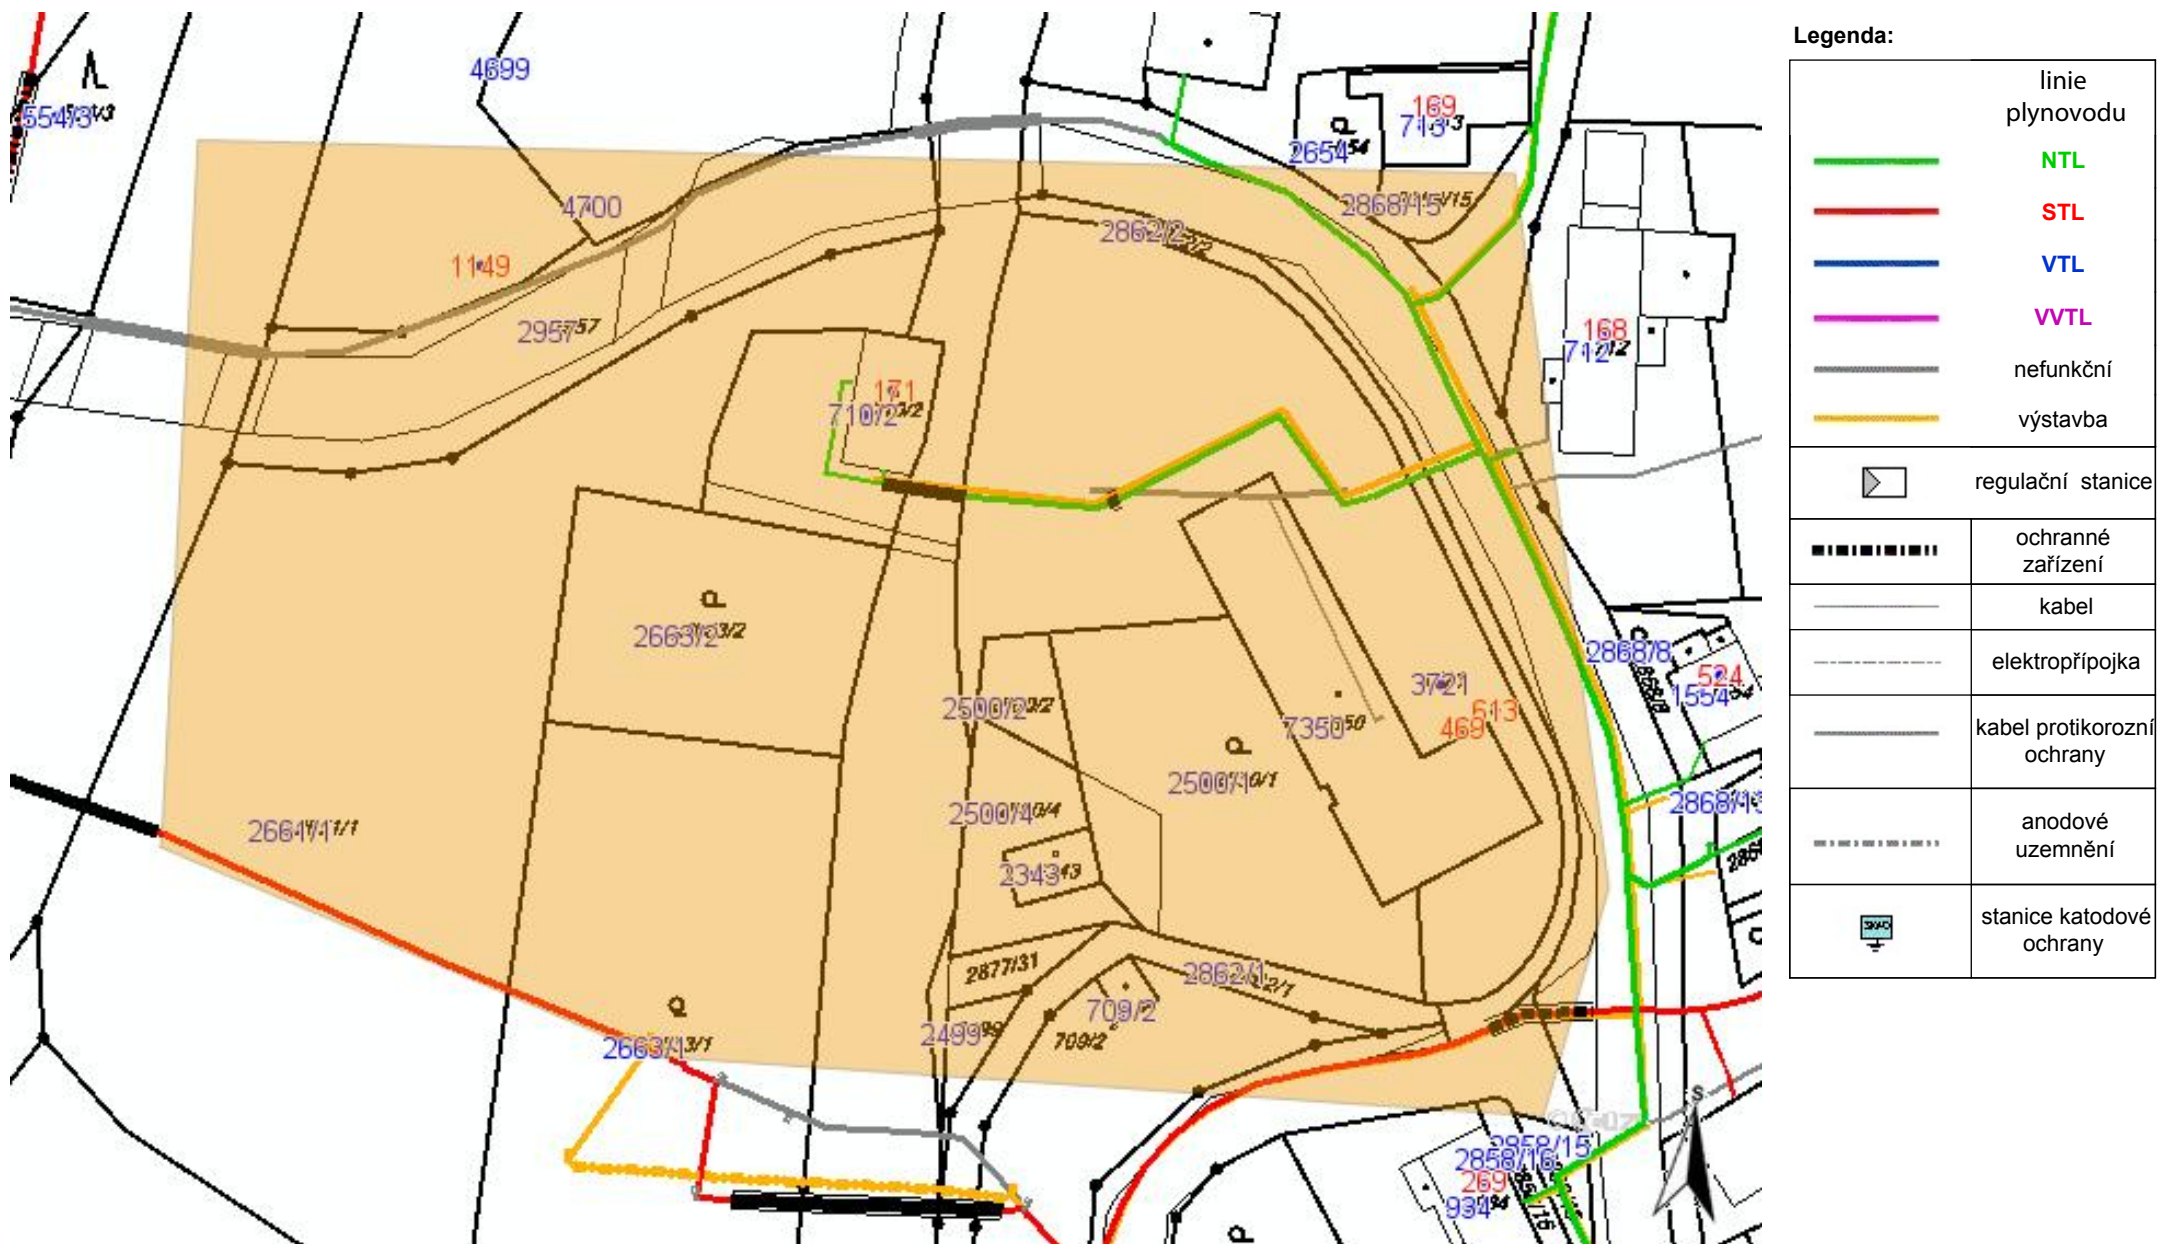

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. , Novoměstská 626 , 537 28 Chrudim. K.ú.: Chrudim.

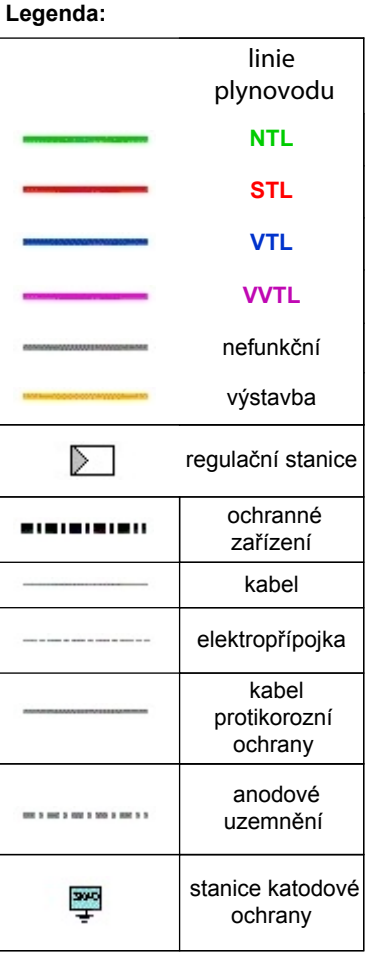

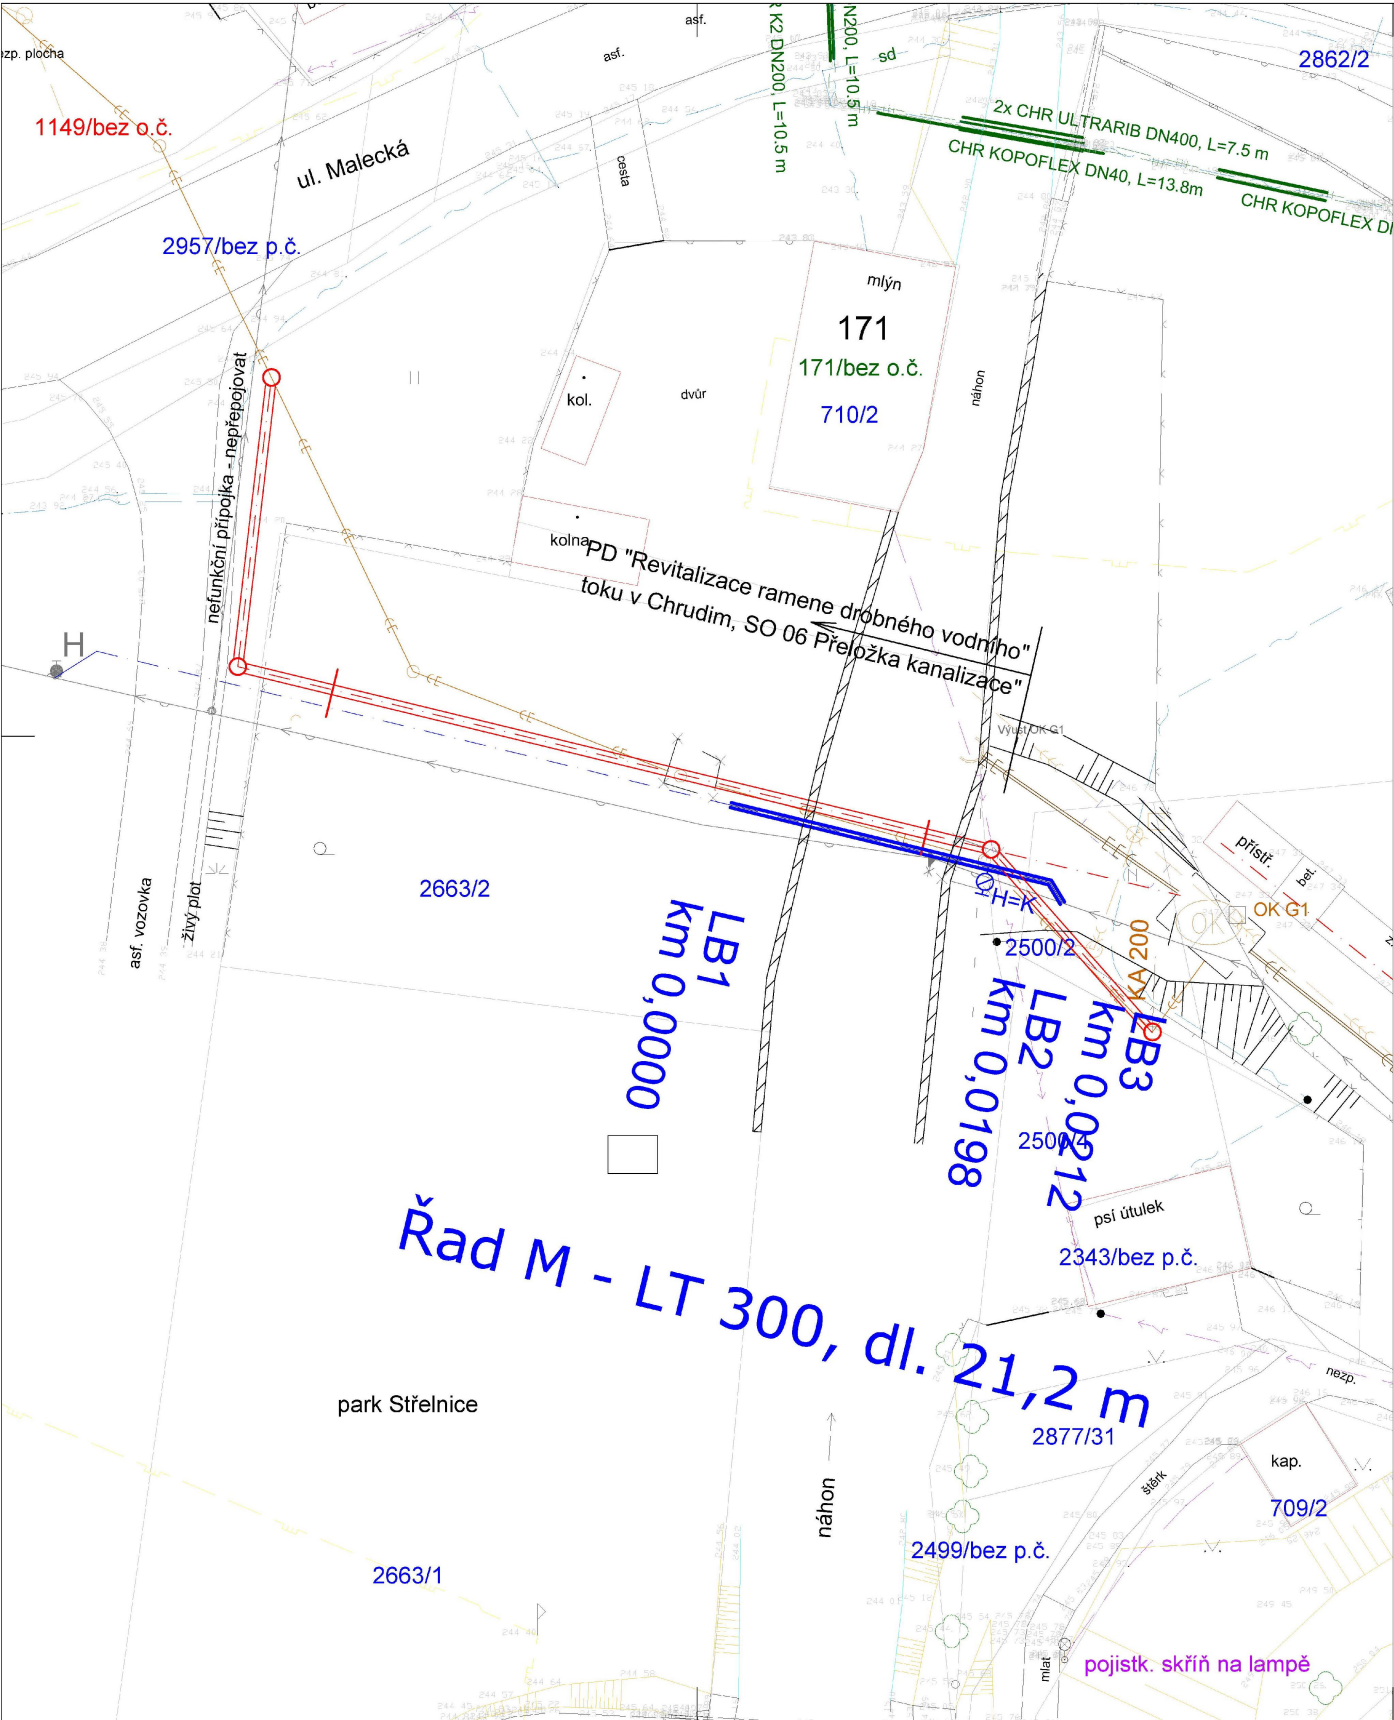




Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
vodohospodářské oddělení
Novoměstská 626
537 28 Chrudim

Chrudim - park Střelnice, vodovod - křížení náhonu

Stavební situace

Měřítko M 1:200

Legenda:

<p>Vodovod</p> 	<p>Trasa vodovodu Vodovodní přípojky číslo vod. přípojky Lomové body Stančení trasy vodovodu</p> <p>Uzávěr</p> <p>Hydrant</p>
<p>Kanalizace</p> 	<p>Trasa navržené kanalizace Kanalizační přípojky Kanalizační šachta</p>
<p>Ostatní inženýrské sítě</p> 	<p>Stávající vodovod Stávající kanalizace NTL plynovod STL plynovod VTL plynovod Plynovod bez rozlišení tlaku Telekomunikační kabel místní Telekomunikační kabel dálkový Kabel VČE 1kV Kabel VČE 35 kV Kabely VO Kabely kabelové televize Horkovod Provizorní vodovod</p>



Poznámka:

Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Dodavatel stavby je povinen před zahájením zemních prací zajistit jejich přesné vytýčení u jednotlivých správců sítí.

Zodp. projektant: Ing. M. Souček, Ph.D.	Vypracoval: J. Pavlíková	Kreslil: J. Pavlíková	Kontroloval:	 VS Chrudim
Místo: Město Chrudim	Kraj: Pardubický	Formát A4:	A1	
Investor: VAK Chrudim, a.s.	Datum:	10/2016		
Akce:	<p style="text-align: center;">Chrudim - park Střelnice, vodovod - křížení náhonu</p>		Stupeň:	DUR, DSP, DPS
			Číslo zakázky:	
			Číslo archivní:	
			Měřítko:	M 1:200
Název:			Kótování v :	mm, m
	Stavební situace		Číslo výkresu:	D.2