


MALÝ STROPNÍ SEMIRADIÁLNÍ  
zař.č.2(L2) VENTILÁTOR S ČAS.DOBĚHEM  
-80m3/h, DN100, 40W, 0,75A, 230V/50Hz,100Pa

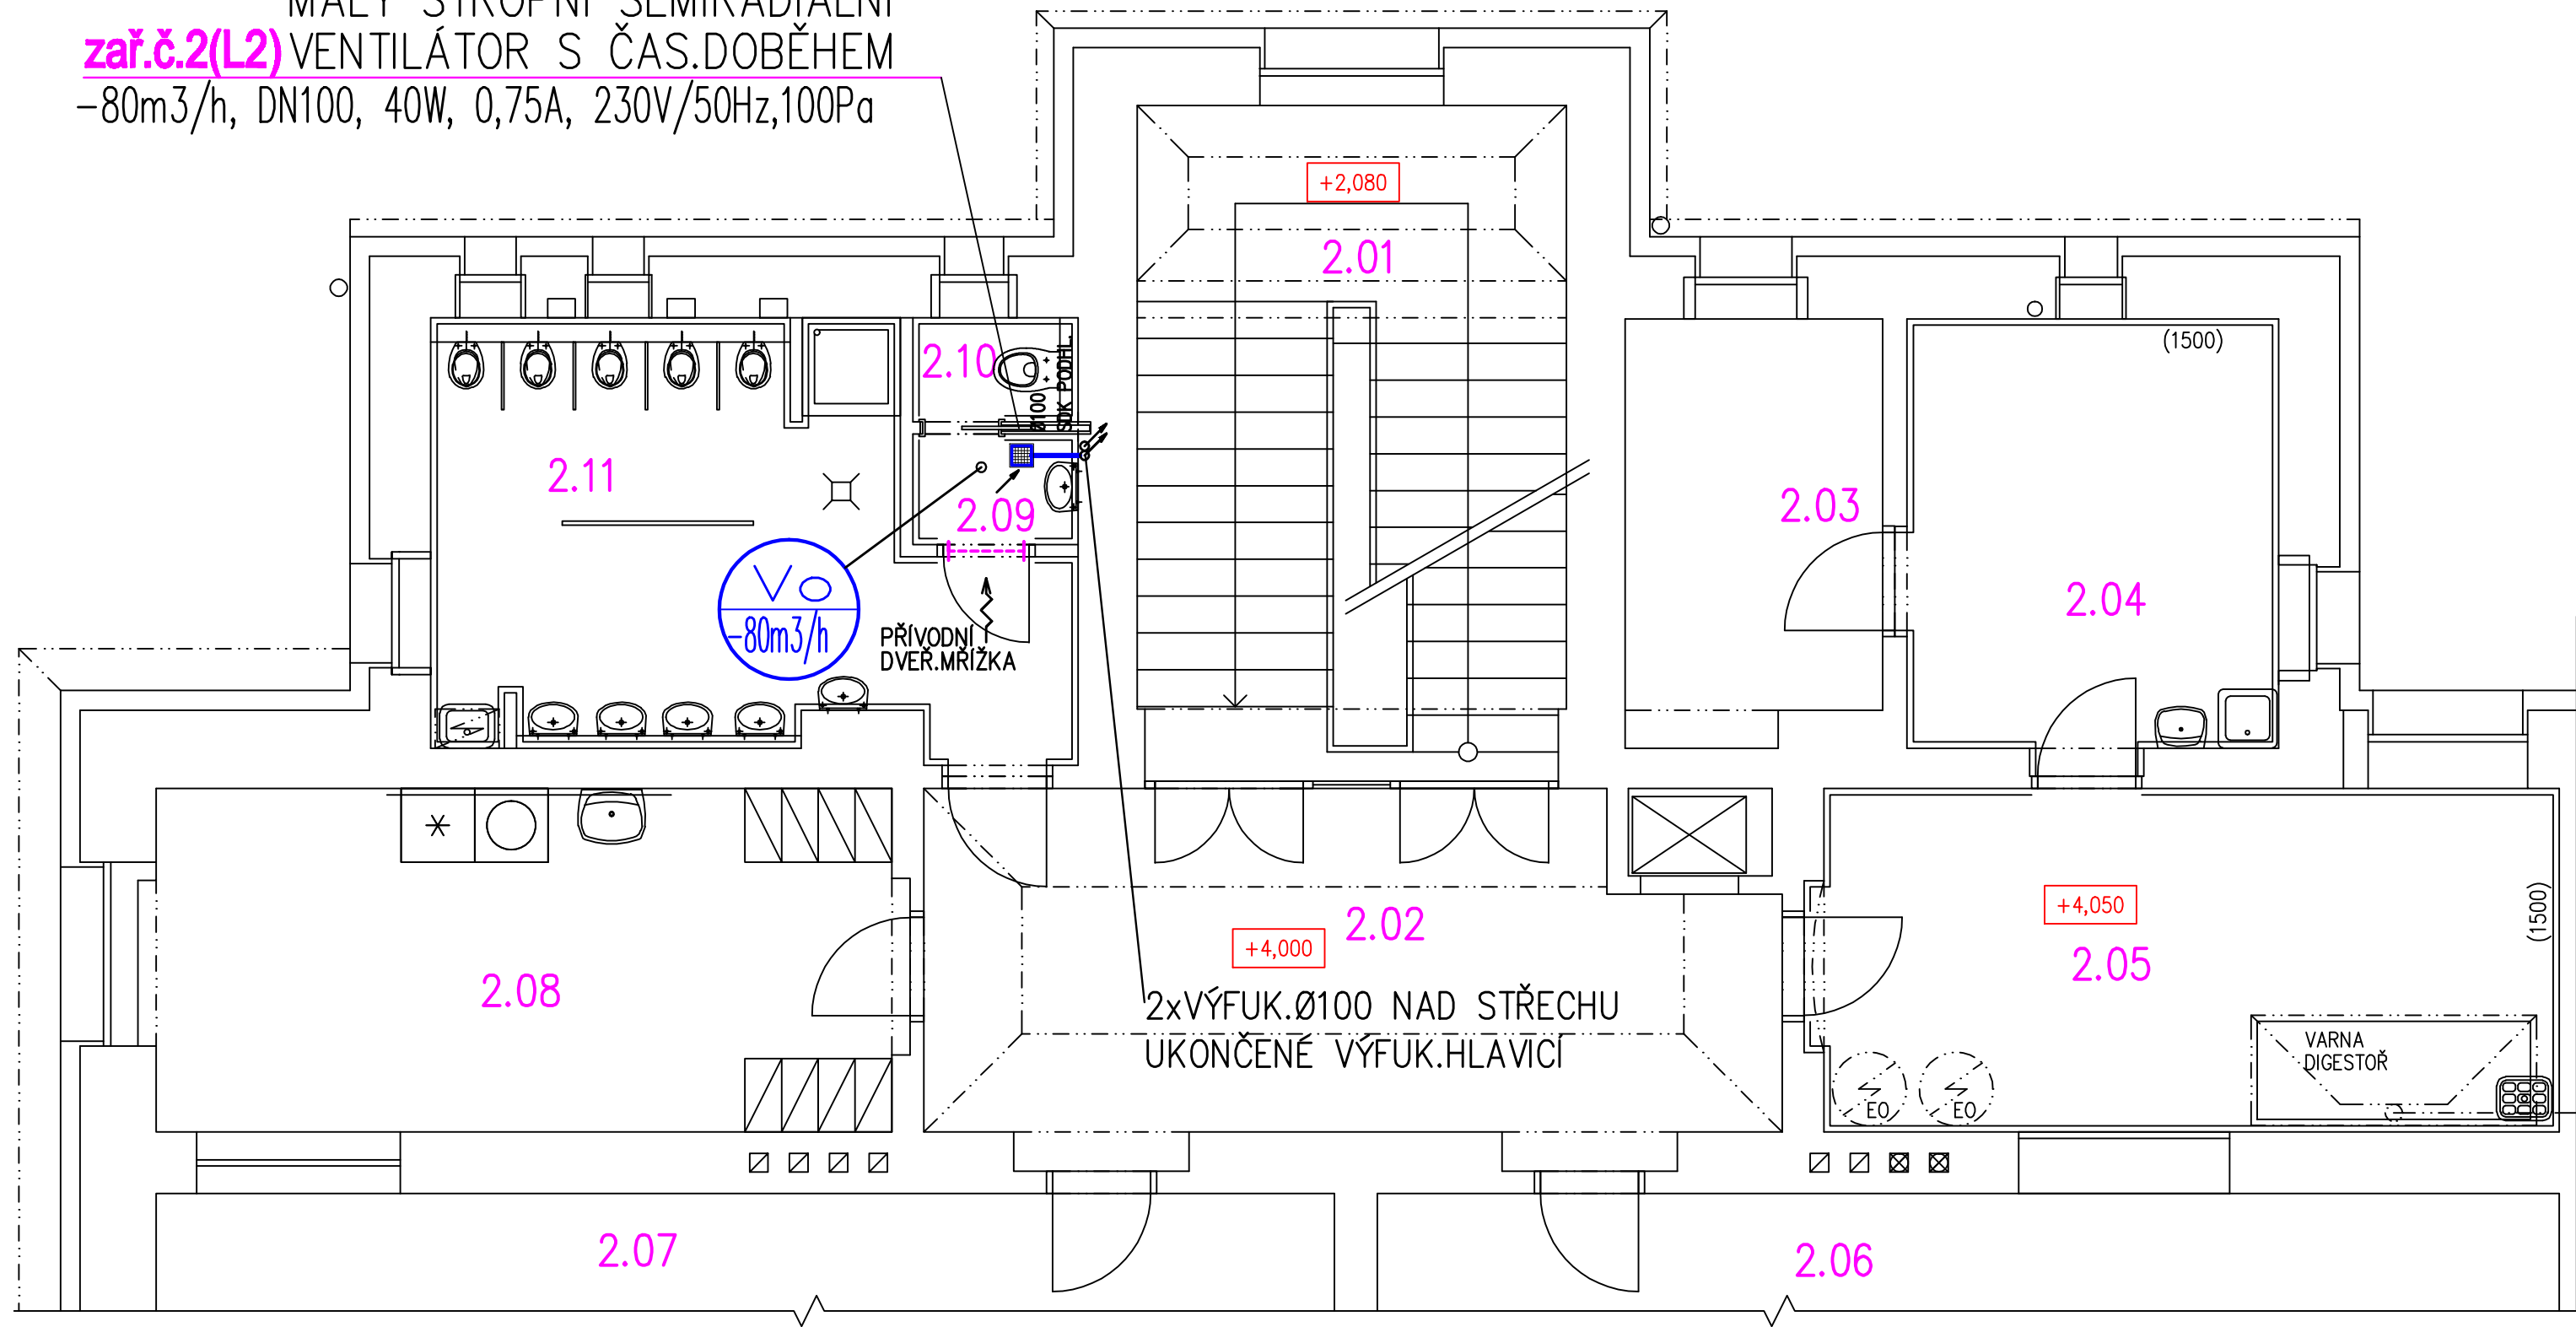

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
2.01	SCHODIŠTĚ	15,15	OPUKA/DLAŽBA
2.02	HALA	19,81	PVC
2.03	SUCHÝ SKLAD	7,09	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.04	PŘÍPRAVNA	10,99	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.05	KUCHYŇ	17,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.06	UČEBNA/JÍDELNA	67,92	PVC
2.07	HERNA/LOŽNICE	67,71	PVC/KOBEREC
2.08	DENNÍ MÍSTNOST	17,02	PVC
2.09	WC PŘEDSÍŇ	1,31	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.10	WC ZAM.	1,05	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.11	UMÝVÁRNA	14,79	DLAŽBA KERAMICKÁ

#### LEGENDA:

- Odvodní vzduchotechnické potrubí
- Přívod vzduchotechnické potrubí
- ⊙ Potrub.vent.,stropní ventilátor s výústkou
- ↑ Přívod.větrací mřížka do dveří
- L1 Značení pozic zařízení č.
- 240m3/h(+120m3/h.) Průtok vzduchu (m3/h)odvod(přívod)
- ⊗ Zpětná klapka(ZK)/regulační klapka
- ⊙ Distribuční element (talířový ventil)

#### VZTO2

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	3 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Topol, č.p.60			DATUM	12.2018
MŠ TOPOL 60 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ			ÚČEL	DPS
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4.700 Vzduchotechnika			MĚŘITKO	1:50
PŮDORYS 2.np – VZDUCHOTECHNIKA			Č.ZAKÁZKY	1339/11/2018
			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			1339_D.1.4	703