




## OBSAH


BLOKOVÉ SCHÉMA ELEKTROINSTALACE ŠACHTY	2
PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLVŮ	3

Zodp. projekt.	Vypracoval	Ved. projektu
		
Kraj : <a href="#">Pardubický</a>	Obec : <a href="#">Chrudim</a>	
Investor : <a href="#">Město Chrudim</a>		
Akce : <a href="#">TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY CHRUDIM</a>		
Oddíl : <a href="#">TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU</a>		
Obsah : <a href="#">ELEKTROINSTALACE</a>		



**KTS – AME s.r.o.**  
ul. Karla Čapka 60  
500 02 Hradec Králové  
tel.: 495214743  
fax: 495213000

Formát	<a href="#">3 x A4</a>
Datum	<a href="#">02/2018</a>
Stupeň	<a href="#">DPS</a>
Zak. č.	<a href="#">PR 2017-0016</a>
Měřítko	Paré č.
<a href="#">—</a>	
Č. výkresu	
<a href="#">08</a>	

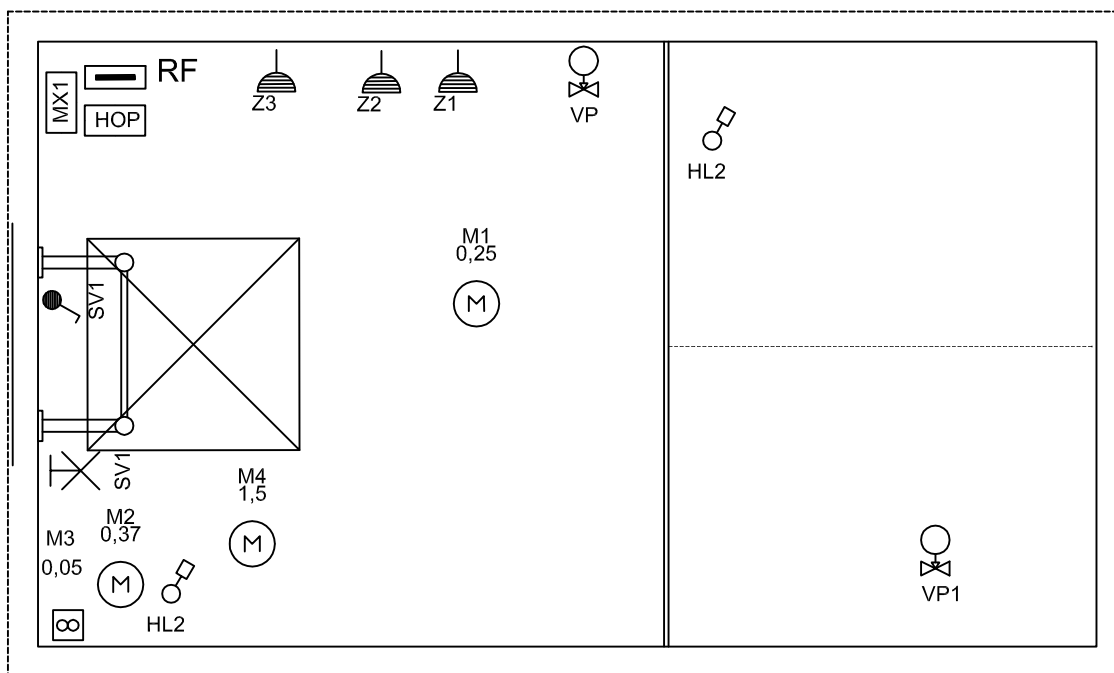

### LEGENDA:

- M1 ČERPADLO FILTRACE – 230V/0,25kW
- M2 KALOVÉ ČERPADLO – 230V/0,37kW
- M3 VENTILÁTOR ODTAHU 230V/0,05kW
- M4 ČERPADLO VÝTRYSKU 400V/1,5kW (ŘÍZENO FR.MĚNIČEM)
- Z1 ZÁSUVKA ZMĚKČOVACÍ STANICE 230V/0,02kW
- Z2 ZÁSUVKA UV LAMPA 230V/0,11kW
- Z3 ZÁSUVKA PŘEDFILTR 230V/0,01kW
- VP SOLENOIDNÍ VENTIL DOPOUŠTĚNÍ VODY 230V/0,01kW
- VP1 UZAVÍRACÍ KLAPKA S EL.POHONEM 230V/0,05kW
- HL1 HLADINIVÉ SONDY AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- HL2 HLADINIVÉ SONDY KALOVÉ ČERPADLO

MX.. PŘEPOJOVACÍ KRABICE LED OSVĚTLENÍ

HOP HLAVNÍ POSPOJOVACÍ PŘIPOJENÍ

# PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

NÁZEV OBJEKTU : **TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY CHRUDIM**

## TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU


PODKLADY : ČSN 33 2000-1 ed.2

Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-7-702 ed.3

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -  
Plavecké bazény a fontány

## SLOŽENÍ KOMISE :

PŘEDSEDA : 

ČLENOVÉ : 

Rozhodnutí o vnějších vlivech

### 1) Strojovna

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

### 2) Vodní prvek

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA5, AB5, AC1, AD7, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 - Zóny dle ČSN 33 2000-7-702 ed.3

### 3) Venek

jsou určeny tyto třídy vnějších vlivů:

AA8, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM31-1, AN1, AP1, AQ1,  
AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

V Hradci Králové

Podpis