


4.01 – snímač venkovní teploty

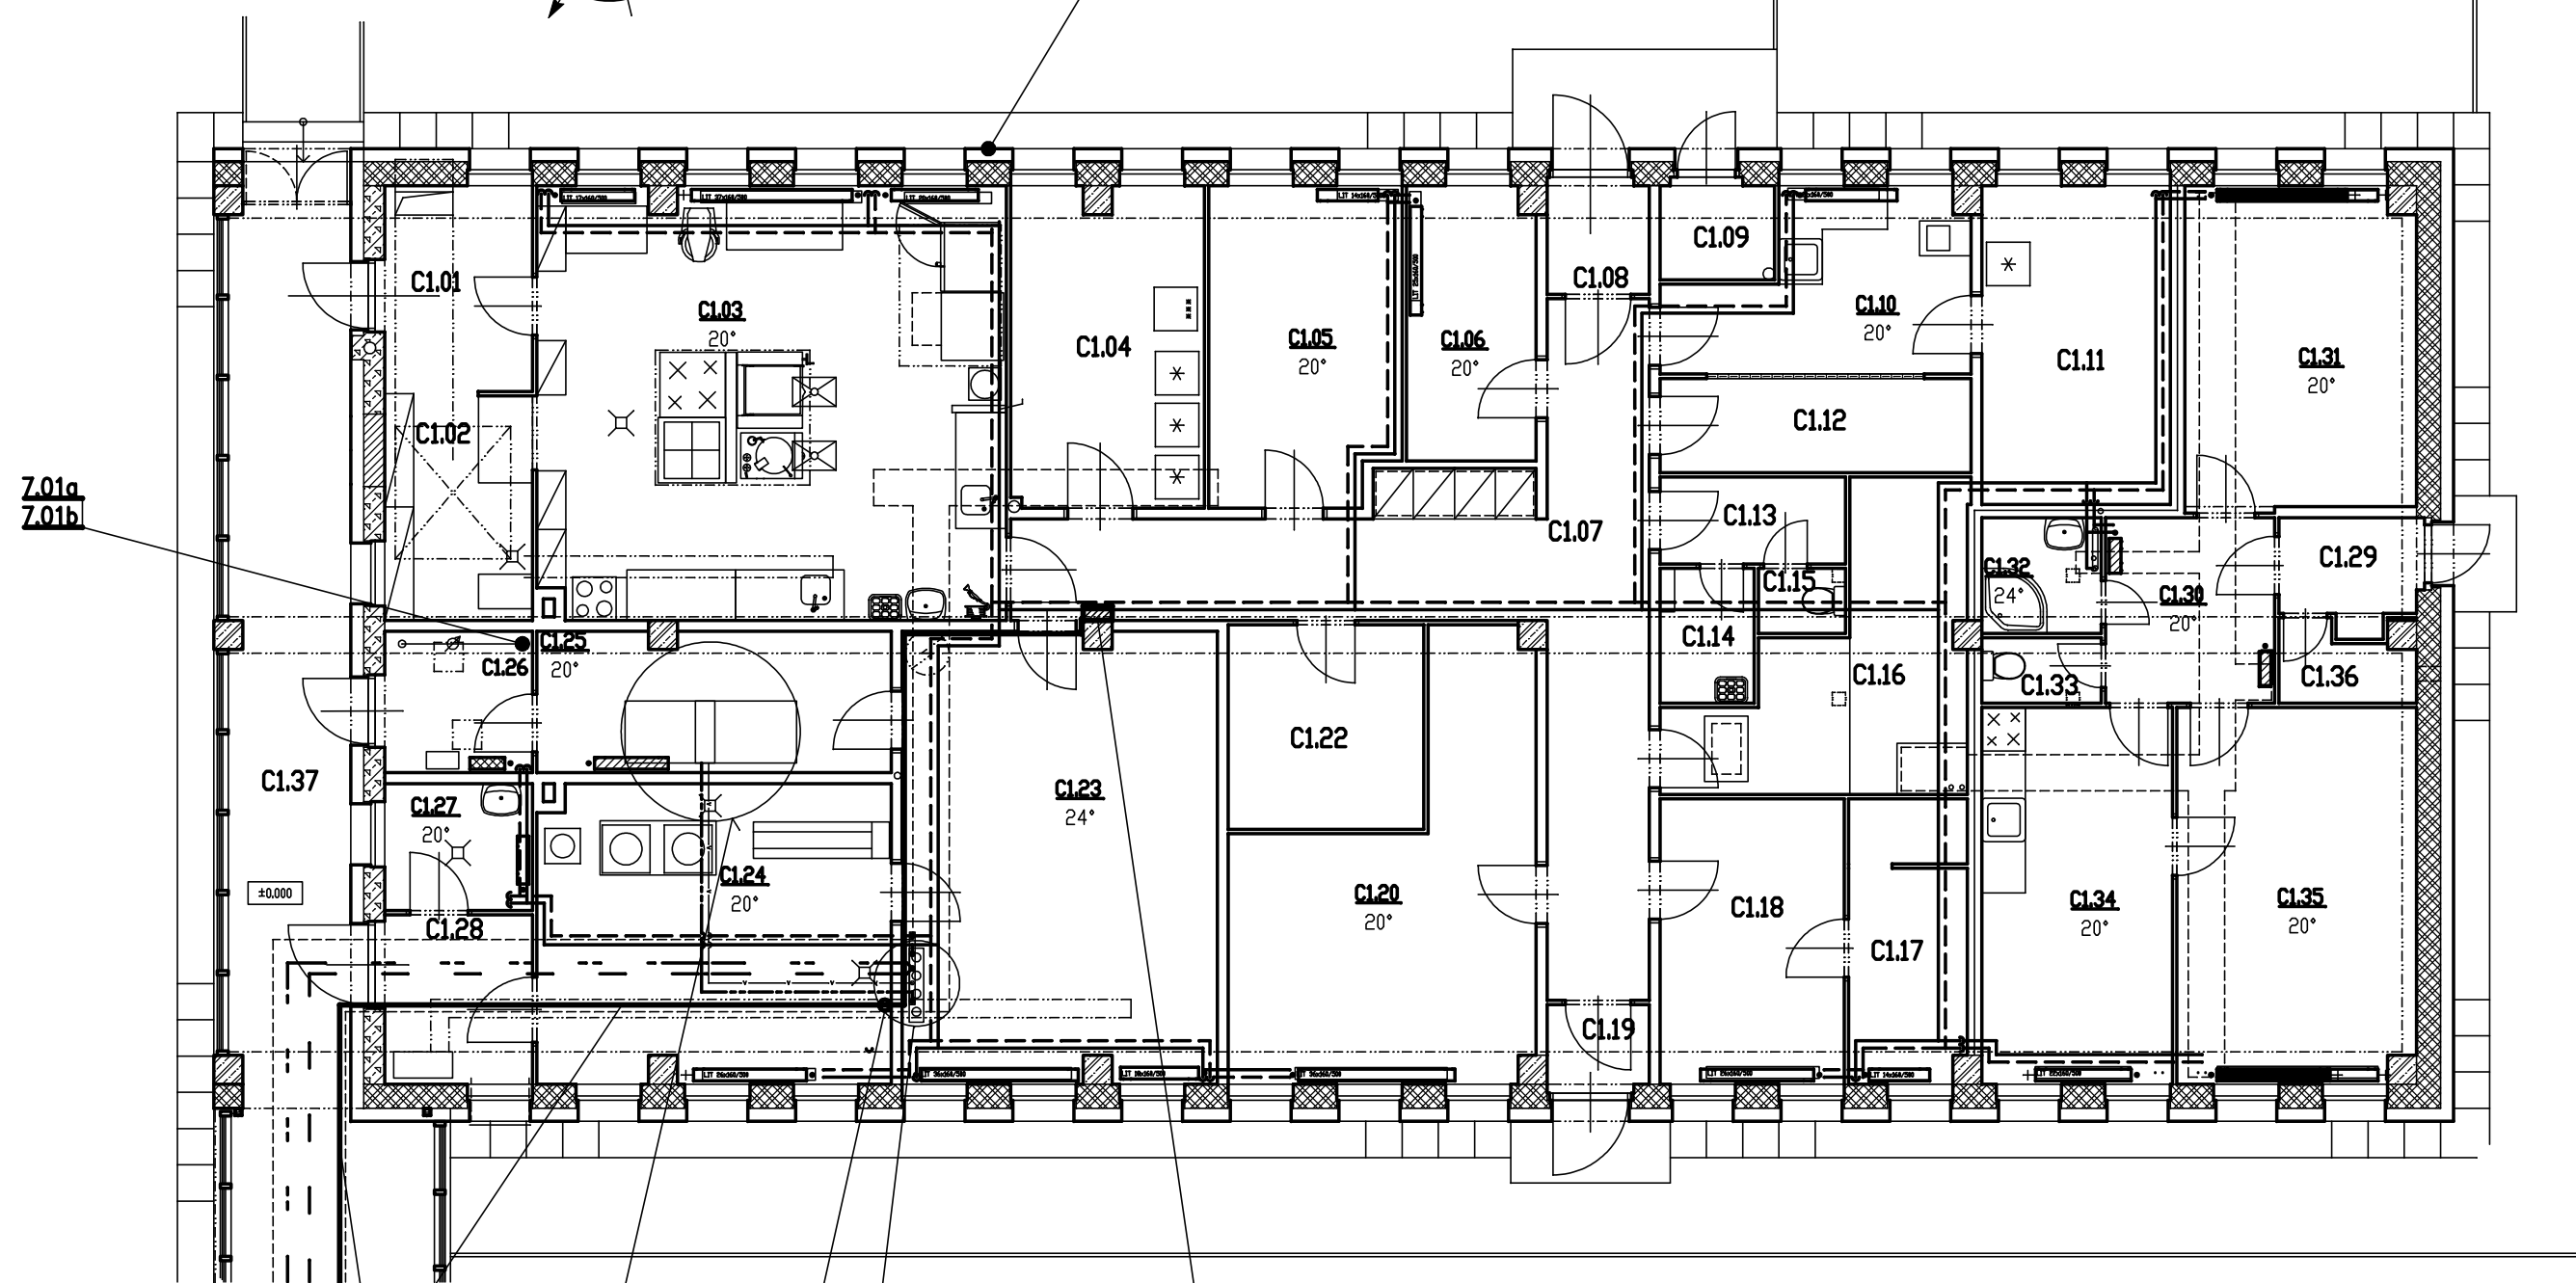

Prostup z kanálu do 1.NP

zodp. projektant:	vypracoval:		
investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		zak.číslo	4920
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO-04 - Úprava měření a regulace měření a regulace		arch.číslo	2018-043
		druh PD	DPS
		datum	17.08.2018
		formát	2 A4
		měřítko	1:100
HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - PŮDORYS 1.NP		č. výkresu	D1.4.1.2.05

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
C1.01	EXPEDICE	5,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.02	STROJOVNA VZT	6,5	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.03	KUCHYĚ	38	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.04	SUCHÝ SKLAD	11,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.05	DENNÍ MÍSTNOST	11,5	KOBEREC
C1.06	KANCELÁŘ	6,8	PVC
C1.07	CHODBA	25,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.08	VSTUP	2,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.09	SKLAD	2,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.10	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZEL.	8,8	BETONOVÁ
C1.11	BRAMPORY	11,5	BETONOVÁ
C1.12	SUCHÝ SKLAD	5,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.13	PŘEDSÍŤ WC	3,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.14	ÚKLID	2,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.15	WC ZAMĚSTNANCI	1,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.16	DÍLNA	11,4	DLAŽBA KERAMICKÁ/BETON
C1.17	SKLAD	6,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.18	KANCELÁŘ	10	PVC

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
C1.19	VSTUP	1,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.20	KANCELÁŘ	18,8	KOBEREC
C1.21	NEOBSAZENO		
C1.22	KANCELÁŘSKÝ SKLAD	7,8	BETONOVÁ
C1.23	SUŠARNA	26,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.24	PRÁDELNA	20,2	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.25	SKLAD ĚISTÉHO PRÁDLA	9,5	PVC
C1.26	PLYN, HUV	4,1	PVC
C1.27	PŘÍPRAVA PLEN	3,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.28	PŘÍJEM ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.29	ZÁDVEŘÍ	2,8	PVC
C1.30	PŘEDSÍŤ	6	PVC
C1.31	POKOJ	14,1	KOBEREC
C1.32	KOUPELNA	2,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.33	WC	1,4	PVC
C1.34	KUCHYĚ	13,7	PVC
C1.35	POKOJ	17,4	KOBEREC
C1.36	SPÍŽ	1,8	DLAŽBA KERAMICKÁ