

Legenda zařizovacích předmětů:

Kz	Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko
Kd	Dětský keramický klozet kombin se spodním vývodem, sedátko, snížený poseď na 300 mm
U	Keramické umyvadlo šířky 550 mm a stojánková páková baterie, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)

Ud Keramicke umyvadlo šířky 450 mm se stojánkovou pákovou baterií s perlátorem, sifon DN 40 (0,28 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,33 m nad podlahou), horní hrana umyvadla bude ve výšce 0,6 m nad podlahou dle stávajícího stavu

V Keramická výlevka stojící s plastovou mřížkou a se zadním vývodem, horní splachovací nádržka + ventil TE67 DN 15, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm

**Sd** Sprchová vanička 800x600 mm, zástěna šířky 800 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou), na dvou zděných stěnách budou umístěna madla pro děti

**S** Sprchová vanička 850x800 mm, zástěna šířky 650 mm,  
sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová  
baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou)

**Ds** Nerezový dřez stávající beze změn, dřezový sifon DN 50,  
nová nástěnná dřezová páková baterie


**H** Nástěnný hydrant D25 s 20-ti metrovou tvarově stálou hadicí, skříň pro zazdění 640x640x270 mm

—••••• Teplá voda, plastové potrubí PPR – PN 16  
návěková izolace viz Technická zpráva

—••••• Cirkulace teplé vody, plastové potrubí PPR – PN 16  
návěková izolace viz Technická zpráva

—••••• Studená voda, plastové potrubí PPR – PN 10  
návěková izolace tl. 5 mm

KK – uzavírací kulový kohout + dvířka do stěny 150x150 mm

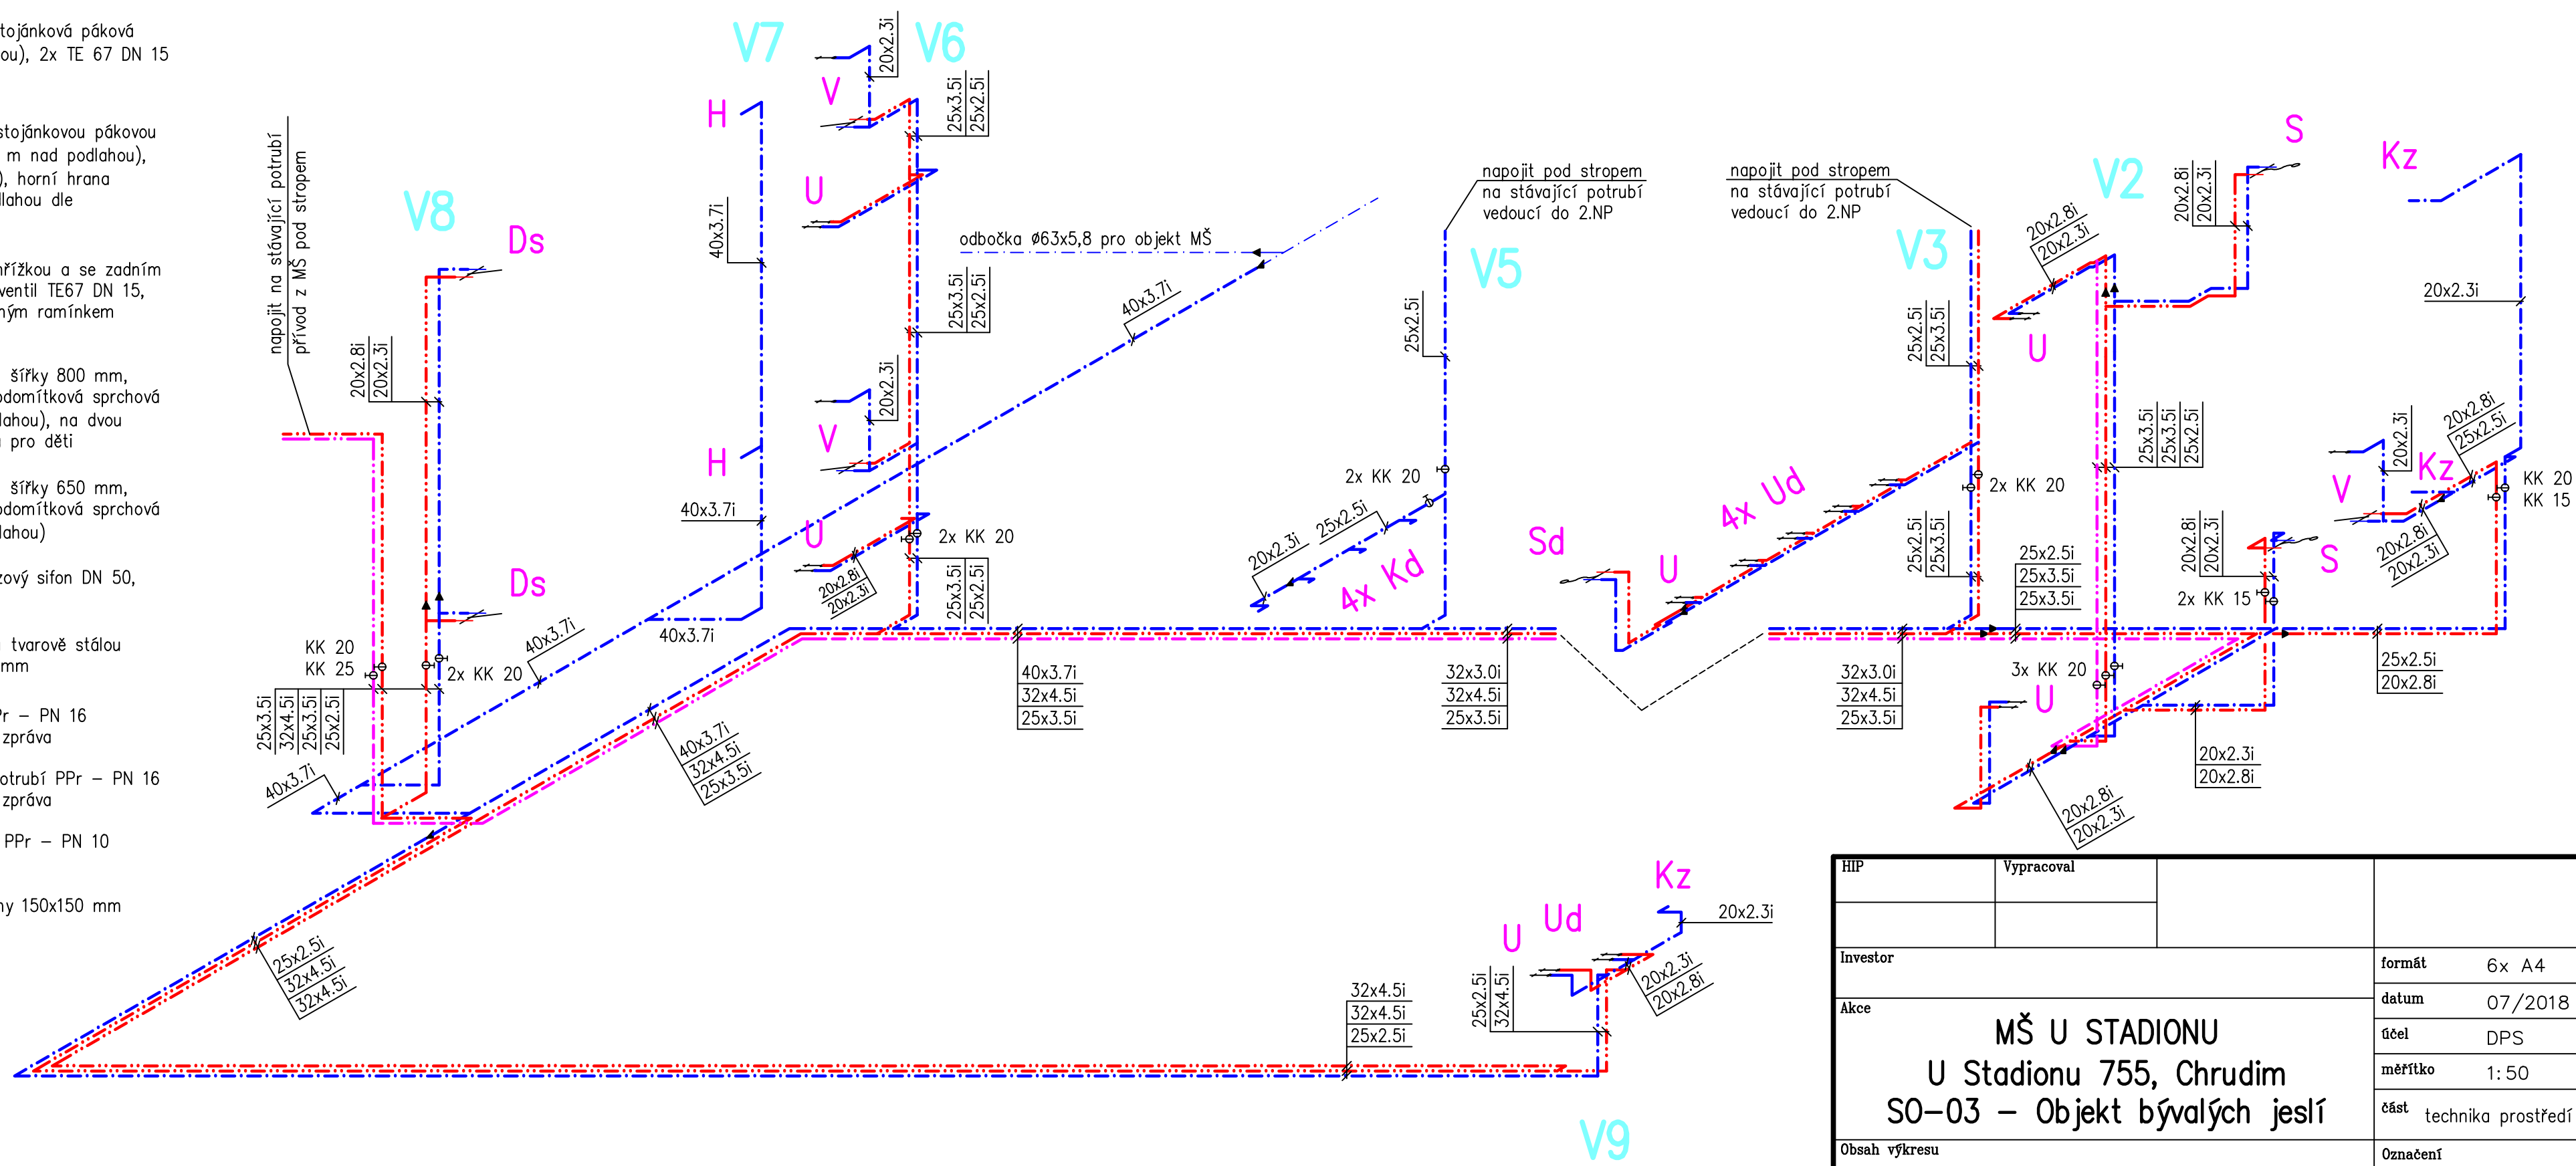

HIP	Vypracoval		
Investor			formát 6x A4
Akce	<p>MŠ U STADIONU</p> <p>U Stadionu 755, Chrudim</p> <p>SO-03 – Objekt bývalých jeslí</p>		datum 07/2018
			účel DPS
			měřítka 1:50
			část technika prostředí
Obsah výkresu	VODOVOD – IZOMETRIE		<p>Označení</p> <p><b>D.1.4.b. – V3</b></p>

Legenda zařizovacích předmětů:

Kz	Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko
Kd	Dětský keramický klozet kombin se spodním vývodem, sedátko, snížený poseď na 300 mm
U	Keramické umyvadlo šířky 550 mm a stojánková páková baterie, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)

Ud Keramické umyvadlo šířky 450 mm se stojánkovou pákovou baterií s perlátorem, sifon DN 40 (0,28 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,33 m nad podlahou), horní hrana umyvadla bude ve výšce 0,6 m nad podlahou dle stávajícího stavu

V Keramická výlevka stojící s plastovou mřížkou a se zadním vývodem, horní splachovací nádržka + ventil TE67 DN 15, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm

**Sd** Sprchová vanička 800x600 mm, zástěna šířky 800 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou), na dvou zděných stěnách budou umístěna madla pro děti

**S** Sprchová vanička 850x800 mm, zástěna šířky 650 mm,  
sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová  
baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou)

**Ds** Nerezový dřez stávající beze změn, dřezový sifon DN 50,  
nová nástěnná dřezová páková baterie


**H** Nástěnný hydrant D25 s 20-ti metrovou tvarově stálou hadicí, skříň pro zazdění 640x640x270 mm

— — — — — Teplá voda, plastové potrubí PPR – PN 16  
návěková izolace viz Technická zpráva

— — — — — Cirkulace teplé vody, plastové potrubí PPR – PN 16  
návěková izolace viz Technická zpráva

— — — — — Studená voda, plastové potrubí PPR – PN 10  
návěková izolace tl. 5 mm

KK – uzavírací kulový kohout + dvířka do stěny 150x150 mm

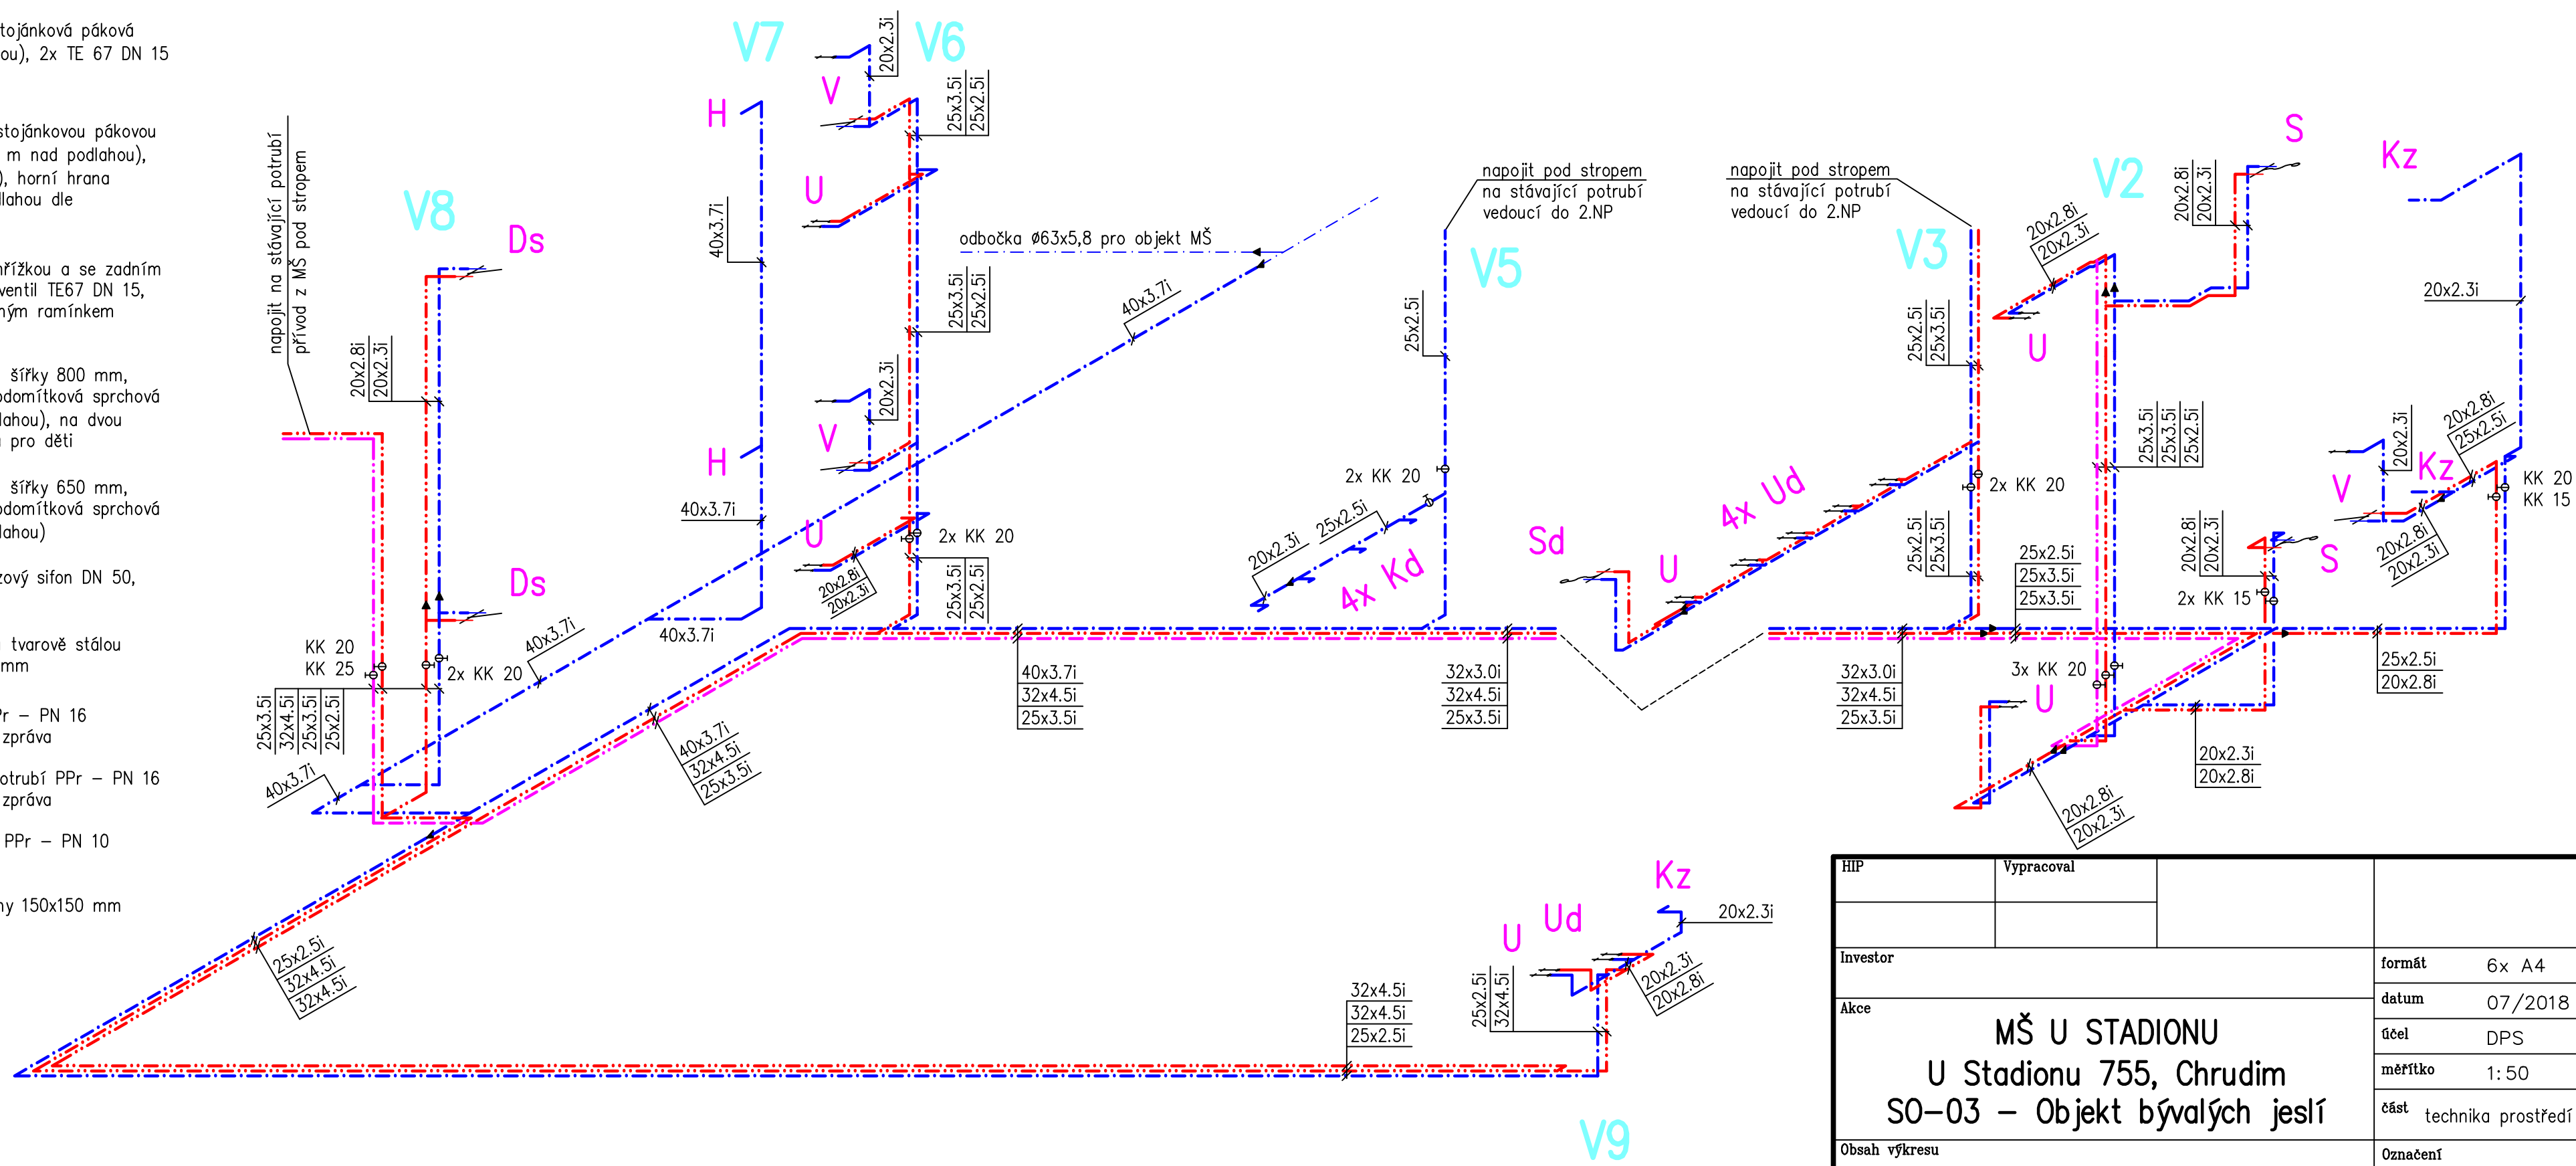

HIP	Vypracoval		
Investor			formát 6x A4
Akce	<p>MŠ U STADIONU</p> <p>U Stadionu 755, Chrudim</p> <p>SO-03 – Objekt bývalých jeslí</p>		datum 07/2018
			účel DPS
			měřítka 1:50
			část technika prostředí
Obsah výkresu	VODOVOD – IZOMETRIE		Označení <b>D.1.4.b. – V3</b>