




POHLED OD SEVERU:

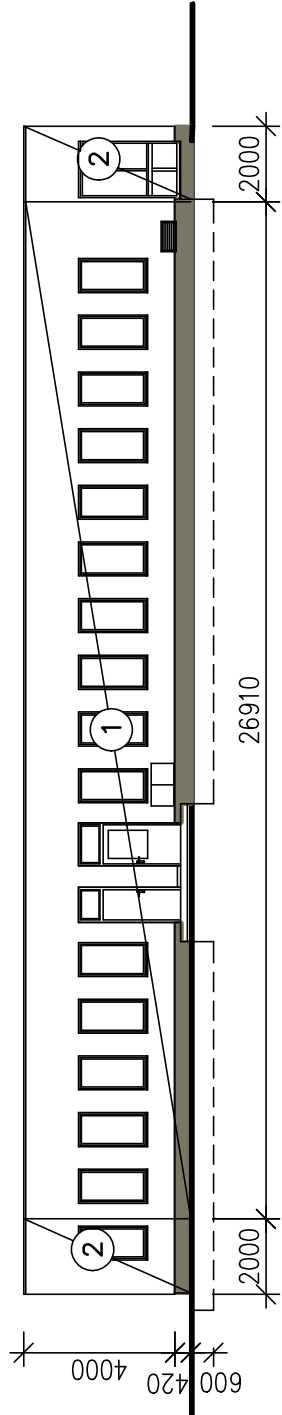


POHLED OD JIHU:

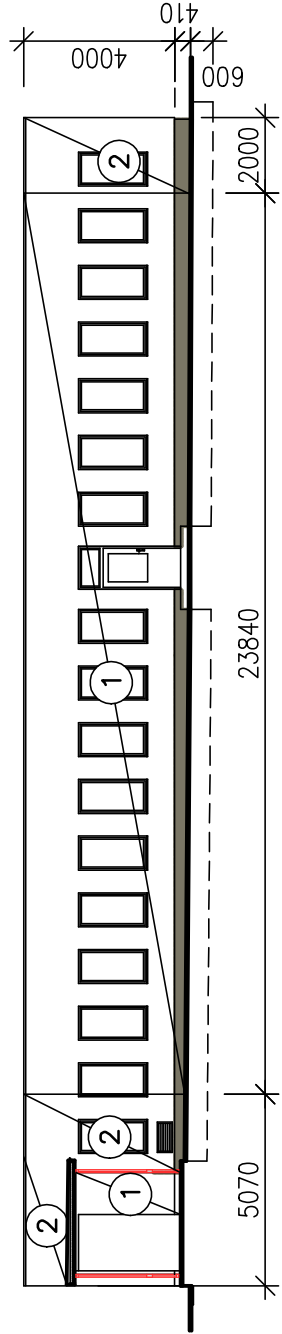

POHLED Z CHODBY:

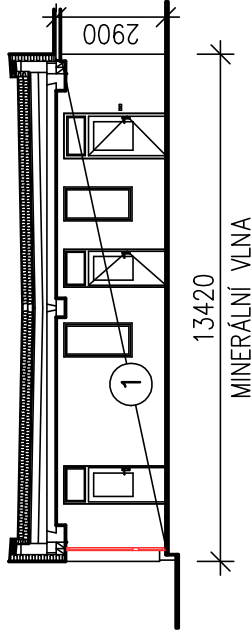

POHLED OD VÝCHODU:

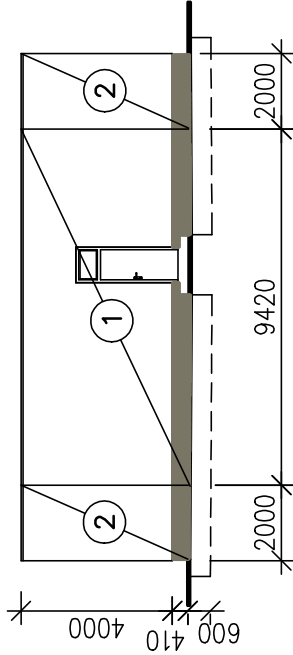

POZNÁMKY:

SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A CZB

- VNĚJŠÍ OSTĚNÍ OKEN ZATEPLENO FENOLICKÝMI DESKAMI TL.40mm
- OSTĚNÍ POD PARAPETNÍM PLECHEM ZATEPLENO DESKAMI XPS TL. MIN. 40mm
- IZOLAČNÍ DESKY EPS70F PERFOROVANÉ, S PŘÍDAVKEM GRAFITU TL. 180mm
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. 0,032W/mK
- IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNOU ORIENTACÍ TL. 180mm
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. 0,036W/mK
- NUTNO POUŽÍVAT SYSTÉMOVÉ SKLADBY A DODRŽENÍ MATERIÁLOVÉ SKLADBY OD JEDNOHO VÝROBCE VČETNĚ PŘEDEPSANÝCH TECHNOLOG. POSTUPŮ
- ETICS PROVÉST DLE ČSN 73 2901 – PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ
- KOTVENÍ ETICS DLE ČSN 73 2902 – MIN. TŘÍDA ÚNOSNOSTI HMOŽDINEK 0,30
- MECHANICKÉ TALÍŘOVÉ KOTVY ŠROUBOVACÍ, Ø8mm, DÉLKA 240mm, KOTVENÍ MATERIÁL (E), ZAPUŠTĚNÝ TALÍŘ, EPS ZÁTKA
- PRO ETICS POUŽÍT PŘÍSLUŠNÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


! DODAVATEL PROVEDE PŘED APLIKACÍ KZS ODTRHOVÉ ZKOUŠKY PRO OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI TALÍŘOVÝCH KOTEV. POŽADOVANÁ TŘÍDY ÚNOSNOSTI HMOŽDINEK 0,30 !
VÝSLEDKY ZKOUŠEK PŘEDÁ DODAVATEL STAVEBNÍMU DOZORU INVESTORA

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK

DLE ČSN 73 2902, TŘÍDA ÚNOSNOSTI HMOŽDINEK MIN. 0,30

① VNITŘNÍ PLOCHA FASÁDY 6ks/m2

② NÁROŽÍ FASÁDY 8ks/m2

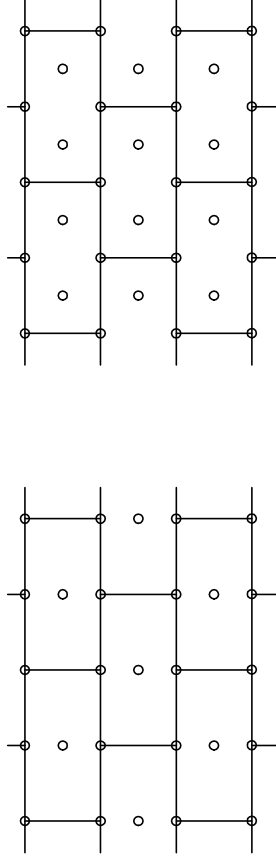

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT	2 A4		
MÍSTO STAVBY:	MŠ U Stadionu 755, Chrudim		DATUM	7.2018		
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 01 – Hospodářský objekt			ÚČEL	DPS		
			MĚŘÍTKO	1:200		
			Č. ZAKÁZKY	1322/05/2018		
			ZMĚNA č.			
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE			
KOTVENÍ PLÁN KZS			ČÁST DOK.	01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU	121