



POZNÁMKY:

- 1 ŽALUZIE VZDUCHOTECHNIKY – DODÁVKA VZT
- 2 VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ
- 3 KRYCÍ PLECH SCHRÁNKY ŽALUZIE – STŘÍBRNÝ
- 4 NOVÁ OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM
- 5 PŮVODNÍ OKNA NOVĚ OSAZENA DO VNĚJŠÍHO LÍCE ZDIVA
- 6 NOVÁ OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM
- 7 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ RÁM PROSKLENÉ KONSTRUKCE VÝTMĚLIT, PŘEBROUSIT A OPATŘIT 2x KRYCÍM NÁTĚREM SYNTETICKÝM BILÝM MATNÝM
- 8 OPRAVA BOKU STUPNĚ A NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VSTUPU, BOK OPATŘIT MOZAICOVOU AKRYLÁTOVOU OMÍTKOU
- 9 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA CHODEB, SOKL Z DLAŽBY VÝŠKY 100mm
- 10 HLINIKOVÁ PROSKLENÁ KONSTRUKCE – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UZAVŘENÍ LODŽII – CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM
- 11 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK U ZATEPLENÉHO SOKLU – VIZ PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV
- 12 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK U NEZATEPLENÉHO SOKLU – VIZ PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV
- 13 OBNOVENÍ BETONOVÉ DLAŽBY U ZATEPLENÉHO SOKLU – VIZ PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV
- 14 ZAPRAVENÁ OMÍTKA SOKLU DOPLNĚNÁ O HYDROIZOLACI A MOZAICOVOU AKRYLÁTOVOU OMÍTKU
- 15 POŠKOZENÝ BETON BOKU STUPNĚ OSEKAT (cca 0,05m3)
- 16 OPRAVA STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY – NOVÉ VEDENÍ – POUŽÍT DRÁT AlMgSi 8mm – cca 31m
- 17 VČETNĚ NOVÝCH SVOREK, ÚCHYTŮ A 4x OCHRANNÝ POZINKOVANÝ ÚHELNIK KOTVENÍ DO STĚN ŠTOUBOVACÍMI KOTVAMI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
- 18 PŮVODNÍ VITRINA S HLINIKOVOU KONSTRUKCÍ – OSADIT ZPĚT
- 19 VSTUPNÍ DVEŘE Z FASÁDY OSADIT ZPĚT
- 20 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ ŠTĚRBINY PRO ZACHOVÁNÍ MOŽNOSTI HNZDĚNÍ RORÝSE


POHLED OD JIHU:

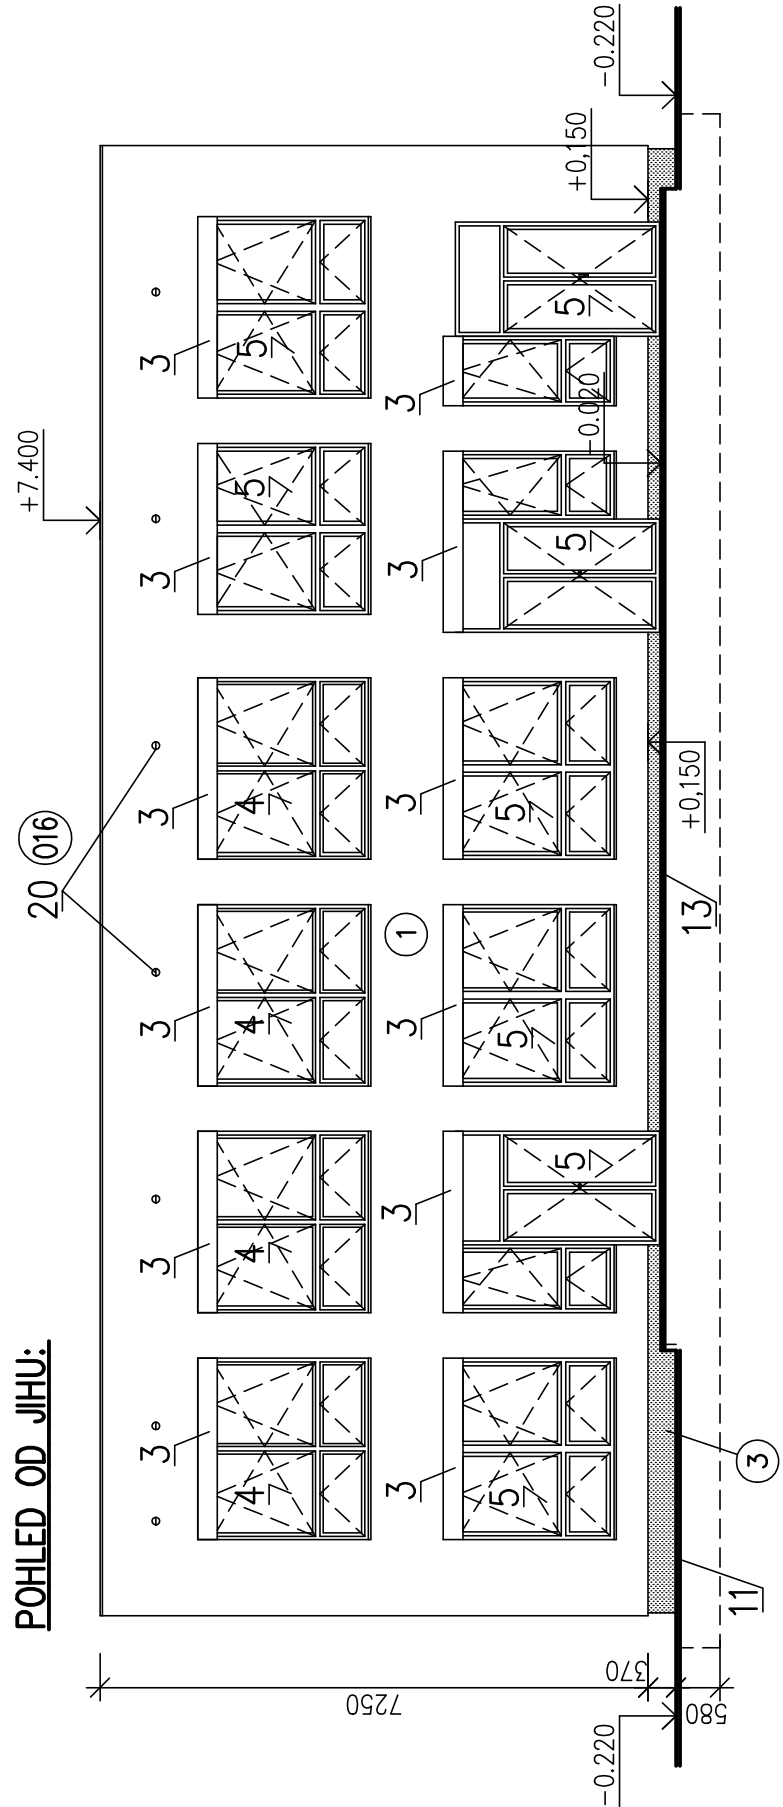


POHLED OD VÝCHODU:

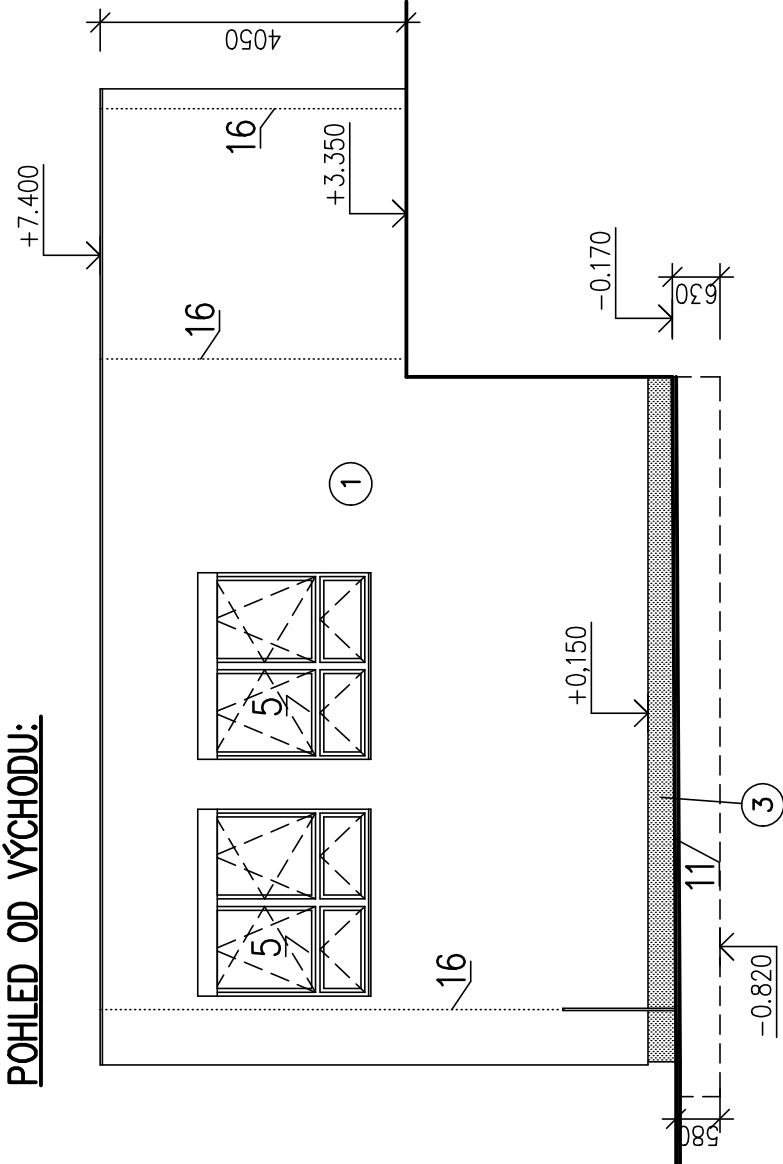

POHLED OD SEVERU:

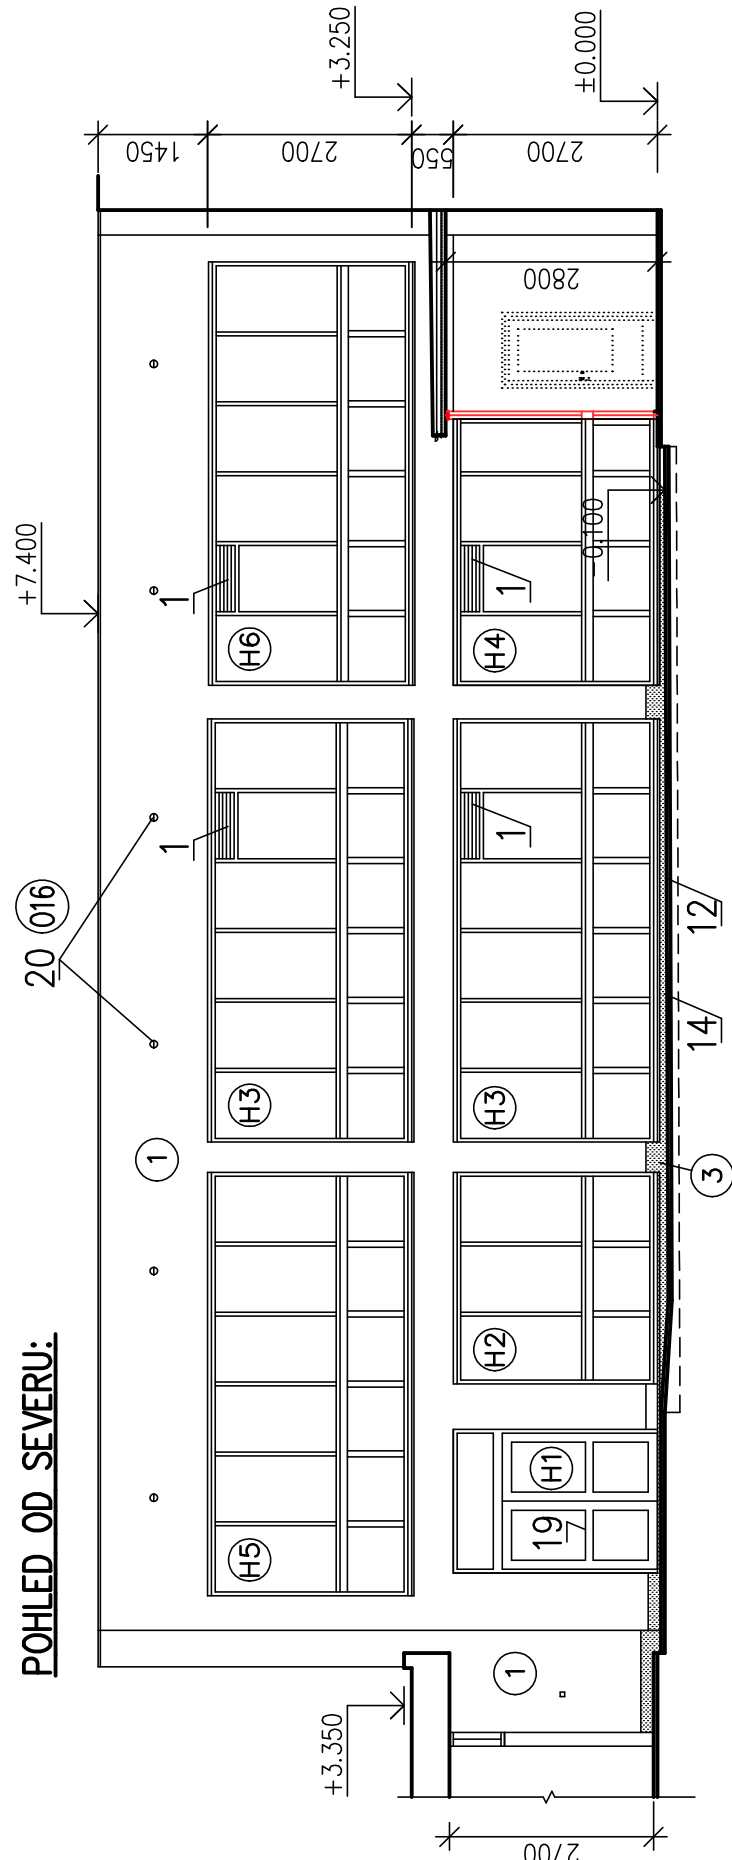

POHLED OD ZÁPADU:

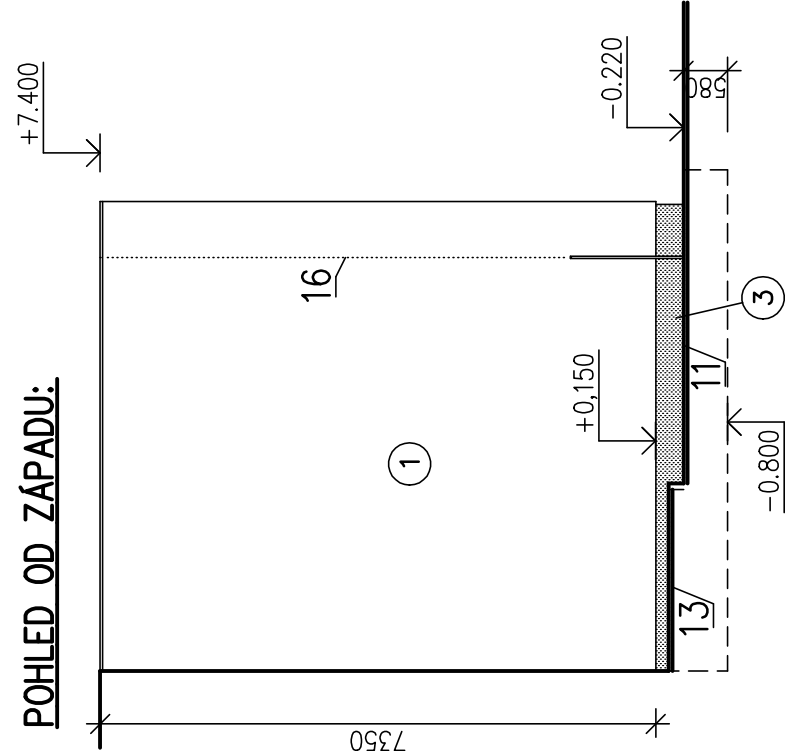

IZOLANTY ZATEPLENÍ:

- STĚNY SOKLU ZATEPLIT DESKAMI XPS TL. 140mm
- STĚNY NAD ÚROVNÍ +0,150 ZATEPLIT DESKAMI EPS70F PERFOROVANÉ, S PŘÍDAVKEM GRAFTU TL. 180mm

- ODSTRANENOU OMÍTKU NAHRADIT VC JÁDROVOU OMÍTKOU (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ 20% PLOCHY)
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY TITANZINKOVÝ PLECH PLOŠNĚ LEPENÝ
- POD ZATEPLENÍ SOKLU PROVĚST VYROVNAVACÍ JÁDROVOU VC OMÍTKU (TL cca 40mm)
- ZALOŽENÍ KZS POMOCÍ ZAKLÁDACHO PLASTOVÉHO ÚHELNIKU A ZAKONČOVACÍ LIŠTY S OKAPNÍČKOU
- PŘED APLIKACÍ KZS PROVĚST OMYTÍ FASÁDY TLAKOVOU VODOU

LEGENDA:


- ① SILIKONOVÁ OMÍTKA 2mm – SVĚTLÉ MODRÁ (NAPŘ. BAUMIT LIFE 0726)
 - ② SILIKONOVÁ OMÍTKA 2mm – LOMENÁ BÍLÁ
 - ③ AKRYLÁTOVÁ MOZAICOVÁ OMÍTKA 2mm – HNĚDO ŠEDÁ (NAPŘ. BAUMIT LIFE M302)
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – TITNAZINKOVÝ PLECH
 - OKAN S PLASTOVÝM RÁMEM BILÝM
 - OCELOVÉ PRVKY NÁTĚR MATNÝ ŠEDÝ RAL 7016

ÚPRAVA VĚTRACÍCH OTVORŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- V MÍSTĚ VĚTRACÍHO OTVOR OSADIT DO KZS PLASTOVOU ROURU HT 70 DÉLKY 0,18m
- SNÍRŤNÍ PLOCHU ROURY ZDRSNIT VÁPĚNNÝM ŠTUKEM
- NA FASÁDU OSADIT VĚTRACÍ PLASTOVOU MŘÍŽKU DN 70
- V MŘÍŽCE VYLAMAT SPODNÍ LAMELY TAK, ABY VELIKOST OTVORU BYLA 50–60mm




ROURA SE ZDRSNĚNÝM DNEM

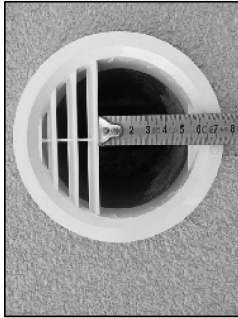

UPRAVENÁ PLASTOVÁ MŘÍŽKA

POHLED Z CHODBY:

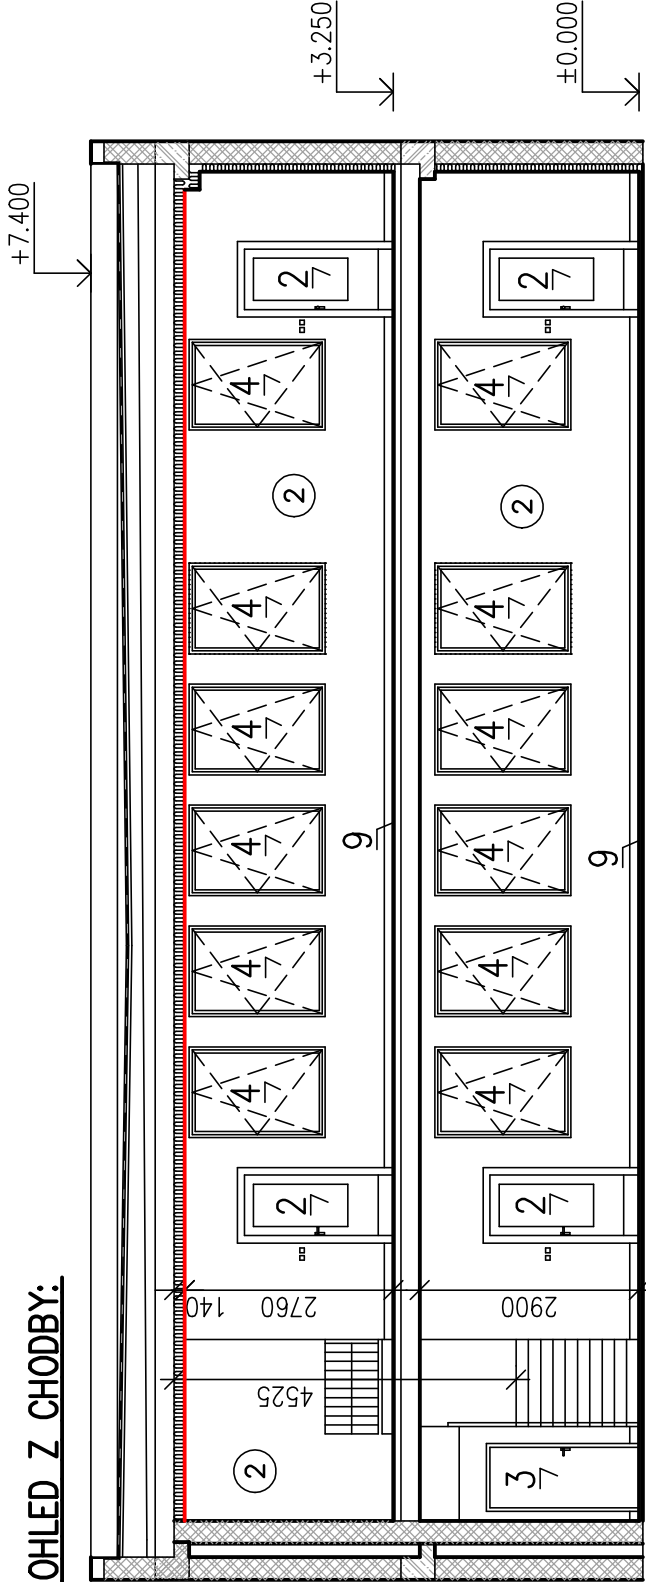

Výškový systém místní		Výškový systém místní	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT
MÍSTO STAVBY:	MŠ U Stadionu 755, Chrudim		DATUM
MŠ U STADIONU			ÚČEL
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			MĚŘÍTKO
SO 03 – Objekt bývalých jeslů			Č.ZAKÁZKY
			ZMĚNA č.
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE
POHLEDY – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.
			ČÍSLO VÝKRESU
			112