

Vývod	Výtah	VZT Jednotka	Zásuvkový 3F	Osvětlení	Osvětlení	Zásuvka WIFI	Osvětlení	Venkovní žaluzie	Rezerva	Rezerva
Číslo obvodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specifikace										

RO 2 - Rozvodnice oddělení 2

Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku 96M
Krytí : IP 40 / IP 20
Požární klasifikace : EI 30DP1-S
Napětová soustava : 3+N-PE 50Hz, 400 V TN-S
Jmenovitý proud : 25A
Směr vývodů : zadní stranou


Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RO x.

TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 8 / 2018 STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 03 - OBJEKT BÝVALÝCH JESLÍ		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE		
Výkres :	RO 2 - Rozvodnice oddělení 2	M 1:1	ČÁST VÝKRESU: 1 ČÍSLO VÝKRESU: EL 17

MŠ 11 Stadionu RR R77 měř

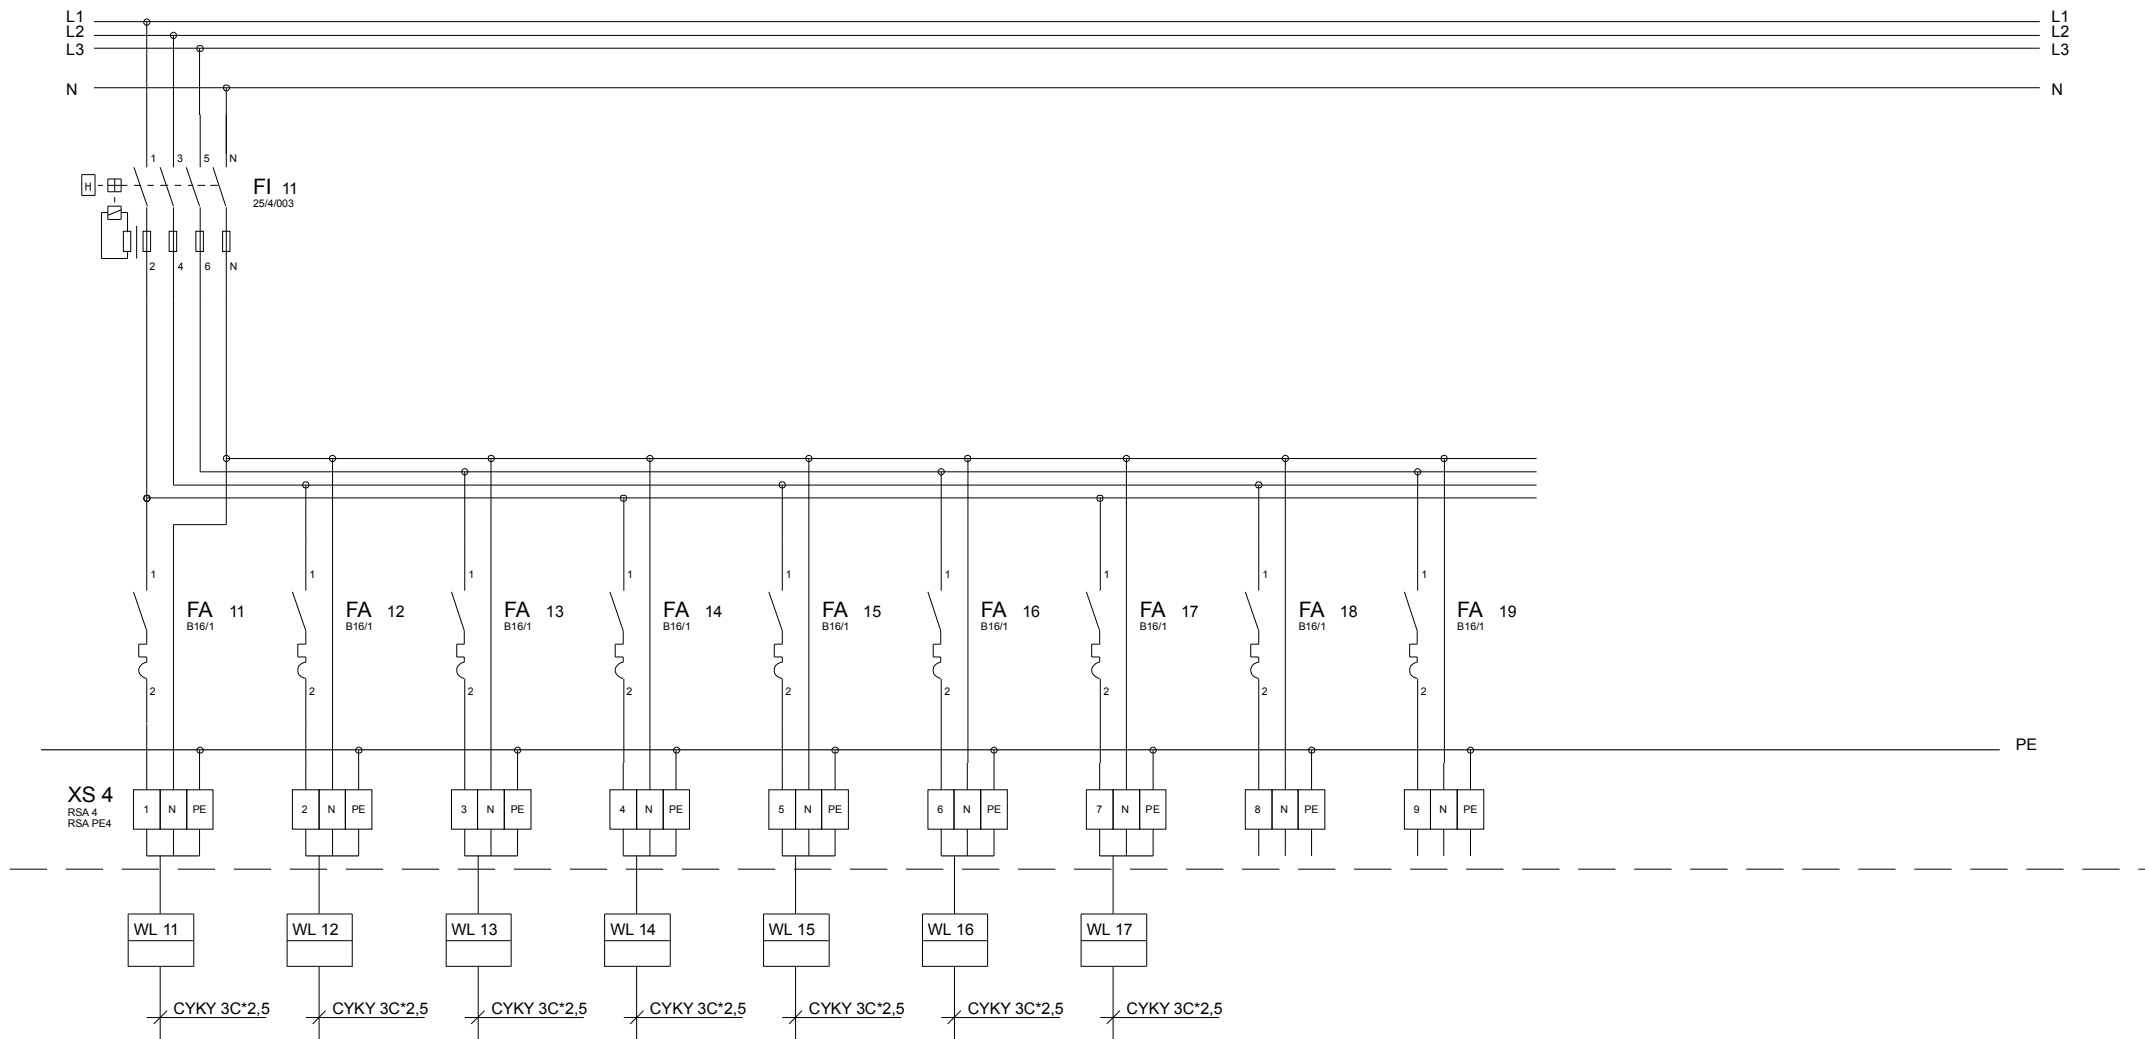

Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Rezerva	Rezerva			
Číslo obvodu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Specifikace												

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	M 1:1	
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 8/2018 STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ U STADIONU SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 03 - OBJEKT BÝVALÝCH JESLÍ		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	ČÁST VÝKRESU:	2
Výkres :	RO 2 - Rozvodnice oddělení 2	ČÍSLO VÝKRESU:	EL 17