


| Tabulka místností | | | |
|-------------------|---------------------|--------|------------------|
| Číslo | Jméno | Plocha | Podlaha |
| B2.01 | SCHODIŠTĚ | 9,6 | PVC |
| B2.02 | LODŽIE | 29,5 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| B2.03 | ZADVĚŘI | 3,6 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| B2.04 | PŘÍPRAVA JÍDEL | 7,3 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| B2.05 | NEOBSAZENO | | |
| B2.06 | NEOBSAZENO | | |
| B2.07 | SKLAD | 11,87 | PVC |
| B2.08 | UMÝVÁRNA A WC DĚTI | 13,2 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| B2.09 | PŘÍJEM A SATNA DĚTI | 14,2 | PVC |
| B2.10 | ZADVĚŘI | 3,1 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| B2.11 | WC ZAMĚŠTNANCI | 1 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| B2.12 | OKLID | 0,6 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| B2.13 | SATNA ZAMĚŠTNANCI | 3,6 | PVC |
| B2.14 | HERNA/LEHARNA | 34,4 | PVC |
| B2.15 | HERNA | 27,4 | KOBEREC |
| B2.16 | DENNÍ MÍSTNOST | 44,9 | KOBEREC/PVC |
| B2.17 | SKLAD HRAČEK | 3,2 | PVC |

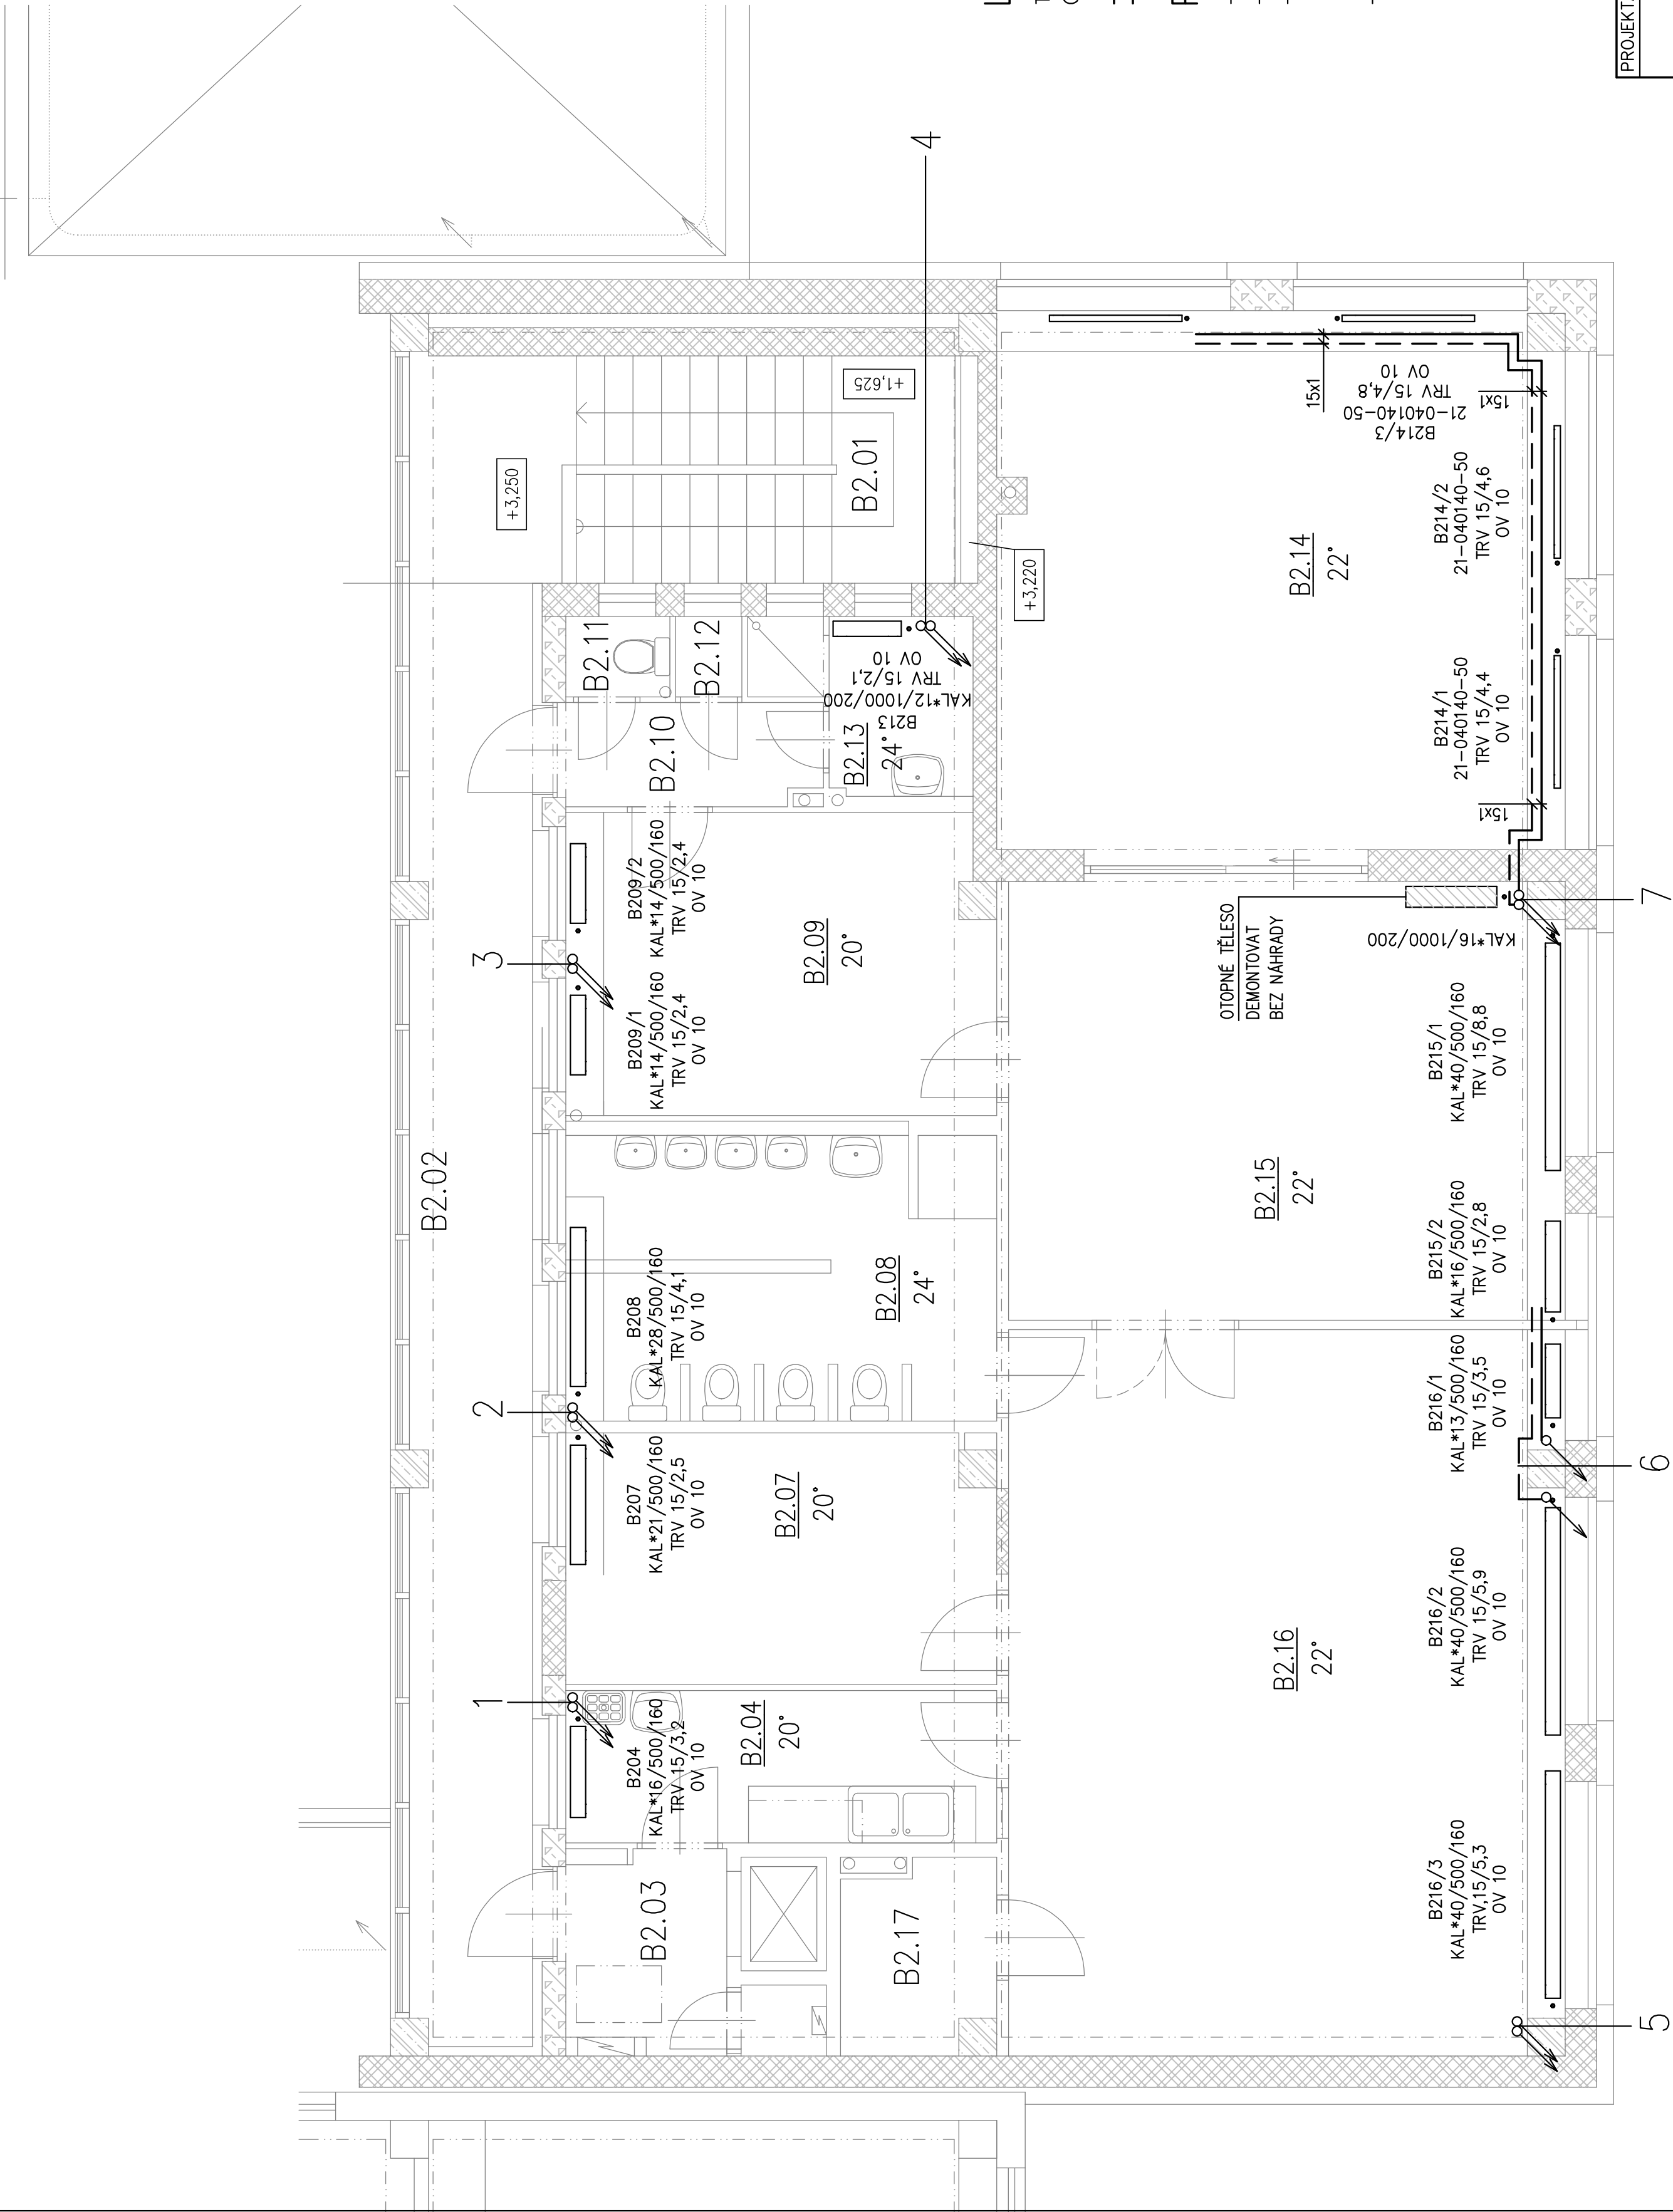

LEGENDA :

TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
OV – ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

--- POTRUBNÍ ROZVOD OBJEKTU SO 03 (Cu)

POZNÁMKA :

- VŠECHNA TĚLESA OPATŘIT NA PŘÍVODU NOVÝMI TERMOSTATICKÝMI VENTILY
- NA VENTILY TĚLESA OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- NA VENTILY TĚLESA UMÍSTĚNÝCH ZA ZÁKRYTEM OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE S DÁLKOVÝM SENZOREM
- DĚLKA KAPILÁRY 2 m
- POTRUBNÍ ROZVODY OBJEKTU SO 03 JSOU NAVRŽENY Z Cu TRUBEK

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | | | |
|---|------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|--|
| INVESTOR: Město Chrudim, Resersovo náměstí 77, 537 16 Chrudim | | | FORMÁT | 6x A4 | Č. KOPIE | |
| MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim | | | DATA | 07. 2018 | | |
| MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 03 – Objekt bývalých jeslí D1.4.4 – Ústřední vytápění | | | ÚČEL | DPS | | |
| | | | MĚŘÍTKO | 1:50 | Č. ZAKÁZKY 1322/05/2018 | |
| | | | ZMĚNA | | | |
| PŮDORYS 2.np | | | ČÁST PD | 03–D1.4.4 | ČÍSLO VÝKRESU 403 | |