


POZNÁMKY:

- 1 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE – DEMONTÁŽ PROVEDE PROFESE ZDT
- 2 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ RENOVAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSTI DEMONTOVAT – 2ks
OSADIT SPODNÍ DÍL NOVÉHO DVOUSTUPŇOVÉHO VTOKU S INTEGROVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM
PÁS NATAVIT NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI STŘECHY (VPUŠŤ DODÁVKOU ZTI)
- 3 STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVOU SOUSTAVU DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
DĚLKA LANA 130m, VČETNĚ BETONOVÝCH PODLOŽEK
- 4 STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK VÝŠKY 0,6m ODBOURAT 0,1m POD HYDROIZOLACI,
PLOCHU PŘEBETONOVAT A NATAVIT SBS MODIFIKOVANÝ PÁS
- 5 STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POKLOP IZOLOVANÝ – VYŘEZAT K LIKVIDACI
- 6 STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PLASTOVÉ KOMÍNKY HYDROIZOLACE VYŘEZAT, OTVOR V IZOLACI ZATĚSNIT
NATAVENÍM SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU – 5ks
- 7 STÁVAJÍCÍ ATIKA JE PŘETÁŽENA NATAVENÝMI ASFALTOVÝMI PÁSY A OPLECHOVÁNA. OPLECHOVÁNÍ SELJMOUT
ASFALTOVÉ PÁSY OŘÍZNOUT A Z VRCHU ATIKY STRHNOUT VČETNĚ OKAPNICE
VRCH ATIKY OSEKAT ELEKTRICKÝM KLADIVEM, OMĚST A OPATŘIT PENETRACÍ
NA ATIKU PROVĚST BETONOVÝ VĚNEC VÝŠKY 120–150mm SESPÁDOVANÝ DO STŘECHY
BETON C20/25 XC1, VÝZTUŽ 2x KARI SÍT Ø5–100/100mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

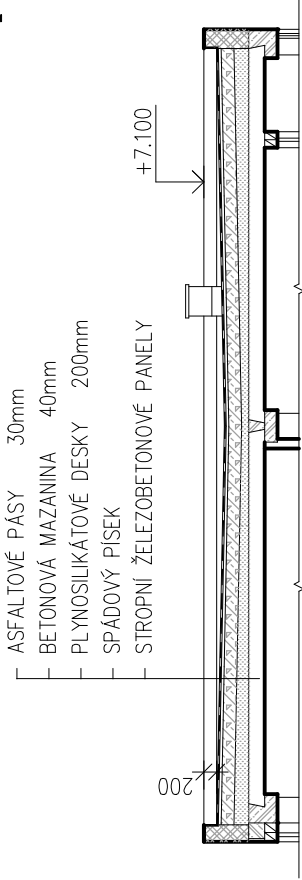

Výškový systém místní

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | | |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | | |
| INVESTOR: | Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211 | | FORMÁT | 3 A4 | |
| MÍSTO STAVBY: | MŠ U Stadionu 755, Chrudim | | DATUM | 7.2018 | |
| MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 03 – Objekt bývalých jeslí | | | ÚČEL | DPS | |
| | | | MĚŘÍTKO | 1:100 | |
| | | | Č.ZAKÁZKY | 1322/05/2018 | |
| | | | ZMĚNA č. | | |
| D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení | | | ČÍSLO KOPIE | | |
| PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV | | | ČÁST DOK. | 03–D.1.1 | 104 |