


SKLADBA PODLAHY 1.10:

POLYURETANBETONOVÁ STRUKTUROVANÁ STĚRKA 9mm (ŠEDÁ)
OTŘÍSKANÝ POVRCH S KOTVÍCÍMI DŘÁŽKAMI
SPADOVÝ BETON C25/30 XC1 70–90mm
S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ 40kg/m³
SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS 4mm
ASFALTOVÁ PENETRACE
ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
PODKLADNÍ BETON




- PO OBVODU PODLAHY FABIÓN POD OBKLAD DO VÝŠKY 50mm
SYSTÉMOVÁ HMOTA NA BÁZI POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE
- PODLAHOVÝ BETON STROJNĚ ZPRACOVANÝ A HLazený, PEVNOSTNÍ TŘÍDA MIN. C25/30
ODTRHOVÁ PEVNOST MIN. 1,5MPa
- MÍSTNÍ ROVINNOST MAX 3mm NA 2m LATI (DLE ČSN 74 4505), BEZ PROTISPÁDU
DILATAČNÍ SPÁRY PROVEDENY NAŘÍZNUTÍM DESKY A PŘÍZNANÝ DO POVRCHU
- PO OBVODU PODLAHOVÉHO BETONU VLOŽIT PŘED BETONÁŽÍ PĚNOVOU KROČEJOVOU PÁSKU
- PLOCHY SPÁDOVAT OD OBVODOVÝCH STĚN DO VPUSTŮ

POZNÁMKY:

- 1 NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUSTĚ, ŽLAB
- DILATAČNÍ SPÁRA PODLAHOVÉHO BETONU – NAŘÍZNUTÍ DO 1/3 TLOUŠŤKY
SPÁRY PŘÍZNANÝ DO POVRCHU – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ (CELKEM 12,5m)
- OKARAJ PODLAHOVÉ STĚRKY – FABIÓN 50mm (CELKEM 31,0m)

UKONČENÍ STĚRKY FABIONEM:

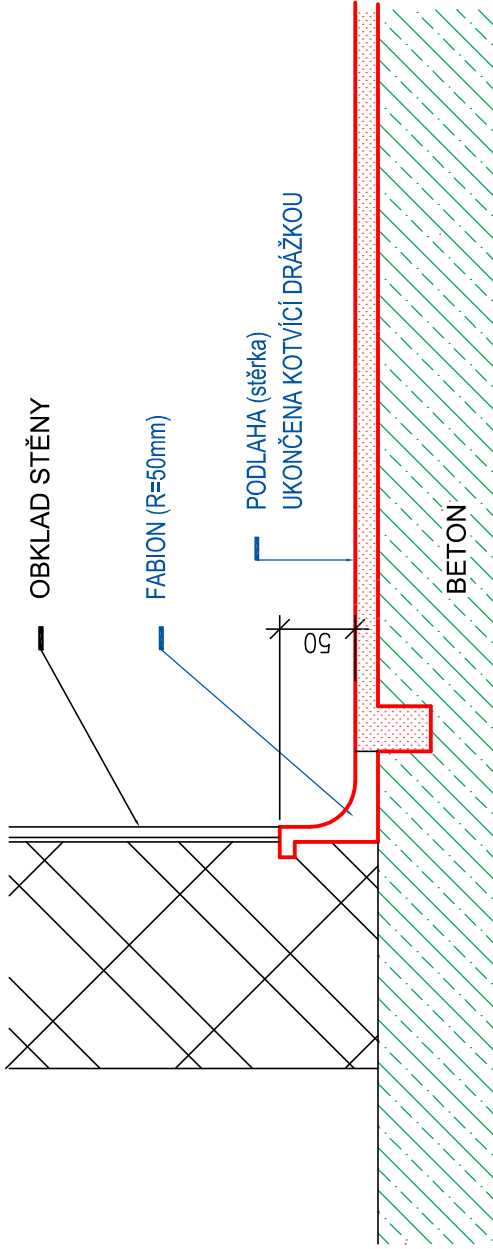

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMÁT	2 A4
			DATUM	7.2018
			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
			ZMĚNA č.	
			ČÍSLO KOPIE	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			01–D.1.1	117
MŠ U STADIONU SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY				
SO 01 – Hospodářský objekt				
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení				
KONSTRUKCE PODLAHY KUCHYNĚ				