

Legenda: Všechny výtokové armatury budou opatřeny perlátory.

- Kz** Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko
- Kd** Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko, snížený posed na 300 mm
- U** Keramické umyvadlo šířky 550 mm + stojánková páková baterie, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)

- Ud** Keramické umyvadlo šířky 450 mm se stojánkovou pákovou baterií s perlátorem, sifon DN 40 (0,28 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,33 m nad podlahou), horní hrana umyvadla bude ve výšce 0,6 m nad podlahou dle stávajícího stavu

- V** Keramická vylevka stojící s plastovou mřížkou a se zadním vývodem, horní splachovací nádržka + ventil TE67 DN 15, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm

- Sd** Sprchová vanička 800x600 mm, zástěna šířky 800 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou), na dvou zděných stěnách budou umístěna madla pro děti

- S** Sprchová vanička 850x800 mm, zástěna šířky 650 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou)


- Ds** Nerezový dřez stávající beze změn, dřezový sifon DN 50, nová nástěnná dřezová páková baterie

- H** Nástěnný hydrant D25 s 20–ti metrovou tvarové stálou hadicí, skříň pro zazdění 640x640x270 mm

- Teplá voda, plastové potrubí PPr – PN 16
návleková izolace viz Technická zpráva
- Cirkulace teplé vody, plastové potrubí PPr – PN 16
návleková izolace viz Technická zpráva
- Studená voda, plastové potrubí PPr – PN 10
návleková izolace tl. 5 mm

Tabulka místnos	
Číslo	Jméno
B2.01	SCHODIŠTĚ
B2.02	LODŽIE
B2.03	ZÁDVEŘÍ
B2.04	PŘÍPRAVA JIDEL
B2.05	NEOBSAŽENO
B2.06	NEOBSAŽENO
B2.07	SKLAD / VZT
B2.08	UMÝVÁRNA A V
B2.09	PŘÍJEM A SATN
B2.10	ZÁDVEŘÍ
B2.11	WC ZAMĚSTNAN
B2.12	OKLID
B2.13	SATNA ZAMĚST
B2.14	HERNA/LEHÁRN
B2.15	HERNA
B2.16	DENNÍ MÍSTNOS
B2.17	SKLAD HRAČEK

HIP	Vypracoval	
Investor		formát 3x A4
Akce	MŠ U STADIONU U Stadionu 755, Chrudim SO–03 – Objekt bývalých jeslí	
		datum 07/2018
		účel DPS
		měřítko 1: 50
		část technika prostředí
Obsah výkresu	VODOVOD – PŮDORYS 2.NP	Označení D.1.4.b.–V2

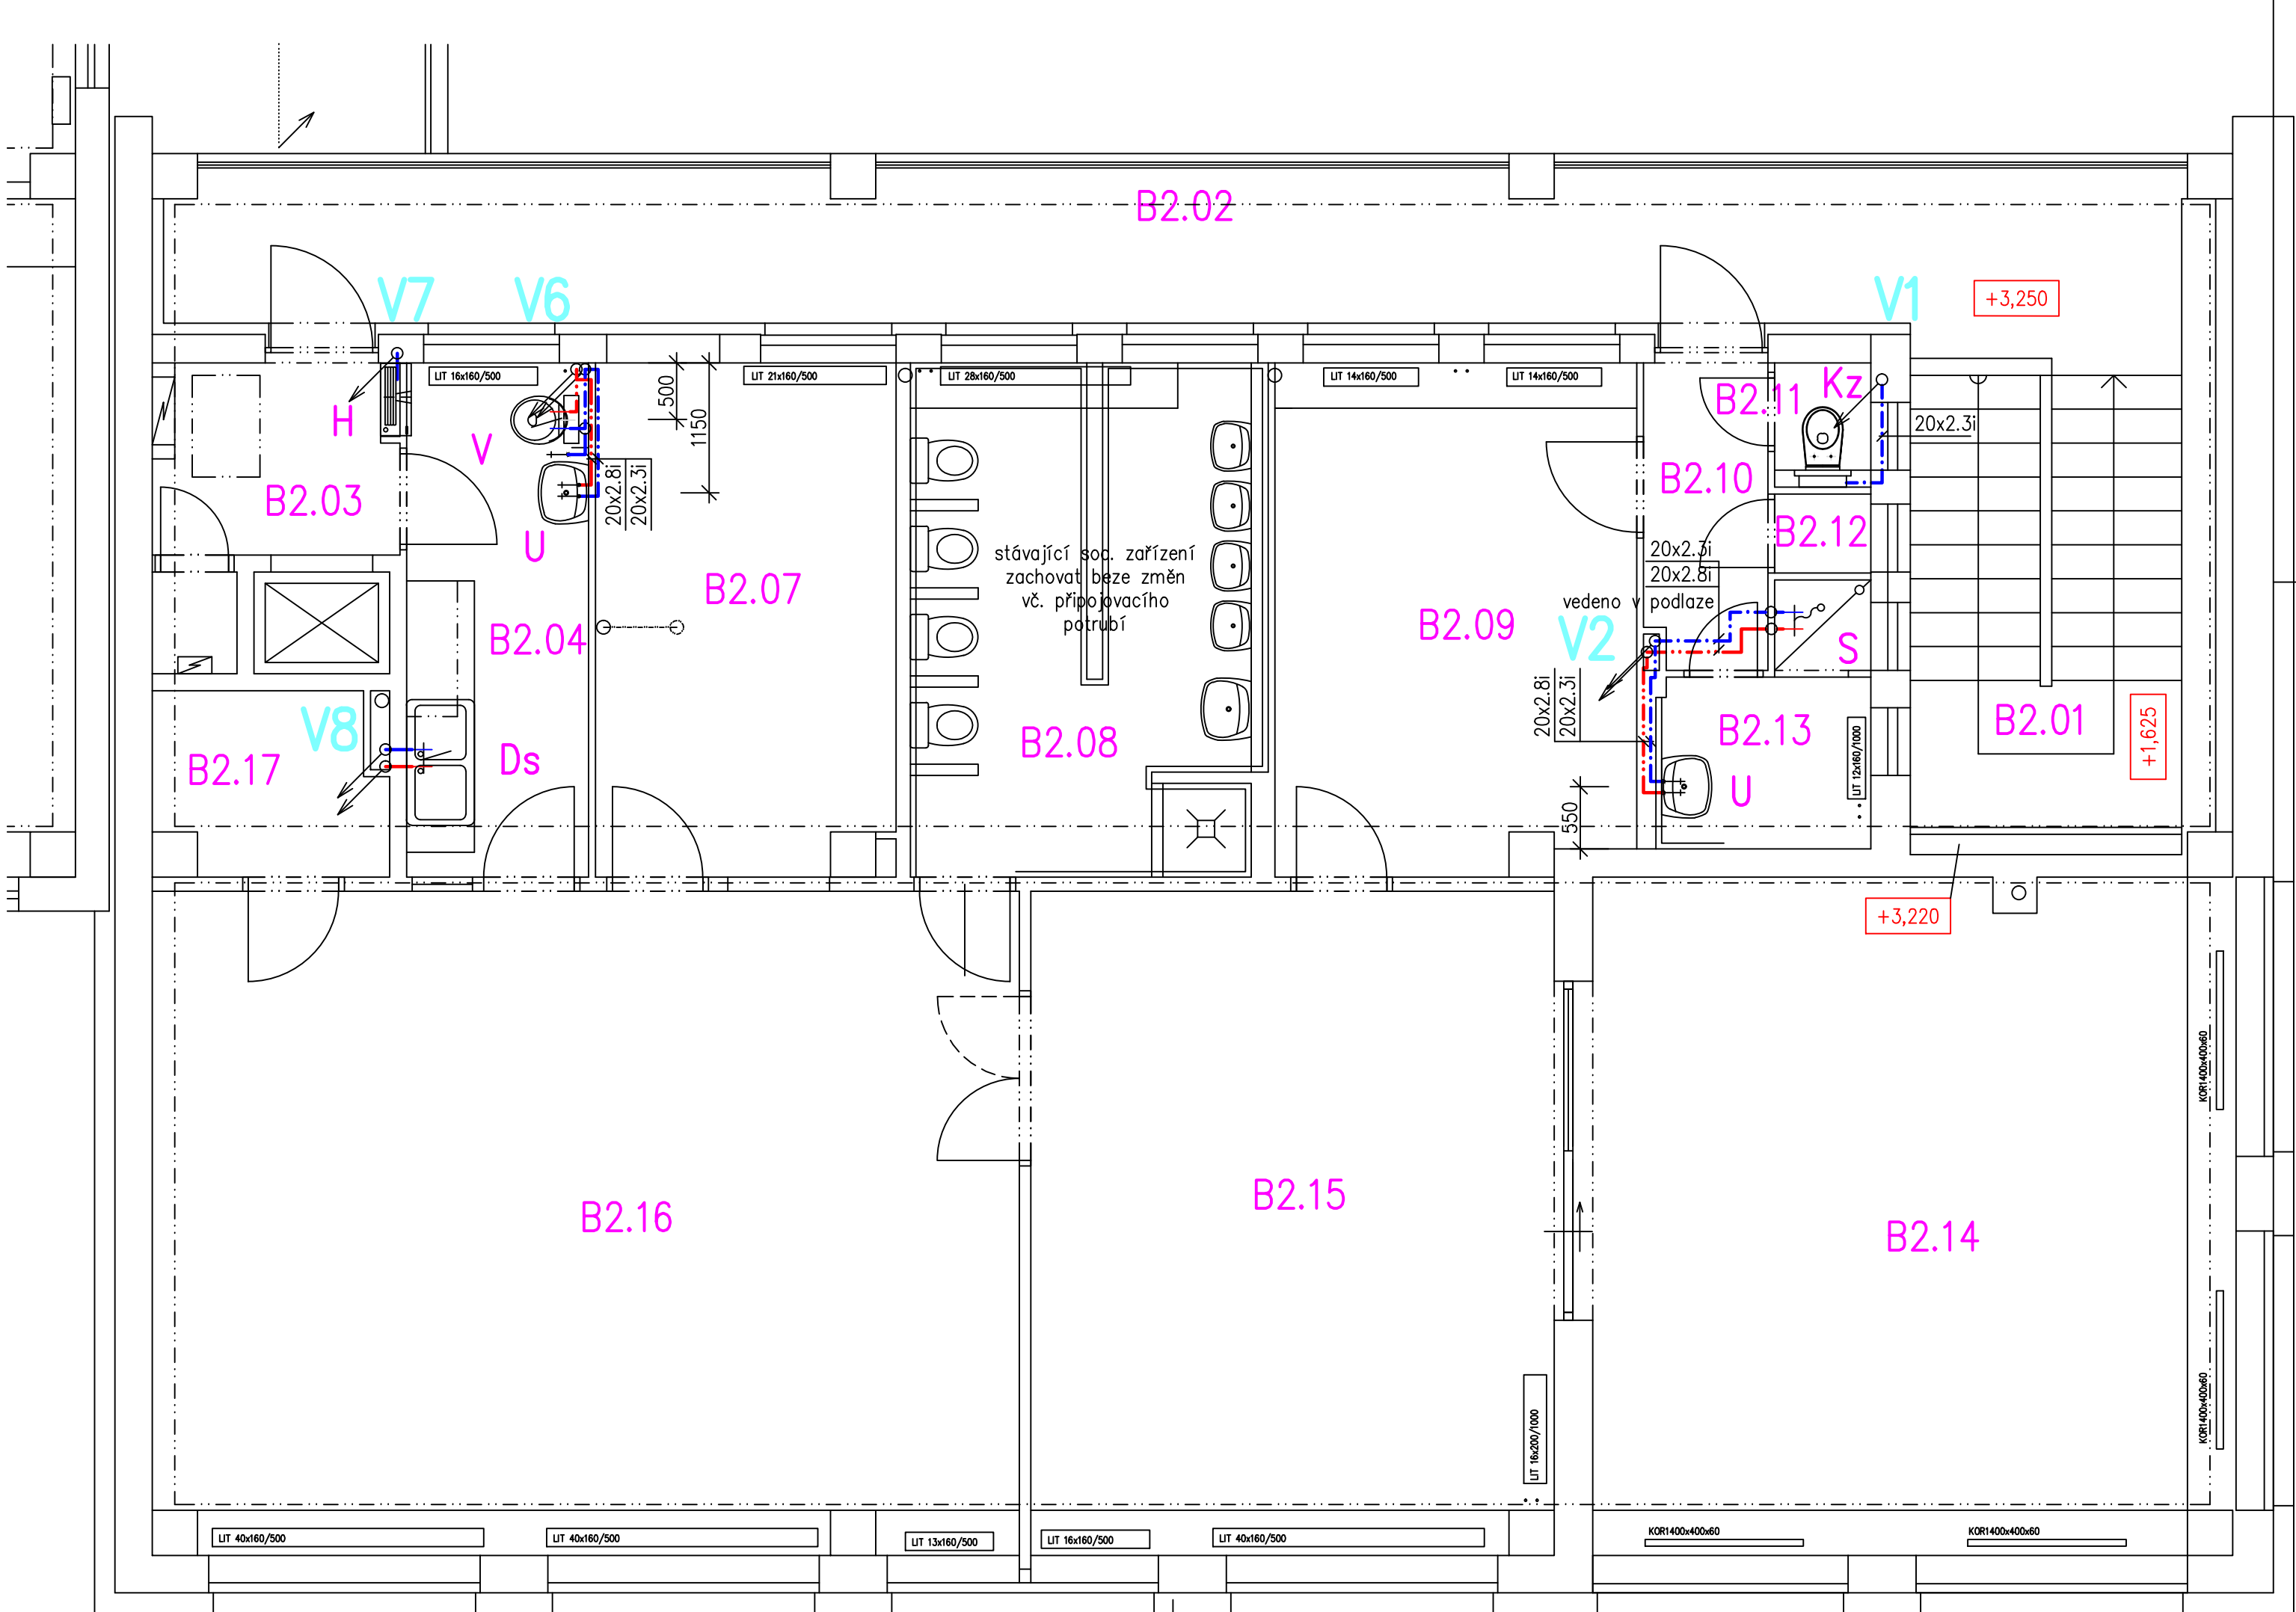

Legenda: Všechny výtokové armatury budou opatřeny perlátory.

- Kz** Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko
- Kd** Keramický klozet závěsný, sedátko, montážní rám se splachovací nádrží v=1,12 m pro suchou instalaci, splachovací tlačítko, snížený posed na 300 mm
- U** Keramické umyvadlo šířky 550 mm + stojánková páková baterie, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)

- Ud** Keramické umyvadlo šířky 450 mm se stojánkovou pákovou baterií s perlátorem, sifon DN 40 (0,28 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,33 m nad podlahou), horní hrana umyvadla bude ve výšce 0,6 m nad podlahou dle stávajícího stavu

- V** Keramická vylevka stojící s plastovou mřížkou a se zadním vývodem, horní splachovací nádržka + ventil TE67 DN 15, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm

- Sd** Sprchová vanička 800x600 mm, zástěna šířky 800 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou), na dvou zděných stěnách budou umístěna madla pro děti

- S** Sprchová vanička 850x800 mm, zástěna šířky 650 mm, sprchová zápachová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (komplet, 1,2 m nad podlahou)

- Ds** Nerezový dřez stávající beze změn, dřezový sifon DN 50, nová nástěnná dřezová páková baterie

- H** Nástěnný hydrant D25 s 20–ti metrovou tvarové stálou hadicí, skříň pro zazdění 640x640x270 mm

- Teplá voda, plastové potrubí PPr – PN 16
návleková izolace viz Technická zpráva
- Cirkulace teplé vody, plastové potrubí PPr – PN 16
návleková izolace viz Technická zpráva
- Studená voda, plastové potrubí PPr – PN 10
návleková izolace tl. 5 mm

Tabulka místnos	
Číslo	Jméno
B2.01	SCHODIŠTĚ
B2.02	LODŽIE
B2.03	ZÁDVEŘÍ
B2.04	PŘÍPRAVA JIDEL
B2.05	NEOBSAŽENO
B2.06	NEOBSAŽENO
B2.07	SKLAD / VZT
B2.08	UMÝVÁRNA A V
B2.09	PŘÍJEM A SATN
B2.10	ZÁDVEŘÍ
B2.11	WC ZAMĚSTNAN
B2.12	OKLID
B2.13	SATNA ZAMĚST
B2.14	HERNA/LEHÁRN
B2.15	HERNA
B2.16	DENNÍ MÍSTNOS
B2.17	SKLAD HRAČEK

HIP	Vypracoval	
Investor		formát 3x A4
Akce	MŠ U STADIONU U Stadionu 755, Chrudim SO–03 – Objekt bývalých jeslí	
		datum 07/2018
		účel DPS
		měřítko 1: 50
		část technika prostředí
Obsah výkresu	VODOVOD – PŮDORYS 2.NP	Označení D.1.4.b.–V2