

Vývod	Oddělení 1	Oddělení 2	Oddělení 3	Oddělení 4	Oddělení 5	Oddělení 6	Výměník EOP	Rezerva	Rezerva	
Číslo obvodu	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Specifikace	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6				

#### RP - Podružný rozvaděč


Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítkou  
 Krytí : IP 40 / IP 20  
 Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S  
 Jmenovitý proud : 50A  
 Směr vývodů : spodem

#### Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RP.

TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.


INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211			M 1:1	
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756				
Č. ZAKÁZKY :	DATUM:	8 / 2018	STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT				
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE				
Výkres :	RP - Podružný rozvaděč				
					ČÁST VÝKRESU: 1
					ČÍSLO VÝKRESU: EL 14

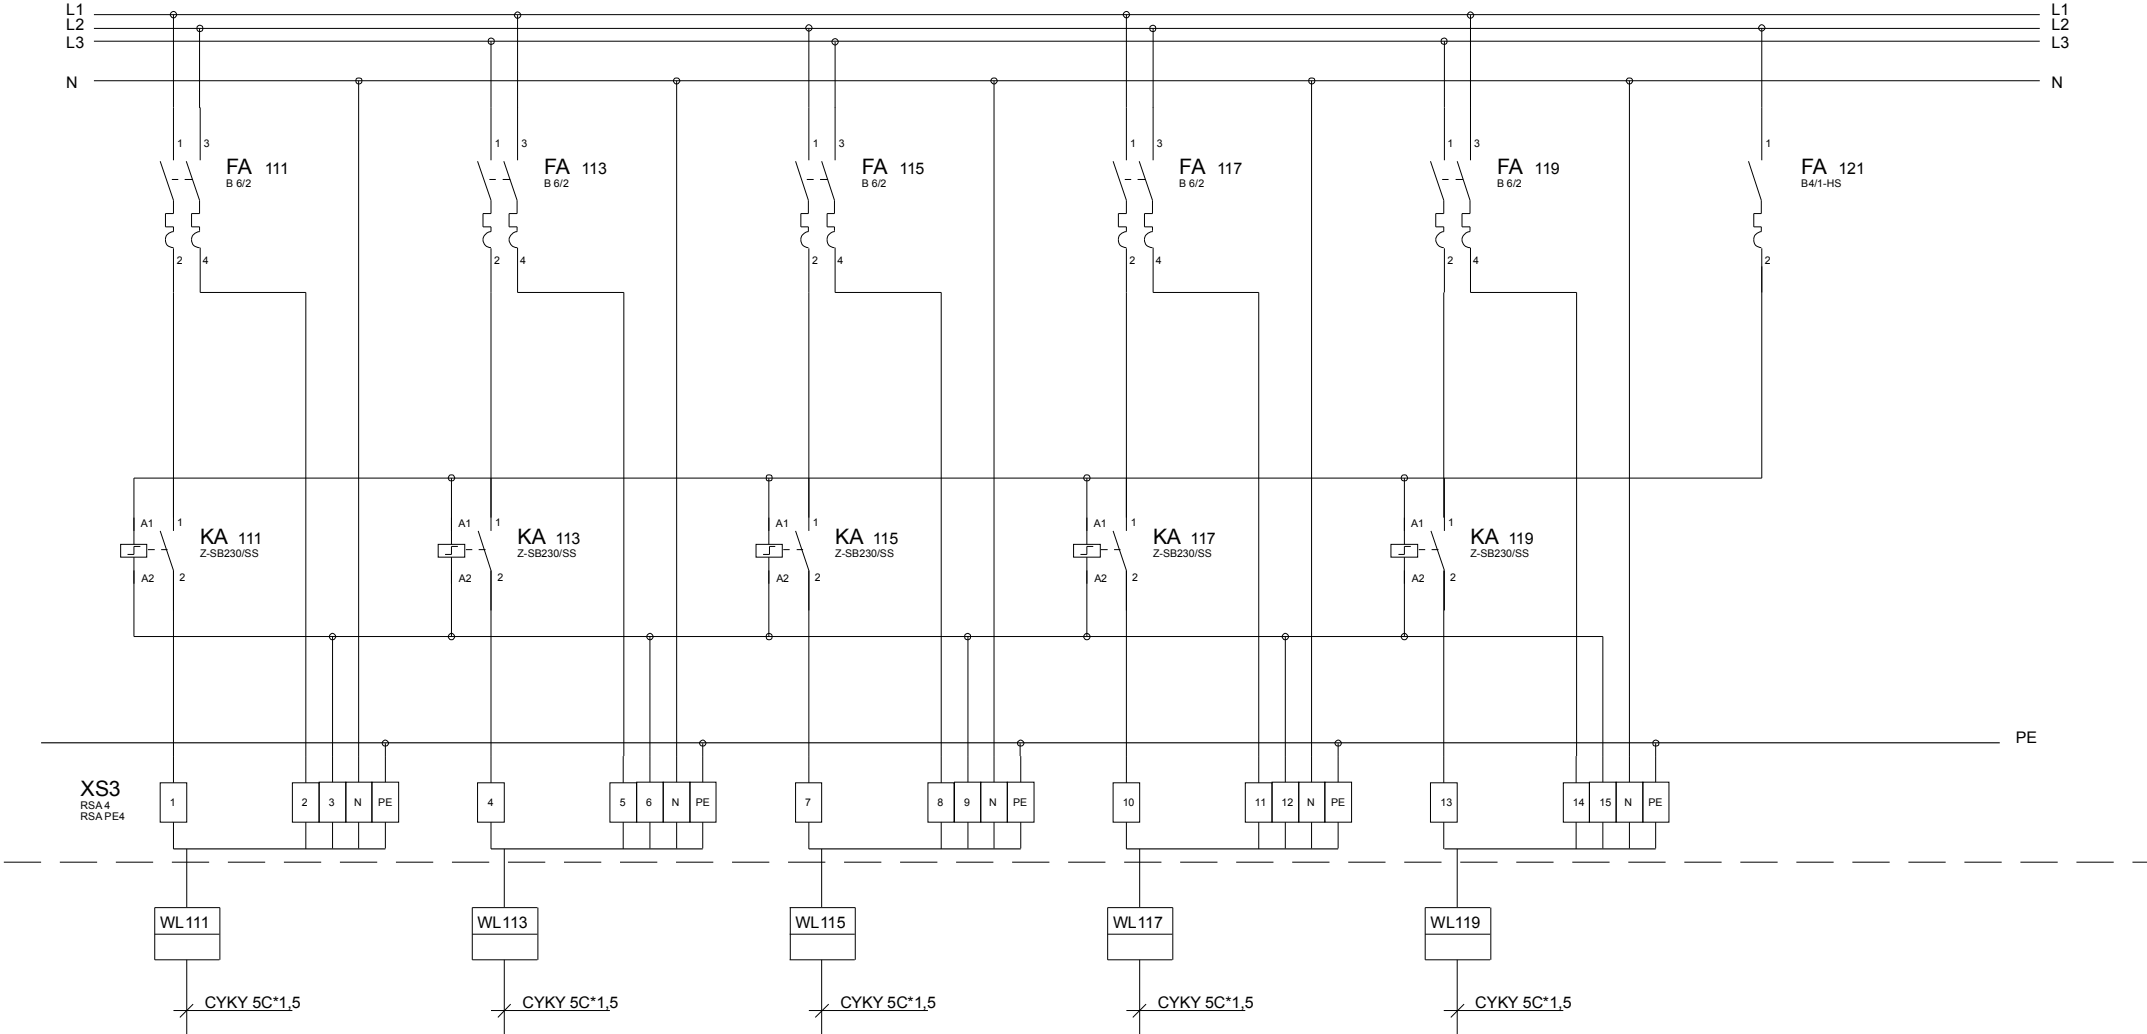

Vývod	Osvětlení	Osvětlení nouzové	Osvětlení	Osvětlení nouzové	Osvětlení	Osvětlení nouzové	Osvětlení	Osvětlení nouzové	Osvětlení	Osvětlení nouzové	Ovládací obvody	
Číslo obvodu	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
Specifikace	Chodba VP 1NP	Chodba VP 1NP	Chodba VP 2NP	Chodba VP 2NP	Chodba MP 1NP	Chodba MP 1NP	Chodba MP 2NP	Chodba MP 2NP	Spojovací krček	Spojovací krček		

- Poznámka:**
- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
  - 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
  - 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RP2.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 8./2018 STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	M 1:1	ČÁST VÝKRESU: 2
Výkres :	RP - Podružný rozvaděč		ČÍSLO VÝKRESU: EL 14

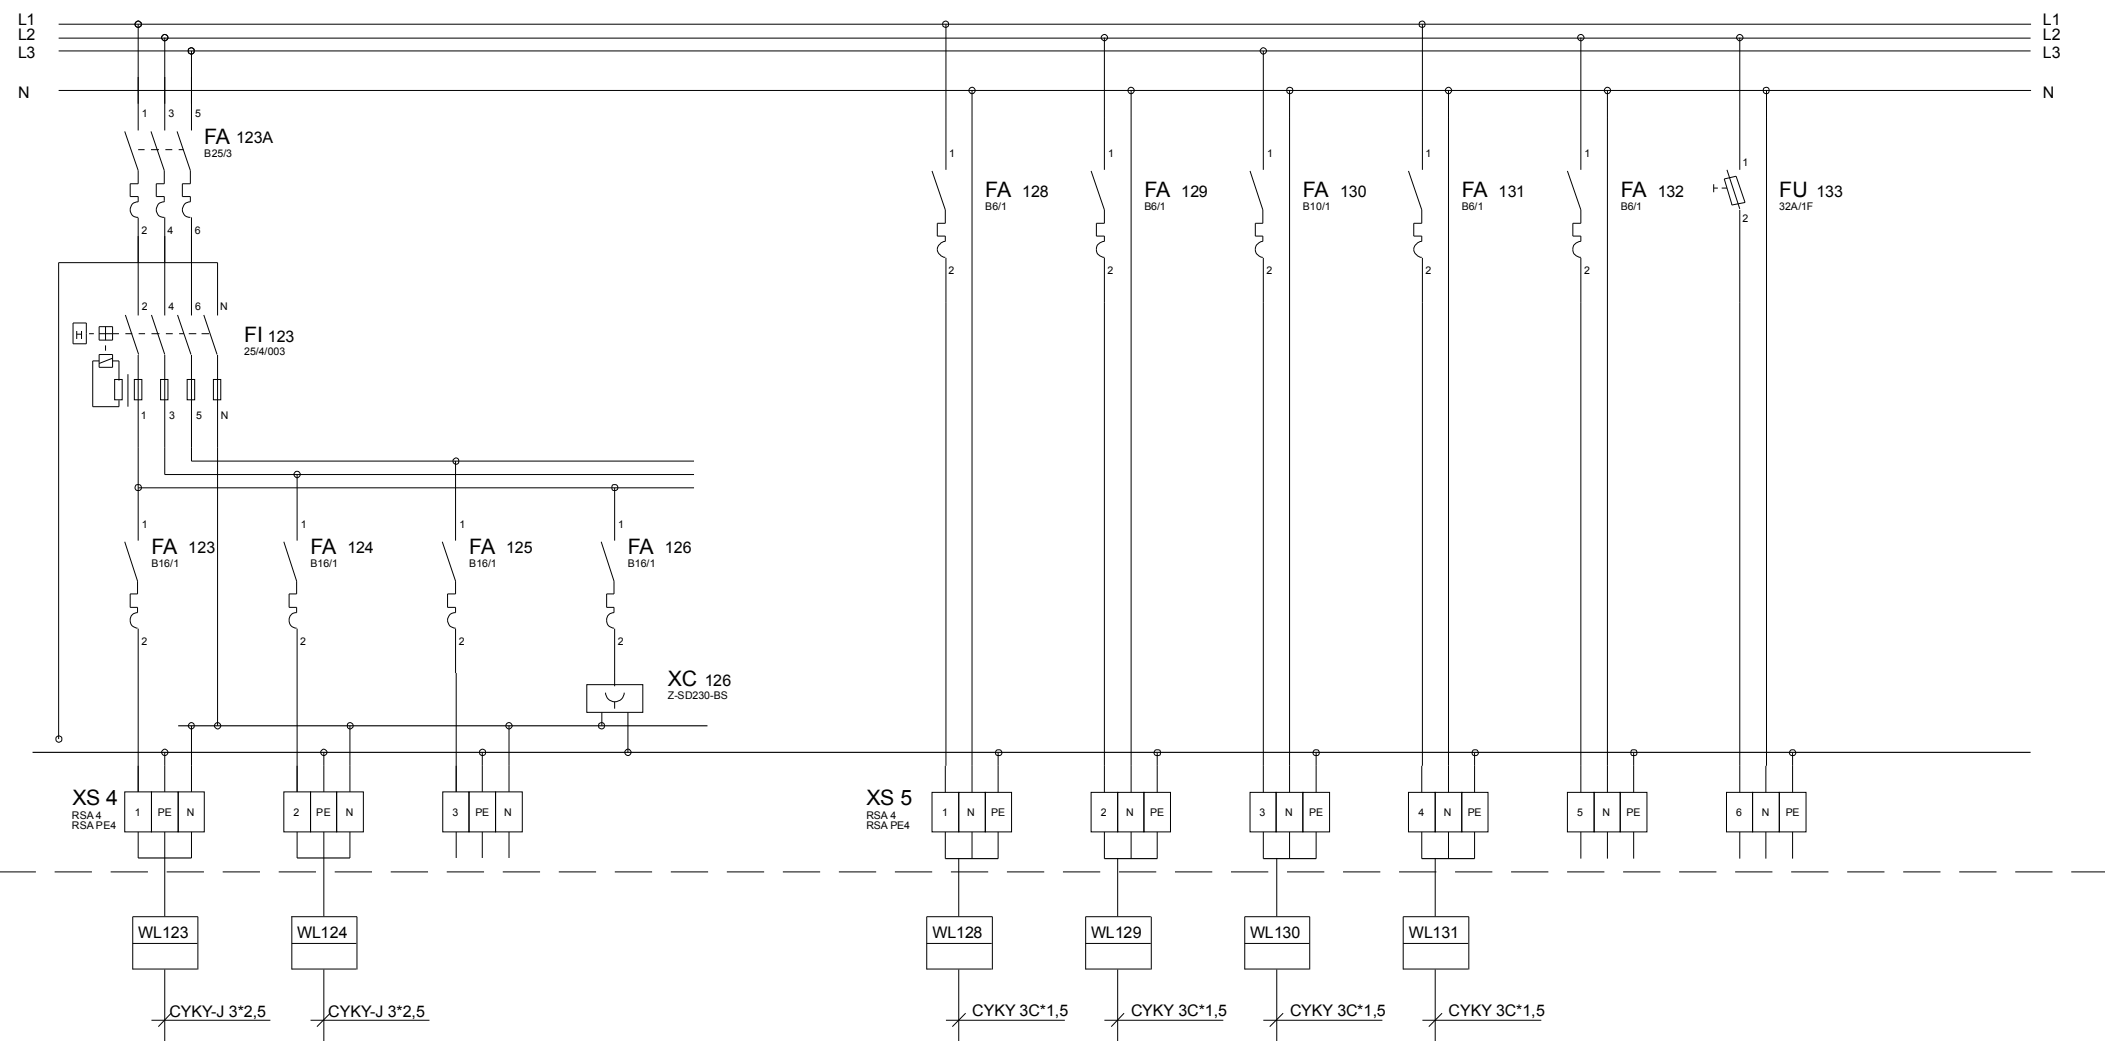

Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Rezerva	Zásuvka interní		Přístupový systém	Přístupový systém	Osvětlení	EZS	Rezerva	Rezerva	
Číslo odvodu	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
Specifikace												

TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.  
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 8 / 2018 STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	M 1:1	ČÁST VÝKRESU: 3
Výkres :	RP - Podružný rozvaděč		ČÍSLO VÝKRESU: EL 14