




Typový řez uložení kabelů do 1kV v chodníku

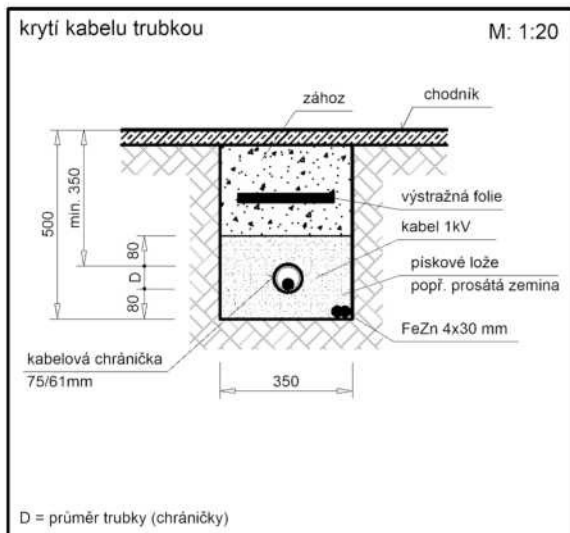

Typový řez uložení kabelů do 1kV ve volném terénu (zeleni)

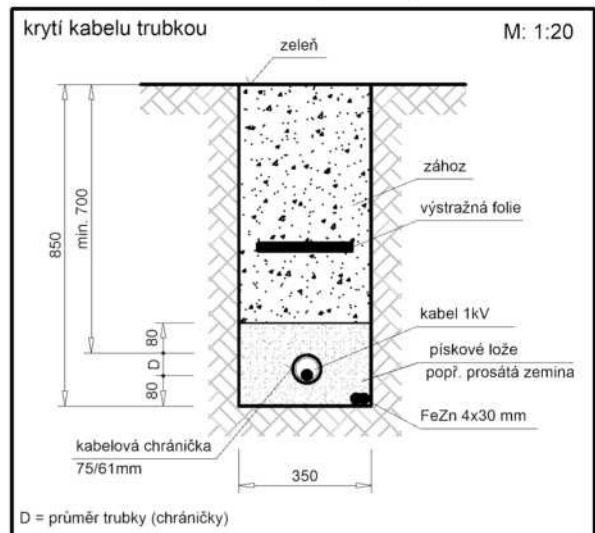

Typový řez uložení kabelů do 1kV pod komunikací - provedení překopem

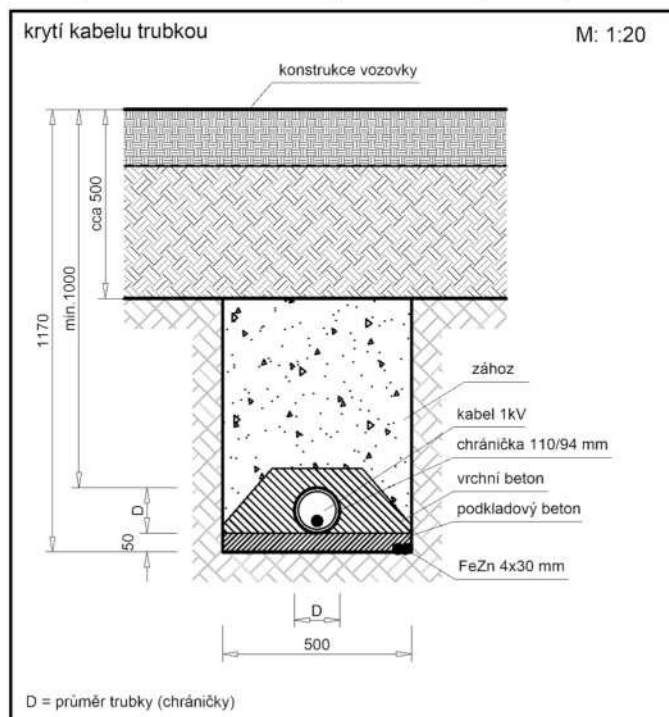

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval:	Odpovědný projektant:	Generální projektant:	<p>projektant elektro</p> <p>IČO : 652 06 550</p> <p>Nerudova 1833, 530 02 Pardubice</p> <p>tel.: </p> <p>e-mail: </p>	
Kraj: Pardubický			Zakázka číslo	18-45
Obec: Chrudim			Formát	1 A4
Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim			Datum	02/2019
Stavba: Rozšíření veřejného osvětlení Medlešice			Stupeň	DSP+DPS
Část: D.1.4 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Měřítko	1:20
Název výkresu: KABELOVÉ ŘEZY			Výkres číslo: VO05	Vyhotovení: