


VZTUŽENÍ VĚNCE:

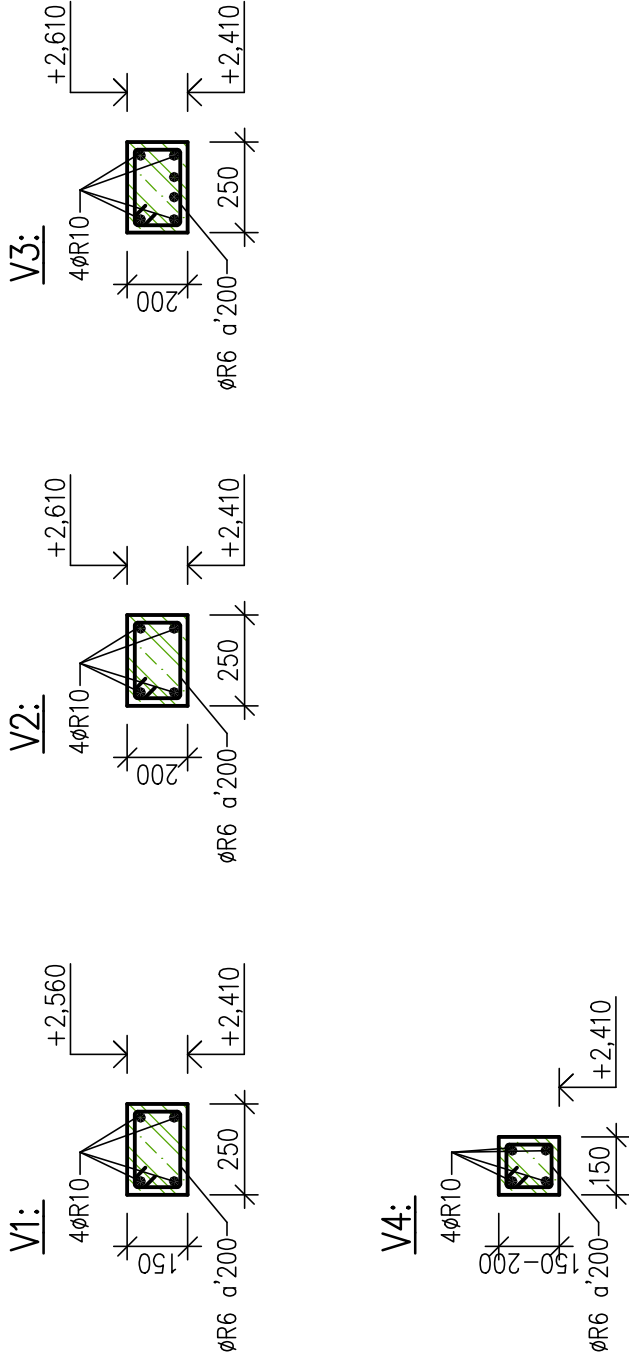

VÝPIS VÝZTUŽE

POS.	Ø	DĚLKA [m]	ks	10 505	
				Ø R 6	Ø R 10
1	R 10	6,00	30		180,0
2	R 6	0,80	45	36,0	
3	R 6	0,90	85	76,5	
4	R 6	0,65	36	23,4	
DĚLKA CELKEM (m)				135,9	180,0
HMOTNOST bm (kg/m)				0,222	0,617
HMOTNOST CELKEM(kg)				30,2	111,1
HMOTNOST CELKEM(kg)				141,3 kg	

BETON C20/25 XC1      KRYTÍ 25mm  
OCEL 10 505 (R)

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz			
Ing. Josef DVOŘÁK			FORMÁT	2 A4		
			DATUM	1.2017		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			ÚČEL	DPS		
			MĚŘÍTKO	1:50		
			Č.ZAKÁZKY	1266/12/2016		
			ZMĚNA			
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko—stavební řešení			ČÍSLO KOPIE			
ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC			ČÁST DOK.	1266_D.1.1		
			ČÍSLO VÝKRESU	111		