



3. patro

	č. místnosti
L1	01-24 401a, 401, 403
L2	01-24 403a, 405, 407
L3	01-24 409, 413, 415
L4	01-24 422, 420a, 420, 418
L5	01-24 416, 416a, 414
L6	01-24 414, 412, 410, 408, 406
L7	01-24 406, 404, 402, 400
L8	01-24 400a, chodby, schodiště
L9	01-02 chodba
L9	03-05 rezervu

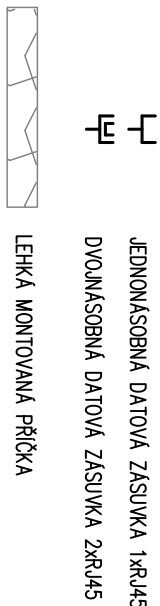

- ▶ 60x50 DRÁTĚNÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM PRO SPRUŽENÉ TRASY V KANCELÁŘÍCH
MENŠÍ POČET KABELŮ BUDE UCHYČEN POMOCÍ PŘÍCHYTEK
- ▶ 60x100 KABELOVÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM (PLNÝ NEBO S PERFORACÍ) PRO PŘÍČNÉ TRASY NA CHODBÁCH
- ▶ 110x200 DRÁTĚNÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM NA CHODBĚ

ŽLABY NESMÍ BÝT UCHYČENY KE STROPU, POUZE DO STĚN.

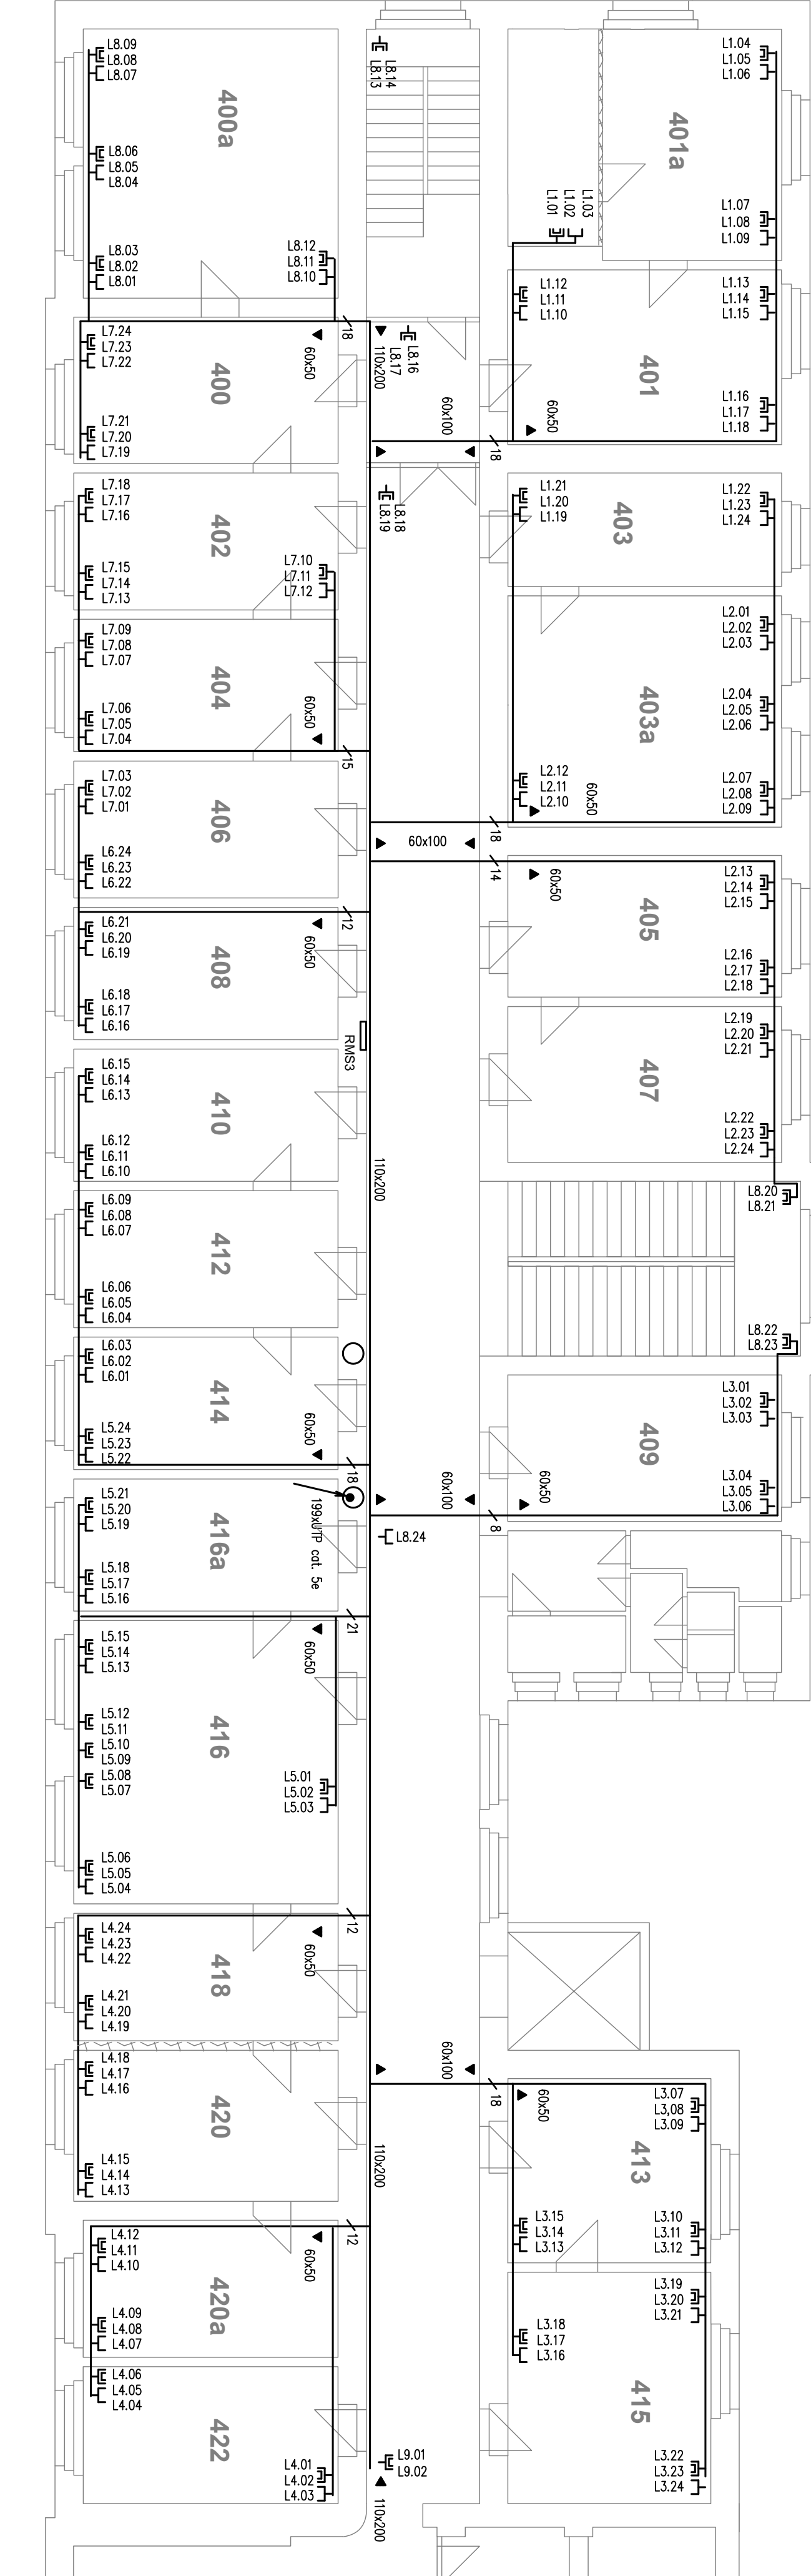

Investor:	Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I	místo stavby:	MU Chrudim, Resselovo , Chrudim	alce:	Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 44, Chrudim	část:	Elektroinstalace	výkres:	Půdorys 4.n.p. (3. patro) - datové rozvody - trasy, prvky	E13
zodpovědný projektant:		výpracoval:				slipři:		dps		
--		--				datum:		12/2020		
						měřko:		1 : 100		
						forRSt:		1 x A2		
						č. paré:				