
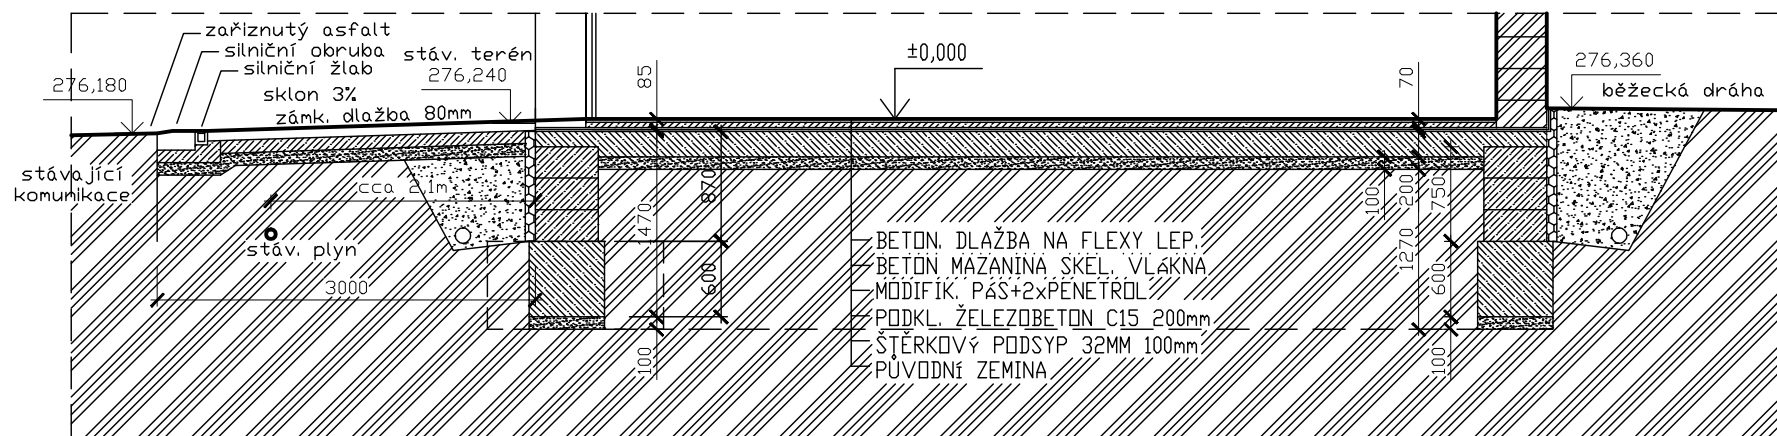



ZÁKLADY

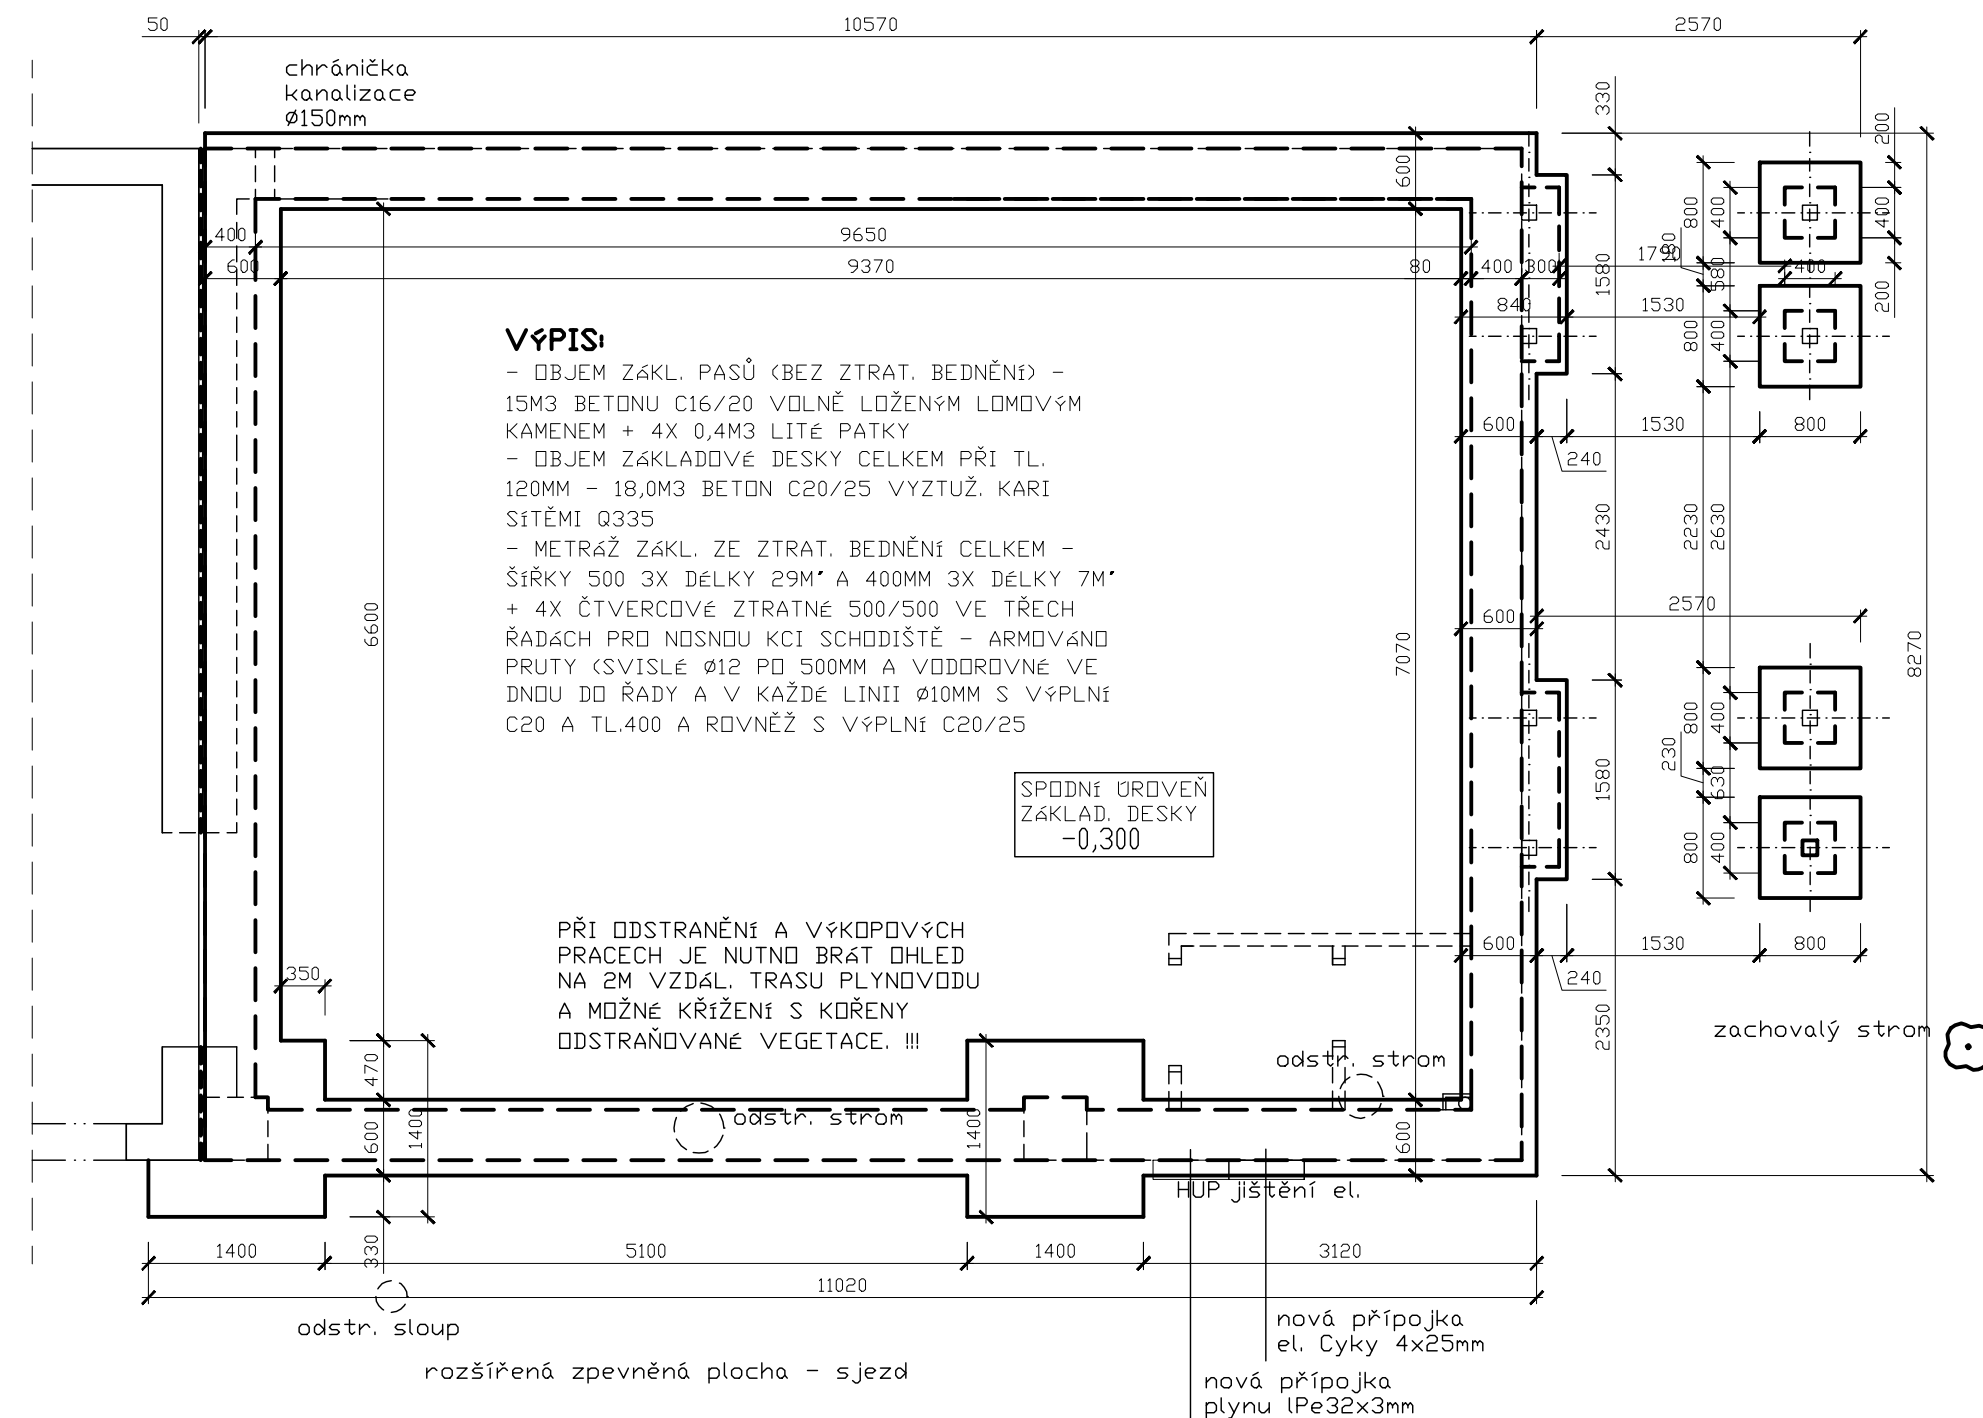

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PŘÍSTAVBA 96,50M2

Uložení zemniče

a provedení vývodu zemniče
- ČTYŘI vývody

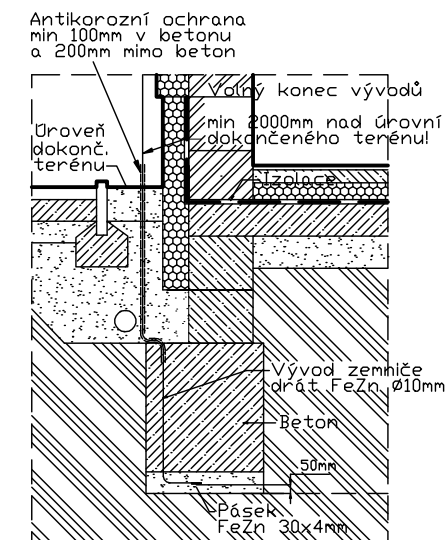

_____ - LITÝ PROSTÝ PAS
 — — — — — - ZTRATNÉ BEDNĚNÍ
 - - - - - - KCE ZDÍ A PŘÍČEK

POZNÁMKY:

- DO PODKLAD. BETONU SE VLOŽÍ
KARI SIŤ Q335 (150X150MM, Ø8XØ8MM)
- POD PŘÍČKAMA LOŽENÁ DVOJMO (1M
NA KAŽDOU STRANU)
- V ZÁKLAD. PASECH OSADIT
CHRÁNÍČKY NA INSTALACE TZB!!! - PRO
PŘÍPADNÉ VÝVODY VODY NAPŘ.
ZAVLAHU.
- !!! POD ZÁKLADY BUDE ULOŽEN
ZEMNÍČÍ DRÁT !!!
- PŘED ZAPOČETÍM ZÁKLADOVÝCH
PASŮ BUDE POD TYTO PROVEDEN
HUTNĚNÝ PODSYP O TL. 100-150MM.
HUTNĚNÝ PODSYP BUDE ROVNĚŽ
PROVEDEN POD ZÁKLAD. DESKU
(ZÁKLADOVOU MAZANINU).
- KOLEM ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE
PROVEDENA DRENÁŽ S ODVODEM DO
ZAHRADY A POD ZÁKL. SPÁRU
ZATEPLENÍ EXTRUDOVANÝM
POLYSTYRENEM O TL. MIN 60(80)MM, NA
NĚJ NÁSLEDNĚ NAVAZUJE ZATEPLENÍ
DOMU A VZNIKÁ TAK PŘÍROZENÁ
SOKLOVÁ HRANA. ZATEPLENÍ DOMU
BUDE OPŘENO O SOKLOVOU
ZATEPLOVACÍ LIŠTU.

PROVEDENÍ ZÁKLAD. PASŮ

- ZALOŽENÍ OBJEKTU JE NA ZÁKLADOVÝCH PASECH. ZÁKLADOVÉ PASY JSOU NAVRŽENY NA ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY RDT = 160KPA. POKUD BY SE V OBLASTI ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEVILY NAVAŽKY NEBO MĚNĚ ÚNOSNÉ ZEMINY, JE NUTNÉ PROVÉST PŘEPOČET ZÁKLADOVÝCH PASŮ NA NOVOU ÚNOSNOST ZEMINY. PO ODHALENÍ ZEMINY JE VŽDY NUTNÉ POZVAT GEOLOGA A PROVÉST ZHODNOCENÍ ZEMINY. GEOLOG ROZHODNE, ZDA ZEMINA ZÁKLADOVÉ SPÁRY UNESE DANÉ NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE.

- ZÁKLADOVÉ PASY JSOU ŘEŠENY KOMBINACÍ VOLNĚ LITÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ DO ZÁKLAD. RÝH A PRO DOROVNÁNÍ POD ZÁKLAD. MAZANINU BUDE PROVEDENO ZALITÍ ZTRATN. BEDNĚNÍ Š.400MM. PŘI TOMTO PROVEDENÍ BUDOU VNITŘNÍ HRANY V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ MAZANINY SEŘÍZNUTY O 150MM (BUDOUCÍ TL. ZÁKLAD. MAZANINY). ALTERNATIVA PROVEDENÍ JE VYROVNÁNÍ ZTRATNÉHO BEDNĚNÍ POD ÚROVEŇ ZÁKLAD. MAZANINY A DO POŽADOVANÉ ÚROVNĚ PROVÉST DŘEVĚNÉ ŠALOVÁNÍ PRKNY KOLEM OBVODU ZÁKLADOVÝCH KCÍ. VIZ ŘEZ. VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI ROSTLÝM TERÉNEM A DOROVN. VRSTVOU ZTRATNÉHO BEDNĚNÍ BUDE ŘEŠENO ZTRAT. BEDNĚNÍM V CELE VÝŠCE (CCA 400MM) OD SKRÝVKY.

**STAVBA: přístavba stávající
Hasičská zbrojnice SDH
Markovice (Ke Hřišti 1166)**

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	MERITKO	1:60
		FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim		DATUM	10/2020
STANBA: k.ú. Chrudim st.č.5208 a parc.č. 1026/1		ZAKÁZKA	
Nový stav - ZÁKLADY		VÝKRES ČÍSLO	110

PD - pro územní a stav. povolení

2
3
4
5
6