

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STUPEŇ:	<b>Projekt pro výběr zhotovitele (DZS)</b>
AKCE:	<b>Fotovoltaická elektrárna o výkonu 14,76 kWp bez akumulace el. energie</b>
MÍSTO INSTALACE:	Mateřská škola Víta Nejedlého 769, Chrudim III, 537 01 Chrudim k.ú.: Chrudim 654299, parcela č. st. 4270
KRAJ:	Pardubický kraj
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2872-22
DATUM:	2022/06 – revize 2022/10
VYPRACOVAL:	Jiří Albrecht, Černá u Bohdanče 97 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 44434812
INVESTOR:	Město Chrudim Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim IČ: 00270211



## **OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

**NÁZEV STAVBY: Fotovoltaická elektrárna o výkonu 14,76 kWp bez akumulace el. energie**

### **Textová část**

E1 .....Technická zpráva

### **Výkresová část**

E2 ..... Jednopolové schéma přebytků do DS

E3 ..... Umístění technologie

# E1-Technická zpráva

## A. Všeobecně:

Projekt řeší instalaci fotovoltaického systému o jmenovitém výkonu 14,76 kWp. Jedná se o fotovoltaický systém, kde vyrobená el. energie je zpracována výrobcem v daném odběrném místě a přebytek el. energie je dodán do místní distribuční sítě.

Fotovoltaický systém je umístěn na střeše objektu: **Mateřská škola Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim III, k.ú.: Chrudim (654299), p.č.st. 4270**, kde je umístěno celkem 36 ks fotovoltaických modulů o jmenovitém výkonu 410 Wp, typ: AXITEC AC410MH/108V.

Projekt je zpracován podle požadavků zadavatele a je v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a směrnici. Jako technické podklady, byla použita dokumentace výrobce fotovoltaického systému a dalších použitých komponentů.

Dále provoz výroby musí splňovat podmínky stanovené PPDS, příloha č.4: Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy a ustanovení navazujících technických norem z hlediska vlivů na elektrizační soustavu.

## Technické předpisy vztahující se na elektrická zařízení:

Vyhláška č.16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů.

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č.79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předání údajů pro dispečerské řízení

Nařízení vlády č.117/2016 Sb. posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č.118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Nařízení vlády 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Zákon č.183/2006 Sb., a Vyhláška 268/2009 Sb., ustanovení stavebního zákona s dopadem na elektrické rozvody.

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Použité normy - Dokumentace je zpracována podle platných technických norem

Jedná se zejména:

ČSN ISO 14617-1 – značky pro elektrotechnická schémata

ČSN 330010 ed.2 – elektrická zařízení, rozdělení a pojmy

ČSN 330165 ed.2/opr.1 - značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

ČSN 330360 ed.2 – místa připoj. Ochranných vodičů na elektrických předmětech

ČSN 332000-1 ed.2/Z1 – el. instalace budov, část 1, rozsah platnosti, účel

ČSN 332000-4-41 ed.3 – ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 332000-4-42 ed.2/Z1 – ochrana před účinky tepla

ČSN 332000-4-43 ed.2 – ochrana proti nadproudům

ČSN 332000-4-45 – ochrana před podpětím

ČSN 332000-5-51 ed.3/opr.1/Z1/Z2 – výběr a stavba el. zařízení, všeobecná ustanovení

ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 – výběr a stavba el. zařízení, výběr soustav a stavba vedení

ČSN 332000-5-54 ed.3/opr.1/Z1 – výběr a stavba el. zařízení, uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 332000-7-712 ed.2 – zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – solární fotovoltaické napájecí systémy

ČSN ISO 3864-1,2,3 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky  
ČSN 380810/změna a – použití ochrany před přepětím v silnoproudých zařízeních  
ČSN EN 50110-1 ed.3 – obsluha a práce na elektrickém zařízení – část 1  
ČSN EN 50110-2 ed.2 – obsluha a práce na elektrických zařízeních – část 2  
ČSN EN 50438 ed.2/Z1 – požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí  
ČSN 60079-32-1 – návod na ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny  
ČSN EN 60529/A1/A2 – stupně ochrany, krytí IP kód  
ČSN EN 61140 ed.3 – ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení  
ČSN EN 61310-1,2,3 ed.2 – bezpečnostní strojní zařízení: požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály, požadavky na značení, požadavky na umístění a funkci ovládačů  
ČSN EN 61727 - Fotovoltaické (FV) systémy - Parametry rozhraní s uživatelskou sítí  
ČSN EN 61439-1 ed.2/opr.1, 61439-2 ed.2, 61439-3 – rozváděče NN, typové a částečné typově zkoušené rozváděče, všeobecná ustanovení, výkonové rozváděče, rozvodnice určené k provozování laiky  
ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed.2 – ochrana před bleskem  
ČSN 730804/Z1/Z2 – požární bezpečnost staveb  
ČSN 730810 – požární bezpečnost staveb – společná ustanovení  
ČSN 730848/Z1/Z2 – požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody  
ČSN 736005/Z1/Z2/Z3/Z4 – prostorové uspořádání sítě technického vybavení

**Připojení k distribuční soustavě:**

Smlouva o připojení výroby k distribuční soustavě na napěťovou hladinu 0,4kV: ČEZ,  
22\_SOP\_01\_4121937751

**Způsob provozu výroby:**

přebytky do distribuční soustavy

**Celkově instalováno:**

14,76 kWp

**Rezervovaný výkon:**

14,76 kW

**B. Základní technické parametry:**

FVE - Strana DC:

Počet fotovoltaických panelů: 36 ks

Napěťová soustava fotovoltaických panelů: 2-1000V, DC, IT

Max. výkon 1 fotovoltaického panelu: 410 Wp

Max. výkon soustavy panelů: 14,76 kWp

FVE - Strana AC:

Počet fotovoltaických inverterů: 1ks

Max. výstupní výkon inverterů: 17 kW

Max. výstupní proud inverterů: 3x26 A

Napěťová soustava inverterů: 3x 230V/400V

**C. Stanovení vnějších vlivů**

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (Z1, Z2/2019), ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (Z2/2018), a dalších souvisejících platných českých norem.

Zařízení je vystaveno následujícím vlivům:

Prostory **vnitřní**: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ1, AK1, AL1, AM-1-1, AM-2-1, AM-3-2, AM-8-1, AM-9-1, AM-22-3, AM-23-2, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-1, AM-41-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

Prostory **vnější**: AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AJ1, AK1, AL1, AM-1-1, AM-2-1, AM-3-2, AM-8-1, AM-9-1, AM-22-3, AM-23-2, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-1, AM-41-1, AN3, AP1, AQ3, AR3, AS2, BA5, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou dle článku 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1/Z2 normální a opatření splňující požadavky ČSN 332000-7-712 ed.2:

- bude použito zařízení s vyšším krytím (venkovní prostředí)
- elektrické zařízení a rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 332000-4-473/Z1
- elektrické zařízení musí mít vhodnou povrchovou úpravu před korozí slunečním zářením, šrouby, které je nutno během životnosti zařízení a jeho provozu uvolňovat, musí být korozně odolné, při kladení kabelů se nesmí provádět ostré ohyby.

#### **D. Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 332000-7-712 ed.2**

##### **Druh ochranného opatření**

- Automatické odpojení od zdroje v síti TN:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411; ČSN EN 61140 ed.3 čl. 601
- Dvojitá nebo zesílená izolace:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 412; ČSN EN 61140 ed.3 čl. 6.2
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  
ČSN 332000-7-712 ed.2 čl. 41

##### **Základní ochrana** (dříve ochrana před nebezpečným dotykem živých částí):

- Základní ochrana:  
ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.1.
- Základní izolace živých částí:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 příloha A, čl. A1; ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.1.1
- Přepážky nebo kryty:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 příloha A, čl. A2; ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.1.2

##### **Ochrana při poruše** (dříve ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí):

- Přídavná izolace:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 412.1.1.; ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.2.1.
- Ochranné pospojování:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.2.; ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.2.2.
- Automatické odpojení od zdroje:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2.; ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.2.5.

##### **Doplňková ochrana**

- Doplnující ochranné pospojování:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.2

#### **E. Technické řešení připojení:**

Soustava fotovoltaických panelů produkujících elektrickou energii, která je spotřebována pro vlastní spotřebu objektu a přebytek je dodán do místní distribuční sítě ČEZ.

Fotovoltaický systém obsahuje všechny nezbytné komponenty pro montáž na střechu objektu, kabelový rozvod, soustavu síťových invertorů a rozváděč el. výroby RFVE.

Pro řešení mimořádných provozních stavů v DS je nezbytné, aby v případě potřeby bylo možné odstavit dodávku činného výkonu z fotovoltaické elektrárny, po nezbytnou dobu pomocí HDO (požadavek DS).

FVE systém je tvořena stacionárními FV panely o celkovém počtu 36 kusů, o jmenovitém výkonu 410Wp. Sklon FV panelů vůči střešní ploše je dán sklonem systémové konstrukce pro ploché střechy a je 10°. FV panely jsou propojeny do jednoho stringu (zapojení dle výkresu E2). Tyto FV panely jsou zapojeny přes speciální MC konektory. MC konektory jednotlivých FV panelů budou propojeny speciálním ohebným solárním vodičem s PU izolací (např.: Flex-Sol 6,0SN nebo SolarCabel 6,0).

Solární vodiče s PU izolací budou uspořádány tak, aby oba vodiče (+/-) byly co nejbližší k sobě a vždy v jedné chrániče (elektroinstalační liště / trubka) tak, aby byl minimalizován vznik vnějších polí a bludných proudů.

Kladný (+) a záporný (-) pól sériového propojení fotovoltaických panelů je jištěn elektronickou pojistkou a chráněn přepětíovou ochranou, uvnitř invertoru.

Velikost tohoto DC napětí při provozu, může pohybovat v rozsahu 2-1000V DC, které závisí zejména na intenzitě dopadajícího slunečního záření a teplotě panelů.

V síťovém invertoru je výkon z FV panelů transformován na 3fázové střídavé napětí 3x230V/400V/50 Hz do stáv. rozváděče společné spotřeby, kde se vyrobená energie spotřebuje (vlastní spotřeba), případné přebytky se dodají do DS. Do stáv. rozváděč el. objektu se případně doplní výzbroj pro optimalizace přebytků FVE.

Síťový inverter je vybaven bezpečnostní ochranou zajišťující automatické odpojení od sítě v případě ztráty napětí, tj. nedodává do sítě NN žádné (nebezpečné) napětí v případě výpadku hlavní napájecí sítě.

Střešní plocha pro instalaci fotovoltaických panelů má charakter ploché střechy pro osazení přetížených systémových konstrukcí v alu-nerezovém provedení. Výška panelů nad střešní krytinou bude max. 300 mm. Konstrukce bude mít 10° náklon v orientaci J. Konstrukce bude sestavena dle návodu výrobce do staticky odolných celků a bude přitížena prefabrikovanou zátěží dle statických výpočtů výrobce konstrukce. Použití systémových konstrukcí a jejich montáž odbornou firmou bude zajištěno neporušení funkčnosti a nezkrácení životnosti střešních krytin. Maximální váha zátěže systému nesmí přesáhnout nosnost střešních nosných konstrukcí.

Hmotnost panelů a typová konstrukce je do 28kg/m<sup>2</sup>. Vzhledem k typové konstrukci a technickému stavu střechy se nepředpokládá žádné konstrukční úpravy.

## **F. Požárně bezpečnostní řešení**

Navržený FVE systém je v souladu s technickými doporučeními a požadavky na rozhraní mezi FVE systému a uživatelskou sítí dle ČSN EN 61727 a splňuje požadavky na požární bezpečnost v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

FV panely lze hodnotit jako nehořlavé prvky třídy reakce na oheň A1, A2 – předpokládá se, že nedochází k padání hořících částí.

Dle ČSN 730804 čl. 9.8.7, lze požární odolnost konstrukce podporující toto technologické zařízení považovat za splněnou, neboť podpurná konstrukce technologického zařízení je nehořlavá.

Nové stavební konstrukce se nenavrhují, na podporující konstrukce se neklade požadavek- podle čl. 12.3.1.1 ČSN 730804.

Nejedná se o otevřená technologická zařízení v 6. a 7. skupině výrob ani zařízení s hořlavými kapalinami.

Při průchodu konstrukcemi budou kabelové prostupy utěsněny, dle bodu 9.3, této zprávy.

Vzhledem k reálné situaci může velitel zásahu HZS rozhodnout, že nebudou jednotky HZS zasahovat z důvodů ohrožení členů jednotek.

## **G. Odpojení FVE od distribuční sítě**

Odpojení FVE od distribuční sítě, lze provést vypnutím hlavního jističe v elektroměrovém rozváděči, který je umístěn v areálu objektu. Elektroměrový rozváděč bude opatřen textovou tabulkou „centrál stop – odpojení FVE od distribuční sítě“. Elektroměrový rozváděč bude rovněž označena značkou jako „zařízení pod napětím“.

Dále FVE systém lze vypnout centrálním stopem, umístěným na veřejném přístupovém místě v dosahu jednotek IZS. Centrál stop bude opatřen textovou tabulkou „centrál stop – odpojení FVE od distribuční sítě“. Dále FVE systém lze vypnout hlavním vypínačem DC, který je umístěn ve spodu síťových invertorů.

## H. Jednotlivé provozní režimy

### 1. Fotovoltaický systém FV:

1.1 Popis fotovoltaického modulu o jmenovitém výkonu 410Wp AXITEC AC-410MH/108V:

Minimální jmenovitý výkon modulu 410 Wp, Napětí na prázdko  $U_{oc}$ : minimálně 37,50 V; Optimální napětí  $U_{mpp}$ : minimálně 31,60 V; Optimální proud  $I_{mpp}$ : minimálně 12,98 A; Maximální systémové napětí: 1500 V; Záruka: min. 15 let; zapouzdření článků: EVA/ethyl-vinyl-acetát; rám modulu: eloxovaný hliník, Garance výkonu: min. 25 let (garance 85% výkonu po dobu 25 let) ) a min. účinností 21%. Výstupní parametry odpovídají standardním testovacím podmínkám, vztaženy jsou ke slunečnímu záření 1kW/m<sup>2</sup>, spektrum 1,5 G, měřeno při teplotě článků 25°C.

Před připojením fotovoltaického stringu překontrolujte, zda výrobcem uvedená hodnota napětí pro fotovoltaický modul odpovídá skutečné hodnotě. Při měření napětí, prosím zohledněte, že fotovoltaický modul za nízkých teplot a konstantního osvětlení dodává vyšší napětí na prázdko. Při vnější teplotě -10C, nesmí napětí na prázdko v žádném případě přesáhnout 1500V. Platné teplotní koeficienty pro výpočet teoretického napětí naprázdko, naleznete v datovém listu fotovoltaického modulu. V případě překročení napětí naprázdko fotovoltaického stringu 1000V dojde ke zničení zařízení síťového invertoru.

1.2 Princip fotovoltaického modulu:

Křemík má ve své vnější elektronové vrstvě čtyři elektrony, které jsou vázány na atomové jádro, takzvané valenční elektrony. Fotony, tedy sluneční světlo, pronikají do fotovoltaických článků a svou energii přenášejí na valenční elektrony. Elektron se poté uvolní od atomu křemíku a zanechá pozitivně nabitý atom.

Aby volné elektrony proudily jedním směrem a tím vytvářely proud, musí mít přední a zadní strana článku rozdílnou polaritu.

Atomy křemíku na přední straně jsou obklopeny malým množstvím atomů fosforu, které obsahují dodatečný valenční elektron. V článcích na zadní straně jsou přidány atomy boru, které mají valenční elektrony.

Takto vzniklá nerovnováha mezi kladným a záporným pólem uvádí elektrony do pohybu - vzniká proud. Mnoho těchto fotovoltaických článků uzavřených pohromadě za sklem nyní tvoří váš fotovoltaický panel.

1.3 Optimalizace MPPT na úrovni panelů:

Pro optimalizaci a maximalizaci výroby bude součástí systému pod každými 2 panely zapojen do stringu optimalizér, který bude zajišťovat nezávislý výkon každých 2 sériově propojených panelů k němu připojených. Tato technologie zajistí, že když dojde k lokálnímu zastínění ostatních panelů, tak nezastíněné panely pojedou na 100 % výkonu. Když dojde k zastínění části stringu u standardní technologie bez optimalizérů, ostatní nezastíněné panely sníží svůj výkon na úroveň těch zastíněných.

Bezpečnostní, efektivní řešení – vypnutí na úrovni panelů:

Když jsou výkonové optimalizéry připojeny k FV panelům, tak tyto panely vyrábějí pouze tehdy, dokud je obnovován signál ze střídače. V případě absence signálu přejdou optimalizéry do „bezpečnostního módu“ a vypnou DC proud i napětí jak v panelu, tak v kabelech stringu. V bezpečnostním módu je výstupní napětí každého panelu 1 V. Například vypnou-li hasiči během dne FV systém, který má 10 panelů ve stringu, stringové napětí poklesne na 10 VDC.

K automatickému vypnutí na úrovni panelů by mělo dojít v těchto případech:

- Budova je odpojena od veřejné elektrické sítě
- Střídač je vypnut
- Tepelné senzory optimalizérů zaznamenají vzrůstající teplotu (prahová hodnota 85°C)

### 2. Síťový inverter:

**Obecně:** Provoz invertoru je plně automatický. V momentě, kdy je po východu slunce vyroben dostatečný výkon z fotovoltaických panelů, začnou pracovat řídicí a regulační jednotky sledování síťového napětí a síťové frekvence. Při dostatečném slunečním záření začne síťový inverter s napájením. Inverter pracuje tak, aby odvedl maximálně možný výkon z fotovoltaických panelů. Tato funkce se označuje MPPT (Maximum Power Point Tracking) a je prováděna s velmi vysokou přesností. Jakmile nastane soumrak a energie již nestačí, k

napájení proudu do sítě, oddělí inverter spojení se sítí a zastaví provoz. Všechny nastavení a data samozřejmě zůstávají uloženy.

**Inverter, přebírá úkol kontroly sítě.** Inverter bude naprogramován tak, aby při sítové nesrovnalosti (např. vypnutí sítě, přerušení sítě) ihned přerušil provoz a napájení do sítě.

## 2.1 Popis invertoru:

Solar Edge SE17K: výstupní výkon 17kW, výstupní proud 3x26A, napětí 3x230V/400V, +10/-15%, výstupní frekvence 50 +/-0,2Hz, účinník  $\cos \phi$  1, vstupní výkon FV panelů 21,25kWp, vstupní napětí 750-900V, max. vstupní napětí 900V, rozměry v krytí IP65 540x315x260, váha 33 kg.

Záruka: min. 12 let, min. účinnost 97,7% a vybaven funkcemi Q(U), P(U), LVRT, P(f) dle přílohy 4 PPDS (chování vyroben v síti).

Řiditelnost střídače - diskrétní – pro tuto velikost FVE řízení dle požadavků distributora 0-100% signálem HDO.

## 2.2 Výběr místa:

- Inverter budou osazen na zdi venkovní chodby v 1.NP (budova 2, severní strana), mimo chráněnou nebo částečně chráněnou únikovou cestu a nemusí tvořit samostatný požární úsek, v tomto prostoru není trvalé pracovní místo.
- Nezvyšujte bezdůvodně síťovou impedanci použitím střídavého vedení s příliš malým průřezem mezi zařízením invertoru a rozváděčem RFVE. Odpor střídavého vedení mezi zařízením invertoru a rozváděčem RFVE, by neměl být vyšší než 0,5 Ohmu, typ kabelu bude dodržen dle výkresové části dokumentace.
- Okolní teplota nesmí být nižší než -25 °C a vyšší než +60 °C.
- Mezi jednotlivými zařízeními invertoru, dodržovat vzdálenost 20cm.
- Vzdálenost horního okraje zařízení invertoru od stropu nebo policek měla být cca 50cm.
- Zařízení instalovat na pevnou, kolmou zeď.
- Vzduch uvnitř invertoru proudí směrem zprava doleva. Přívod vzduchu vpravo, odvod teplého vzduchu vlevo.
- Zařízení invertoru by nemělo být instalováno v prostorách s velkou prašností.
- Zařízení invertoru nesmí být instalováno v prostorách s velkou prašností vodivých částic (např. ocelové piliny).
- Při montáži zařízení invertoru dbejte na to, aby se displej nacházel pod úrovní výšky vašich očí. Tím je zajištěna optimální čitelnost displeje.

## 2.3 Průběh funkce:

Zařízení invertoru, je vybaveno pro zcela automatické řízení provozu. Pro dodávání proudu do sítě není v zásadě zapotřebí žádného ovládání.

Zařízení invertoru se spouští automaticky v okamžiku, kdy fotovoltaické panely začnou po východu slunce podávat dostatečný výkon. Od tohoto okamžiku, rovněž začnete dostávat informace o zařízení na grafický displej zařízení invertoru.

Během provozu, udržuje zařízení invertoru napětí fotovoltaických modulů stále v oblasti optimálního odběru výkonu.

- Optimální napětí pro aktuální provozní stav fotovoltaických modulů se označuje jako napětí MPP (MPP = Maximum Power Point).

- Přesné udržování napětí MPP zaručuje v každém okamžiku optimální účinnost vašich fotovoltaických modulů (MPP-Tracking).

V okamžiku, kdy se začne stmívat a není již dostatek energie pro napájení sítě, zařízení inverter se zcela odpojí od sítě.

- Během noci neodebírání zařízení invertoru z veřejné sítě žádnou energii.
- Uložené hodnoty a nastavení zůstanou zachovány.
- Odpojení lze provést i manuálně.

## 2.4 Připojení sítě:

Provoz invertoru je plně automatický a inverter automaticky zjišťuje, zda je možné připojení sítě. Inverter pracuje při připojování k síti takto:

1. Je-li na svorkách vstupu stejnosměrného proudu k dispozici sluneční energie, aktivují se moduly DC (stejnosměrného proudu) a začnou pracovat.
2. Moduly DC začnou dodávat energii do sběrnice DC na 1000V.



3. Moduly AC (střídavého proudu) přijímají energii ze sběrnice DC a začnou pracovat. Poté se moduly AC přepnou do pohotovostního režimu.
4. Pokud napětí stejnosměrného vstupu (DC) překročí 200V, modul DC umožní provoz sítě přes sběrnici CAN.
5. Modul střídavého proudu (AC) kontroluje, zda jsou podmínky sítě v pořádku a provede auto test funkce ENS.  
Modul AC monitoruje po dobu 30 sekund podmínky sítě a poté se připojí do sítě AC.

## 2.5 Dodávání energie do sítě:

Po připojení sítě přejdou moduly DC do režimu MPPT a řídí vstupní napětí tak, aby dosáhlo maximálního přenosu energie.

Během připojení sítě jsou monitorovány všechny parametry invertoru a sítě.

## 2.6 Odpojení od sítě

Pokud je sluneční záření nedostatečné pro generování energie pro síť (když je interní spotřeba energie invertorem zhruba shodná s dostupnou fotoelektrickou energií), inverter se odpojí od sítě a přejde do pohotovostního režimu. Inverter nadále monitoruje dostupnou fotoelektrickou energii.

Pokud se do pěti minut začne znovu vytvářet dostatečná fotoelektrická energie, zahájí se nová procedura připojení sítě. Pokud nebude po dobu 5 minut dostupná žádná fotoelektrická energie, inverter přejde z úsporných důvodů do režimu vypnutí. I v režimu vypnutí je však dostupná fotoelektrická energie monitorována a případně zahájena procedura připojení sítě.

## 3. Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí:


Podmínkou pro uvedení zařízení do provozu je nutný protokol o nastavení a funkčnosti napěťových a frekvenčních ochran sítových měničů, který musí být součástí nebo přílohou výchozí revizní zprávy. Nastavené ochrany v invertoru musí být v souladu s PPDS, příloha č.4, článek 8.2, tabulka 5.

### 3.1 Napěťová a frekvenční ochrana, nastavená dle PPDS:

	Rozsah nastavení	Nastavení ochrany dle SOP
• U nadpětí 3. stupeň:	1,00 – 1,30 Un	1,20 Un, t - 0,1s
• U nadpětí 2. stupeň:	1,00 – 1,30 Un	1,15 Un, t - 5s
• U nadpětí 1. stupeň:	1,00 – 1,30 Un	1,11 Un, t - 60s
• U podpětí 1. stupeň:	0,10 – 1,00 Un	0,70 Un, t - 2,7s
• U podpětí 2. stupeň:	0,10 – 1,00 Un	0,45 Un, t - 0,2s
• F nadfrekvence:	50 – 52 Hz	51,5 Hz, t - 0,1s
• F podfrekvence.:	47,5 – 50 Hz	47,5 Hz, t - 0,1s
• Jalový výkon/podpětí.:	0,70 – 1,00 Un	

### 3.2 Řízení jalového výkonu Q(U):

V invertoru je osazena elektronická ochrana Q(U)). Elektronická ochrana bude nastavena dle PPDS, příloha č.4, článek 9.4, obrázek 8.

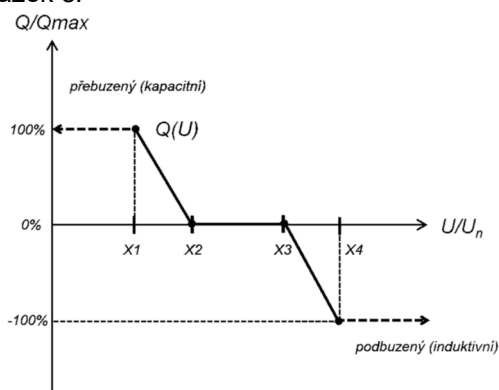


**Nastavení v invertoru:** Body charakteristiky Q(U):

- X1 = 0,94
- X2 = 0,97
- X3 = 1,05

- $X4 = 1,08$
- Doporučená časová konstanta 5 s

### 3.3 Přizpůsobení činného výkonu $P(U)$ :

V invertoru je osazena elektronická ochrana  $P(U)$ . Elektronická ochrana bude nastavena dle PPDS, příloha č.4, článek 9.3.2, obrázek 6.

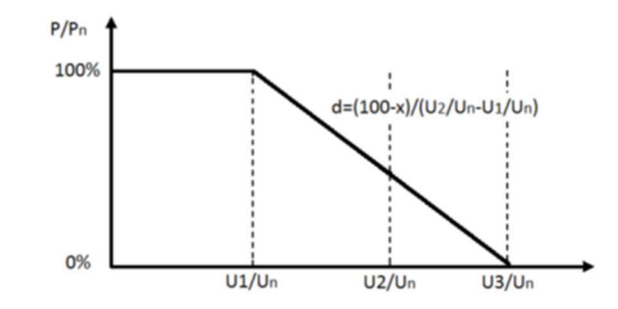


#### Nastavení v invertoru:

- Body charakteristiky  $Q(U)$ :
- $U1/U_n = 109 \%$
- $U2/U_n = 110 \%$
- $U3/U_n = 111 \%$
- Doporučená časová konstanta 5 s


### 3.4 Dynamická podpora sítě

Dle P4 PPDS, křivka Schopnost překlenutí poruchy pro zdroje se střídačem na výstupu

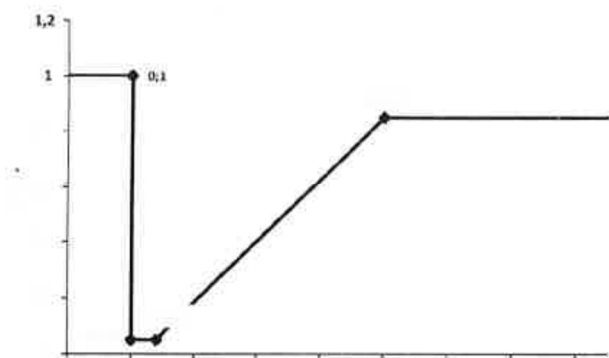

### 3.5 Snížení výkonu při nadfrekvenci $P(f)$ :

V invertoru je osazena elektronická ochrana  $P(f)$ . Elektronická ochrana bude nastavena dle PPDS, příloha č.4, článek 9.3.1, obrázek 5.

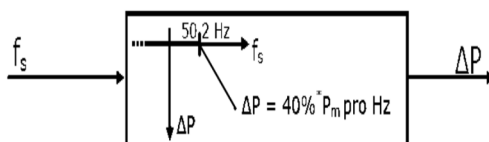

#### Nastavení v invertoru:

- V rozsahu  $47,5 \text{ Hz} < f_s < 50,2 \text{ Hz}$  žádné omezení
- Při  $f_s \leq 47,5 \text{ Hz}$  a  $f_s \geq 51,5 \text{ Hz}$  odpojení od sítě.

#### 4. Rozváděče:

##### 4.1 Rozváděč RFVE (část AC strana):

Umístění: rozváděč je umístěn v budově 1, na chodbě 1.PP.

Rozváděč RFVE je modulová skříň – 36 modulů, v krytí IP40/IP20.

Typ skříně je konstrukčně řešena k postavení na zeď.

Přívod a vývody vedeny vrchem.

Jmenovitý proud rozváděče In AC-40A

Rozváděč RFVE je připojen kabelem 1 WLK/CYKY-J 5x10 a jeho odpor střídavého vedení mezi invertorem a rozváděčem RFVE, by neměl být vyšší než 0,5 Ohmu.

Vnitřní zapojení rozváděče el. výroby je zřejmý z výkresové části, této dokumentace.

**Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v metodice Požadavky na zařízení pro regulaci a ovládání obnovitelných zdrojů připojovaných do distribuční soustavy a všechny instalované ochrany musí být v souladu s přílohou č. 4 PPDS.**

##### 4.2 Rozváděč RFVE-DC (část DC strana):

Umístění: osazen na zdi venkovní chodby v 1.NP (budova 2, severní strana) u invertoru:

Do tohoto rozváděče jsou svedeny solární vodiče od FV panelů na střeše. Zde budou stringy chráněny přepětovými ochrany DC třídy I+II.

##### 4.3 Rozváděč spol. spotřeby RH (stávající, budova 1, na chodbě 1.PP):

Rozváděč el. výroby RFVE je připojen do stávajícího rozváděče společné spotřeby RH na doplněný vývodní jistič FARFVE/ 40A, silovým vodičem WL-RFVE/ CYKY-J 5x10.

Odpor střídavého vedení mezi stávajícím rozváděčem RH a rozváděčem RFVE, by neměl být vyšší než 0,5 Ohmu.

Dále zde může být případně doplněna el.výzbroj pro optimalizaci přebytků FVE.

#### 5. Elektroměrový rozváděč (stávající):

Umístění elektroměrového rozváděče: (stávající, budova 1, na chodbě 1.PP):

Hlavní přívodní jistič: 3x 100A, charakteristika B

Místo spotřeby: 843514

Odběrné místo: 2105831

Rozváděč musí být upraven tak, aby fakturační 4Q elektroměr, nebyl umístěn pod krycím plechem nebo jakoukoliv jinou překážkou a musí splňovat připojovací podmínky distribuce a odpovídající předpisy a normy. Tyto úpravy hradí investor na své náklady.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o výrobu elektrické energie, zapojenou ve stávajícím odběrném místě, nebude zřizováno nové odběrné a předávací místo. Stávající elektroměr, bude vyměněn za nový čtyřkvadrantní elektroměr s průběhovým měřením, který bude zaznamenávat všechny toky činné a jalové elektrické energie.

Dále bude doplněno nové ovládací relé, např. RSI 20-10 A230, vč. plombovatelného krytu – instalaci RE provede odběratel, zapojení relé provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Ovládací relé a HDO pro úroňové řízení výkonu musí být jištěny předepsaným jističem o proudové hodnotě 6A s plombovatelným krytem. Tyto úpravy hradí investor na své náklady.

Provedení a zapojení odpovídá platným předpisům a normám, dále rozváděč bude opatřen textovou tabulkou „centrál stop – odpojení FVE od distribuční sítě“. Rozváděč bude rovněž označena značkou jako zařízení pod napětím.

#### 6. Ochrana před přepětí:

Účinná ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické články je nutná z hlediska životnosti FV článku a citlivé elektroniky měničů. Příčinou přepětí ve fotovoltaických panelech jsou induktivní a kapacitní vazby, které jsou způsobeny bleskovými výboji i vzdálenými a spínacími přepětím ze sítě NN. Přepětí vzniká v důsledku šíření bleskového proudu a může způsobit škody na FV článku a měniči. Toto, má zpravidla závažné následky na provoz zařízení.

## 6.1 Ochrana fotovoltaických systému, třída I a II

Na vstupu měniče (DC), je zapojena vnitřní přepětová ochrana (ochrana plusových a minusových sběrnic fotovoltaického systému před účinky přepětí). Provozní napětí přepětové ochrany je navrženo tak, aby bylo vyšší než napětí naprázdno FV systému za studeného zimního dne při maximálním slunečním svitu.

Přepětové ochrany slouží v tomto případě pouze jako ochrana proti indukovaným přepětím. Záleží zde velmi na kvalitě stávající hromosvodní ochrany. Zejména počet svodů - čím vyšší, tím lepší. Dokážeme tím odvést velkou část energie blesku do země a zároveň je vyšší pravděpodobnost, že přepětové ochrany nebudou zničeny. **V případě, že nelze zkonstruovat oddálený hromosvod, nelze zároveň zaručit spolehlivou ochranu před bleskem.**

## 6.2 Ochrana napájecí sítě TN-S, třída II.

Na výstupu z měniče (AC), instalovat kompaktní přepětovou ochranu třídy II – 230/4 TN-S,  $I_{max}$  – 40kA,  $I_n$  – 20kA, určená pro ochranu sítě TN-S před účinky přepětí. Ochrana se používají při požadavku umístit varistorové svodiče třídy II do společného rozváděče nebo jako zesílený varistorový svodič. Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L a N. Indikace provozního stavu těchto odpojovačů je mechanická.

Přepětová ochrana slouží, aby nepustila část bleskového proudu do elektroinstalace v případě přímého úderu blesku do FV článku. Toto opatření souvisí obecně s problematikou elektromagnetické kompatibility. Instalaci nějakého zařízení (myšleno celý komplex FV článku, včetně příslušenství) by neměl vzniknout problém se zavlečením rušení nebo poruch do stávající instalace.

## 7. Vnější a vnitřní ochrana před bleskem, dle ČSN 62305-1/4 ed.2:

Dle ČSN 62305-1/4 ed.2 je nutné vypracovat ocenění rizika budovy či objektu, ze které vyjde požadovaná třída LPS.

Tato analýza je součástí projektové dokumentace investora, který ji pro účely tohoto projektu nemohl poskytnout.

Po dohodě s dodavatelem FVE a investorem, bude vypracována prováděcí dokumentace hromosvodné soustavy.

Na základě prováděcí dokumentace, bude domluvený přesný postup či harmonogram nové dodávky či úprava stávající hromosvodné soustavy.

Ochrana před bleskem se skládá:

**Bod 7.1** - Vnější ochrana před bleskem – jímací systém, systém svodů, systém uzemnění.

**Bod 7.2** - Vnitřní ochrana před bleskem – potenciálové vyrovnání – pospojení, systém ochrany před přepětím (viz. bod 7).

**Při montáži fotovoltaického systému na střeše dané budovy či objektu mohou nastat níže uvedené situace:**

### 7.1 Vnější ochrana (instalován stávající hromosvod, nedodržena bezpečná vzdálenost s, s instalací na vodivé střeše):

Řádný stav systému ochrany před bleskem a přepětím je ověřen z výchozí nebo pravidelné revize. Při instalaci kolektorů by mělo být přihlášeno k aktuálnímu stavu hromosvodu. Fotovoltaické panely by měly být umístěny do ochranného prostoru vnější jímací soustavy a dodržet bezpečnou vzdálenost s, dle ČSN EN 62305-3 ed.2.

Stávající zemní svody budou před realizací proměřeny a odpor uzemnění musí být max. 2-5ohmy.

FV panely a hliníková konstrukce je umístěna v blízkosti stávajícího jímacího vedení, tak že není dodržena bezpečná vzdálenost s, nebo umístěna na vodivé střeše. Ochrana je navržena - využití konstrukce fotovoltaických panelů jako náhodných jímačů.

Nosné rámy FV panelů se pečlivě propojí s jímací soustavou na několika místech (co nejvíce). Nesmí vzniknout tzv. slepé konce svodů - bleskový proud by v těchto místech mohl nekontrolovaně přeskочit na nejbližší uzemnění kovových předmětů (tím může být i napájecí vedení uložené v patře pod střechou). Dále je třeba zajistit, aby panely FV panely netvořily část jímací soustavy, do které by mohl přímo udeřit blesk. Toho bude dosaženo instalací pomocných jímačů. Stávající počet svodů bude upraven tak, aby byly rozmístěny symetricky okolo objektu, a celý bleskový proud neprocházel přes nosnou konstrukci panelů, ale měl možnost se rozdělit.

V tomto případě nejsou ochráněny panely před účinky atmosférického přepětí. Nicméně invertor a budova zůstanou v ideálních podmínkách nepoškozeny.

#### 7.2 Vnitřní ochrana před bleskem:

Z hlavní ochranné přípojnice HOP je vyveden vodič FeZn10, do rozváděče RFVE.

Dále budou vzájemně propojeny všechny kovové konstrukce, tj. síťové inventory, kabelové žlaby, pomocí vodičů CYA 10zl, ale i všechny elektrická zařízení třídy I, na ekvipotenciálovou přípojnici, která je propojena s obvody hlavního pospojení HOP.

Pokud FV panely budou v ochranném úhlu jímacího vedení a bude dodržena bezpečná vzdálenost, bude propojena nosná konstrukce FV panelů, včetně FV panelů, pomocí vodiče CYA 6zl na ekvipotenciálovou přípojnici, která je propojena s obvody hlavního pospojení HOP. Vodič pospojení a ani DC kabely od FV panelů se nikde nesmí přiblížit k jímací soustavě na vzdálenost menší, než je vypočítaná bezpečná vzdálenost. Při této variantě, umístění FV panelů je zapotřebí se dále zabývat pouze indukovaným přepětím – pokud jímací vedení je instalováno. Přímý úder blesku nebo nekontrolované přeskoky nehrozí.

### 8. Kabelová část:

Fotovoltaická instalace je provedena kabely s měděnými jádry (vícežilové / jednožilové) a izolací z PVC zabraňující šíření plamene a nejedná se o požárně bezpečnostní zařízení, není požadavek na kabely s funkční integritou.

Celkové provedení kabelových rozvodů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 a barevné značení vodičů ČSN 330165 ed.2. Jednotlivé kabely budou na koncích a v určených místech, v trase označeny kabelovými štítky (číslo označení, typ kabelu, odkud-kam, délka).

Dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 je nutné dodržet min. odstup DC kabelového vedení od AC kabelového vedení, včetně slaboproudu.

Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů technologického zařízení FVE systému.

Pro kabelové rozvody jsou v projektu navrženy následující typy kabelů:

- kabely DC – PU izolace, např.: typ Solar Cabel, Flex-Sol
- kabely AC - CYKY-J

#### 8.1 Kabelová trasa DC:

Hlavní trasa od FV panelů bude po střeše v kovové chrániče nebo v kabelovém žlabu, k invertoru, který je osazen na zdi venkovní chodby v 1.NP (budova 2, severní strana). Kovové kabelové nosníky je třeba mezi sebou elektricky vodivě propojit a zahrnout do pospojení.

#### 8.2 Kabelová trasa AC:

Hlavní kabelová trasa je vedena od stáv. rozváděče objektu RH uvnitř objektu na chodbě (budova 1), do rozváděče RFVE (umístěný vedle RH) do invertoru umístěný na zdi venkovní chodby v 1.NP (budova 2, severní strana). Hlavní kabelová trasa bude vedena v kabelové žlabu. Kabelový nosník musí být mezi sebou elektricky vodivě propojen a zahrnout do pospojení.

Veškeré prostupy stavebními konstrukcemi budou utěsněny, viz. bod 8.3.

#### 8.3 Kabelová prostupy:

Utěsnění prostupů rozvodů a instalací stavebně dělicími konstrukcemi bude řešeno v souladu s ČSN 730810 čl. 6.2. Utěsněny hmotou třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Těsnící konstrukce musí vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce, kterou rozvody procházejí.

Nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 90minut.

Prostup kabelových a jiných el. rozvodů tvořených svazkem vodičů, prostupující jedním otvorem a které mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0kg.m<sup>-1</sup>, se zajišťuje pomocí manžet, jejichž požární odolnost je určena požadovanou požární odolností dělicí konstrukce, kterou prostupuje max. 90minut.

Toto se nevztahuje na kabely respektive zařízení navržené podle ČSN 730848, nebo na vodiče a kabely, které nešíří požár.

## **9. Přijímač HDO (Regulace výkonu v rozsahu 0/100 % - dispečerské (HDO) řízení):**

Pro řešení mimořádných provozních stavů v DS je nezbytné, aby v případě potřeby bylo možné omezit nebo odstavit dodávku činného výkonu z fotovoltaické elektrárny, po nezbytnou dobu pomocí prostředků dispečerského řízení prostřednictvím přijímače HDO.

Výrobna je schopna adekvátně (rychle a přesně) reagovat na povel z dispečinku provozovatele DS k omezení činného výkonu na 0% jmenovité hodnoty, včetně povelu ke zrušení omezení. Regulace činného výkonu tak probíhá stupňovitě v režimu 0/100 % instalovaného výkonu.

Výrobna musí být schopna řízení činného výkonu pomocí relé přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání) v majetku provozovatele distribuční soustavy (PDS). Přijímač HDO by měl být umístěn v elektroměrovém rozvaděči s možností zaplombování. Pokud bude přijímač umístěn jinde, musí k němu být smluvně zajištěn přístup pracovníků skupiny ČEZ. Přijímač HDO musí být instalován tak, aby zůstaly pod napětím (funkční) i po odpojení výroby z paralelního provozu s distribuční soustavou. Řízení regulace změny činné dodávky pomocí přijímače HDO se bude provádět ve všech fázích současně v rozsahu 0/100%.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v metodice Požadavky na zařízení pro regulaci a ovládání obnovitelných zdrojů připojovaných do distribuční soustavy a všechny instalované ochrany musí být v souladu s přílohou č. 4 PPDS.

**Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v metodice Požadavky na zařízení pro regulaci a ovládání obnovitelných zdrojů připojovaných do distribuční soustavy a všechny instalované ochrany musí být v souladu s přílohou č. 4 PPDS..**

## **I. Certifikace, schvalování, realizace, elektromagnetická komptabilita EMC:**

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu zákona č.22/1997 sb. O technických požadavcích na výrobky, musí být ve smyslu tohoto zákona vybaveny příslušnými schvalovacími certifikačními osvědčeními.

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce odpovídající požadavkům na stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění § 156.

Dodavatelská a montážní organizace FVE systému stanoví způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu i budoucí provoz dle § 9 vyhl. č. 48/1982 Sb.

Dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.117/2016 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2/Z1 odst. 131.6.2 (Osoby, hospodářská zvířata, i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku nadměrného napětí, které může vzniknout z jiných příčin, např. atmosférickými jevy, spínacími přepětími).

## **J. Vliv stavby na životní prostředí:**

Vlastní provoz nijak nenaruší životní prostředí. Použité materiály - silové kabely, ochranné trubky, pilíře, skříně, a drobný montážní materiál jsou vůči okolí fyzicky a chemicky neutrální. Po dobu výstavby nedojde k podstatnému narušení životního prostředí a nebude omezen provoz na komunikacích. Po ukončení stavby bude terén uveden do původního stavu. Kácení vzrostlé zeleně se nepředpokládá. Při zemních pracích nutno dodržet ČSN 736005/Z1/Z2/Z3/Z4.


FVS během svého provozu nevytváří žádné emise, takže nemá negativní vliv na životní prostředí.

## **K. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci:**

Provozovatel je povinen řídit se při uvádění do provozu a provozování podmínkami dle ČSN 50110-1 ed.3, ČSN 50110-2 ed.2 a souvisejících platných norem.

Obsluhou elektrického zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu a opravy mohou provádět jen pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 50/78.

Všechny dotčené a nově instalované rozvaděče je nutné opatřit příslušnými bezpečnostními tabulkami. Bezpečnostní tabulky, musí být trvale a napevno nainstalovány ve všech rozvaděčích, přes které je realizováno vyvedení výkonu z generátoru do místní distribuční sítě.

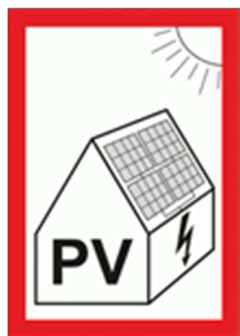

- Poloha kabelů bude dle potřeby označena zemním kabelovým štítkem.
- Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných norem a předpisů.
- Při předávání stavby do provozu musí být dokumentace opravena dle skutečného stavu.
- Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi a tu archivovat po dobu životnosti elektrického zařízení.

## L. Obsluha a údržba el. výroby:

### - Činnosti, které může provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace:

- Po jednom roce provést kontrolu mechanických úchytů FV panelů, Al. konstrukcí a jejich dotažení
- Zabránit velkému množství sněhu na FV panelu, v zimních měsících
- Vizuální kontrola FV panelů

### - Činnosti, které může provádět osoba s příslušnou vyhláškou č.50/78 Sb:

- „**VAROVÁNÍ**“ – úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Nebezpečí poranění síťovým napětím
- Zkontrolovat naměřené hodnoty jednotlivých stringů.
- „**POZOR**“ – při užívání sériového zapojení, je výsledné napětí vysoké, a hrozí nebezpečí elektrických výbojů.
- Před veškerými pracemi na připojení el. výroby zajistěte, aby strany DC, AC, byly odpojeny od proudu.
- Po jednom roce přezkontrolovat:
  - dotažení svorek, jističů, pojistkových odpojovačů
  - uložení a stav izolace jednotlivých vodičů a kabelů v rozváděči
  - upevnění a správnost funkce všech přístrojů v rozváděči
  - označení jednotlivých přístrojů
- Po třech letech, je provedena pravidelná revize, dle normy ČSN 331500, ČSN 33 2000-6 ed.2/A11/opr. 1/Z1, ČSN 33 2000-7-712 ed.2.

## M. Periodická revize:

- Po třech letech, je provedena pravidelná revize, dle normy ČSN 331500, ČSN 33 2000-6 ed.2/A11/opr. 1/Z1, ČSN 33 2000-7-712 ed.2.
- Periodická revize, bude obsahovat:
  - Výše uvedené úkoly (obsluha a údržba el. výroby)
  - Kontrola izolačního stavu kabelů
  - Funkční zkouška nastavení síťových ochran, včetně odzkoušení gradientu nárustu

## N. Závěr:

Při montáži modulů a invertorů nutno dodržet podmínky výrobce. Veškerá připojení musí být v souladu s planou legislativou, zejména zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, zákonem č. 165/2012 Sb. v platném znění, vyhláškou č.16/2016 Sb., vyhláškou č.79/2010 Sb., pravidly provozování distribuční soustavy (PPDS), platnými ČSN a připojovacími podmínkami Distribuce.

Vypracoval: J. Albrecht



Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim  
Typ výroby: fotovoltaická výroba umístěná na objektu: Mateřská škola Víta Nejedlého 769, Chrudim III, 537 01 Chrudim  
k.ú.: Chrudim 654299, parcela č. st. 4270

Číslo smlouvy s ČEZ: 22\_SOP\_01\_4121937751


Celkově instalováno: 14,76kWp (36ks x 410Wp)  
Způsob provozu výroby: přebytky do distribuční soustavy

Fotovoltaické panely na střeše:  
BUDOVA 2 (JIŽNÍ)

(36ks x 410Wp) = 14,76kWp

Platí pro: 1FV1.1-18.2  
1FO1-18


FV panel 410Wp  
AXITEC  
AC-410MH/108V  
Umpp. - 31,60V  
Unapřiz. - 37,50V  
(nízká tep. konst. osvětlení)  
Imodul - 12,98A

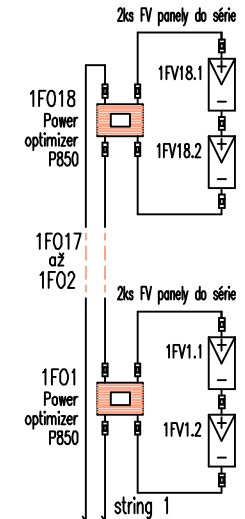

1FV+/+  
2x 6mm2 s PU izolací



umístění:  
VENKOVNÍ CHODBA  
BUDOVA 2 (JIŽNÍ)

Rozváděč RFVE-DC  
(přepětové ochrany DC)  
type I + II, 1 MPP



1FG+/+  
4x 6mm2 s PU izolací

umístění:  
VENKOVNÍ CHODBA  
BUDOVA 2 (JIŽNÍ)



3fáz. inverter  
SolarEdge  
SE17k

umístění:  
VENKOVNÍ CHODBA  
BUDOVA 2 (JIŽNÍ)

1WLG  
CYKY-J 5x10  
cca 55m

Rozvaděč bod:  
uvnitř inverteru, na kterou působí sřívá ochrana  
U/I, která je součástí inverteru

Nastavení inverteru:  
Po obnově napětí v distribuční síti se invertery automaticky  
připojí v okamžiku, kdy U a f v DS bylo minimálně 5 minut  
bez přerušení s gradientem nárůstu výkonu 10% instalovaného  
výkonu za minutu, dle bodu 9.5 přílohy 4 PPDS

Nastavení v inverteru: dle PPDS, příloha 4, čl.9.3.2, obr.6  
Přizpůsobení činného výkonu P(U)  
U1/Un-109%, U2/Un-110%, U3/Un -111%  
doporučená časová konstanta 5s

Nastavení v inverteru: dle PPDS, příloha 4, čl.9.4, obr.8  
Řízení jalového výkonu Q(U)  
X1-0,94, X2-0,97, X3-1,05, X4-1,08  
doporučená časová konstanta 5s

Nastavení v inverteru: dle PPDS, příloha 4, čl.9.3.1, obr.5  
Snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)  
Inverzor je schopný při kmitočtu nad 50,2Hz snižovat  
okamžitý činný výkon gradientem 40% na Hz  
V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz žádné omezení  
Při fs <= 47,5 Hz a fs > 51,5 Hz odpojení od síť.

Provoz v režimu Backup (ostrov):  
Provoz v režimu "Backup" tento systém neumožňuje

Při ztrátě napětí v DS:  
Dojde ke galvanickému odpojení přes rozvaděč bod

Nastavení v inverteru: dle PPDS, příloha 4, čl.8.2, TAB.5  
Parametr Rozsah nastavení Doporučené ovládací ochrany  
U nadpětí 3.stupně: 1,00 - 1,30 Un 1,20 Un, t - 0,1s  
U nadpětí 2.stupně: 1,00 - 1,30 Un 1,15 Un, t - 5s  
U nadpětí 1.stupně: 1,00 - 1,30 Un 1,11 Un, t - 80s  
U podpětí 1.stupně: 0,10 - 1,00 Un 0,70 Un, t - 2,7s  
U podpětí 2.stupně: 0,10 - 1,00 Un 0,45 Un, t - 0,2s  
F nadfrekvence: 50 - 52 Hz 51,5 Hz, t - 0,1s  
F podfrekvence: 47,5 - 50 Hz 47,5 Hz, t - 0,1s




Pohled na objekt,  
kde se bude instalovat  
FVE (zdroj: KN-mapy):

BUDOVA 1 (SEVERNÍ), parcela č. st. 4269

Rozváděč el. výroby  
RFVE

SOUSTAVA: TN-S  
NAPÁJENÍ AC: 3+PE+N, AC, 50Hz, 400V  
JMENOVITÝ PROUD: 40A  
KRYTÍ: IP40/IP20  
PŘÍVOD, VÝVODY: SPODEM ROZVÁDĚČE  
UKONČENÍ KABELŮ BUDE V ROZVÁDĚČI  
VELIKOST: 36 MODULŮ

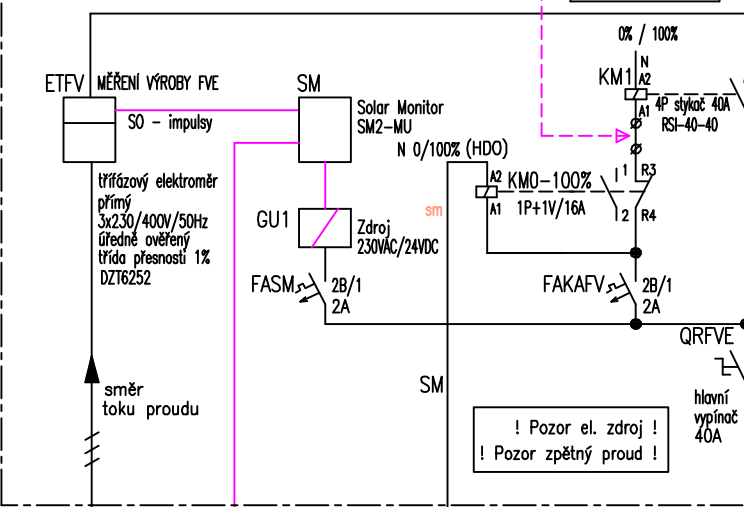

WS-HDO  
CYKY-J 3x1,5  
cca 10m

WL-RFVE  
CYKY-J 5x10  
cca 5m

ETH komunikace  
ETH komunikace  
do místní sítě

ETH komunikace  
ETH komunikace  
do místní sítě

ETH komunikace  
ETH komunikace  
do místní sítě

ETH komunikace  
ETH komunikace  
do místní sítě

ETH komunikace  
ETH komunikace  
do místní sítě

ETH komunikace  
ETH komunikace  
do místní sítě

ETH komunikace  
ETH komunikace  
do místní sítě

ETH komunikace  
ETH komunikace  
do místní sítě

umístění:  
V BUDOVĚ, CHODBA

stávající rozváděč  
RH

V rozváděči RH bude doplněn  
jistíř pro rozváděč RFVE,  
případně doplněna optimalizace  
přebytků z obnovitelného zdroje

FAx-x  
FAx-x  
Q...

stávající  
jistíř nebo  
vypínač  
63A/3

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

FAx-x  
FAx-x  
Q...

umístění:  
V BUDOVĚ, CHODBA

elektroměrový  
rozváděč RE

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

ČEZ Distribuce  
Distribuční soustava 0,4kV (230/400V)

HDS kabelová  
č...

3xSPB.  
3xPH1-...AgC

Hranice vlastnictví  
Provozovatel DS  
Výrobce FVE

stávající  
silový kabel

Způsob a provedení měření elektřiny  
a) typ měření: B  
b) umístění měřících zařízení (měřící místo): chodba  
c) přístupnost měřícího zařízení: Za součinnosti výrobce

Podmínka distribuce:  
relé přijímače HDO  
(hromadné dálkové ovládání)  
pro operativní odpojení  
zdroje od DS

FA100  
6B/1  
6A

OBCHODNÍ MĚŘENÍ  
(odběr/dodávka)  
Výměna stávajícího elektroměru  
za čtyřkvadrantní elektroměr  
s průběhovým měřením

ET  
AR

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

ZS:sm  
ZS:sm

umístění:  
V BUDOVĚ, CHODBA

elektroměrový  
rozváděč RE

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

FA01  
Hlavní jistič  
3x100A  
Číslo místa spotřeby:  
843514  
Číslo odběrného místa:  
2105831

Rozváděč musí být upraven tak, aby fakturační elektroměr (ET)  
nebyl umístěn pod krycím plechem nebo jakoukoliv  
jinou překážkou a musí splňovat připojovací podmínky distribuce a  
odpovídající předpisy a normy, dále musí být zachován plombovatelný  
přívodní hlavní jistič. Tyto úpravy hradí investor na své náklady.



Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim  
Typ výroby: fotovoltaická výroba umístěná na objektu: Mateřská škola Vítá Nejedlého 769, Chrudim III, 537 01 Chrudim  
k.ú.: Chrudim 654299, parcela č. st. 4270

Pohled na objekty,  
kde se bude instalovat  
FVE (zdroj: KN-mapy):


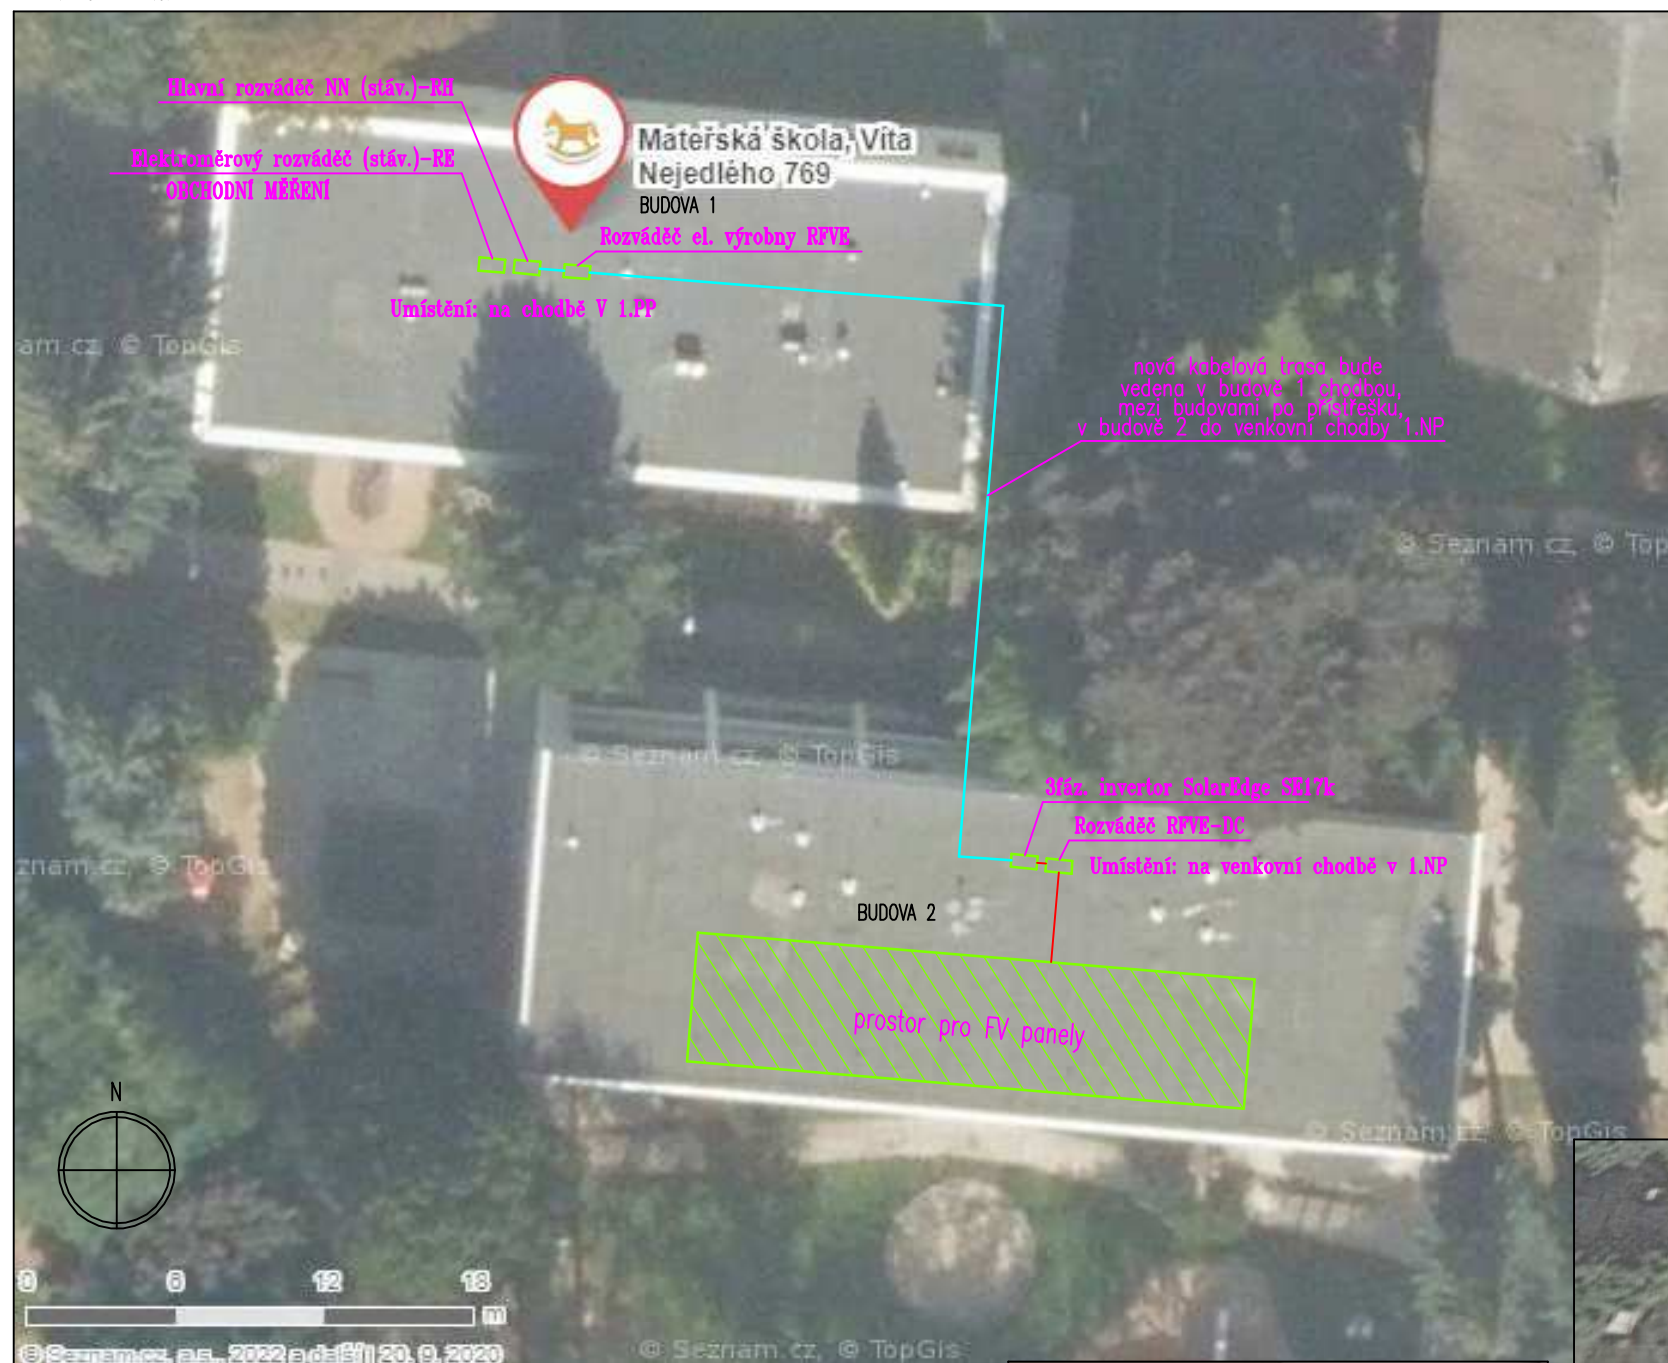


Foto:  
pohled na venkovní  
chodbu 1.NP

Prostor pro osazení FV panelů na střeše:


$$(36\text{ks} \times 410\text{Wp}) = 14,76\text{kWp}$$

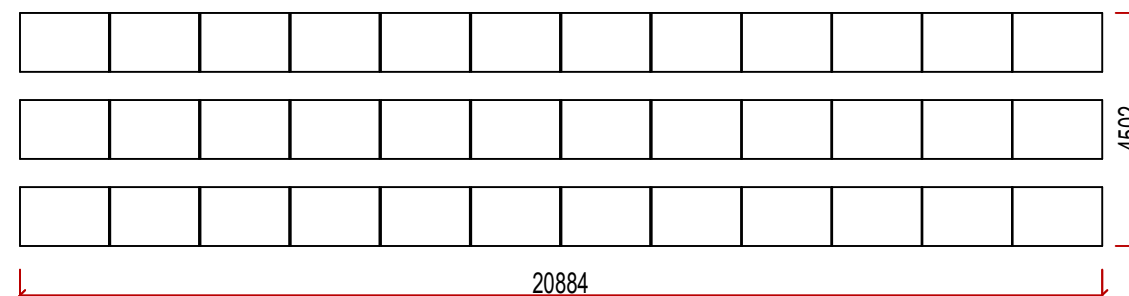


Umístění FV panelů rovné střeše:

FV panely budou umístěny na systémové konstrukci v alu-nerezovém provedení s orientací na jih. Konstrukce bude přitížena prefabrikovanou zátěží dle statických výpočtů výrobce konstrukce.

Výška panelů nad střešní krytinou bude max. 30 cm.

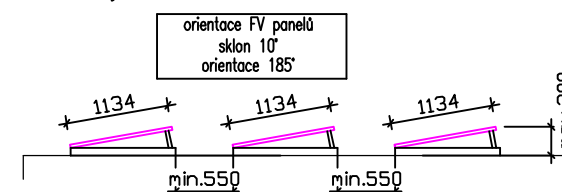

Fotovoltaické panely	
Typ (označení):	AXITEC
Nominální výkon:	410Wp
Počet:	36ks
Celkový výkon:	14,76kWp



Návrh na rozmístění FV panelů na střeše:

