

1.5kW,230V,50Hz

Vývod	Přívod		Přepětová ochrana		Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvka - Ohřivač TUV	
Číslo obvodu	7		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Specifikace											EOP	

Podružný rozvaděč RP20


Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku
Krytí : IP 40 / IP 20
Požární klasifikace : EI2 30 DP1-S200/Sa
Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S
Ovládací napětí : 230V , 50Hz
Jmenovitý proud : 40A
Směr vývodů : vrchem, spodem

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče "
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RP20.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim	
Č. ZAKÁZKY :	1449/19/2023	
DATUM:	11/2023	
STUPEŇ:	DPS	
Název akce :	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební	
Část :	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
Výkres :	Podružný rozvaděč RP20	
ČÁST VÝKRESU:		1
ČÍSLO VÝKRESU:		EL 18

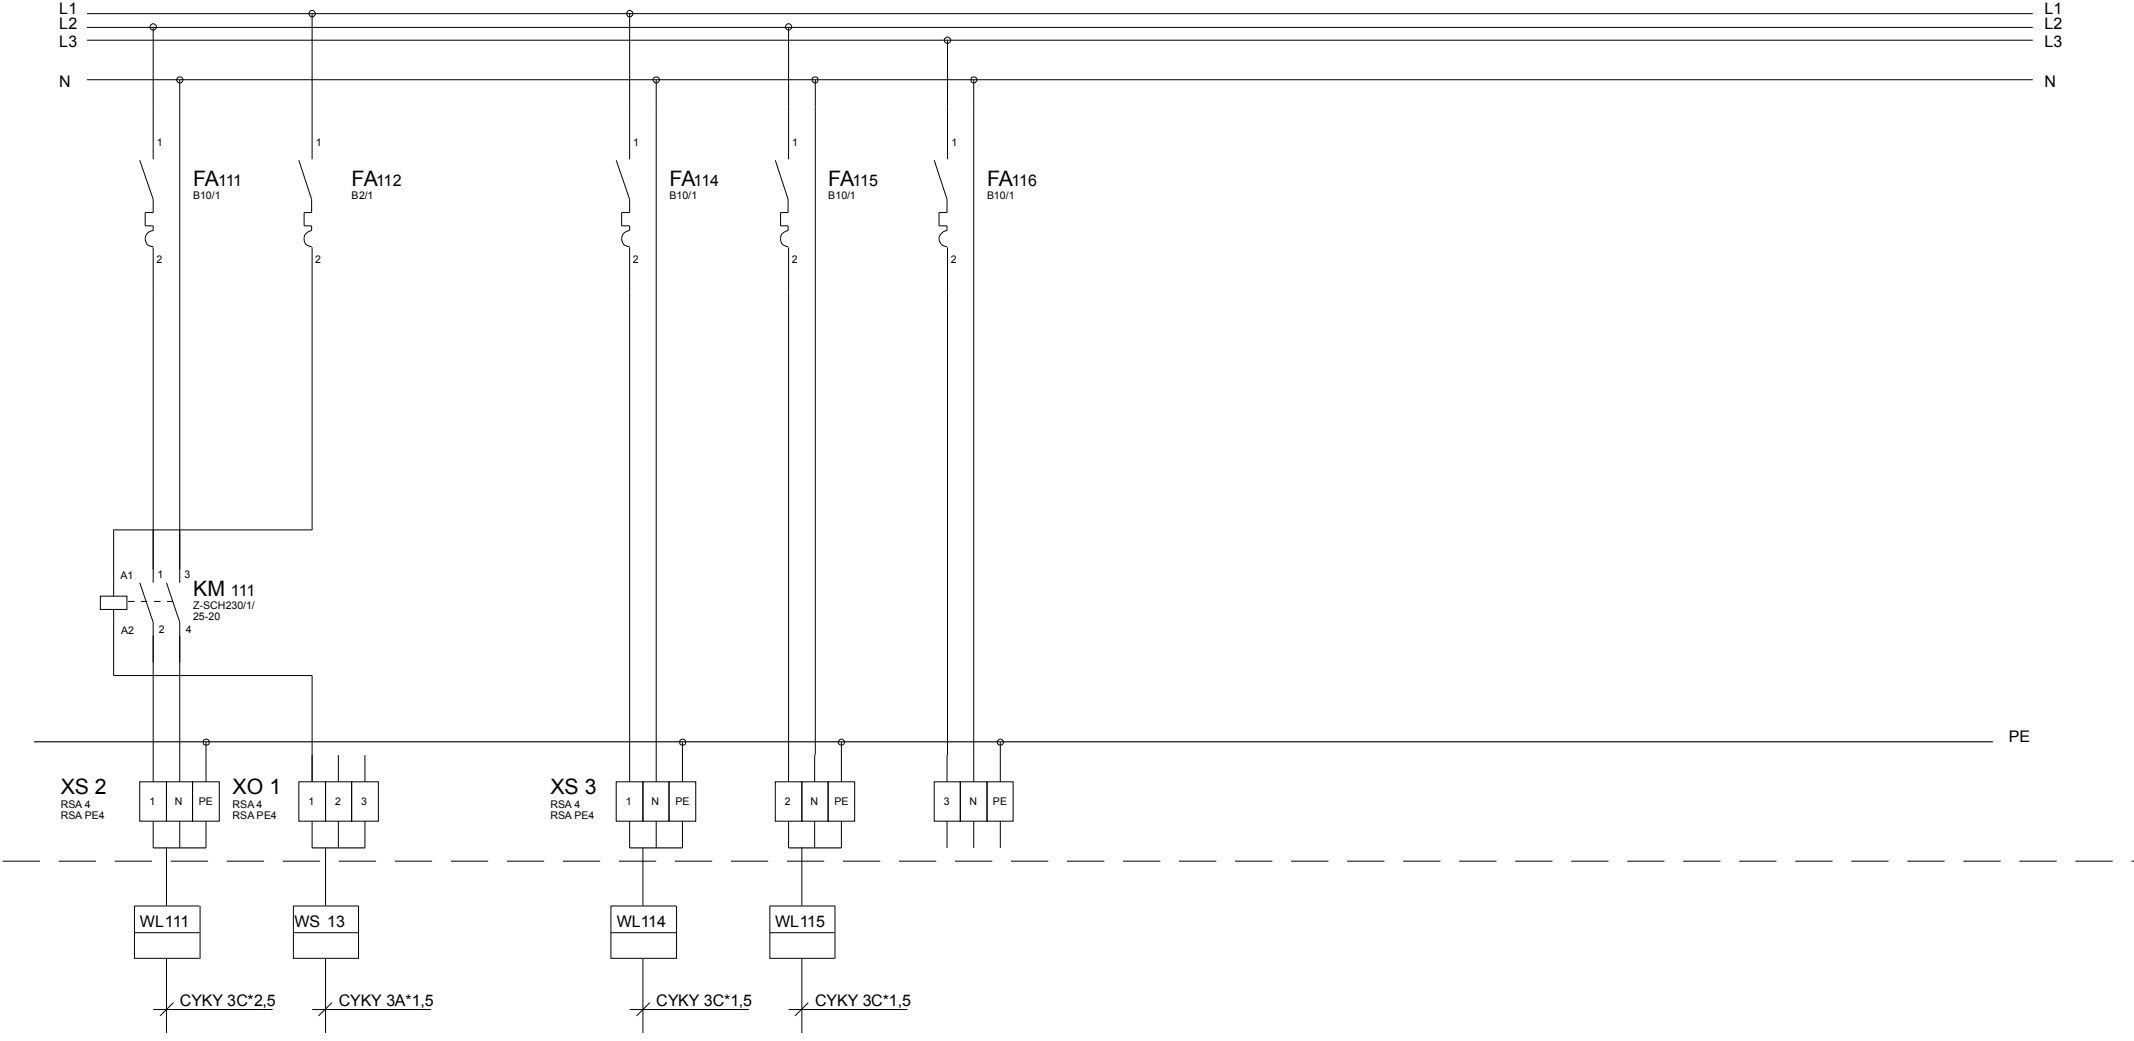

Vývod	Ohřivač TUV	Signál HDO		Světelný	Světelný	Rezerva						
Číslo obvodu	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
Specifikace	EOV 2	RH										

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim		
Č. ZAKÁZKY :	1449/10/2023	DATUM: 11 / 2023	STUPEŇ: DPS
Název akce :	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební		
Část :	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		ČÁST VÝKRESU: 2
Výkres :	Podružný rozvaděč RP20		ČÍSLO VÝKRESU: EL 18