



PŮDORYS PŘÍZEMÍ

demontovat komplet rozvody vytápění + otopná tělesa

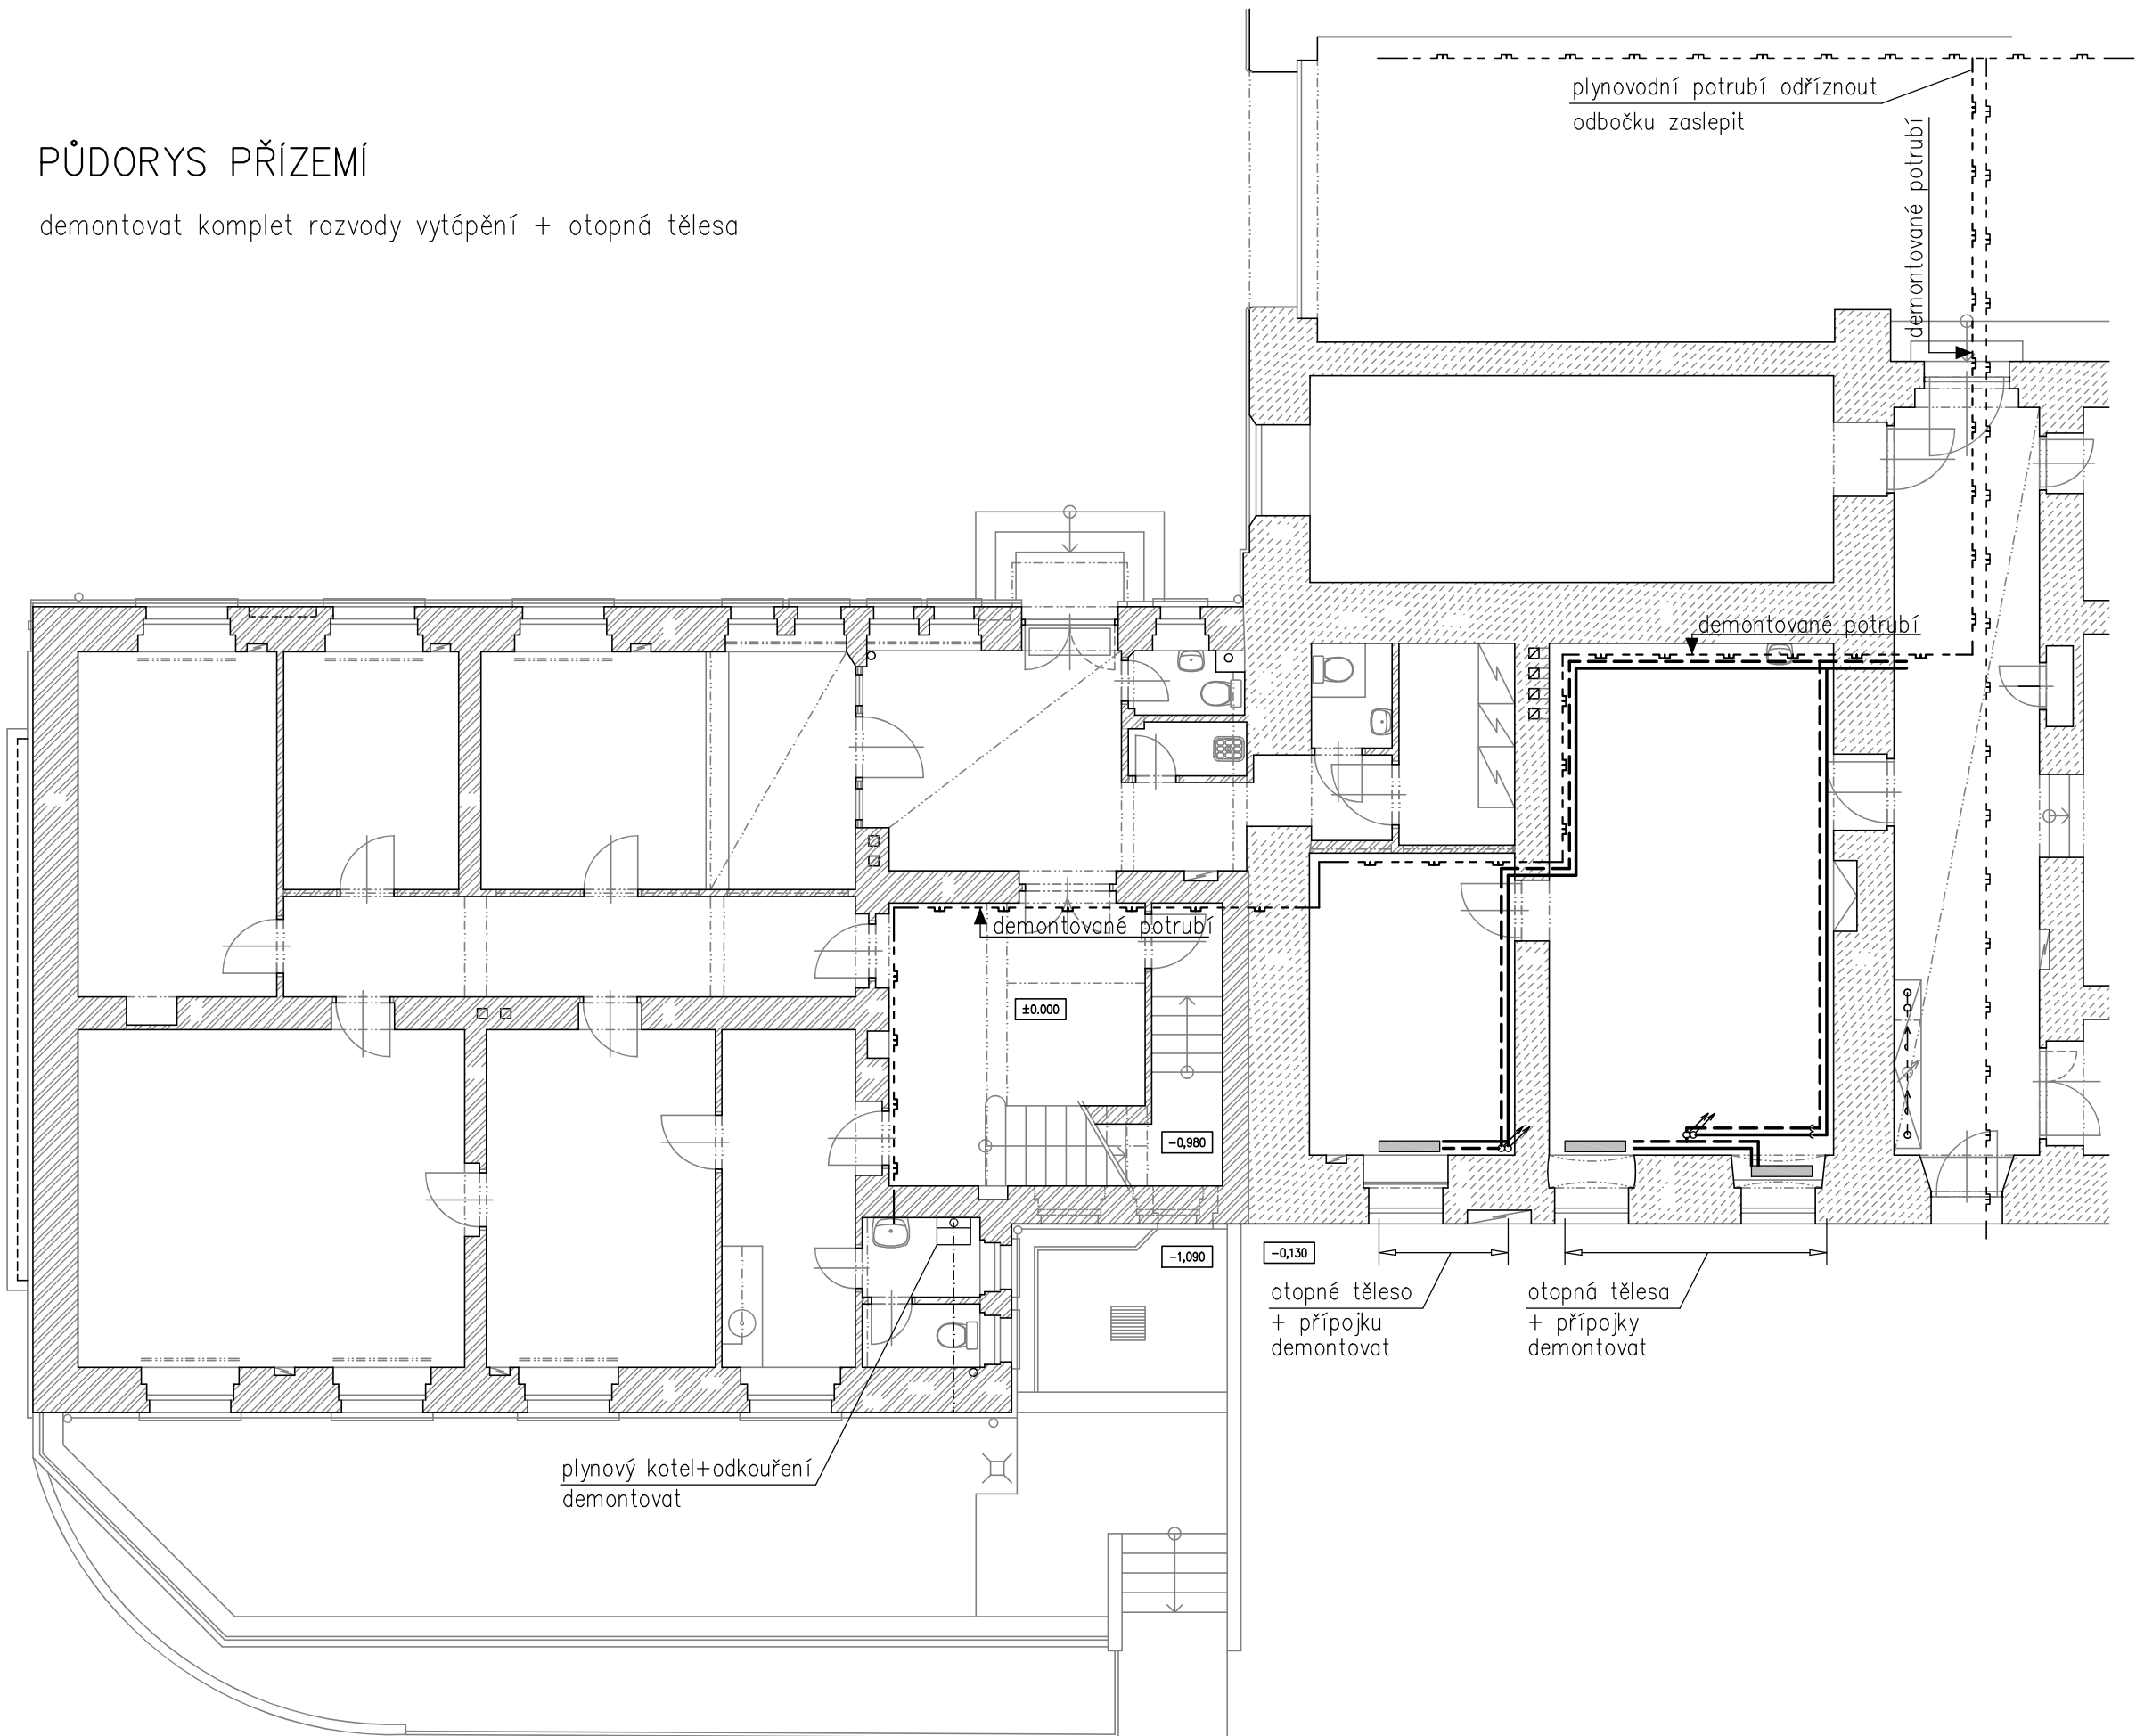


PŮDORYS 2.NP

demontovat komplet rozvody vytápění + otopná tělesa

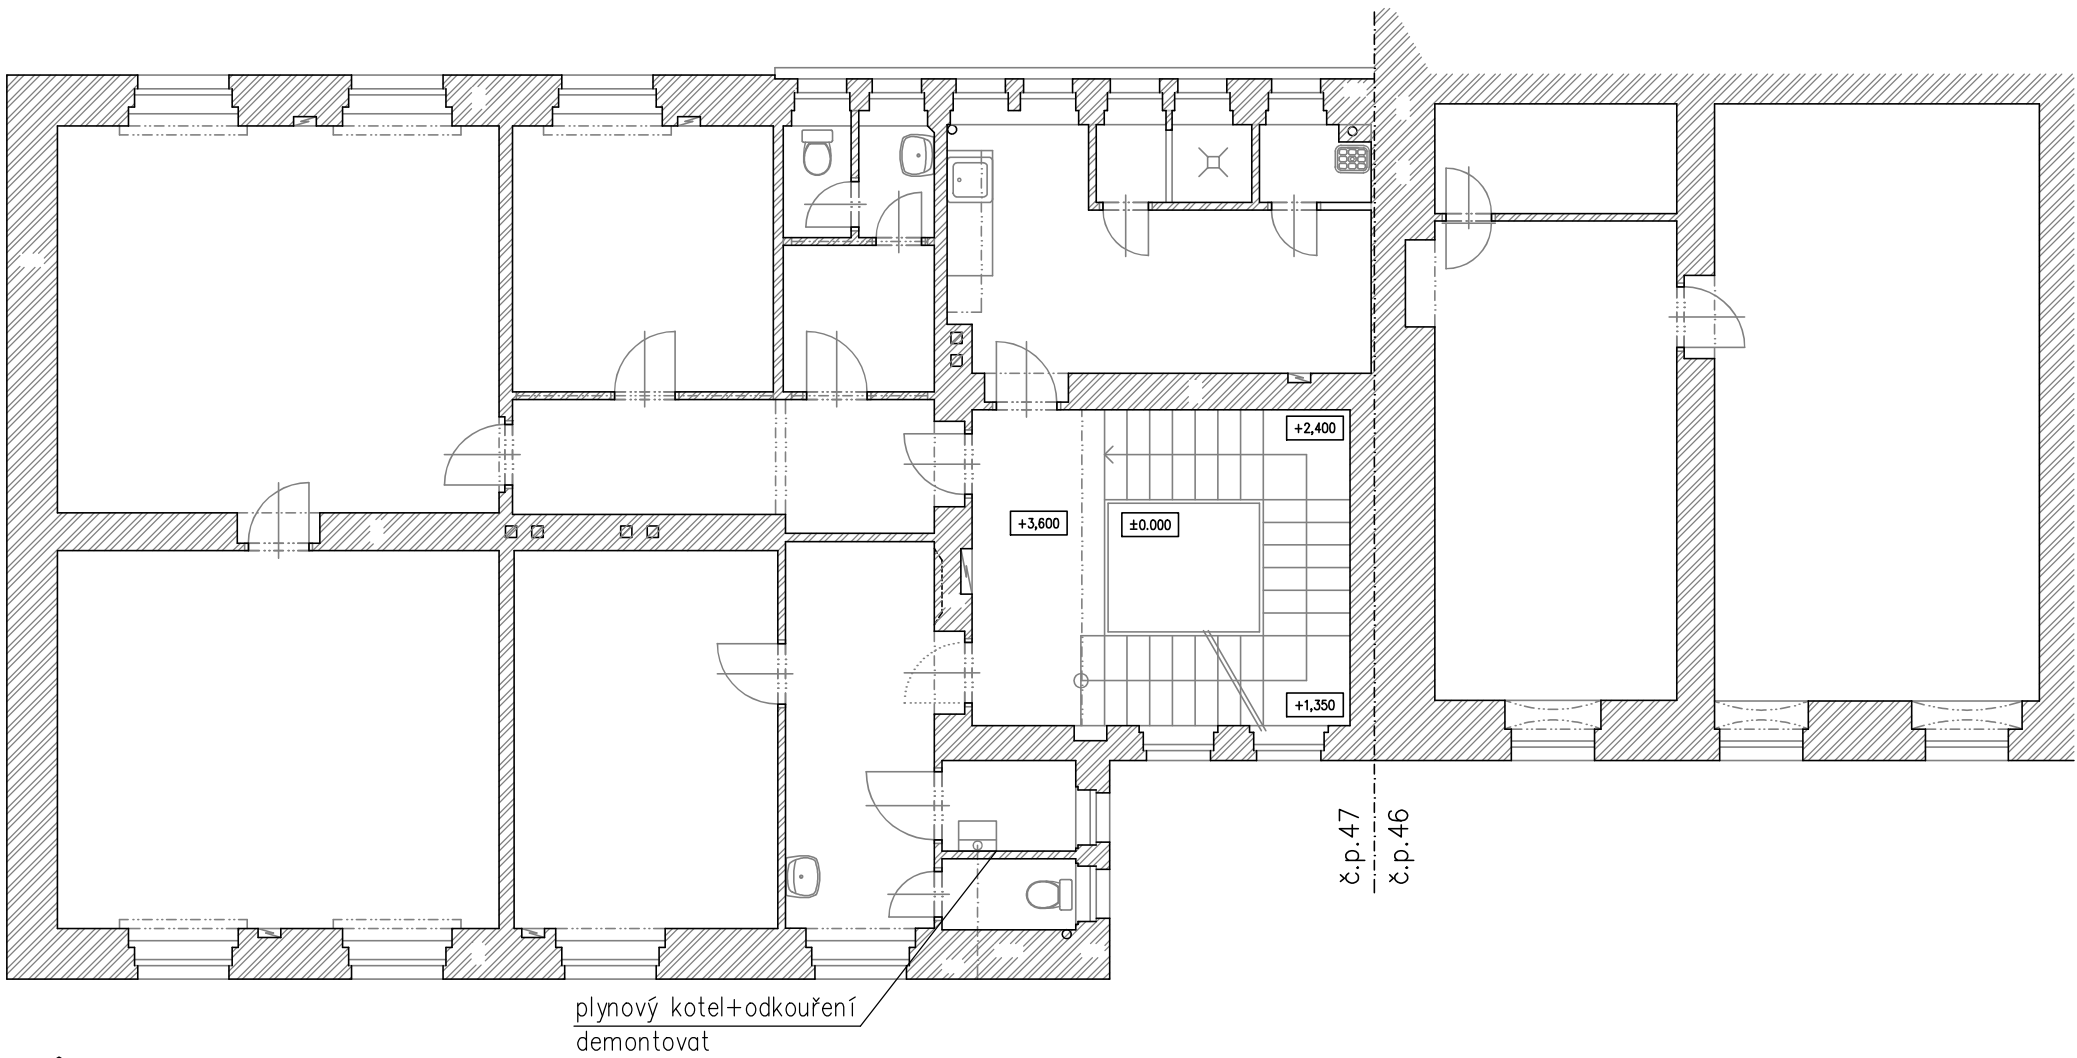

PŮDORYS 3.NP

demontovat komplet rozvody vytápění + otopná tělesa

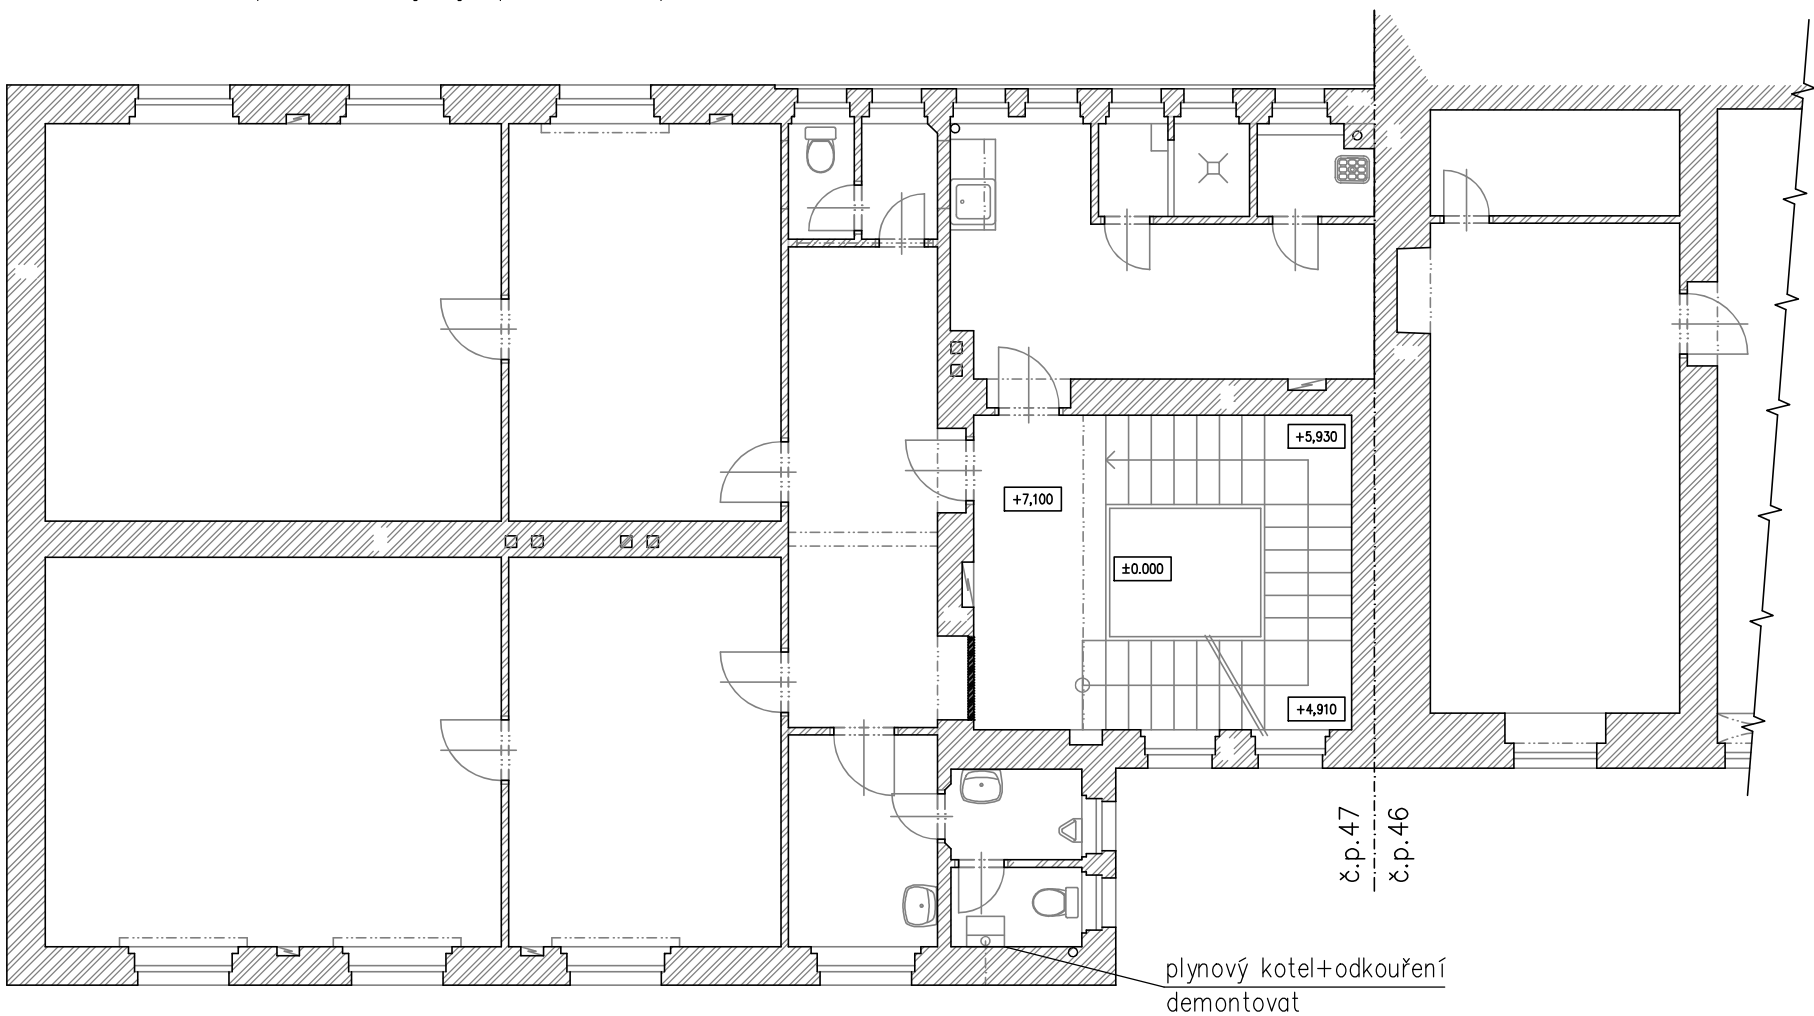

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMÁT	4 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	11.2023
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim			ÚČEL	DPS
Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební			MĚŘÍTKO	1:100
			Č.ZAKÁZKY	1449/10/2023
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.4 – Ústřední vytápění			ČÍSLO KOPIE	
DEMONTÁŽE			ČÁST DOK. D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 407