


Křížové centrum 1NP							Podlaží 1NP					
Vývod	Přívod		TOTAL STOP		RP40 - stávající	Přepětová ochrana	RP01	RP10	RP20	RP21	RP30	
Číslo obvodu	002		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specifikace	RE				Podružný rozvaděč 4NP		Podružný rozvaděč 1PP	Podružný rozvaděč 1NP	Podružný rozvaděč 2NP	Podružný rozvaděč 2NP	Podružný rozvaděč 3NP	1NP

Hlavní rozvaděč RH

Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku
 Krytí : IP 40 / IP 20
 Požární klasifikace : EI2 30 DP1-S200/Sa
 Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-C-S
 Ovládací napětí : 230V, 50Hz
 Jmenovitý proud : 63A
 Směr vývodů : vrchem, spodem

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim	
Č. ZAKÁZKY :	1449/19/2023	
DATUM:	11/2023	
STUPEŇ:	DPS	
Název akce :	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební	
Část :	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
Výkres :	Hlavní rozvaděč RH	
ČÁST VÝKRESU:		1
ČÍSLO VÝKRESU:		EL 15

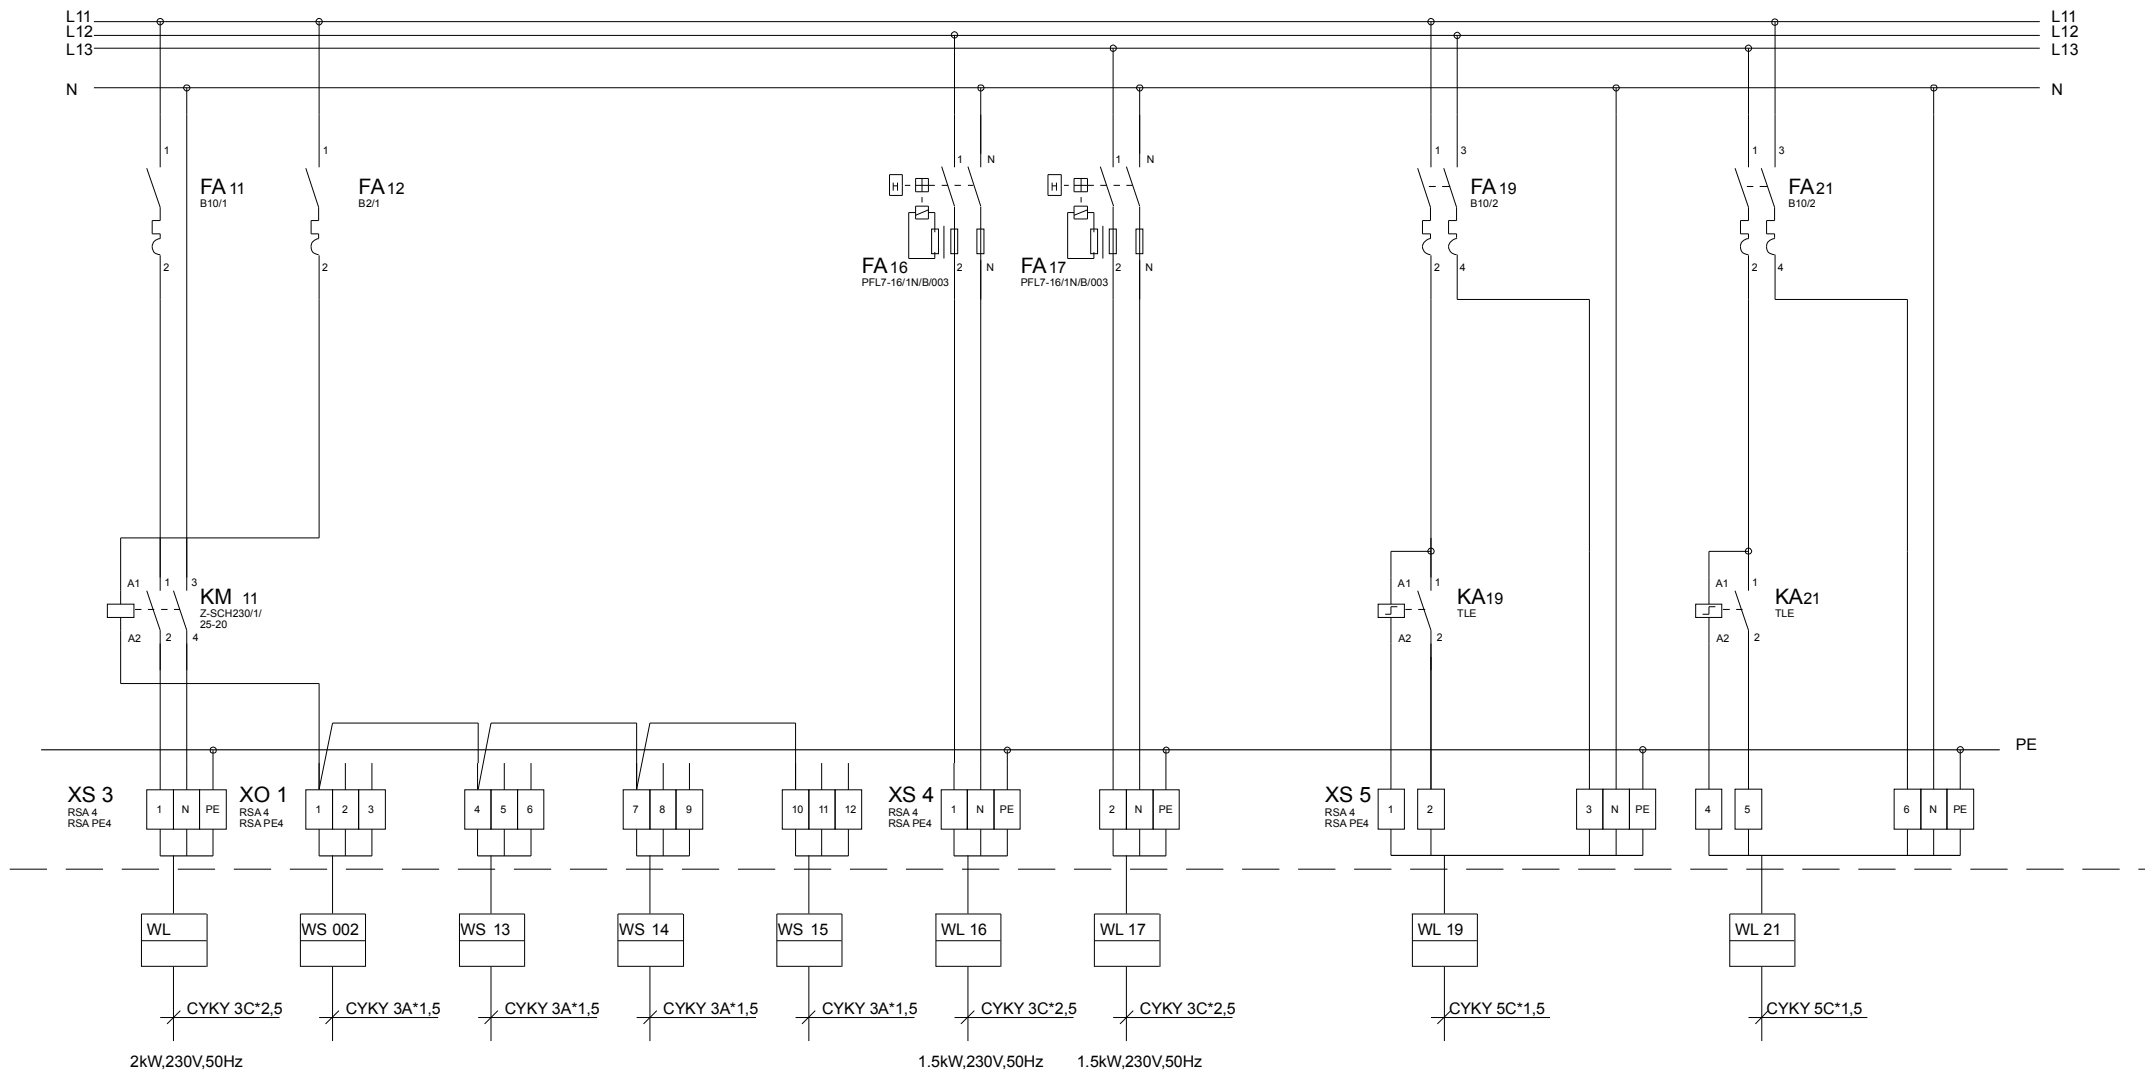


Vývod	Ohříváč TUV	Signál HDO	Signál HDO	Signál HDO	Signál HDO	Zásuvka - Ohříváč TUV	Zásuvka - Ohříváč TUV		Světelný	Nouzové osvětlení	Světelný	Nouzové osvětlení
Číslo obvodu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Specifikace	EOV 1	RE	RP20	RP21	RP30	EOP	EOP		Schodiště 1NP-4NP	Schodiště 1NP-4NP	Schodiště 1PP-1NP	Schodiště 1PP-1NP

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RH.


TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.			
INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim		
Č. ZAKÁZKY :	1449/10/2023	DATUM: 11 / 2023	STUPEŇ: DPS
Název akce :	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební		
Část :	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		ČÁST VÝKRESU: 2
Výkres :	Hlavní rozvaděč RH		ČÍSLO VÝKRESU: EL 15

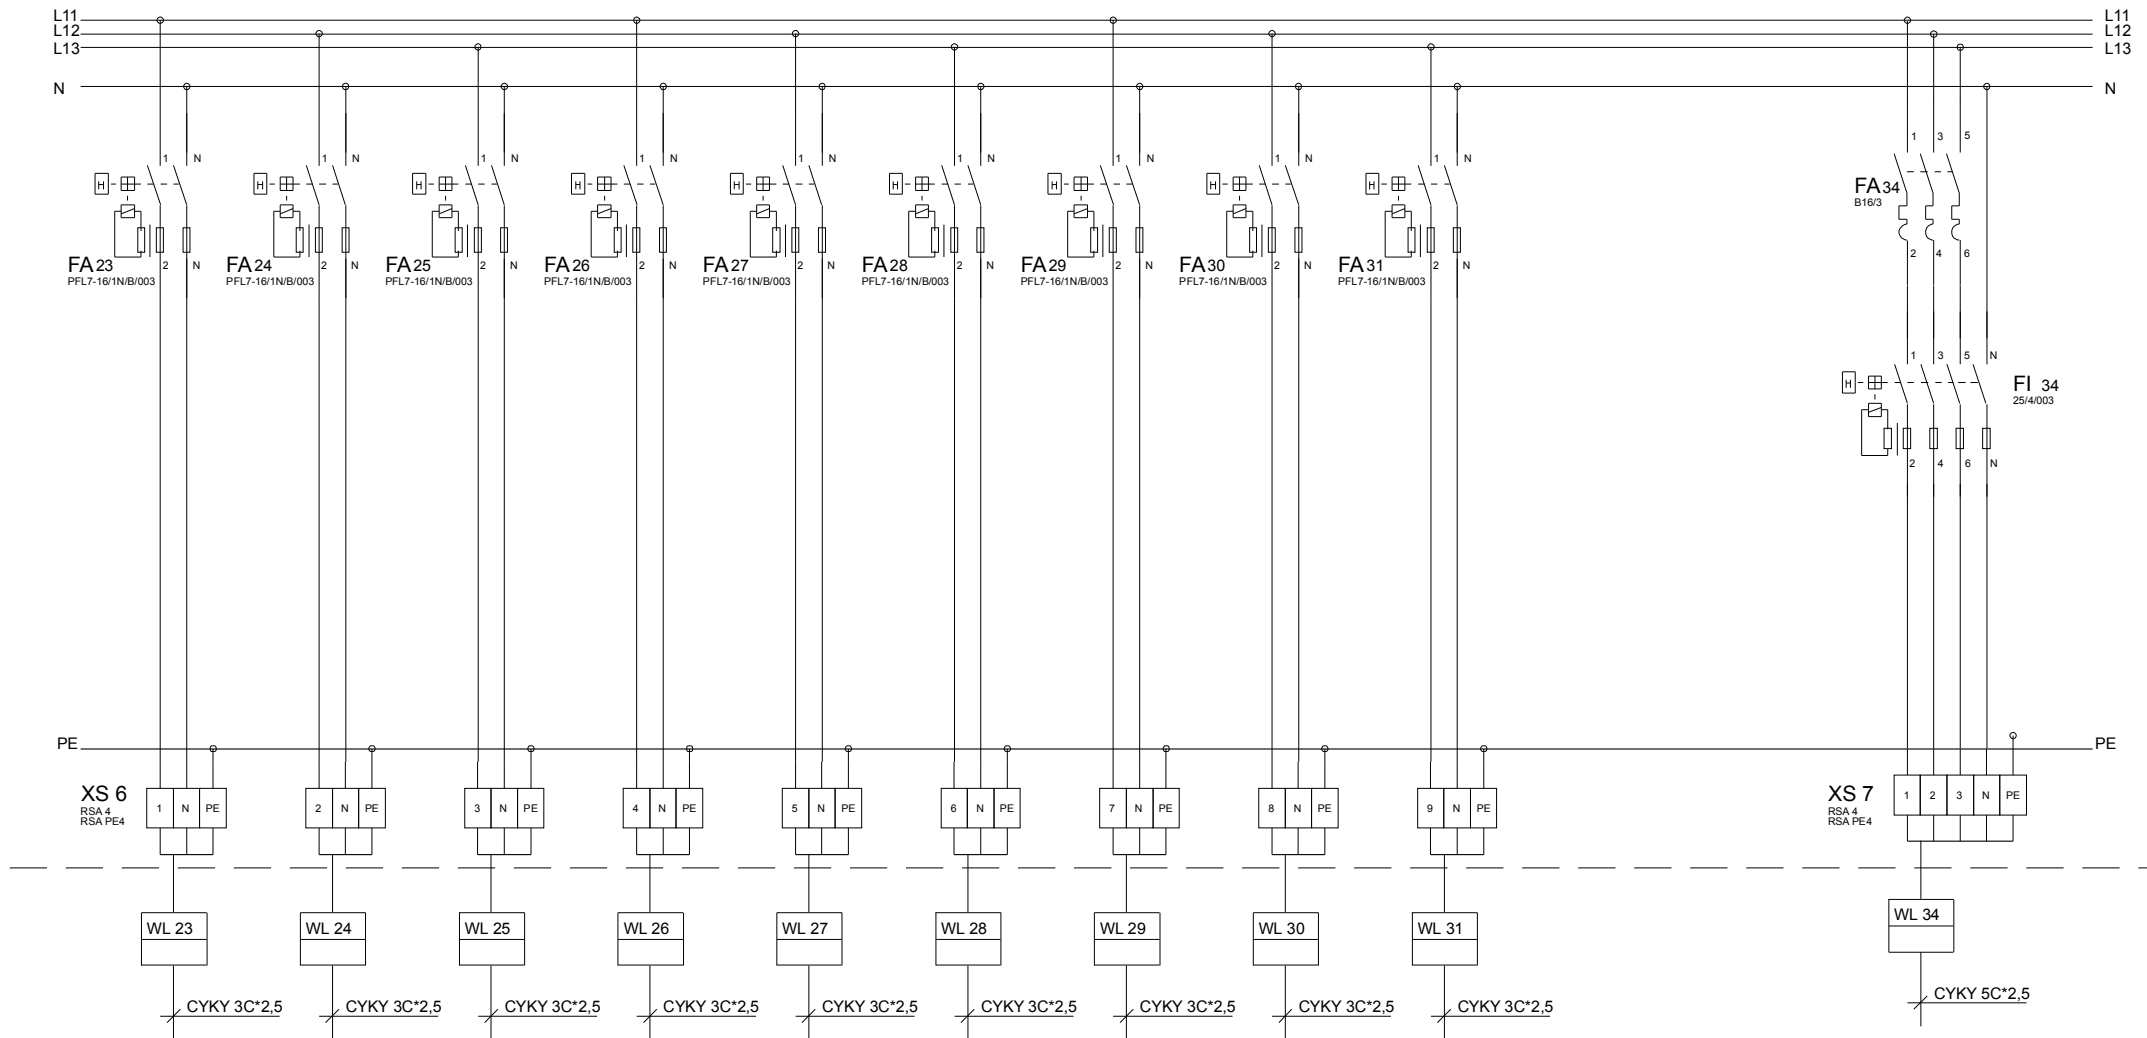

Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový			Zásuvkový 3F
Číslo obvodu	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Specifikace												

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim		
Č. ZAKÁZKY :	1449/10/2023	DATUM: 11./2023	STUPEŇ: DPS
Název akce :	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební		
Část :	D,1,4,3,1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		ČÁST VÝKRESU: 3
Výkres :	Hlavní rozvaděč RH		ČÍSLO VÝKRESU: EL 15

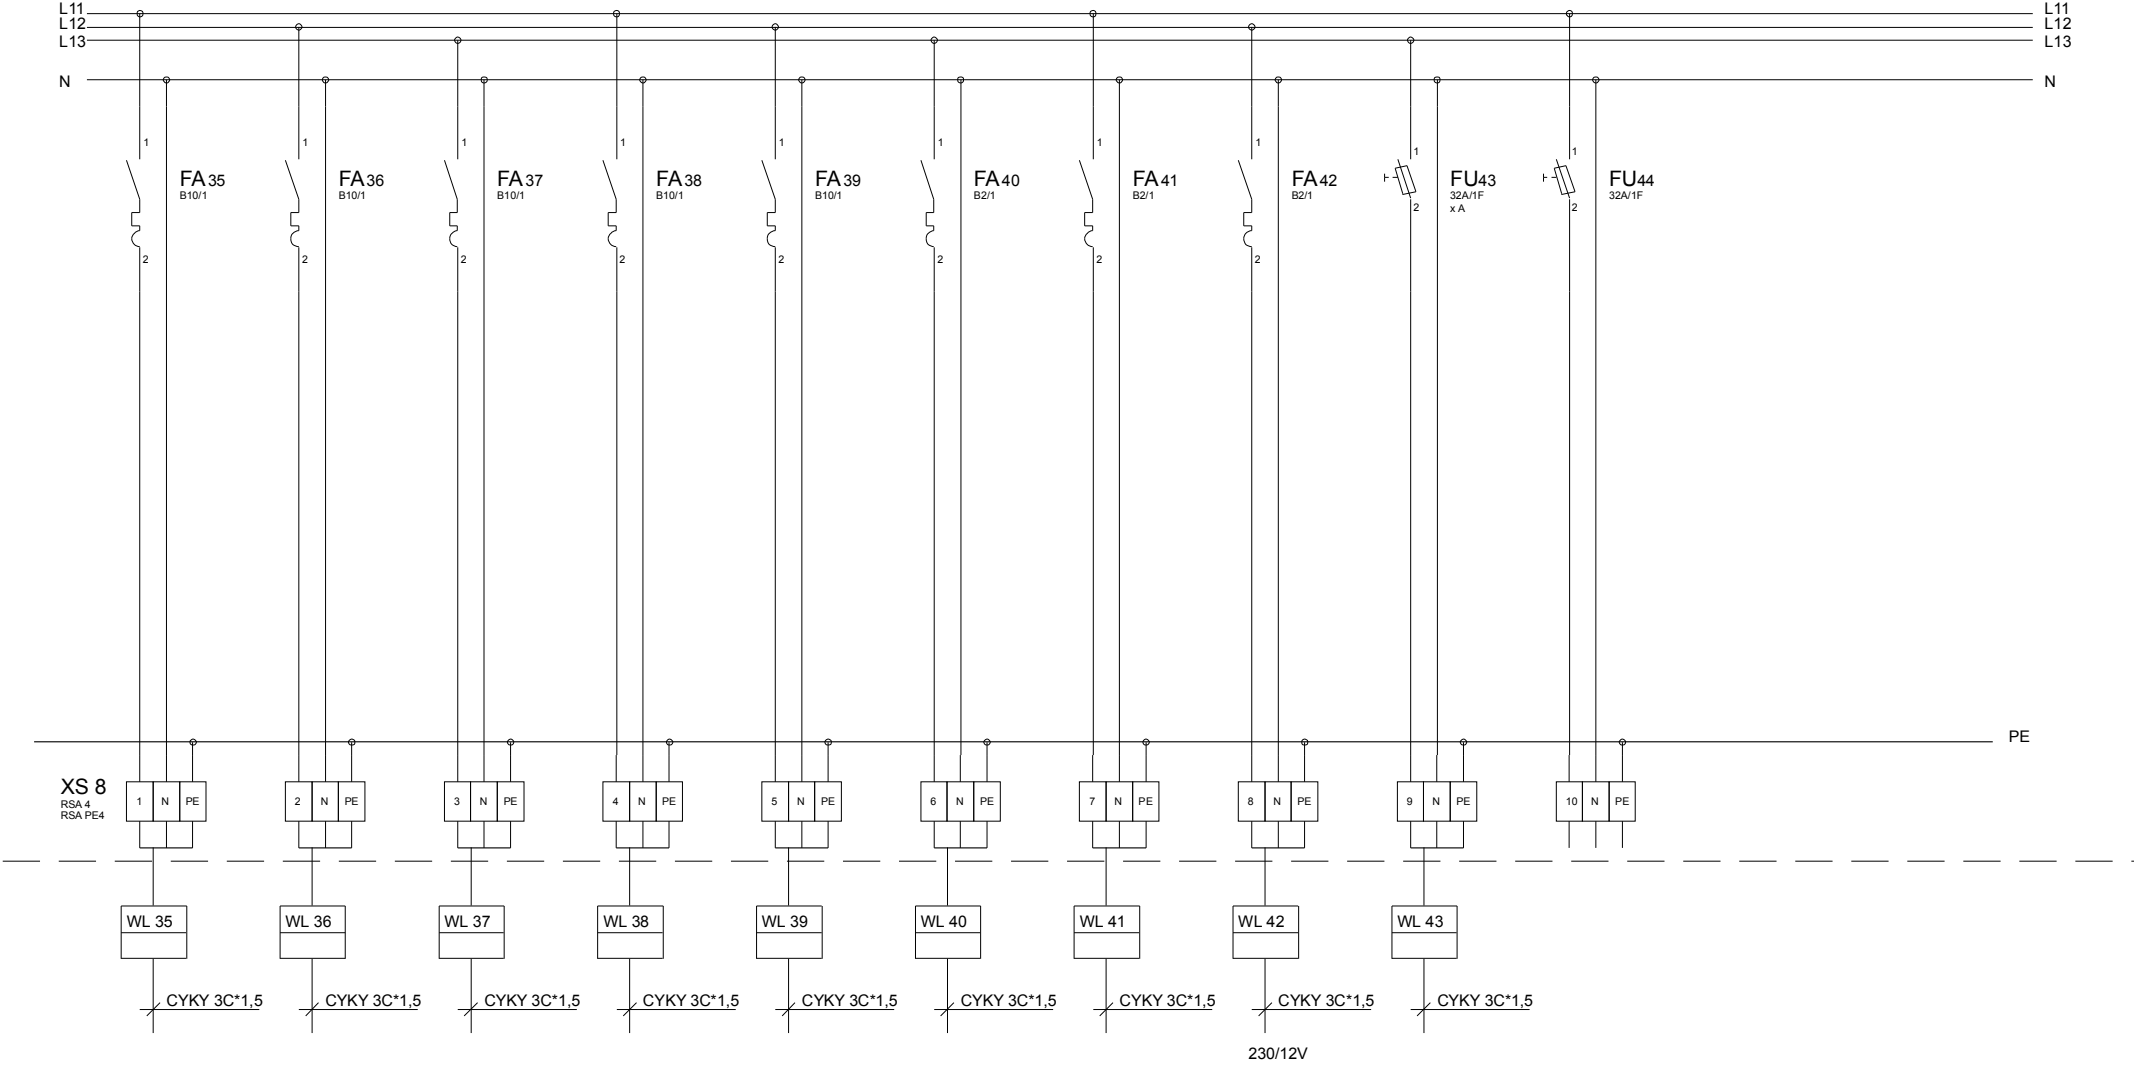

Vývod	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Asistenční systém WC	Docházkový systém	Bezdotyková baterie	El. osoušeč rukou	Rezerva		
Číslo obvodu	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Specifikace									EOR			

TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR :		Město Chrudim, IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY:		Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim			
Č. ZAKÁZKY :	1449/10/2023	DATUM:	11 / 2023		
		STUPEŇ:	DPS		
Název akce : Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební					
Část :		D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		ČÁST VÝKRESU:	4
Výkres :		Hlavní rozvaděč RH		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 15