


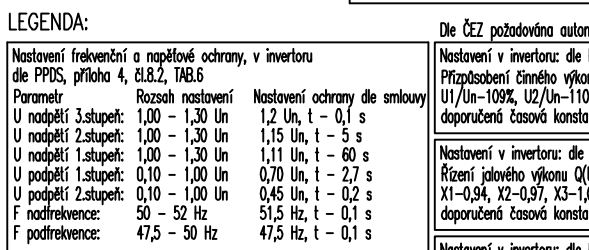

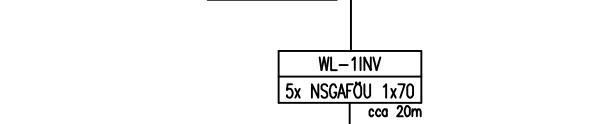

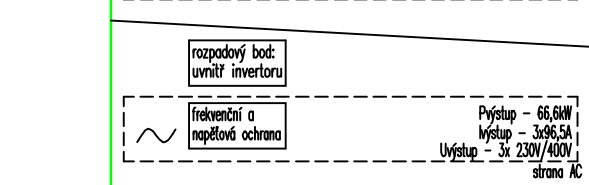
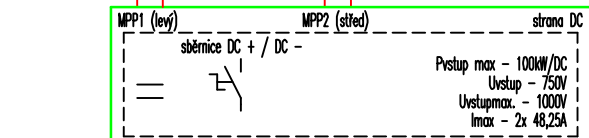

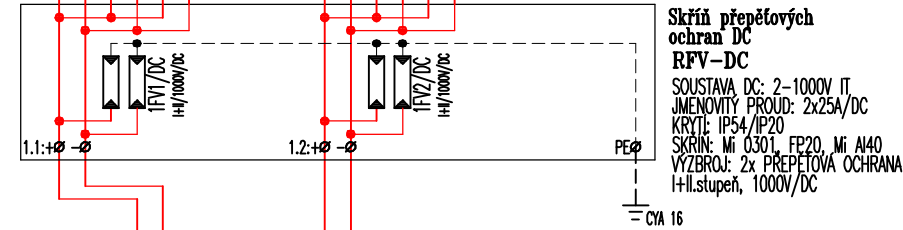



Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Typ výroby: fotovoltaická výroba - ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka, Dr. Jana Malíka 958, 53701 Chrudim II,
k.ú. Chrudim (654299), parcela č.st. 5434
Smlouva o připojení s ČEZ: 22_SOP_01_4122069215


Celkově instalováno: 76,26kWp
Rezervovaný výkon výroby: 76,26kW
Způsob provozu výroby: na základě licence, přebytky do distribuční soustavy

Fotovoltaické panely na objektu:

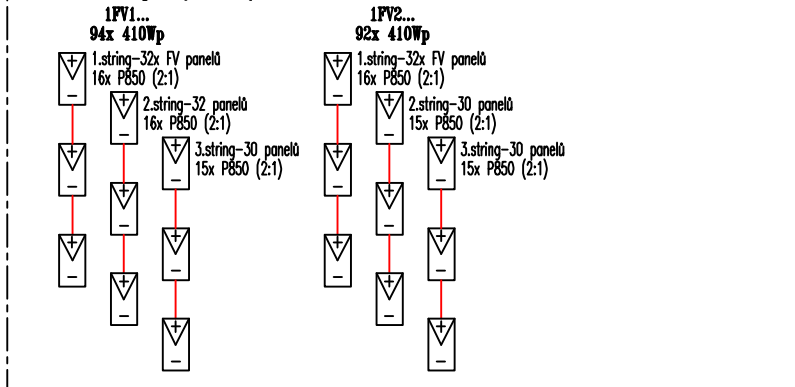

Název Výroby: FVE ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka
Celkově instalováno: 76,26kWp (186ks x 410Wp)






ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka
celý objekt (zdroj-mapy.cz):

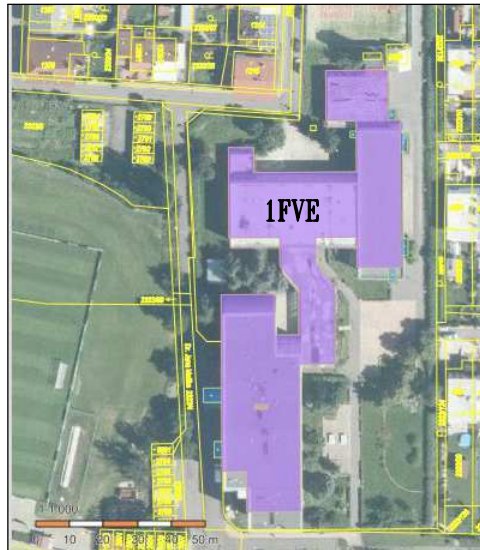

umístění:
v hlavní rozvodně






Rozváděč el. výroby
RFVE

SOUSTAVA: TN-C-S
NAPÁJENÍ AC: 3+PE+N, AC, 50Hz, 400V
JMENOVITÝ PROUD: 160A
KRYTÍ: IP40/IP20
PRŮVOD, VÝVODY: DLE MONTÁŽE ROZVÁDĚČE
UKONČENÍ KABELŮ BUDE V ROZVÁDĚČI
VELIKOST: DLE DODAVATELE

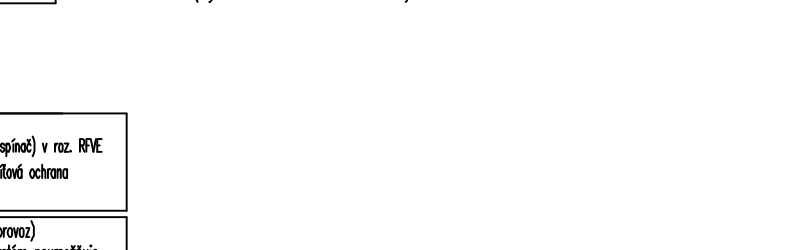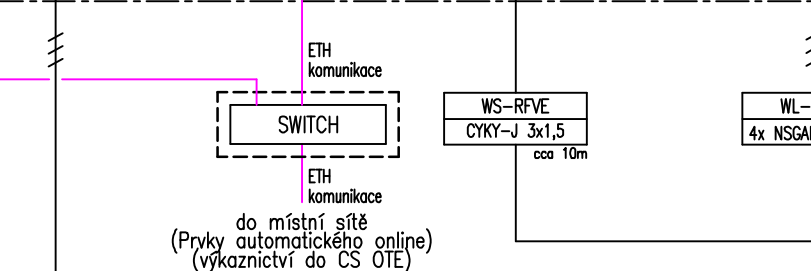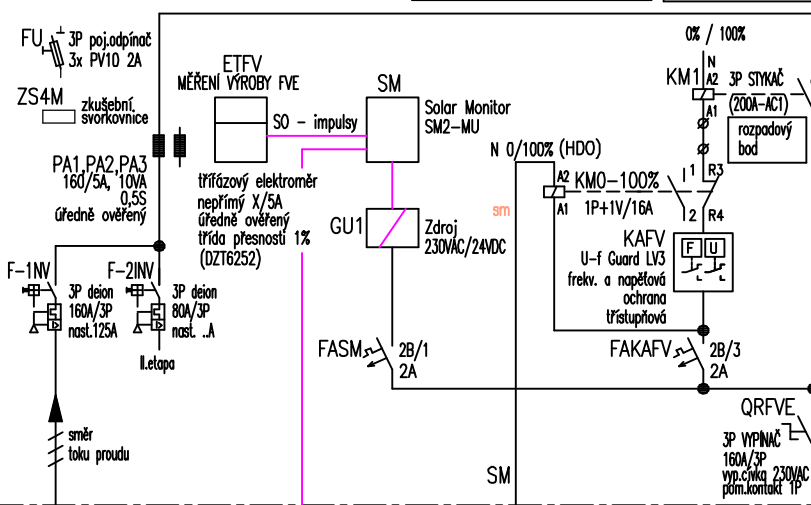












umístění:
u vstupu

STOP FVE
odpojení
od distribuční sítě



ČEZ Distribuce
0,4kV (230/400V)

Distribuční soustava
kabelové vedení NN

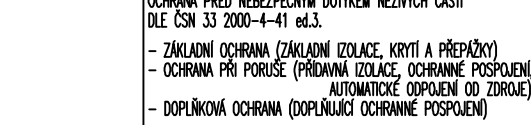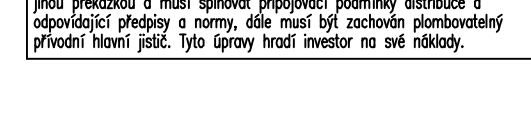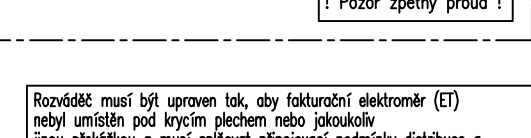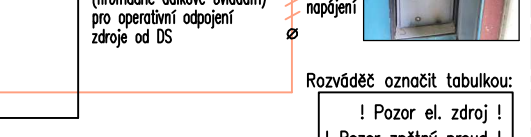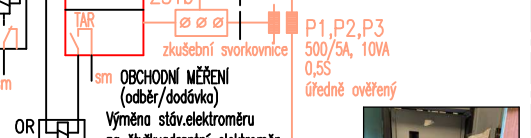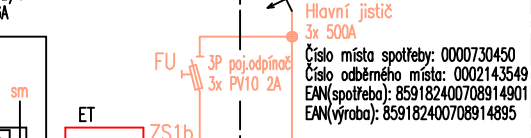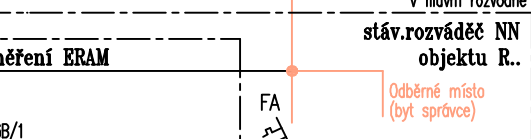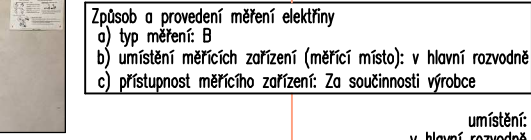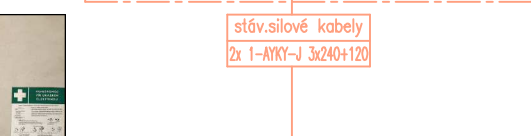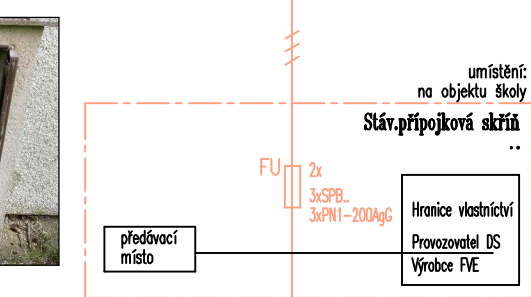

AS-ELEKTRO

VYPRACOVAL: Jiří Albrecht
DATUM: 2023/01 REVIZE: 0

NÁZEV AKCE:
FVE o výkonu 76,26kWp bez akumulace el.energie - ZŠ Dr. Malíka, Chrudim

STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

NÁZEV VÝKRESU:
SCHÉMA

SCHÉMA - Jednopolové schéma přebytků do DS

Kopírování a použití dat nebo i jejich částí je možné jen s písemným svolením této firmy.

Číslo
VÝKRESU: D.1.4.2

DOPORUČENÝ FORMÁT: A3