

					4NP	3NP	2NP	1NP - pravá strana		1NP - levá strana
Vývod	Přepětová ochrana	RS1	RT1	RV	RP04	RP30, RP31	RP20, RP21	RP10	RP11	
Číslo obvodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specifikace		Rozvaděč jídelna	Rozvaděč tělocvična	Rozvaděč výtah	Podružný rozvaděč 4NP	Podružné rozvaděče 3NP	Podružné rozvaděče 2NP	Rozvaděč dílna	Podružný rozvaděč 1NP	

Hlavní rozvaděč RH


Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku
 Krytí : IP 40 / IP 20
 Požární klasifikace : EI2 30 DP1-S200/Sa
 Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-C-S
 Ovládací napětí : 230V ,50Hz
 Jmenovitý proud : 200A
 Směr vývodů : vrchem, spodem

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RH.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.


INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ Husova 9	
Č. ZAKÁZKY :	1431/09/2022	DATUM: 11 / 2022
	STUPEŇ: DPS	
Název akce :	ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VĚHKOSTI UČEBEN A ŠATEN	
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	ČÁST VÝKRESU:
Výkres :	Hlavní rozvaděč RH	1
		ČÍSLO VÝKRESU:
		EL 11

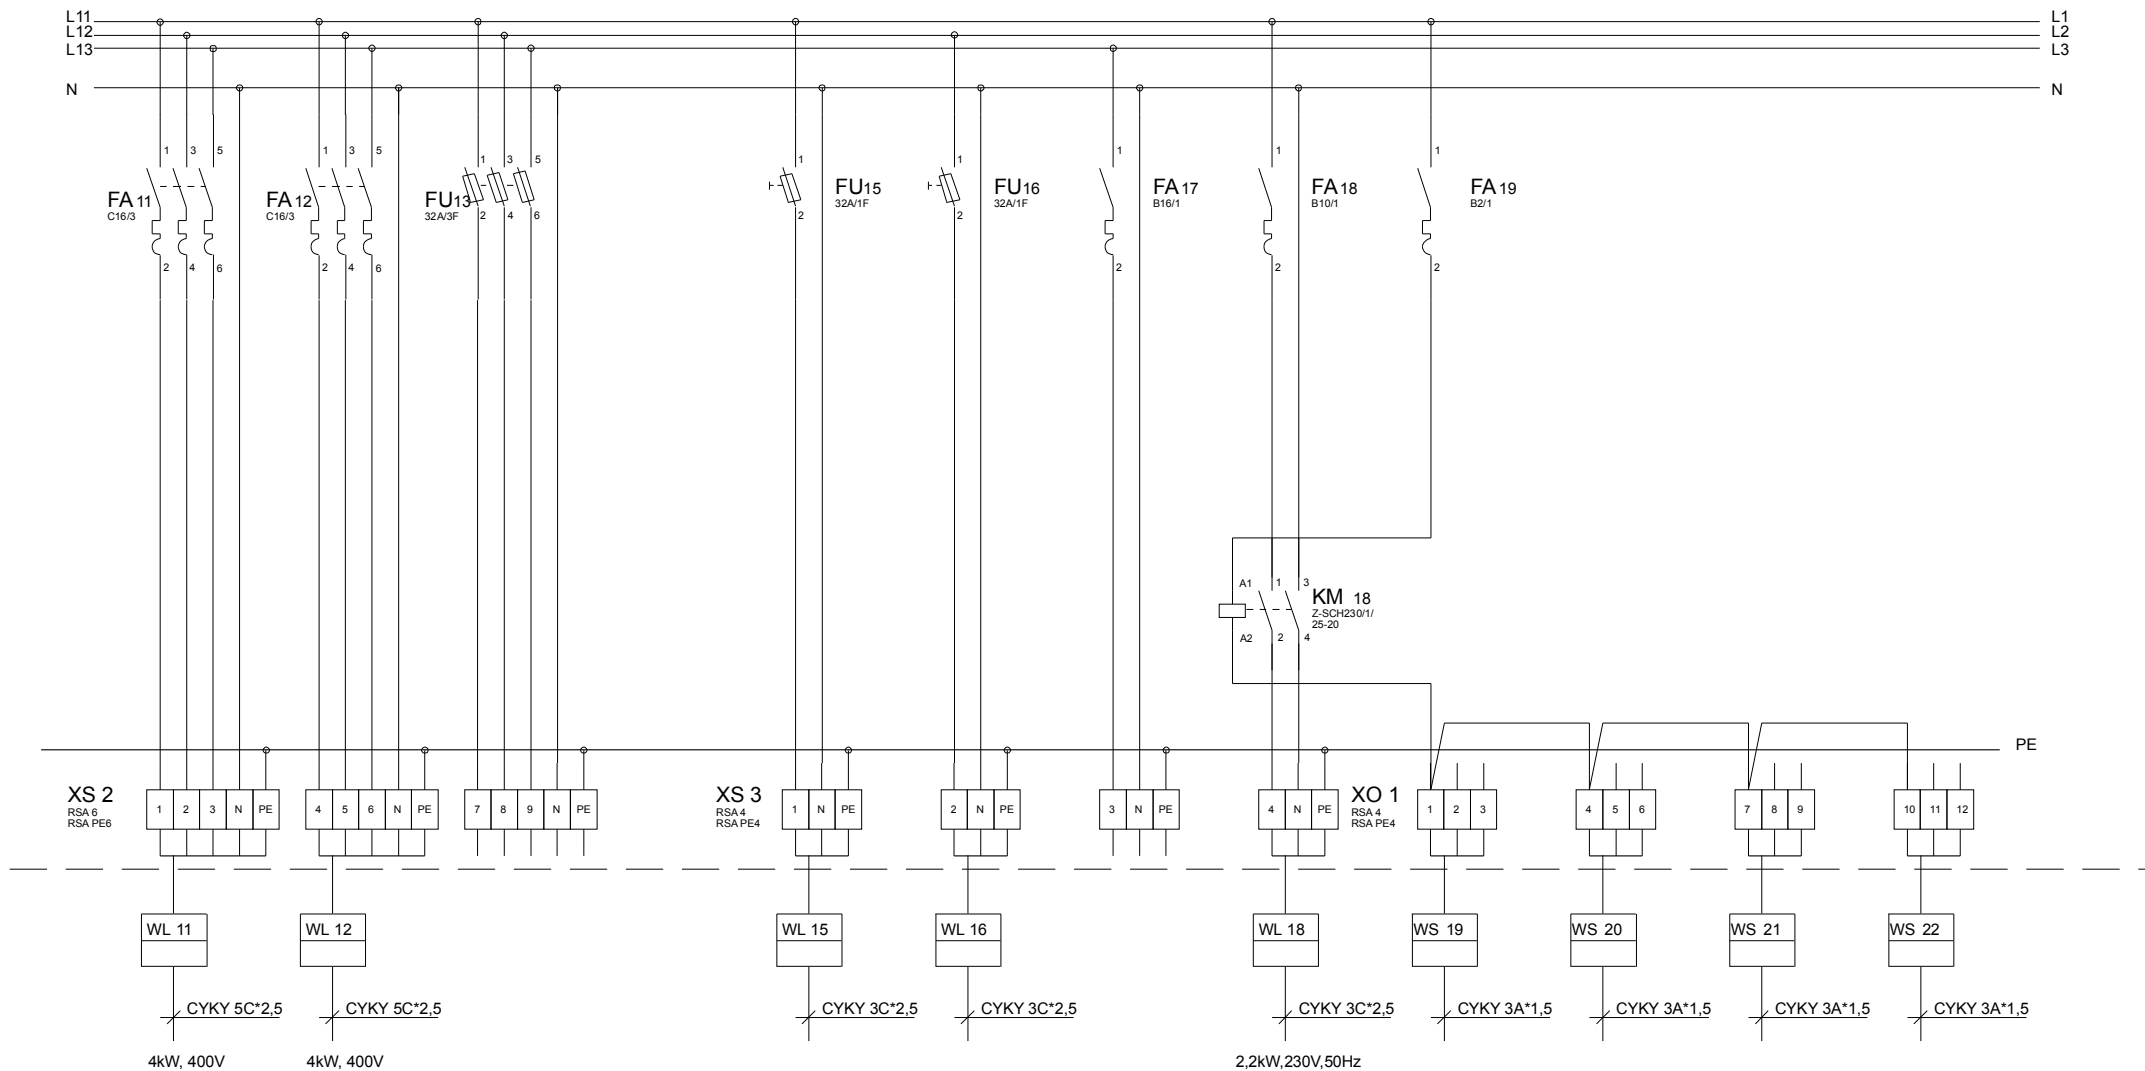

Vývod	Rekuperační jednotka	Rekuperační jednotka	Rezerva		El. osoušeč rukou	El. osoušeč rukou	Rezerva	EOV	Signál HDO	Signál HDO	Signál HDO	Signál HDO
Číslo obvodu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Specifikace					EOR	EOR			RE	RP11	RP20	RP30

TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.


INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211				
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ Husova 9				
Č. ZAKÁZKY :	1431/09/2022	DATUM: 11 / 2022	STUPEŇ: DPS		
Název akce :	ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A SÁTEN				
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE			ČÁST VÝKRESU:	2
Výkres :	Hlavní rozvaděč RH			ČÍSLO VÝKRESU:	EL 11

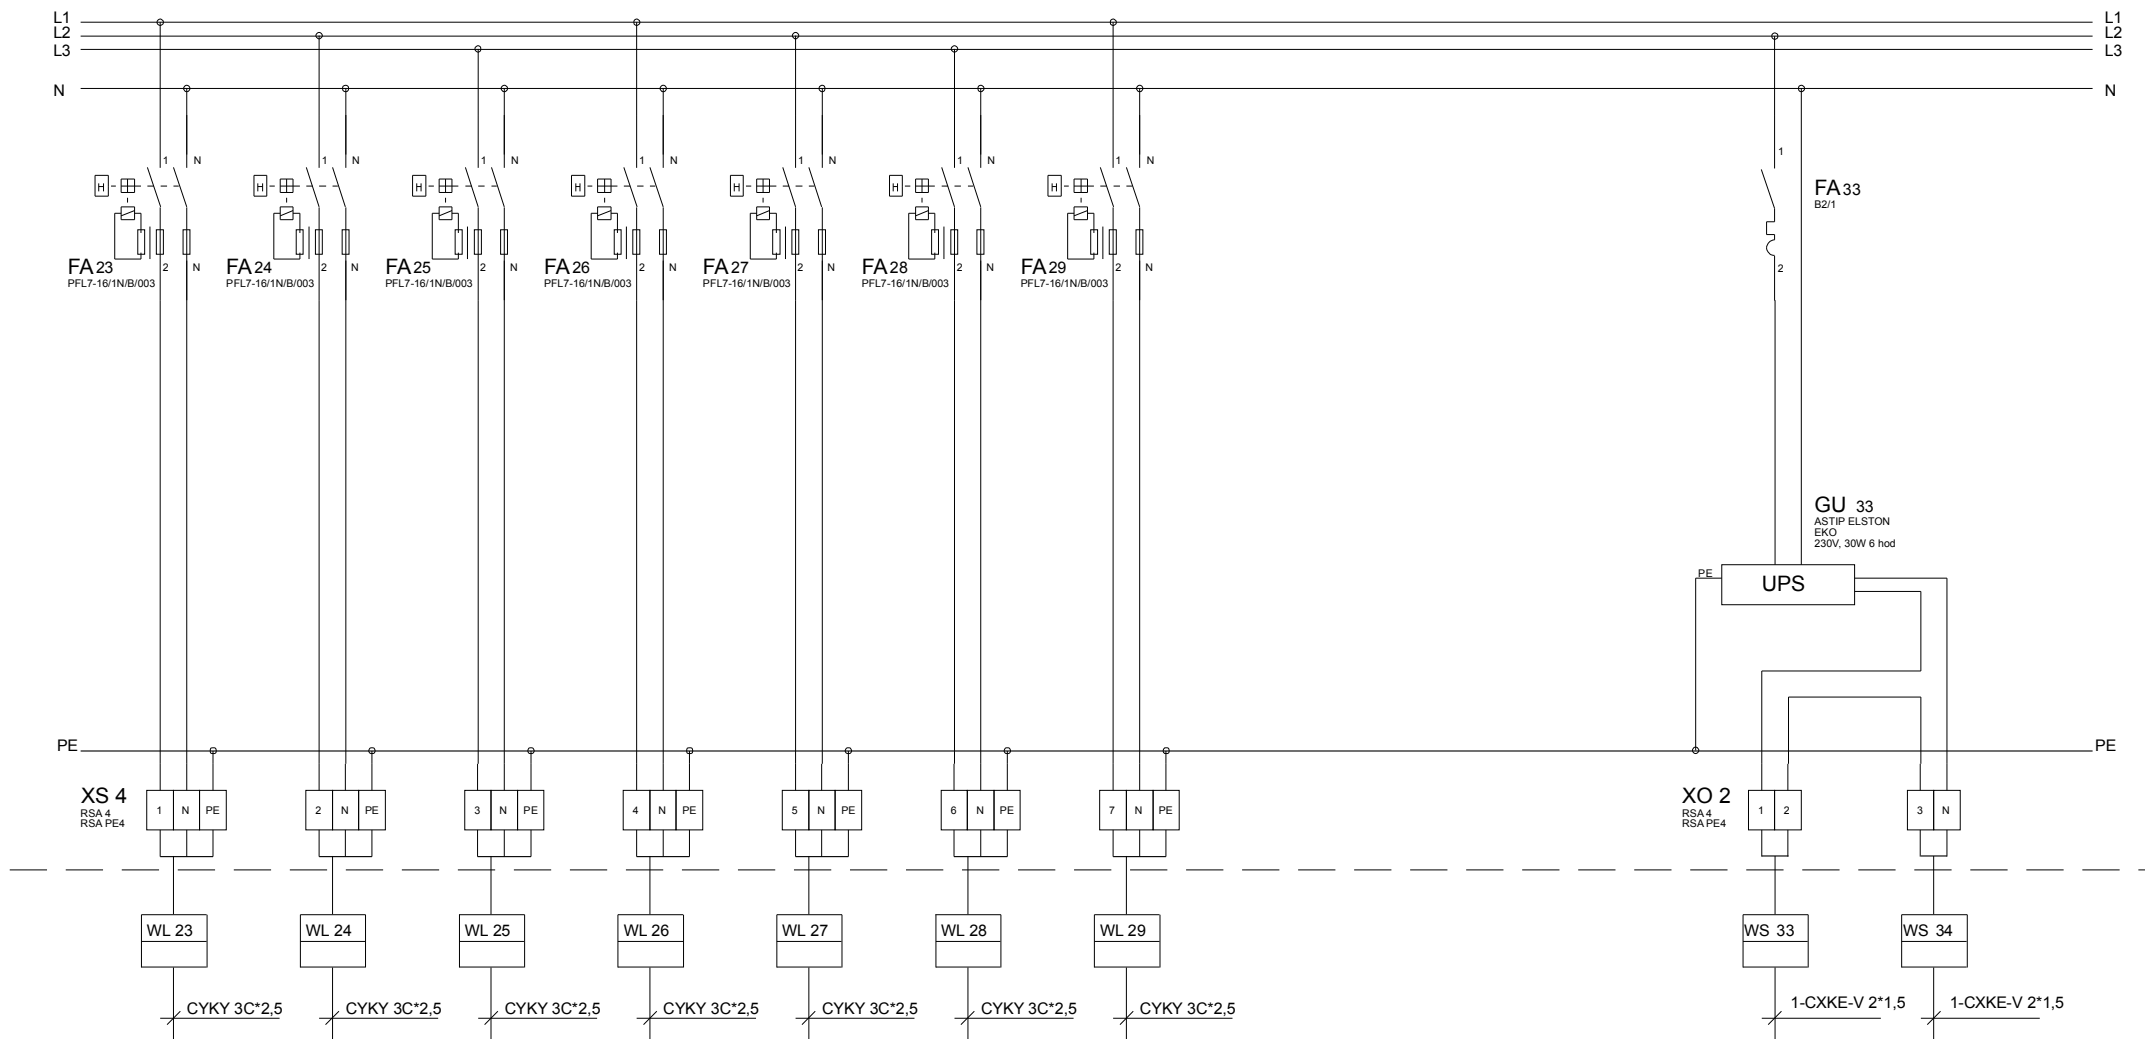

Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový				Tlačítko TS	TOTAL STOP
Číslo obvodu	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Specifikace												

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211			ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN	Část : D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	Část výkresu: 3
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ Husova 9					
Č. ZAKÁZKY :	1431/09/2022	DATUM: 11 / 2022	STUPEŇ: DPS			
Název akce :	ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN					
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE			Číslo výkresu: EL 11		

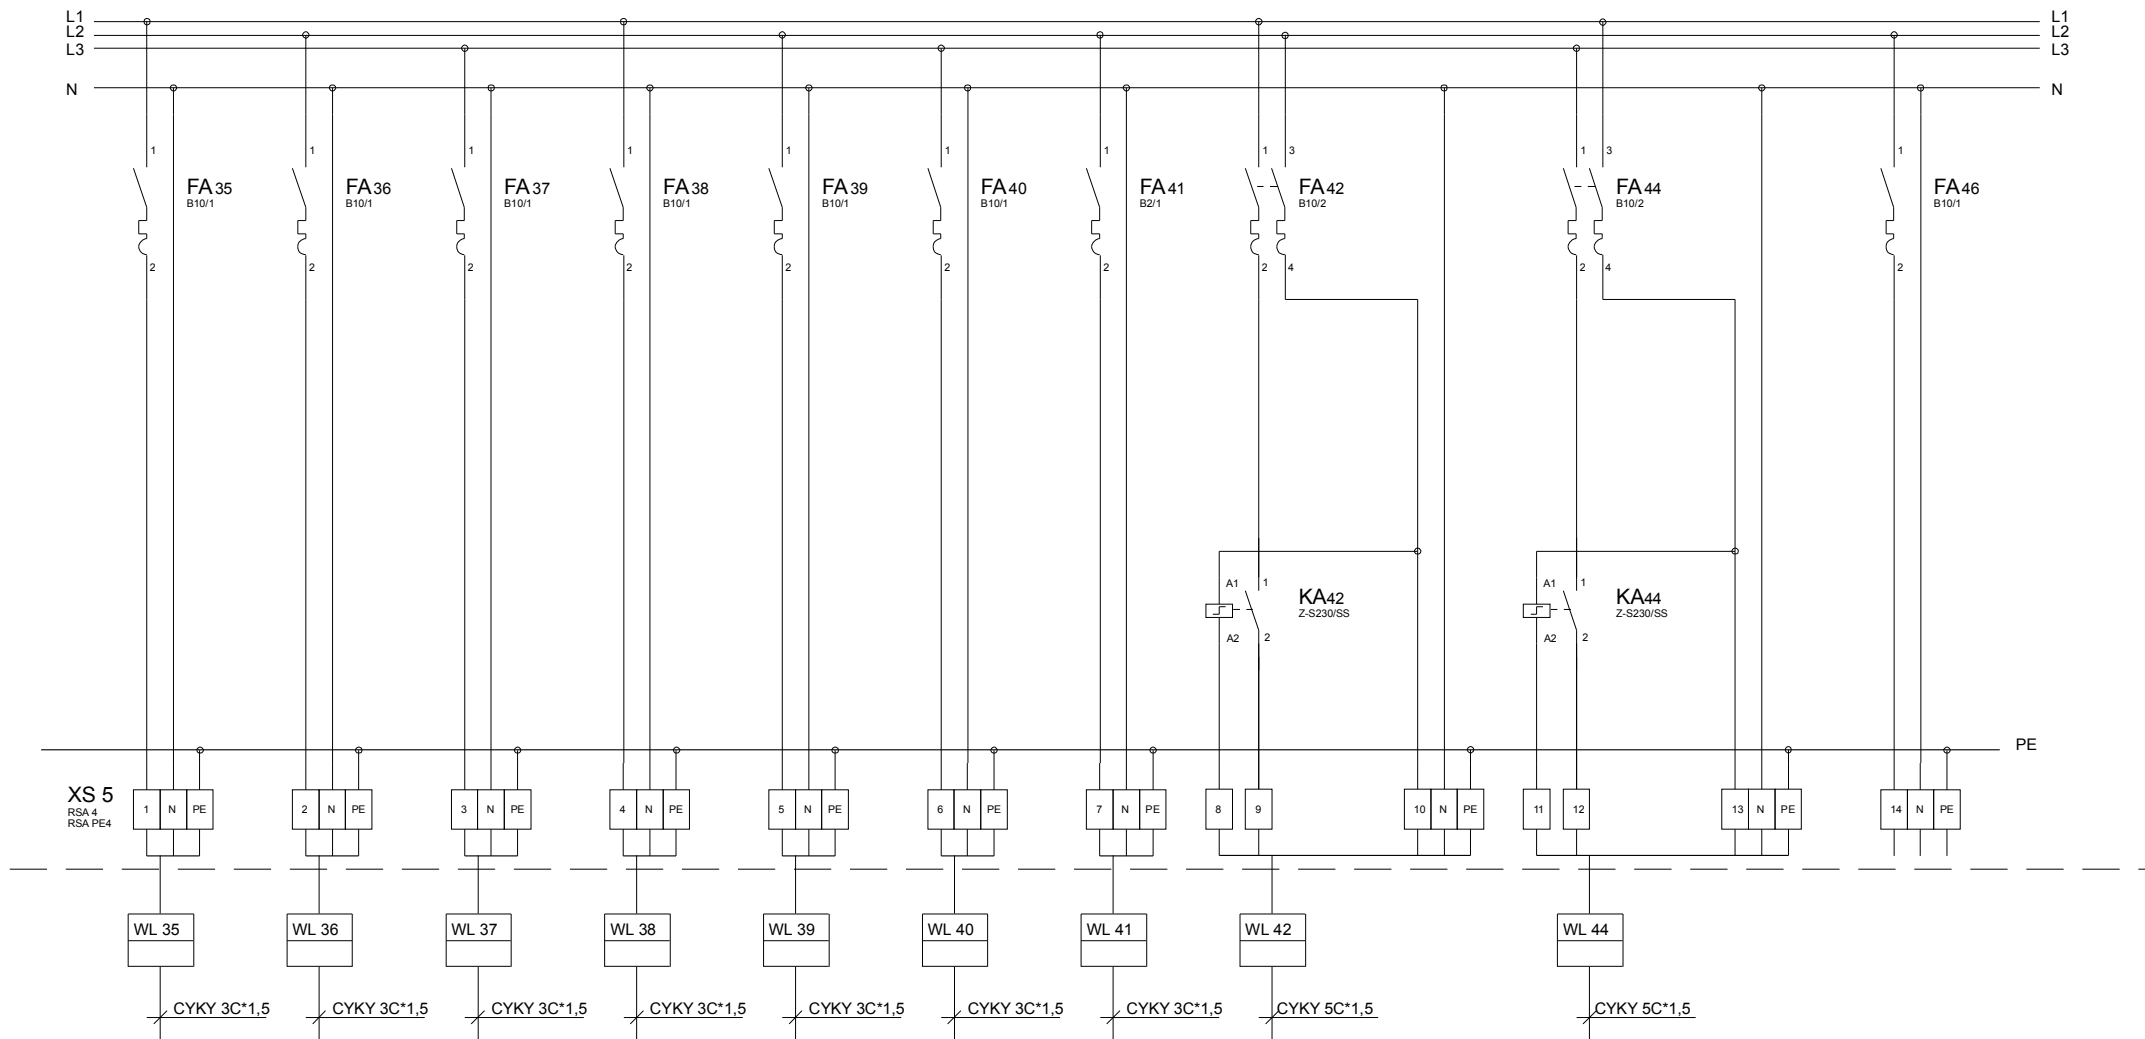

Vývod	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Pisoáry	Světelný	Nouzové osvětlení	Světelný	Nouzové osvětlení	Rezerva
Číslo obvodu	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Specifikace								Vstupní hala	Vstupní hala	Chodba	Chodba	

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ Husova 9			
Č. ZAKÁZKY :	1431/09/2022	DATUM:	11 / 2022	
			STUPEŇ: DPS	
Název akce :	ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN			
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE			
Výkres :	Hlavní rozvaděč RH			
ČÁST VÝKRESU:			4	
ČÍSLO VÝKRESU:			EL 11	