

Vývod	Přepětová ochrana	Rekupační jednotka	Rekupační jednotka	Rezerva				Rekupační jednotka	EOV	Signál HDO
Číslo obvodu	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
Specifikace		REK 1	REK 1					REK 2		RP30

Podružný rozvaděč RP 31


Typ rozvaděče : oceloplechový vestavný
 Krytí : IP 40 / IP 20
 Požární klasifikace : EI2 30 DP1-S200/Sa
 Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S
 Ovládací napětí : 230V, 50Hz
 Jmenovitý proud : 63A
 Směr vývodů : vrchem, spodem

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RP 31.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.


INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ Husova 9	
Č. ZAKÁZKY :	1431/09/2022	DATUM: 11 / 2022
		STUPEŇ: DPS
Název akce :	ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A SÁTEN	
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	ČÁST VÝKRESU:
Výkres :	Podružný rozvaděč RP 31	1
		ČÍSLO VÝKRESU:
		EL 17

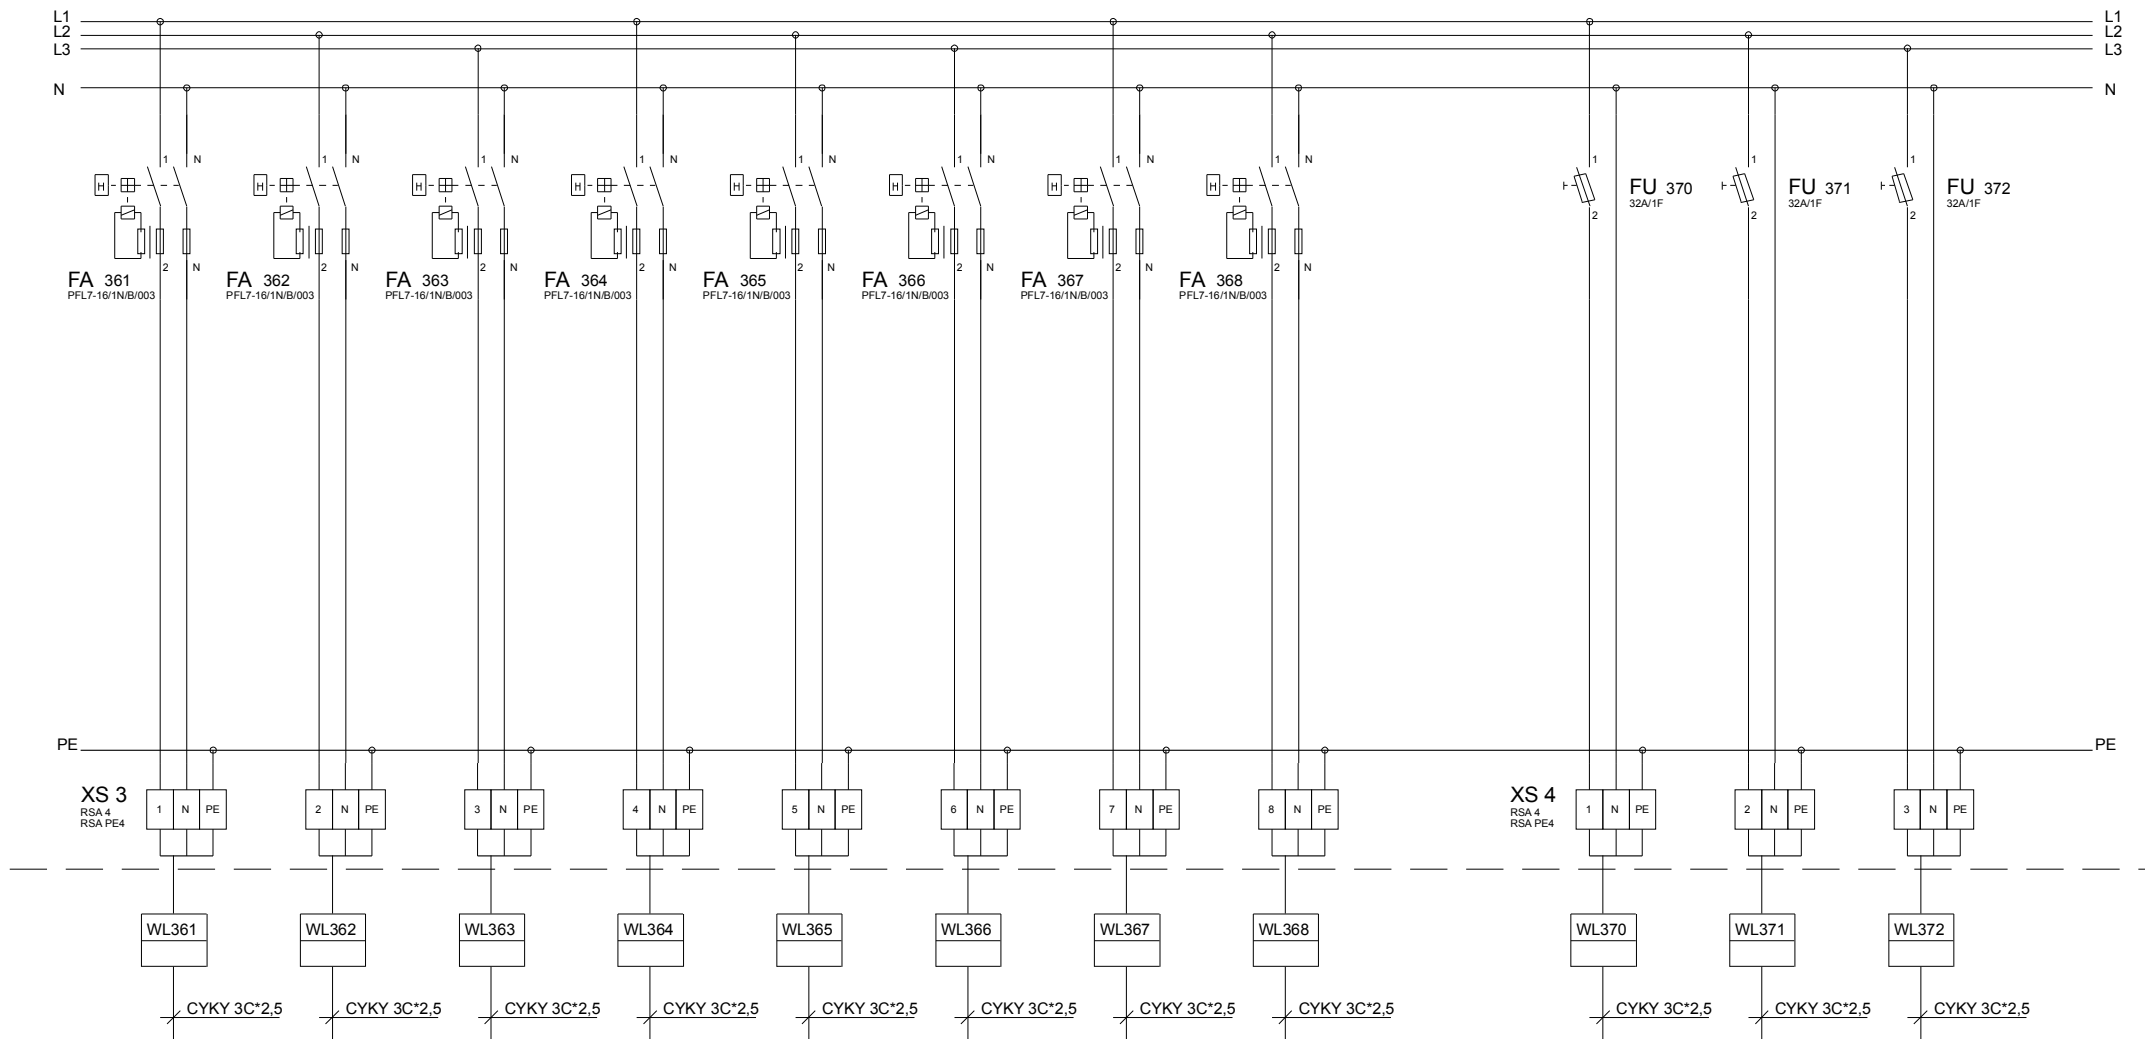

Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový		El. osoušeč rukou	El. osoušeč rukou	El. osoušeč rukou
Číslo obvodu	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
Specifikace										EOR	EOR	EOR

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211				
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ Husova 9				
Č. ZAKÁZKY :	1431/09/2022	DATUM: 11 / 2022	STUPEŇ: DPS		
Název akce :	ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A SÁTEN				
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE			ČÁST VÝKRESU:	2
Výkres :	Podružný rozvaděč RP 31			ČÍSLO VÝKRESU:	EL 17



Vývod	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Světelný	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	
Číslo odvodu	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
Specifikace								Server	Rack	Zdroj - Rozhlas	Zdroj NVR - kamery	

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211				
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ Husova 9				
Č. ZAKÁZKY :	1431/09/2022	DATUM:	11 / 2022		
		STUPEŇ:	DPS		
Název akce :	ZŠ HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A SÁTEN				
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE			ČÁST VÝKRESU:	3
Výkres :	Podružný rozvaděč RP 31			ČÍSLO VÝKRESU:	EL 17