


a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

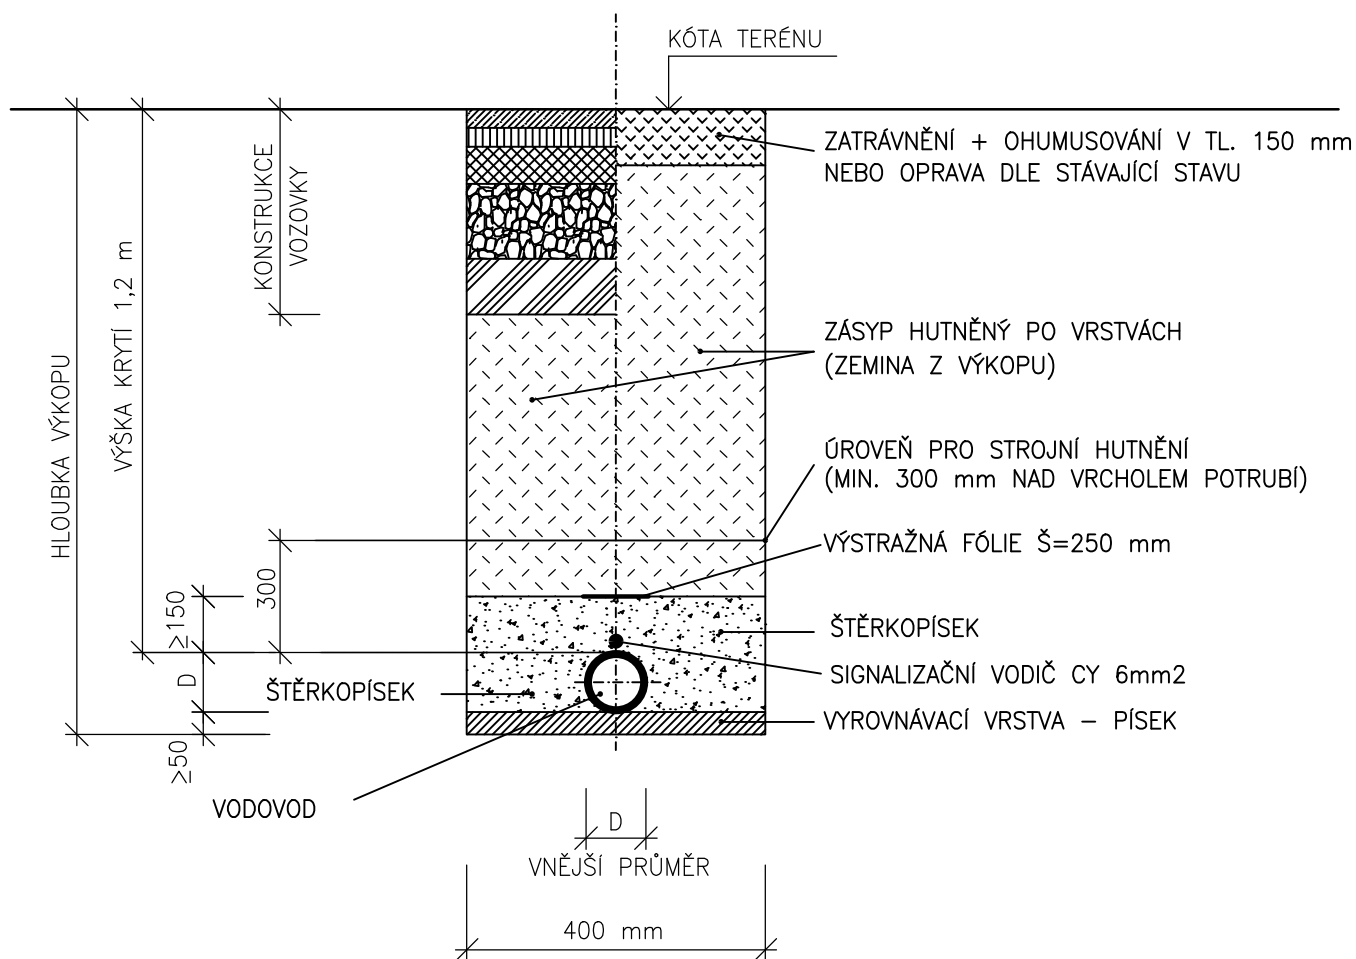

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA

Vypracoval Jan Balihar	Kontroloval Ondřej Balihar		
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO: 00270211		formát	1x A4
Akce ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVA REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN		datum	04/2023
		účel	DPS
		měřítko	BEZ
		část	technika prostředí staveb vodovod
Obsah výkresu VODOVOD – ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI		č. výkresu	D.1.4.1.b. – V6