

Vývod	Přívod		Přepětová ochrana		Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový
Číslo obvodu	6		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Specifikace											Pračka	3NP

Podružný rozvaděč RP2


Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku
Krytí : IP 40 / IP 20
Požární klasifikace : EI2 30 DP1-S200/Sa
Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S
Ovládací napětí : 230V , 50Hz
Jmenovitý proud : 40A
Směr vývodů : vrchem, spodem

Poznámka:

- Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče "
- V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RP2.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	537 01 Chrudim, Na Valech 182	
Č. ZAKÁZKY :	1469/02/2024	DATUM: 04 / 2024
		STUPEŇ: DPS
Název akce :	MŠ Na Valech č.p. 182, Chrudim	
	Rekonstrukce vnitřních rozvodů	
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	ČÁST VÝKRESU:
Výkres :	Podružný rozvaděč RP2	1
		ČÍSLO VÝKRESU:
		EL 14

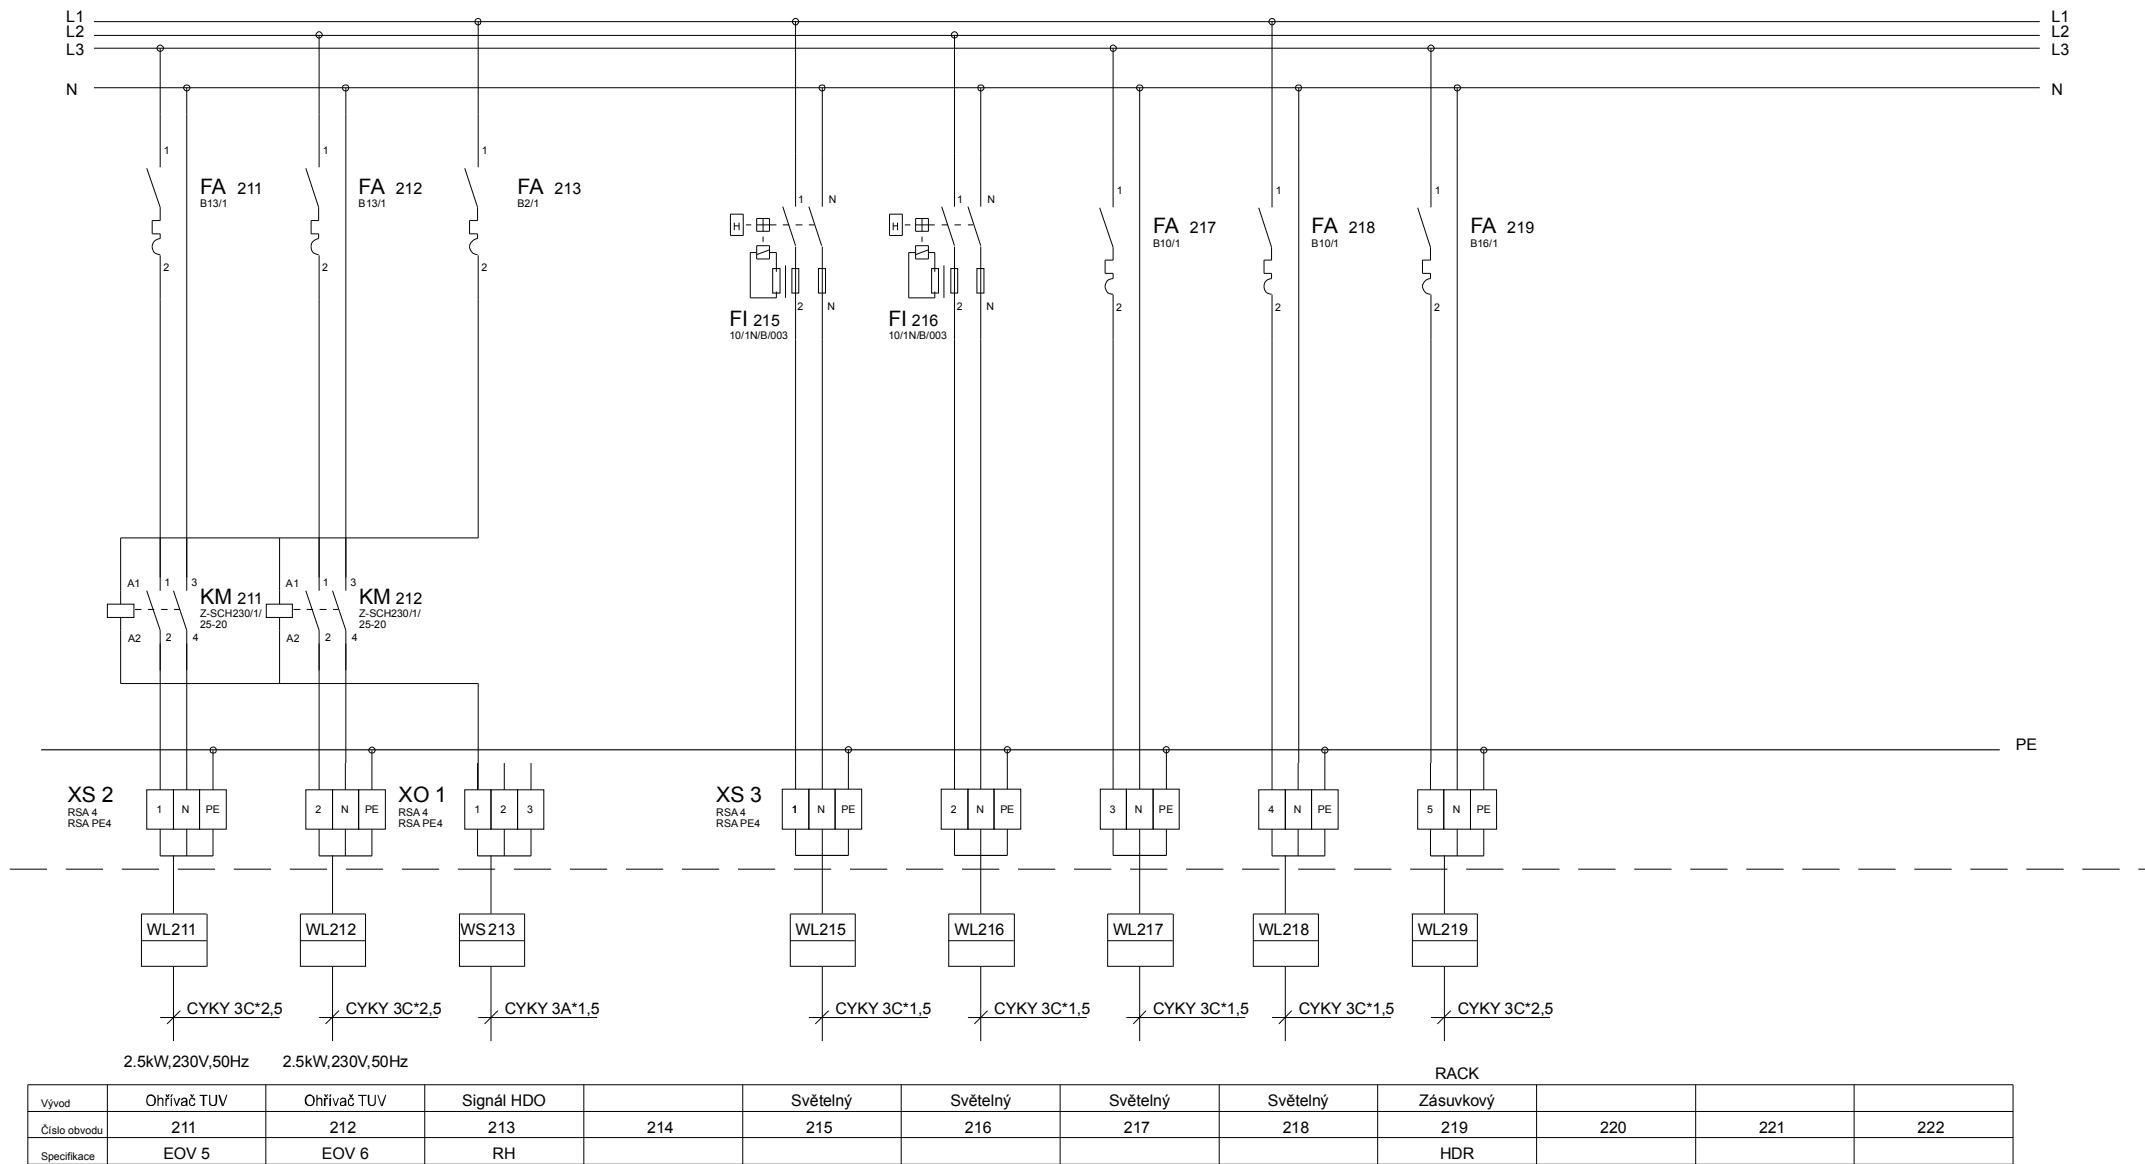

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211				
MÍSTO STAVBY:	537 01 Chrudim, Na Valech 182				
Č. ZAKÁZKY :	1469/02/2024	DATUM: 04 / 2024	STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ Na Valech č.p. 182, Chrudim Rekonstrukce vnitřních rozvodů				
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE			ČÁST VÝKRESU:	2
Výkres :	Podružný rozvaděč RP2			ČÍSLO VÝKRESU:	EL 14