

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
L2.01	CHODBA	9,01
L2.02	LOGOPEDIE	6,31
L2.03	PŘÍPRAVNA	6,83
L2.04	DENNÍ MÍSTNOST	34,52
L2.05	LEHÁRNA	25,23
L2.06	KOMORA	3,72
L2.07	UMÝVÁRNA, WC	16,58
L2.08	ŠATNA	14,33
L2.09	WC	5,49
L2.10	ÚKLID	1,62
L2.11	KANCELÁŘ	7,91
L2.12	KRYTÁ TERASA	23,46


LEGENDA :

- TKV – TERMOSTATICKÝ VENTIL INTEGROVANÝ V TĚLESECH VK
TrV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
DŠ – DVOJITÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA :

- NA VENTILY NOVÝCH TĚLES OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- NA VENTILY TĚLES UMÍSTĚNÝCH ZA ZÁKRYTEM OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE S DÁLKOVÝM SENZOREM
- DÉLKA KAPILÁRY 2 m (1.04, 1.05, 1.06)
- POTRUBNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z Cu TRUBEK

OZNAČENÍ DESKOVÝCH TĚLES :

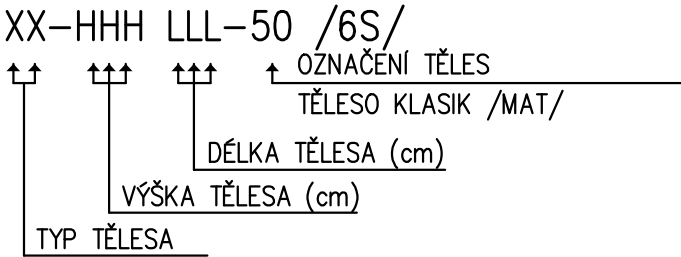

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PK Interklima s.r.o. Dražovice 108, 533 33 Pardubice	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	3x A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	02.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	NEMÁ
S0 02 – Objekt MŠ – severní pavilon			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
D – Dokumentace objektu D.1.4.4 – Ústřední vytápění			ZMĚNA č.	
			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS 2. NP			ČÁST DOK. S0-02-D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 403