


PŘÍZEMÍ:

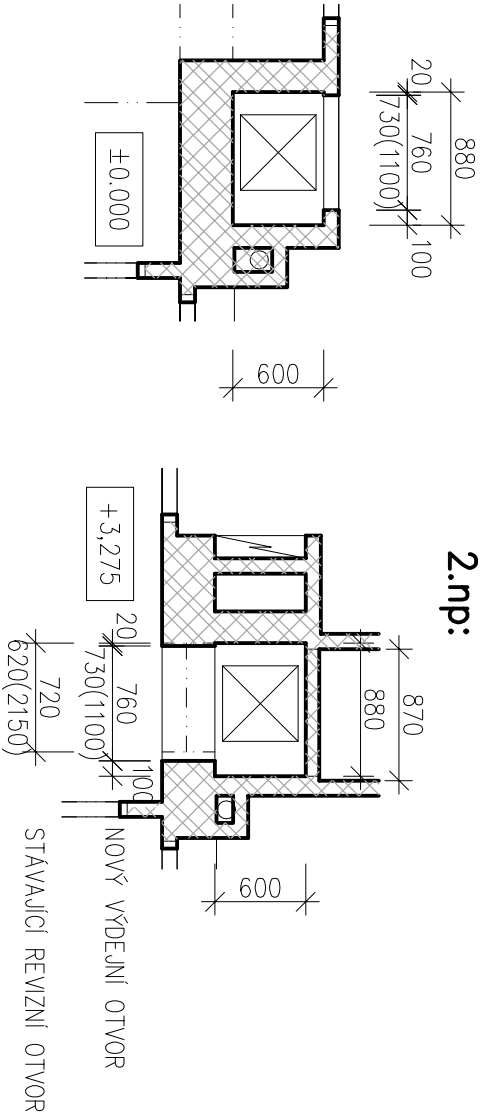

2.np:

– VELIKOST A UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH A REVIZNÍCH OTVORŮ PROVÉST DLE POŽADAVKU DODAVATELE VÝTAHU

TECHNICKÁ DATA MALÉHO NÁKLADNÍHO VÝTAHU	
TYP VÝTAHU:	LANOVÝ – DLE KONKRETNÍHO DODAVATELE
NOSNOST VÝTAHU:	MIN. 50kg
RYCHLOST VÝTAHU:	MIN. 0,40 m/s
ROZMĚRY ŠACHTY:	880 mm x 600 mm
ROZMĚRY KABINY:	500 mm x 500 mm x 600mm PROKLADACI
POČET STANIC/NÁSTUPIŠŤ:	2/2
OZNAČENÍ STANIC	1, 2
ZDVÍH VÝTAHU:	3 275 mm
PROHLUBĚŇ:	1 100 mm
HORNÍ PŘEJEZD:	1 900 mm
UMÍSTĚNÍ STROJOVNY:	STROJ U MÍSTĚN V HLAVĚ ŠACHTY
TYP ŠACHETNÍCH DVEŘÍ:	RUČNÍ BARIÉRY 500 x 600mm, EW 15
VÝTAHOVÝ STROJ/AGREGÁT:	DLE KONKRETNÍHO DODAVATELE – 1,50 kW; 3~400V – 50 Hz
HLAVNÍ VYPÍNAČ:	V HV s jističem 3p C 16A
HLAVNÍ PŘÍVOD; PROUDY:	CYKY 5 x 2,5;

STAVBA DODÁ A ZAJISTÍ VLASTNÍM NÁKLADEM	
1. VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA DLE VYHLÁŠKY 268/2009 Sb. ŽÁDNÁ VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ NEBO JINÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NEJSOU POŘÍBENÁ PRO PROVOZ A BEZPEČNOST VÝTAHU	
2. HLAVNÍ PŘÍVOD VÝTAHU KÁBELEM CYK 15x2,5 A UKONČENIM V HLAVĚ ŠACHTY VOLNÝM KONCEM 1,5m – VČETNĚ REVIZNÍ ZPRÁVY	
PO ZAPOJENÍ NA HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU UVEST DO PROVOZU	
3. OSVĚTLENÍ PROSTORU PŘED ROZVADĚČEM min. 200lx PŘI PODLAŽE	
4. OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ min. 50 lx NA PRAHU DVEŘÍ	
5. MEZNÍ ODPCHYTKY SVISLOSTI POKRCHU ČELNÍCH STĚN -0 mm +10 mm	
6. MEZNÍ ODPCHYTKY SVISLOSTI POKRCHU BOČNÍCH STĚN -0 mm +10 mm	
7. ZAJISTIT PŘÍSTUPOVOU TRASU DO ŠACHTY VÝTAHU PRO MONIŽNÍ CELEK VODITEK VÝTAHU (MAX. DÉLKA 3m)	
DODAVATEL VÝTAHU DODÁ A ZAJISTÍ VLASTNÍM NÁKLADEM	
8. UZAMKATELNÝ HLAVNÍ VYPÍNAČ S JISTIČNIM 3p C 16A	
9. ŽÁSIKOV 230V V VE STROJOVNĚ	
10. V ŠACHTĚ UMÍSTIT LEŠENÍ DLE VÝKRESU – STOLKA LEŠENÍ NESMÍ BÝT V OSE VODITEK	
11. DÍŘKA KE STROJI 720 x 620 mm A 870 x 850 mm, EW 15, SE ŽEBŘÍKEM	

PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	2.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			03–D.1.1	122